ТОО «Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве»
Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Мынбаева 53 офис 218, Тел./факс: +7(727)2500-0023, 3950308, Mobile: 87076743040 • e-mail: natexpert.org@mail.ru
Свидетельство аккредитации №10 от 18.02.2018г. • Свидетельство «ПЭО» № 000026 от 11 марта 2016г.

«"Жамбыл облысы Байзақ ауданы Қостөбе ауылындағы 20 га тұрғын алқабына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту. Газ жүйесін тарту"**»**
жұмыс жобасы бойынша

05.01.2020 ж. № ЭЦЛИС-0002/20

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Байзақ ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» КММ а.Қостөбе

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
ЖШС «Строительная группа Архитектор» қ. Шымкент

Алматы қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Жамбыл облысы Байзақ ауданы Қостөбе ауылындағы 20 га тұрғын алқабына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту. Газ жүйесін тарту» жұмыс жобасына берілген қысқаша тұжырым Алматы қаласында «ЭЦЛИС» ЖШС рұқсатынсыз толық немесе жартылай шығарыла, көшіріле және таратыла алмайды .

ТОО «Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве»
Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Мынбаева 53 офис 218, Тел./факс: +7(727)2500-0023, 3950308, Mobile: 87076743040 • e-mail: natexpert.org@mail.ru
Свидетельство аккредитации №10 от 18.02.2018г. • Свидетельство «ПЭО» № 000026 от 11 марта 2016г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ЭЦЛИС-0002/20 от 05.01.2020 г.

по рабочему проекту
«"Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 20 га в ауле Костобе Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжение".**»**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" а. Костобе

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "Строительная группа Архитектор"
г. Шымкент

г. Алматы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение по рабочему проекту «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 20 га в ауле Костобе Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжение» не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ЭЦЛИС» города Алматы.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 20 га в ауле Костобе Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжение».

Местонахождение- аул Костобе Байзакского района Жамбылской области.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 01.11.2019 года. ЭЦЛИС – №0147/№106 на проведение экспертизы рабочего проекта «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 20 га в ауле Костобе Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжение», на основании письма заказчика от 4.11.2019 года, №15-933.

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Строительная группа Архитектор» (Гос. Лицензия на проектную деятельность ГСЛ №13021296, II категория, Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами. Министерство национальной экономики Республики Казахстан. г. Астана от 28.08.2013 г.).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные средства.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 11.02.2019 года, утвержденное заказчиком;

архитектурно-планировочное задание №KZ23VUA00063910 от 11.02.2019 г., выданное: КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства и строительства акимата Байзакского района», подписанное руководителем Кошкибаевым Б.;

акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) №223541, с площадью земельного участка 0.3136 га., с целевым назначением для проведения газа сетевых сооружений (кадастровый номер №06-087-102-057);

решение КГУ «Аппарат Акима Костюбинского сельского округа Байзакского района Жамбылской области» №5 от 18.01.2019 года о предоставлении права постоянного землепользования на земельный участок площадью 0,2000 га.;

отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 20 га в ауле Костобе Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжение» ИП «Ауганбаев С.О.» (Государственная Лицензия на изыскательные работы №18002116, КГУ «Управление государственного архитектурного-строительного контроля акимата Жамбылской области». Акимат Жамбылской области, г. Тараз от 02.02.2018 года);

топографическая съемка от 06.06.2019 года, выполненная в масштабе 1:1000, ТОО «Строительная группа «Архитектор» (Государственная Лицензия на изыскательные работы ГЛС №000007, Государственное учреждение «Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» г. Астана от 07.02.2005 года);

Письмо о начале строительства №15/933 от 04.11.2019 года, подписанное заказчиком КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области»;

Письмо о финансировании №15-990 от 14.11.2019 года, подписанное заказчиком КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области»;

Технические условия

Технические условия на проектирование распределительного газопровода и подключение к газораспределительным сетям, выданные АО «KazTransGas Аймақ»

5.2. Согласования заинтересованных организаций:

План сетей, согласованный с КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства и строительства акимата Байзакского района».

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу:

Рабочий проект:

Заказ № 50-2019

Генеральный план (ГП);

Архитектурно-строительные решения (АС);

Газоснабжение (ГСН);

Пояснительная записка (ОПЗ);

Проект организации строительства (ПОС)

проект Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС);

Сметный раздел (СМД);

5.4. Цель и назначение объекта строительства:

Целью проекта является проведение системы газоснабжения в ауле Костобе Байзакского района Жамбылской области.

6. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЯ:

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок объекта расположен в ауле Костобе Байзакского района Жамбылской области, примыкает к восточной окраине аула Бурыл. Границами участка с запада является а. Бурыл и канал, с севера степь, с юга автотрасса а. Бурыл-а. Костобе, с востока пашня и лесопосадка.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический подрайон	IV-Г;
Дорожно-климатическая зона	V;
Абсолютный максимум достигает	+44°С;
Абсолютный минимум достигает –	-41°С;
Максимальная скорость ветра	30 м/с;
Район по весу снегового покрова	I;
Нормативный вес снегового покрова	0,5 кПа;
Нормативная глубина промерзания для суглинков	86 см;

для галечниковых грунтов 117см;

Глубина проникновения нулевой изотермы

в грунт - для суглинков 106см;

для галечниковых грунтов 117см.

Инженерно-геологические характеристики грунтов:

В геологическом строении территории изысканий (по результатам инженерно-геологических изысканий и изучения фондовых материалов установлено) принимают участие верхнечетвертичные-современные отложения аллювиального генезиса, представленные супесями, суглинками, которые перекрывают галечниковые грунт с песчаным заполнителем. Мощность глинистых отложений 0,3-3,0 м, галечниковых отложений 30-80 м. Коррозионная активность грунтов для стали от средней до высокой, колеблется от низкой (0,14г/сутки) до высокой (2,28 г/сутки). Подземные воды пластового характера и пестрой минерализации.

По данным исследований коррозийная активность грунтов по содержанию водорастворимых сульфатов для бетона марки по водорастворимости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 являются от неагрессивной до сильноагрессивной, а для портландцементов с примесями, шлакопортландцементов и сульфатостойких цементов не агрессивные, по содержанию хлоридов CL (231-715 мг/кг) грунты для железобетонных конструкций определена от неагрессивной до среднеагрессивной. По содержанию хлоридов грунты для железобетонных конструкций определена от неагрессивной до среднеагрессивной.

Сейсмичность площадки, согласно СП РК 2.03-30-2017 Строительство в сейсмических районах РК, составляет 8 баллов при II категории грунтов по сейсмическим свойствам

6.2. Проектные решения.

6.2.1. Генеральный план

Проектируемая трасса газопровода проходит по улицам аула Костобе расположенного в Байзакском районе Жамбылской области. Проектируемый ГРПШ 13-2ВУ1 находится в южной части аула Костобе.

Участок, выбранный для строительства ГРПШ свободен от застройки инженерных коммуникаций и зеленых насаждений.

Плановое расположение ГРПШ соответствует требованиям СН РК 3.01-03-2011. Высотная посадка проектируемого сооружения решена в увязке с существующим высотным положением прилегающей территории. Рельеф выбранного участка имеет уклон с запада на восток, отметки поверхности земли колеблются от 574,58 м до 574,56м.

В основу решения размещения трассы газопровода и площадок ГРПШ заложены требования технологической компоновки и соблюдения минимальных расстояний, регламентированных градостроительными нормами, требований строительных норм с учетом санитарных, экологических и противопожарных требований.

Площадки ГРПШ размещаются в полосе между красной линией жилой застройки и автодорогами, и проездами.

Поверхность земли под пункт газоснабжения планируется и покрывается гравийно-песчаной смесью t=10см. Территория ГРПШ по периметру ограждается металлической

сетчатой оградой. К ГРПШ проектируется пешеходная дорожка с гравийно-песчаным покрытием, соединяющая его с дорогой.

Газопровод среднего давления разработан в подземном, а газопровод низкого давления разработан в надземном исполнении на основании технических условий и топографической съемки М 1:500.

Трасса газопровода выбрана на безопасных расстояниях от существующих зданий и сооружений в соответствии с требованиями СН РК 3.01-01-2013, СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.

Ситуационный план.

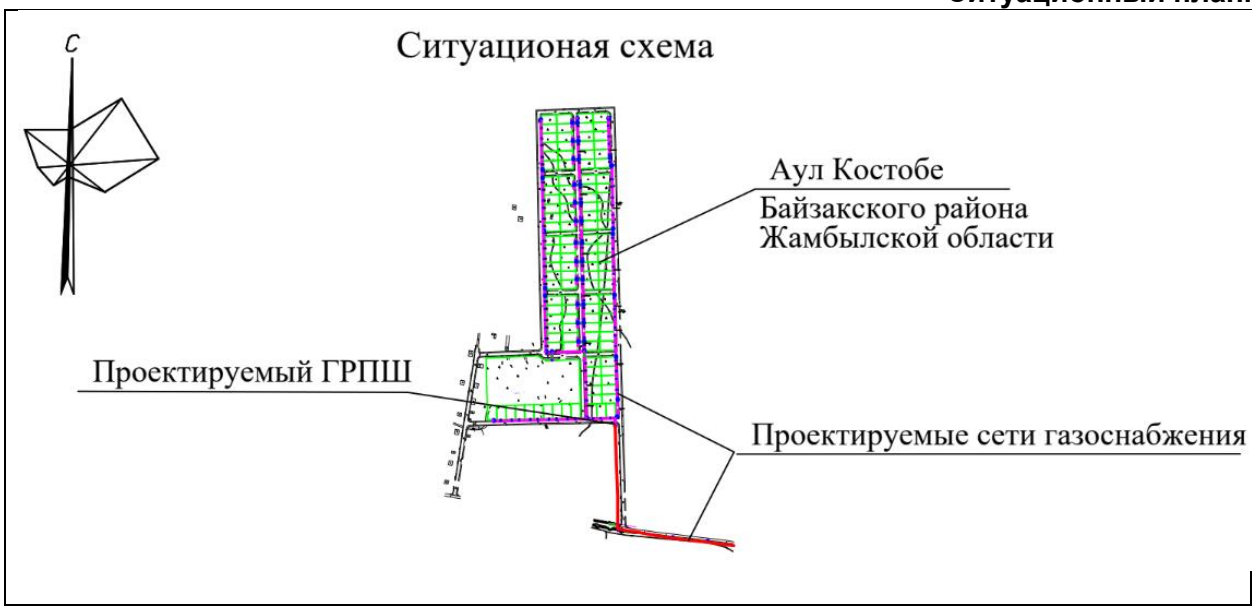

Основные технические показатели по генеральному плану:

Таблица №1

Наименование	Ед.изм	Кол-во	% от общей площади
Площадь участка в ограждении	$м^2$	12	100
Площадь застройки	$м^2$	0,6	5
Площадь покрытий	$м^2$	11,5	95

6.2.2. Конструктивные решения

Представленный на экспертизу рабочий проект Наружных сетей газопровода представляет собой металлические стойки, рамные металлические конструкции из уголка 63х6 обеспечивающие крепление трубопровода и секционное ограждение территории ГРПШ обеспеченное калиткой. Рама секции выполняется из уголка 50х5, заполнение секции — сетка «Рабица» с габаритными размерами основных секций 2.85х1.56м. закреплены к стойкам из трубы 89х6

Фундаменты монолитные бетонные столбчатые 250х250мм, глубина заложения 900мм.

Основные материалы:

Бетон В15. W4. F100.На сульфатостойком цементе. Ар-ра AI.

- металлоконструкции, сталь 235

Антикоррозионная защита:

Выполнена в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»

Ж/бетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, покрываются битумной мастикой за 2 раза по грунтовке.

Металлоконструкции покрываются лакокрасочными составами по грунтовке.

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Газопровод среднего давления

Рабочим проектом предусматривается строительство газопровода среднего и низкого давления и ШГРП.

Согласно техническим условиям № 0808 от 20 февраля 2019 года выданным АО «Казтрансгаз Аймак» точка врезки принята в существующий газопровод среднего давления.

Для отключения подачи газа потребителю при проведении аварийных и профилактических работ, на газопроводе предусмотрена установка отключающего устройства.

Прокладка газопровода среднего и низкого давления предусмотрена подземным способом из полиэтиленовых труб по ГОСТ СТ РК Р 50838-2011 типа ПЭ 100 ГАЗ SDR11с заглублением до верха трубы не менее 1,0 м, в местах прохода под автодорогой - 1,4м до подошвы насыпи.

Переходы подземного газопровода через автодороги, предусмотрены в защитном футляре, с установкой контрольной трубки и выводом ее под ковер. При пересечении с подземными коммуникациями также предусмотрено устройство защитных футляров с контрольными трубками, выведенными под ковер

Обозначение трассы предусматривается путем укладки сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью: "Осторожно! Газ" на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода по всей длине трассы и параллельной прокладки медного кабеля-спутника сечением не менее 2,5 мм² с выводом под ковера, позволяющим определить местонахождение газопровода приборным методом, а также информационными табличками.

В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникациями сигнальная лента укладывается в 2 слоя и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

В местах пересечения с коммуникациями разработка траншеи предусмотрена вручную по 2 м в обе стороны от коммуникации.

ШГРП

Газорегуляторные пункты шкафные ШГРП предназначены для редуцирования давления газа, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, независимо от изменения входного давления и расхода, автоматического прекращения

подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх заданных значений, а также очистки газа от механических примесей.

В данном рабочем проекте предусмотрена установка ШГРП типа ШГРП-13-2У1 с регулятором давления РДГ-50Н

На входе и выходе газопровода из проектируемого ШГРП предусматривается установка отключающих устройств - задвижек клиновых с выдвижным шпинделем фланцевых 30с41нж

ШГРП поставляют в виде блока полной заводской готовности.

Технические показатели

Часовой расход газа	422,45м^3/час
Протяжённость трассы газопровода среднего давления	2797,0 м;
Протяжённость трассы газопровода низкого давления	3080,0м;

6.3. Инженерно – технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожарных ситуаций

Площадка строительства обустраивается средствами безопасности – комплексами оборудования и устройств, включающих спасательные, сигнальные, противопожарные и другие средства безопасности.

Обозначение трассы предусматривается путем укладки сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью: "Осторожно! Газ" на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода по всей длине трассы и параллельной прокладки медного кабеля-спутника сечением не менее 2,5 мм² с выводом под ковера, позволяющим определить местонахождение газопровода приборным методом, а также информационными табличками.

6.4. Оценка воздействия на окружающую среду:

Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 20 га в ауле Костобе Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжения»

Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан ИП Рыженко А. (Государственная лицензия № 02462Р от 01.02.2019 г.)

Размещение участка по отношению к окружающей территории

В административном отношении участок проектируемых работ расположен в с. Костобе, Байзакского района, Жамбылской области. Ближайшая жилая застройка расположена с востока и запада на расстоянии 10м от участка работ.

В радиусе 0.6 км от участка работ поверхностные водные источники отсутствуют. Объект находится за пределами водоохранных зон и полос

При строительстве снос зеленых насаждений не производится.

Категория опасности предприятия

Период строительства

На проведение строительных работ установление СЗЗ не требуется, так как строительство носит временный характер, и выбросы загрязняющих веществ ограничиваются сроками строительства. Согласно санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденных Приказом Министерства Национальной экономики РК от 20.03.2015г. №237 класс санитарной опасности – не классифицируется.

Категория объекта согласно п.1.1 ст. 40 и п.3 ст.47 ЭК РК – IV.

Воздействие на атмосферный воздух

Период строительства

На строительной площадке предусмотрены 25 источников из них 7 организованных и 18 неорганизованных источника загрязнения воздушного бассейна.

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района проведения работ выполнены по программному комплексу «Эра» (версия 2.5). Согласно проведенному расчету рассеивания установлено, что максимальные приземные концентрации в период строительства не превышают 1 ПДК.

В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 24 наименований. Источниками выбрасываются вещества: 1 класса опасности – 1 (хлорэтилен), 2 класса опасности – 7 (марганец и его соединения, азота диоксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические, проп-2-ен-1-аль, формальдегид), остальные вещества 3-4 класса опасности.

Все источники выбросов вредных веществ в атмосферу в период проведения строительных работ будут носить кратковременный и нестационарный характер.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства представлены в таблице № 2.

Таблица №2

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год достижения ПДВ
		существующее положение		Период строительства		ПДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники								
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Строительно-монтажные работы	0001			0,00003864	0,0000451	0,00003864	0,0000451	2020
	0002			0,00003864	0,0000001392	0,00003864	0,0000001392	2020
	0003			0,025	0,01032	0,025	0,01032	2020
	0004			0,065	0,0253	0,065	0,0253	2020
	0005			0,00488	0,000617	0,00488	0,000617	2020
	0007			0,00003864	0,00001462	0,00003864	0,00001462	2020
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								

Строительно-монтажные работы	0001			0,00000628	0,00000733	0,00000628	0,00000733	2020
	0002			0,00000628	0,0000000226	0,00000628	0,0000000226	2020
	0003			0,0325	0,01342	0,0325	0,01342	2020
	0004			0,0845	0,0329	0,0845	0,0329	2020
	0005			0,000793	0,0001002	0,000793	0,0001002	2020
	0007			0,00000628	0,0000002375	0,00000628	0,0000002375	2020
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								
Строительно-монтажные работы	0003			0,00417	0,00172	0,00417	0,00172	2020
	0004			0,01083	0,00422	0,01083	0,00422	2020
	0005			0,000485	0,0000613	0,000485	0,0000613	2020
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
Строительно-монтажные работы	0001			0,00001167	0,0000136	0,00001167	0,0000136	2020
	0002			0,00001167	0,000000042	0,00001167	0,000000042	2020
	0003			0,00833	0,00344	0,00833	0,00344	2020
	0004			0,02167	0,00844	0,02167	0,00844	2020
	0005			0,0114	0,00144	0,0114	0,00144	2020
	0007			0,00001167	0,000000441	0,00001167	0,000000441	2020
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Строительно-монтажные работы	0001			0,001833	0,00214	0,001833	0,00214	2020
	0002			0,001833	0,0000066	0,001833	0,0000066	2020
	0003			0,02083	0,0086	0,02083	0,0086	2020
	0004			0,0542	0,0211	0,0542	0,0211	2020
	0005			0,02697	0,003406	0,02697	0,003406	2020
	0007			0,001833	0,0000693	0,001833	0,0000693	2020
(1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)								
Строительно-монтажные работы	0003			0,001	0,000413	0,001	0,000413	2020
	0004			0,0026	0,001013	0,0026	0,001013	2020
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)								
Строительно-монтажные работы	0003			0,001	0,000413	0,001	0,000413	2020
	0004			0,0026	0,001013	0,0026	0,001013	2020
(2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)								
Строительно-	0001			0,0002833	0,0003307	0,0002833	0,0003307	2020

монтажные работы	0002			0,0002833	0,00000102	0,0002833	0,00000102	2020
	0007			0,0002833	0,00001071	0,0002833	0,00001071	2020
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Строительно-монтажные работы	0003			0,01	0,00413	0,01	0,00413	2020
	0004			0,026	0,01013	0,026	0,01013	2020
	0006			0,00794	0,001	0,00794	0,001	2020
Итого по организованным источникам:				0,42921667	0,1558363623	0,42921667	0,1558363623	
Неорганизованные источники								
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)								
Строительно-монтажные работы	6012			0,00416	0,0005693	0,00416	0,0005693	2020
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
Строительно-монтажные работы	6012			0,000481	0,00006374	0,000481	0,00006374	2020
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Строительно-монтажные работы	6011			0,0000978	0,00000176	0,0000978	0,00000176	2020
	6012			0,000333	0,00001992	0,000333	0,00001992	2020
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Строительно-монтажные работы	6011			0,0000159	0,000000286	0,0000159	0,000000286	2020
	6012			0,0000542	0,00000324	0,0000542	0,00000324	2020
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)								
Строительно-монтажные работы	6018			0,00000122	0,00003825	0,00000122	0,00003825	2020
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Строительно-монтажные работы	6012			0,003694	0,000221	0,003694	0,000221	2020
	6013			0,0000125	0,0000146	0,0000125	0,0000146	2020
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
Строительно-монтажные работы	6012			0,0002083	0,00001457	0,0002083	0,00001457	2020
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)								

Строительно-монтажные работы	6012			0,000917	0,0000548	0,000917	0,0000548	2020
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Строительно-монтажные работы	6016			0,125	0,0420481	0,125	0,0420481	2020
(0621) Метилбензол (349)								
Строительно-монтажные работы	6016			0,01722	0,004365	0,01722	0,004365	2020
(0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)								
Строительно-монтажные работы	6013			0,00000542	0,00000632	0,00000542	0,00000632	2020
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								
Строительно-монтажные работы	6016			0,00654	0,004832	0,00654	0,004832	2020
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)								
Строительно-монтажные работы	6016			0,00722	0,002454	0,00722	0,002454	2020
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Строительно-монтажные работы	6016			0,0278	0,00027155	0,0278	0,00027155	2020
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Строительно-монтажные работы	6017			0,00868	0,001	0,00868	0,001	2020
	6018			0,000434	0,01362	0,000434	0,01362	2020
(2902) Взвешенные частицы (116)								
Строительно-монтажные работы	6009			0,004	0,00051	0,004	0,00051	2020
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Строительно-монтажные работы	6001			0,00311	0,000893	0,00311	0,000893	2020
	6003			0,02375	0,1186	0,02375	0,1186	2020
	6007			0,0131	0,123	0,0131	0,123	2020
	6008			0,306	0,00628	0,306	0,00628	2020

	6012			0,000389	0,00002324	0,000389	0,00002324	2020
	6014			0,00722	0,00002227	0,00722	0,00002227	2020
	6015			0,00933	0,000415	0,00933	0,000415	2020
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)								
Строительно-монтажные работы	6009			0,0026	0,0003313	0,0026	0,0003313	2020
Итого по неорганизованным источникам:				0,57237334	0,319673246	0,57237334	0,319673246	
Всего по предприятию:				1,00159001	0,4755096083	1,00159001	0,4755096083	

Поверхностные и подземные воды

Объект находится за пределами водоохранных зон и полос.

Водоснабжение. На период строительства – привозная, доставка питьевой воды предусматривается автотранспортом, имеющим санитарно- эпидемиологическое заключение. Хранение воды предусматривается под навесом в емкостях на площадке с твердым покрытием.

Водоотведение. На период строительных работ – биотуалет заводского изготовления.

При соблюдение природоохранных мероприятий воздействие на поверхностный водоем будет незначительным.

Земельные ресурсы

Работы выполняются внутри существующих ограждающих конструкций, размещение техники и складирование материалов осуществляется на прилегающей территории.

Негативное воздействие на почвы не прогнозируется.

Отходы производства и потребления

Период строительства

Отходы зеленого списка: твердо-бытовые, огарки сварочных электродов.

Янтарный список: отходы ЛКМ, промасленная ветошь

Нормативы размещения отходов на период строительства не разрабатываются, т.к. все виды отходов подлежат повторному использованию либо утилизации специализированными организациями.

Проектное образование отходов в период строительства представлено в таблице № 3

Таблица 3.

Нормативы размещения отходов на период строительства

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
Период строительства			
Всего	0,15670454		0,15670454
в т. ч. отходов производства	0,01170454		0,01170454
отходов потребления	0,145		0,145

Янтарный уровень опасности			
Ветошь промасленная	0,00000254		0,00000254
Отходы лакокрасочных средств (жестяные банки из-под краски)	0,011032		0,011032
Зеленый уровень опасности			
Остатки и огарки сварочных электродов	0,00067		0,00067
Твердые бытовые отходы	0,145		0,145

Примечание*: временное хранение на территории производственной площадки не более шести месяцев.

Растительный и животный мир.

При строительстве снос зеленых насаждений не производится. Площадка строительства находится на техногенно освоенной территории. Воздействие на растительный и животный мир незначительное.

Экологические риски

В ходе проведенной оценки воздействия на окружающую среду установлено, что ни одна из проектных работ не окажет воздействия «высокой» значимости на природную среду. Для уменьшения отрицательного воздействия высокой значимости в проекте предложены дополнительные природоохранные мероприятия.

При своевременном и полномасштабном выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций возникновение аварийных ситуаций и соответственно экологический риск сводится к минимальным уровням.

Природоохранные мероприятия

Рациональное использование земель, ведение работ в пределах отведенной территории;

Регламентацию движения транспорта;

Использование современной и надежной системы сбора сточных вод, дождевых и талых вод;

Пылеподавление посредством орошения территории;

Движение транспорта только по отведенным дорогам;

Максимальное использование малоотходных технологий строительства и эксплуатации объекта;

Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 20 га в ауле Костобе Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжения» **соответствует требованиям** экологического кодекса РК.

6.5. Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам:

Рассмотрение проекта «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 20 га в ауле Костобе Байзакского района Жамбылской области.

Проведение системы газоснабжение» и проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы **не требуется**, в виду отсутствия санитарных требований к данному виду работ.

6.6. Организация строительства

Нормативный срок продолжительности строительства «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 20 га в ауле Костобе Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжения» определён в соответствии с требованиями и нормативными данными:

- СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I».
- СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II».
- СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II».

Расчет продолжительности строительства по проекту «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 20 га в ауле Костобе Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжения» выполнен согласно СП РК 1.03-102-2014 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть II.

Общая продолжительность строительства объекта принята 2 мес. Согласно исходных данных Заказчика начало строительства намечено на апрель 2020 года.

Распределение объёмов инвестиций по годам строительства составит: 2020г – 100,0%.

Основные технико-экономические показатели:

Продолжительность строительства 2 мес.

Нормативная трудоемкость 7550 чел. час.

Численность рабочих составит 22 чел.

6.7. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «АВС-4» (Версия 2019.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2019 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015* изменения и дополнения, выпуск 16;

сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2019, выпуск 2;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2018;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2018;

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утверждённый руководителем ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района» от 19.12.2019 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 55 и 60,61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДС и ЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчёта стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 4 квартала 2019 года.

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2020 год выполнен с учётом норм задела объёма инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020–2024 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2019 года № 31.

2020 год - 2651 тенге;

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения рабочего проекта «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 20 га в ауле Костобе Байзакского

района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжение», по замечаниям ТОО «ЭЦЛИС» были внесены следующие изменения и дополнения:

7.1.1. Замечания к разделу ГП

1. Добавлен титульный лист с печатью и подписью.
2. Указаны основания на каких документов разработан проект.
3. Указана в общих данных принятая система координат и высотных отметок.

Заполнены штампы (марка, номер альбома в соответствии с ПЗ).

7.1.2. Замечания к разделу КР

1. Общие данные Дополнены ведомостями основных комплектов, основного комплекта, ссылочных и прилагаемых документов, характеристиками грунтов основания фундаментов с указанием агрессивности и коррозионной активности, УГВ, глубины промерзания;
2. Чертежи дополнены схемой прокладки газопровода;
3. Под фундаментами показана бетонная подготовка, Отм. заложения фундаментов принята с учетом требований для прокладки газопроводов;
4. Дополнительно показаны отм. газопровода и земли;
5. даны указания по установке стоек;
6. изменена отметка заложения фундаментов и выполнена подготовка под ф-ты.

7.1.. Замечания к разделу ГСН

1. На планах трассы газопровода исключены размерные линии
2. Даны привязки подземных участков газопровода к характерным точкам по трассе
3. Обозначена трасса газопровода
4. На продольных профилях дано обозначение узлов в соответствии с планами.

7.1.9. Замечания к разделу сметная документация

1) Локальные сметы приведены в соответствие с принятыми проектными решениями, и действующими государственными сметными нормативами.
2) Откорректированы расценки в локальных сметах в соответствии с проектными решениями.
3) Откорректированы стоимости оборудования по откорректированному перечню прайсовых листов.
4) Откорректирована стоимость проектно-изыскательских работ согласно расчёта, произведённого в соответствии с нормами СЦП РК 8.03-01-2017 и СЦИ РК 8.03-04-2017.

7.2. Оценка принятых решений

В соответствии с Приказом МНЭ РК №165 от 28.02.2015г «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», а также Приказа МНЭ РК №685 от 03.11.2015г «О внесении изменений в приказ Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015г №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком

проекта установлен II (нормальный, технически несложный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 20 га в ауле Костобе Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжение», разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и требованиями.

Состав и комплектность предоставленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Правила разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки рабочего проекта.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте применены импортозамещающие материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Принятые решения с учетом внесенных изменений по п.7.1 соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровню ответственности объекта относится ко II (нормальному, технически не сложному).

Рабочий проект соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утвержденных приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года №177.

Таблица №4.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Площадь участка в ограждении	$м^2$	12	12
2	Площадь застройки	$м^2$	0,5	0,5
3	Площадь покрытий	$м^2$	11,5	11,5
4	Часовой расход газа	$м^3$/час	422,45	422,45
5	Протяжённость трассы газопровода среднего давления	м	2797,0	2797,0
6	Протяжённость трассы газопровода низкого давления	м	3080,0	3080,0
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019 и прогнозных 2020 года в том числе:	млн.тенге	92,603	80,085
10	СМР	млн.тенге	71,893	59,216
11	Оборудование	млн.тенге	1,377	3,321
12	Прочие	млн.тенге	19,333	17,548

13	Из них: на 2019 год (стоимость ПИР и экспертизы) на 2020 год	млн.тенге		6,990 73,095
14	Продолжительность строительства	месяц	2	2

8. ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

8.1. С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 20 га в ауле Костобе Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжение», **соответствует требованиям** государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Площадь участка в ограждении	12	$м^2$
Площадь застройки	0,5	$м^2$
Площадь покрытий	11,5	$м^2$
Часовой расход газа	422,45	$м^3$/час
Протяжённость трассы газопровода среднего давления	2797,0	м
Протяжённость трассы газопровода низкого давления	3080,0	м
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019 и прогнозных 2020 года в том числе:	80,085	млн.тенге
СМР	59,216	млн.тенге
Оборудование	3,321	млн.тенге
Прочие	17,548	млн.тенге
Из них:		
на 2019 год (стоимость ПИР и экспертизы)	6,990	млн.тенге
на 2020 год	73,095	
Продолжительность строительства	2	месяц

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района» для проектирования, достоверность которых гарантирована в соответствии с условиями договора №106 ЭЦЛИС – 01.11.2019г.

8.3 Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8.4 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.5 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. Өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жамбыл облысы Байзақ ауданы Қостөбе ауылында 20 га тұрғын алабының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту. Газбен жабдықтау жүйесін жүргізу» Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік стандарттардың **талаптарына сәйкес келеді** және келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітілген тәртіпте бекітуге ұсынылады:

Қоршаудағы учаскенің ауданы	12 м^2
құрылыс алаңы	0,5 м^2
жабын алаңы	11,5 м^2
Газдың сағаттық шығыны	422,45 м3/саг
Газ құбыры трассасының ұзындығы орташа қысымды	2797 м
Газ құбыры трассасының ұзындығы төмен қысымды	3080 м
Құрылыстың ағымдағы бағаларындағы 2019 және болжамды 2020 жылғы жалпы сметалық құны	80,085 млн.тенге
оның ішінде:	
СМЖ	59,216 млн.тенге
Құрал-жабдықтар	3,321 млн.тенге
Басқалар	17,548 млн.тенге
Оның ішінде:	
2019 жылға (ЖІЖ және сараптама құны)	6,990 млн.тенге
2020 жылға арналған	73,095 млн.тенге
Құрылыстың ұзақтығы	2 ай

8.2. Бұл сараптамалық қорытынды жобалау үшін «Байзақ ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» КММ тапсырыс берушімен бекітілген бастапқы материалдардың (мәліметтердің) негізінде жасалады, оның сенімділігі 01.11.2019 жылындағы № 106 ЭЦЛИС келісімшарт талаптарына сәйкес

8.3 Тапсырыс берушіге жұмыс жобасын іске асырудың алдында бақылау және қадағалау органдарының және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алуға керек.

8.4 Тапсырыс беруші жобалық ұйымнан жұмыс жобасының құжаттамасын қабылдау кезінде оны осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі керек.

8.5 Құрылыс кезінде тапсырыс беруші отандық өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен конструкцияларын барынша пайдалануы керек.

Темиргалиева К.А.

Эксперт

Отарбаева Б.Ш.

Эксперт

Бахтигузина А.Г.

Эксперт

Клецова Н.Г.

Эксперт

Литовник В.А.

Эксперт

Клецова Н.Г.

Директор

Номер: KZ26VDD00141045

Акимат Жамбылской области

Акимат Жамбылской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" 080100, Республика Казахстан, Жамбылская область, Байзакский район, Сарыкемерский с.о., с.Сарыкемер, улица Байзак батыр, дом № 107

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 101140020040

Наименование производственного объекта: Развитие инженерно- коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 20 га в с.Костобе. Проведение системы газоснабжение

Местонахождение производственного объекта:

Жамбылская область, Байзакский район а. Костобе

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Руководитель управления Оразбеков Аслан Уланович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Тараз **Дата выдачи:** 18.03.2020 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Приложение №1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Заключение государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, разделы ОВОС, проектов реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий

№	Наименование заключение государственной экологической экспертизы	Номер и дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы
Выбросы		
1	Рабочий проект	№ ЭЦЛИС-0002/20 от 05.01.2020 г.
Сбросы		
Размещение Отходов		
Размещение Серы		

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	1.00159001	0.475509608
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 20 га в ауле Костобе Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжение	1.00159001	0.475509608
в т.ч. по ингредиентам:		
Железо (II, III) оксиды	0.00416	0.0005693
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0.125	0.0420481
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0.000481	0.00006374
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0.362899	0.24923351
Пыль абразивная	0.0026	0.0003313
Взвешенные частицы PM2,5 (1)	0.004	0.00051
Азота (IV) диоксид	0.09542672	0.036318539
Азот (II) оксид	0.11788194	0.046431316
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0.053054	0.02988
Бутилацетат	0.00654	0.004832
Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	0.0008499	0.00034243
Сера диоксид	0.04143501	0.013334083
Формальдегид	0.0036	0.001426
Углерод оксид	0.1112055	0.0355575
Пропан-2-он	0.00722	0.002454
Метилбензол	0.01722	0.004365
Проп-2-ен-1-аль	0.0036	0.001426
Углерод	0.015485	0.0060013
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0.0002083	0.00001457
Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	0.000917	0.0000548
Хлорэтилен	0.00000542	0.00000632
Уайт-спирит	0.0278	0.00027155
Сероводород (Дигидросульфид)	0.00000122	0.00003825
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Лимиты на размещение серы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Соблюдать нормативы эмиссий – постоянно.
2. Представлять в управление природных ресурсов и регулирования природопользования отчет о выполнении условий природопользования – ежеквартально.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа