ТОО «АкжарЖоба»

Государственная лицензия ГСЛ №09-02482

ТОМ XI

Книга 1

Объект: «Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания школы имени Абая с. Акжар Тарбагатайского района ВКО»

Перечень оборудования, материалов и изделий по прайс листам (Основной прайс)

Заказчик: Заказчик: КГУ «Средняя школа имени Абая»

Проектировщик: ТОО «АкжарЖоба»

г.Усть-Каменогорск, 2020 год

Telefax

Von/from/de:	**Flis Artur, WILO Central Asia - Ust-Kamenogorsk**
An/to/à	**ТОО АкжарЖоба**
E-mail.:	akzharzhoba@mail.ru
To	
Datum/date:	**15.01.2020 16:58**
Seiten/pages:	**1**

Ценовое предложение

Уважаемые Господа!

Согласно Вашего запроса, д**ля объекта: "Капитальный ремонт здания школы им. Абая в с. Акжар Тарбагатайского района, ВКО".**
информируем Вас о стоимости интересующего оборудования

№	Наименование оборудования	Кол-во	Цена в тенге с НДС /за единицу	Сумма в тенге с НДС	Срок поставки авто
	Пожаротушение				
1	Установка подачи воды для пожаротушения **WILO - CO 2 Helix V 1602/SK-FFS-R** Q = 22 м3/ч; H = 10 м В комплекте из 2-х насосов (1 рабочих + 1 резервный), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления, обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, установка смонтирована на фундаментной раме с регулируемыми по высоте виброгоглощающими опорами, обеспечивающими изоляцию корпусного шума. Готова к подключению к электросети и внешней системе трубопроводов.	1	5 299 135	**5 299 135**	12 - 14 недель с правом досрочной поставки
	ИТОГО:	**1**		**5 299 135**	**тенге**

Примечание:

1. *Ценовое предложение не является обязательством для резервирования. Наличие данного оборудования на момент составления счета может не совпадать с наличием на складах ТОО "WILO Central Asia" (WCA) и уточняется на момент выписки счета.*
2. *Оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями СТ РК ИСО 9001-2016*
3. *В цене учтены **таможенные процедуры, транспортные расходы и НДС 12%.***
4. *Поставка оборудования по коду Инкотермс - **CIP***
5. *Доставка DDP до с. Акжар Тарбагатайского района, ВКО*
6. *Счет на оплату оборудования выписывается согласно курсу валют Национального Банка Республики Казахстан на день выписки счета.*
7. ***В стоимость оборудования не включены работы по пуско-наладке и шеф монтажу.***
8. *Предложение действительно до **15.03.2020 16:58***

Mit freundlichen Grüßen
Artur Flis

Branch WILO Central Asia
Business Center "Antares"
Maxim Gorky 21, of 211
070000, Ust-Kamenogorsk,
Republic of Kazakhstan
Mobile: + 7 777 151-45-22,
E-mail: Artur.Flis@wilo.com
Internet: www.wilo.kz

Технические данные

Дата 15.01.2020

Рабочая характеристика

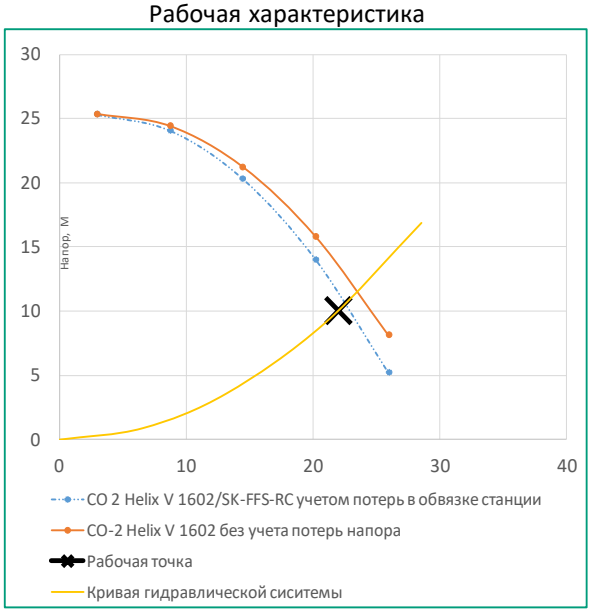

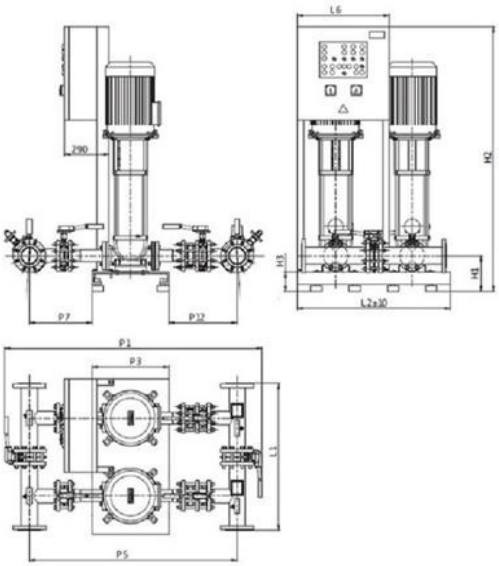

Размеры mm

H1	180	P5	1262
H2	1675	P7	396
H3	100	P12	416
L1	554		
L2	600		
L6	600		
P1	1664		
P3	450		

Установка подачи воды для пожаротушения
CO 2 Helix V 1602/SK-FFS-R

Имя проекта	123
Номер проекта	123
Место установки	123
Номер позиции клиента	123

Расчетные параметры	
Производительность	22
Напор	10
Перекачиваемая жидкость	вода 100%
T жидкости	20°
Плотность	998.3 kg/m3
Кинематическая вязкость	1.00 mm2/s
Факт. параметры на выходе насоса	
Производительность M3/ч	23,6
Напор M	11,5
Факт. параметры на выходе станции	
Производительность M3/ч	22,7
Напор M	10,6
Данные продукта	
Установка подачи воды для пожаротушения	
CO 2 Helix V 1602/SK-FFS-R	
Управление	SK-FFS/2-1,5(4A)/J-2,5A/V-3~1,0A
Количество раб. насосов	1
Наличие концевых выключател	да
Макс. Давление на входе Bar	10
Макс. Рабочее давление Bar	16
T перекач. Жидкости	
Макс. T окруж. Среды	
Степень защиты установки	
Класс защиты прибора упр.	IP54
Мембранный напорный бак	нет
Защита от сухого хода	нет
Данные мотора	
Класс энергоэффективности	IE2
Подключение к сети	3~400/50 Гц
Допустимый перепад напряжен	±10%
Номинальная частота вращения	
Ном. мощность каждого мотора	1,5кВт
Номинальный ток	
Коэффициент мощности	
КПД	
50%/75%/100%	
Класс изоляции	
Защита электродвигателя	
Присоеденительные Размеры	
Патрубок на стороне всас.	DN 80
Патрубок с напорной стороны	DN 80
Материалы	
Корпус насоса	EN-GJL-250
Рабочее колесо	1.4307 [AISI304L]
Вал насоса	1.4057 [AISI431]
Система накопит. трубороводов	1.4571 [AISI316Ti]
Уплотнение	EPDM
Данные для заказа	
Вес прим.	248 kg
Номер позиции	2453553

Коммерческое предложение №260 от 20.01.2020 года

Поставщик: ТОО АлАйБа

Покупатель: ТОО «АкжарЖоба»

Для объекта: «Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания школы имени Абая с. Акжар Тарбагатайского района ВКО»

Менеджер по продажам: Раушан

Телефон: 87058730033

№	Наименование	ед.	Кол-во	Срок поставки	Цена , НДС тг За ед.	Цена , НДС тг Общ.
1	Посудомоечная машина 1900x900x1500h U-380B N-16,3кВт GS52010W	шт.	1	На складе	140 000	140 000
2	Жироуловитель ТЕРМИТ 1,0-60, Q= 1,0 м3/час	шт.	5	На склад	52 000	260 000
3	Сушилка для рук Breez Optima: BHD-1800AW	шт.	2	На склад	18 000	36 000
4	Стиральная машина LG F2 V5HS0W	шт.	1	На склад	179 000	179 000
5	Кран бытовой с подогревом 2,0 кВт AQUA WA-101W	шт.	37	На склад	14 000	518 000
6	Электрический полотенцесушитель Terminus 375x600 М-образный	шт.	5	На склад	15 600	780 000

*Цена указана за единицу

1. *Цена включает **НДС 12%***
2. *Цена включает доставку до объекта.*

ТОО АлАйБа
ВКО, Тарбагатайский район,
с. Акжар, ул. Жамбыла,11
БИН 110140013067
ИИК KZ656010261000141893
БИК HSBKKZKX
РНН 181000212115
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор **Искакова А.А.**

ТОО «АкжарЖоба»
РНН 181000212258
ИИК KZ50826F0KZTD2002595
БИН 110840010573
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»
Тел.: 8 (7232) 203-077
эл. адрес akzharzhoba@mail.ru
ВКО г.Усть-Каменогорск проспект Сатпаева 64
БЦ «Радуга» офис 501

Директор: **Джаксылыкбаев М.Т.**