Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Электроснабжение)

Наружное электроснабжение

Объект №162-ЭС

Паспорт проекта

г.Атырау 2020г.

Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Электроснабжение)

Наружное электроснабжение

Объект №162-ЭС

Паспорт проекта

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Меликян Р.С.

г.Атырау 2020г.

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" Разработчик: ТОО "Атыраустройпроект"	ПАСПОРТ ПРОЕКТА "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Электроснабжение)"	ЛИСТ 1

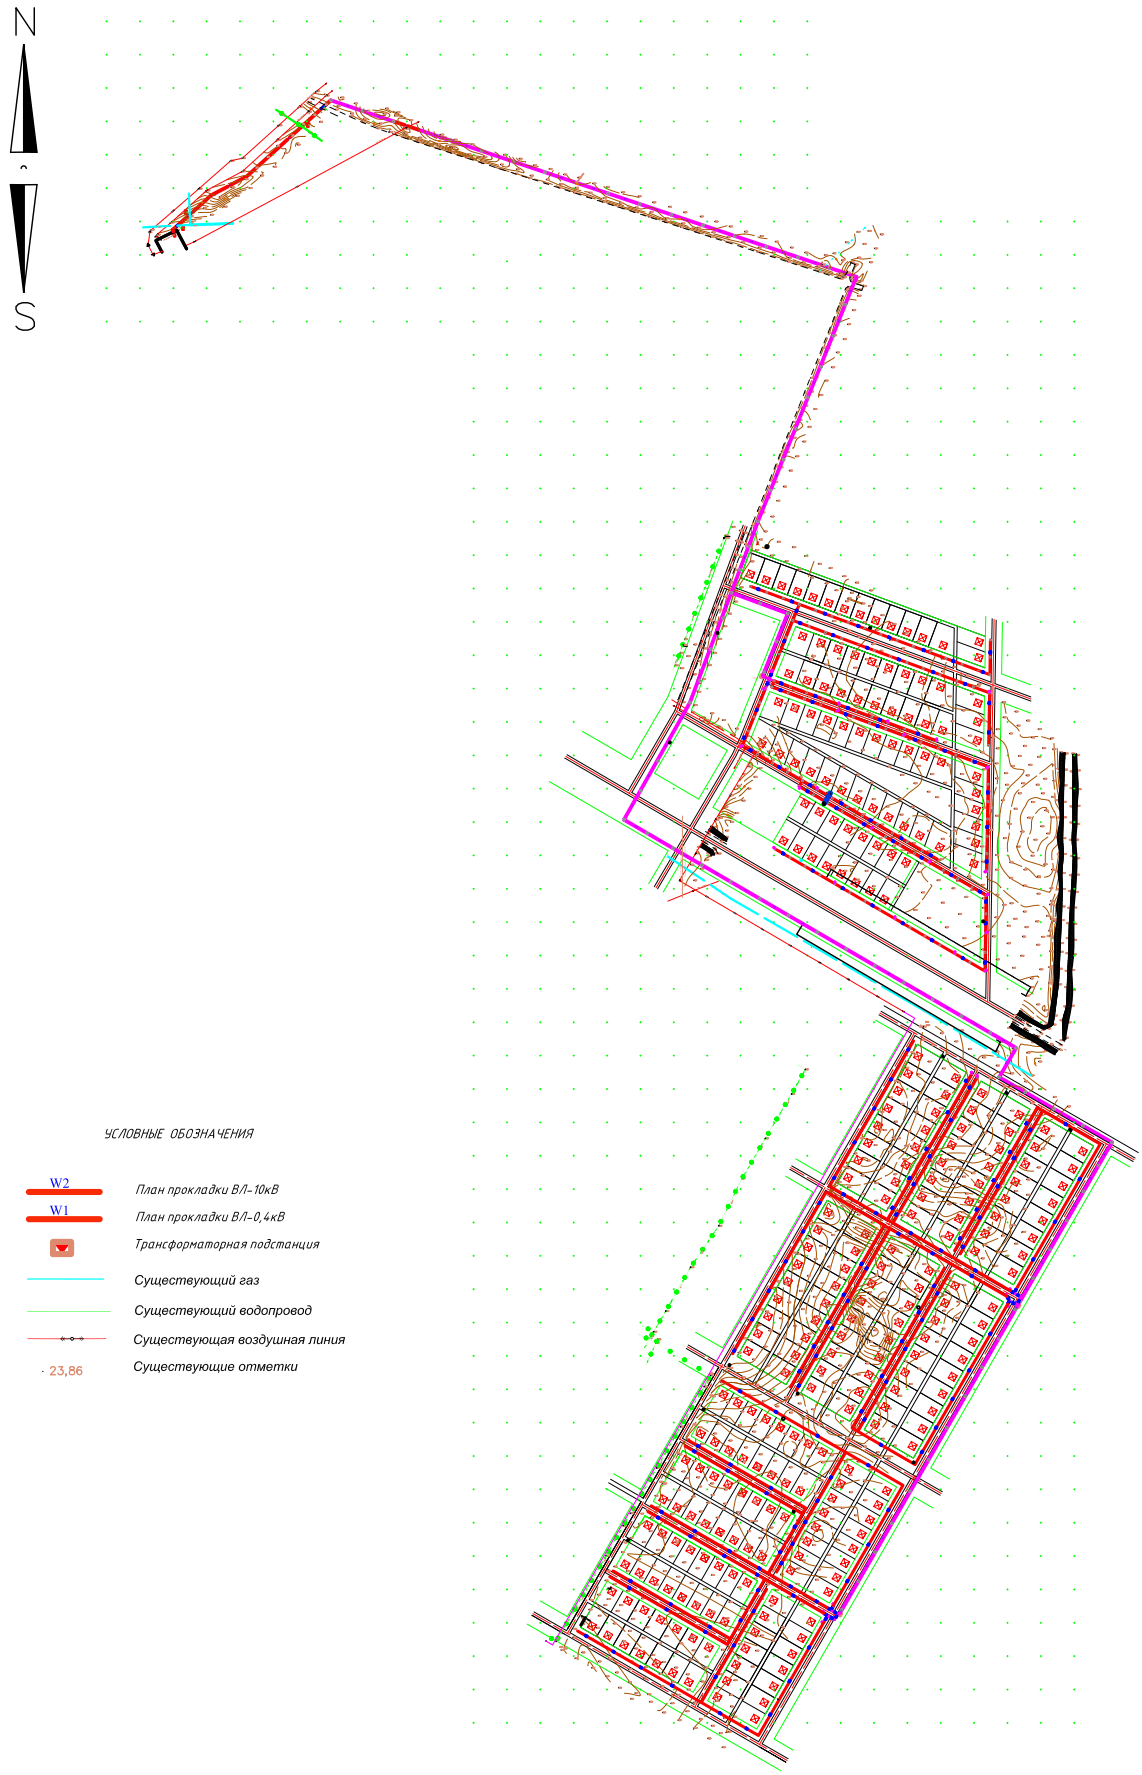

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" Разработчик: ТОО "Атыраустройпроект"	ПАСПОРТ ПРОЕКТА "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Электроснабжение)"	ЛИСТ 2

Технико-экономические показатели

Категория надежности электроснабжения - III
Напряжение низковольтных сетей ~380 / 220В
Потребляемая мощность жилых домов - 965,7 кВт
Потребляемая мощность жилых домов - 439,94 кВт
Длина ВЛ-10 кВ, м 4780
Длина КЛ-10 кВ, м 509
Длина ВЛ-0,4 кВ, м 10050
Длина КЛ-0,4 кВ, м 510

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование
1	162/3-ПЗ	Пояснительная записка
2	162/3-ЭС	Наружное электроснабжение
	162/3-АС	Архитектурно-строительная часть
3	162/3-ПОС	Проект организации строительства
4	162/3ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду
5	162/3-СД	Сметная документация

Район строительства относится к IV Г строительно-климатическому подрайону и имеет следующие характеристики:
-расчетная зимняя температура наружного воздуха -26^{0}С;
Вес снегового покрова -50 кгс/м2
Скоростной напор ветра -38 кгс/м2
Уровень ответственности объекта - II (Нормальный)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ		ВСЕГО
Площадь отвода земли	га	3,384

НАИМЕНОВАНИЕ		
СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общая сметная стоимость	тыс.тг.	281231,913
строительно-монтажных работ	тыс.тг.	93313,850
Продолжительность строительства	3 мес.	

Директор ТОО "Атыраустройпроект": Исимгалиев М.И

Гл.инж.проекта: Меликян Р.С.

г.Атырау 2020