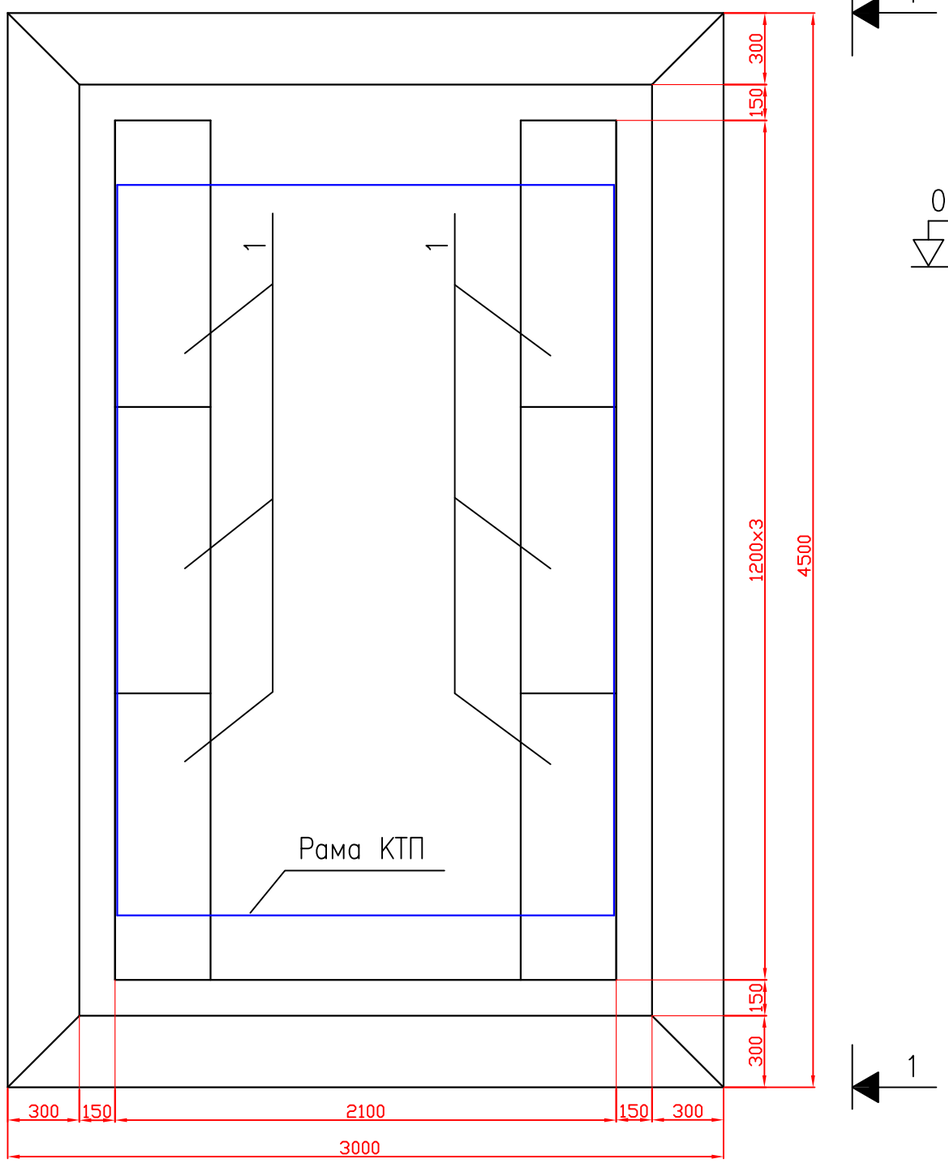

1 – 1

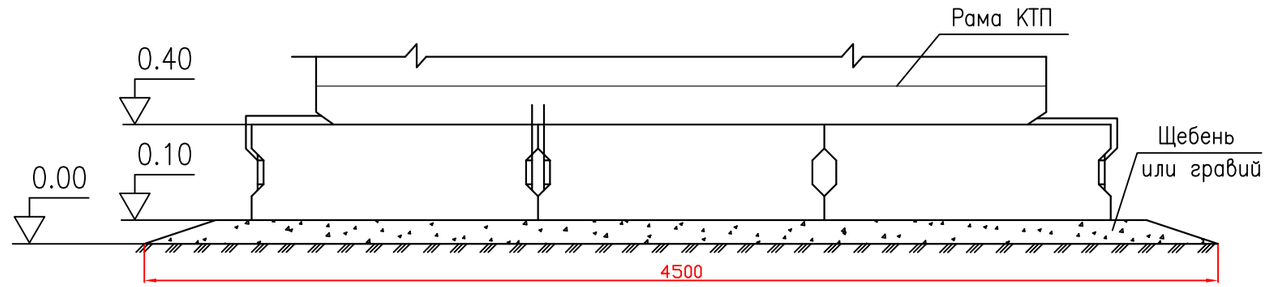

1. Раму КТП приварить по месту к монтажным петлям блоков.
Соединительный элемент – полоса 40х4 или круг D=12мм.
2. Электроды для сварки – Э42 ГОСТ 9467–75.
3. Общее количество фундаментов, по числу КТП–10/0,4 кВ (см. раздел ЭС) – 4 шт.

Спецификация

Поз	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание
		Фундамент незаглубленного типа под КТПН–10/0,4 кВ	шт	4		
		Бетонные изделия.				
1	ГОСТ 13579–78.	Блоки ФБС 12.4.3–Т.	шт	6	310,0	
		Материалы				
2	ГОСТ 103–76.	Полоса 40х4–В.	м	8,0	1,256	общий вес–10,048 кг
3		Щебень, гравий.	$м^3$	0,6		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
ГИП		Таспаев			
Разработал		БАРМАКОВ			
Проверил		Абуов			

15–18–ЭС.АС

Корректировка рабочего проекта "Строительство инженерно–коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) северного и южного жилого района п.Чапаево Акжаикского района ЗКО"

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Фундамент незаглубленного типа под КТПН–10/0,4 кВ

ЖАИЫК СТРОЙ ПРОЕКТ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Копировал

Формат А3

				Привязан	15-18-ЭС.АС1
Исп.	Бармаков			Корректировка рабочего проекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) северного и южного жилого района п.Чапаево Акжаикского района ЗКО"	Листов 1
ГИП	Таспаев				
Инв. N°					

ЖАЙЫК СТРОЙ ПРОЕКТ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КТПН-400/10/0,4

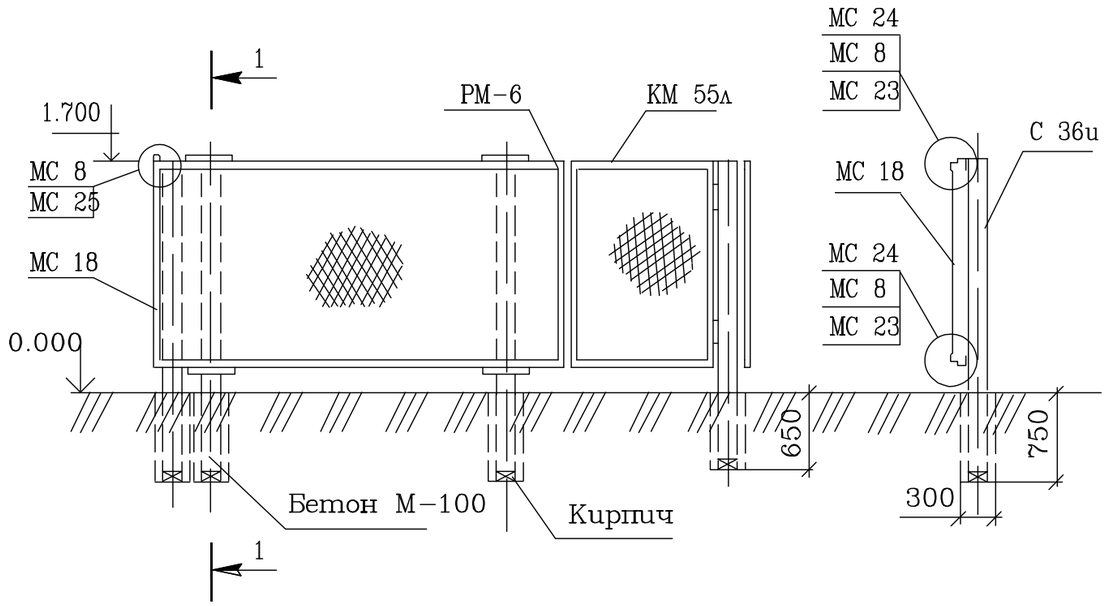

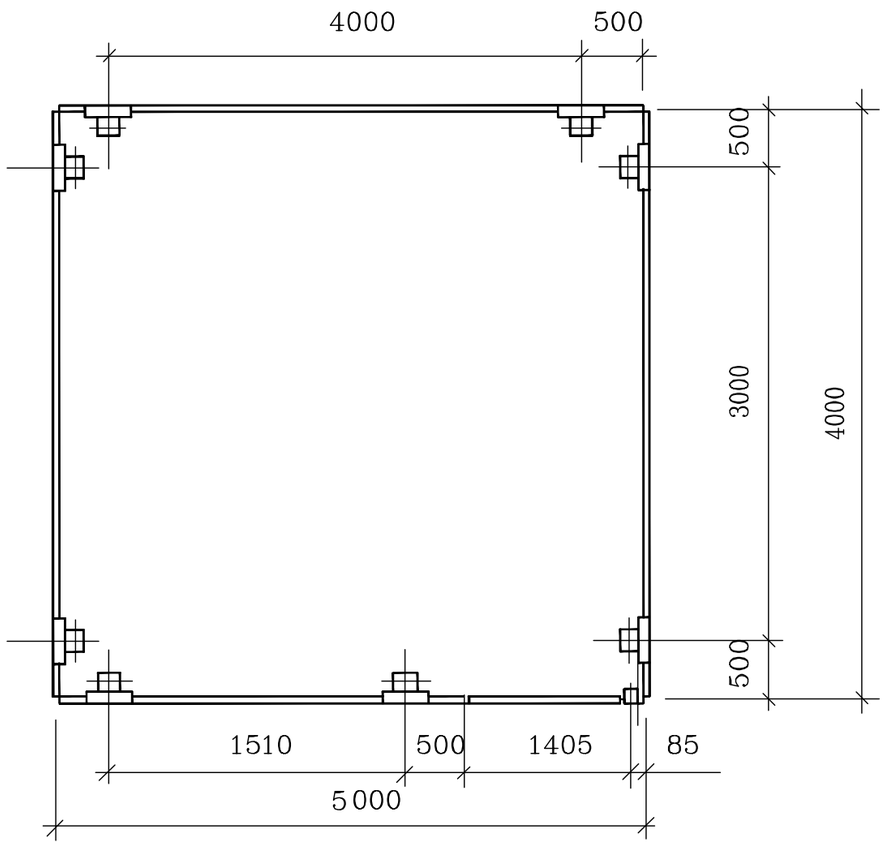

Примечания:

1. Общее количество ограждений 4х5 м, по числу КТП-10/0,4 кВ (см. раздел ЭС) – 4 шт.

Гл.инж.пр.				7.402-5.1-81 СБ		
Нач. отд.				Ограда 4х5 м	стадия	масса	масштаб
Гл. спец.					РП		1:40
Рук. гр.				Сборочный чертеж			
Н. контр.					лист	листов 1	
Вед. инж.							

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Примеч.
		Документация			
	7.402-5.181СБ	Сборочный чертеж			
		Сборочные единицы			
С36u	Серия 3.017-1. выпуск 1. л.22	Столб ограды	8	120	шт
СМ46	Серия 3.017-1. выпуск 2. л.6	Столб калитки	1	39,6	шт
КМ55л	Серия 3.017-1. выпуск 6. л.5	Створка	1	51,6	шт
МС18	Серия 3.017-1. выпуск 2. л.9	Ригель	7	6,2	шт
РМ-5	Серия 3.017-1. выпуск 2. л.9	Ригель	1	24	шт
МС24	Серия 3.017-1. выпуск 2. л.1	Соеденительный элемент	16	2,6	шт
МС 8	Серия 3.017-1. выпуск 2. л.8	Соеденительный элемент	60	0,22	шт
МС23^{Т}	Серия 3.017-1. выпуск 2. л.11	Соеденительный элемент			
		L=4000	3	20.3	шт
МС23^{Н}	Серия 3.017-1. выпуск 2. л.11	Соеденительный элемент			
		L=4000	3	20.3	шт
МС23^{Т}	Серия 3.017-1. выпуск 2. л.11	Соеденительный элемент			
		L=1362	1	6,1	шт
МС23^{Н}	Серия 3.017-1. выпуск 2. л.11	Соеденительный элемент			
		L=1362	1	6,1	шт
МС25	Серия 3.017-1. выпуск 2. л.12	Соеденительный элемент	6	0,37	шт

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Исп.	Бармаков		
ГИП	Таспаев		
Инв. N°			

Привязан 15–18–ЭС.АС2

ЖАЙЫК СТРОЙ ПРОЕКТ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Корректировка рабочего проекта "Строительство инженерно–коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) северного и южного жилого района п.Чапаево Акжаикского района ЗКО"

Листов 2

Гл.инж.пр.		Name	Date
Нач. отд.			
Гл. спец.			
Рук. гр.			
Н. контр.			
Вед. инж.			

7.402-5.1-81

Ограда 4х5 м

стадия	масса	масштаб
РП		1:40
лист 1		листов 2

Спецификация

Формат А4

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Примеч.
		Материалы			
1	ГОСТ 5336-80	Сетка N50-2,5			
		шириной 1500	20	2,55	м
2		Бетон М-100	0,36	2200	$м^3$
3	ГОСТ 530-80	Кирпич глиняный			
		обыкновенный М-100	18	3,5	шт
4	ГОСТ 8292-85	Краска масляная			
		серая	4,9		кг
5	ГОСТ 9109-81	Лак ФЛ-03К	2,5		кг
6	ГОСТ 6993-79	Эмаль ПВХ-1	5		л
		Фундамент КТПН			
7	ГОСТ 13579-78	Блок ФБС 24-4-6т	3	1300	
8	ГОСТ 13579-78	Блок ФБС 12-4-6т	3	640	
9	ГОСТ 13579-78	Блок ФБС 9-4-6т	3	470	
10		ПГС	1,3		м3
11		Цемент М400 КЛ В7,5	0,03		м3

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан		15–18–ЭС.АС2	
Исп.	Бармаков		
ГИП	Таспаев		
Инв. N°			