ТОО «УРАЛВОДПРОЕКТ»

URALVODPROECT

Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объектные и локальные сметы
(Продолжение стр. 489-769)

ТОМ 7.1

18.035- ОС.1

Главный инженер проекта **Ю. В. Коновалова**

2019

Согласовано	
Проверил	
Норм.контр	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
	18.035 - ПП	Паспорт рабочего проекта	
1	18.035 - ПЗ	Пояснительная записка	
1.1	18.035 - ООС	Раздел «Охрана окружающей среды»	
2	18.035- ГР1	Реконструкция плотины АЯК.Чертежи	
3	18.035- ГР2	Реконструкция обводнительной системы. Чертежи	
4	18.035-КМ	Металлические конструкции	
5	18.035-АС	Жилой дом с хозпостройками	
6	18.035-ЭС	Внешнее электроснабжение	
7	18.035 – ССР	Сводный сметный расчет	
7.1	18.035-ОС1	Объектные и локальные сметы	
7.2	18.035-ОС2	Объектные и локальные сметы по электроснабжению	
8	18.035 – ПОС	Проект организации строительства	
Материалы, хранящиеся в архиве ТОО «Уралводпроект»			
	18.035 - ТГИ	Отчет по топографо-геодезическим изысканиям	
	18.035 - ИГИ	Отчет об инженерно-геологических изысканиях	
	18.013	Согласование стоимости материалов	

Согласовано
Проверил
Норм.контр
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Прилепина			1.08.19
Нормоконтр		Искендирова			1.08.19
ГИП		Коновалова			1.08.19

18.035-ОС

Объектные и локальные сметы

Стадия	Лист	Листов
РП	2	282

ТОО «Уралводпроект» г. Уральск

СОДЕРЖАНИЕ

(Продолжение стр.489-769)

№№п/п	Наименование	Стр.
1.	Объектная смета 3-1 Общестроительные работы (одноэтажный од квартирный трехкомнатный жилой дом)	493
2.	Локальная смета № 3-1-1 Общестроительные работы (одноэтажного одно квартирного трехкомнатного жилого дома)	495
3.	Локальная смета № 3-1-2 Отопление (жилого дома)	534
4.	Локальная смета № 3-1-3 Вентиляция (жилого дома)	546
5.	Локальная смета № 3-1-4 Электроосвещение (жилого дома)	551
6.	Локальная смета № 3-1-5 Общестроительные работы (хозяйственный сарай)	561
7.	Локальная смета №3-1-6 Электроосвещение (Сарай)	596
8.	Локальная смета № 3-1-7 На строительство емкости для воды V=3.,0м3	604
9.	Локальная смета № 3-1-8 На строительство уборной на 1 очко с выгребом из ж/б колец	616
10.	Объектная смета 7-1 На благоустройство жилого дома	624
11.	Локальная смета № 7-1-1 Покрытие жилого дома	626
12.	Локальная смета № 7-1-2 Деревянного ограждения жилого дома	631
13.	Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования	636
14.	Казахстанское содержание	658
15.	Ведомость источников получения материалов	663
16.	Объектная смета 2-3 Приготовление бетона и раствора	665
17.	Локальная смета № 2-3-1 На приготовление бетонной смеси В15	667
18.	Локальная смета № 2-3-2 На приготовление бетонной смеси В10, В12,5	672
19.	Локальная смета № 2-3-3 На приготовление бетонной смеси В7,5	677
20.	Локальная смета № 2-3-4 На приготовление бетонной смеси В30	682
21.	Локальная смета № 2-3-5 На приготовл. цементного раствора М50	687
22.	Локальная смета №2-3-6 На приготовление цементного раствора М100	692
23.	Локальная смета № 2-3-7 На приготовл. цементного раствора М25	697
24.	Локальная смета № 2-3-8 На приготовление цементного раствора1:2	702
25.	Локальная смета № 2-3-9 На приготовление цементного-известкового раствора1:1:6	707
26.	Локальная смета № 2-3-10 На приготовление цементного раствора М150	712
27.	Локальная смета № 2-3-11 На приготовление цементного-известкового раствора М50	717
28.	Локальная смета № 2-3-12 На приготовление цементного-известкового раствора М100	722
29.	Локальная смета № 2-3-13 На приготовление известкового раствора М1:2,5	727

№№п/п	Наименование	Стр.
30.	Локальная смета № 2-3-14 На приготовление бетонной смеси В20	732
31.	Локальная смета № 2-3-15 На приготовление бетонной смеси В25	737
32.	Калькуляция №1 Транспортных расходов на 1т –Щебень, ПГС, Песок	742
33.	Калькуляция №2 Транспортных расходов на 1т – Цемент, портландцемент	743
34.	Калькуляция №3 Транспортных расходов на 1т –Щебень, ПГС, Песок, Камень, Гравий, -на участок	744
35.	Калькуляция №4 Транспортных расходов на 1т –Бетон, раствор на участок	745
36.	Калькуляция №5 Транспортных расходов на 1т –Ж/бетонных изделий	746
37.	Калькуляция №6 Транспортных расходов на 1т –Вода на АБЗ	747
38.	Калькуляция №7 Транспортных расходов на 1т –Вода	748
39.	Калькуляция №8 Стоимости материалов и изделий конструкций	749
40.	Ведомость по массе и классу груза1	758
41.	Ведомость по массе и классу груза 2	766
42.	Ведомость по массе и классу груза 3	768

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Аюкаикского района ЗКО

Объектная смета 3-1

На строительство одноэтажного одноквартирного трехкомнатного жилого дома

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость,	**23542,801**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**3,649**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**4402,065**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 05.07.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3-1-1	На общестроительные работы (одноэтажный однокартирный трехкомнатный жилой дом)	17443,932			17443,932	2,726	3292,803	
2	3-1-2	Отопление (жилого дома)	860,566	326,091		1186,657	0,127	166,354	
3	3-1-3	Вентиляция жилого дома	14,688			14,688	0,003	3,114	
4	3-1-4	Электроосвещение (жилого дома)	302,662			302,662	0,096	126,472	
5	3-1-5	На общестроительные работы (хозяйственный сарай)	3634,862			3634,862	0,543	625,549	
6	3-1-6	Электроосвещение (сарай 1шт)	52,546			52,546	0,018	22,868	
7	3-1-7	На строительство емкости для воды V=3,0м3	565,145			565,145	0,084	105,622	
8	3-1-8	На строительство уборной на 1 очко с выгребом из ж/б колец	342,309			342,309	0,052	59,283	

495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:			**23216,710**	**326,091**		**23542,801**	**3,649**	**4402,065**	

Гланый инженер проекта Коновалова Ю.В.

Ведущий инженер Прилепина З.М.

Инженер Мухамбеткалиеа Н.Д.

Ведущий инженер Прилепина З.М.

464

Заказ 18035 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: На строительство одноэтажного одноквартирного трехкомнатного жилого дома

Локальная смета № 3-1-1

На общестроительные работы (одноэтажный однокартирный трехкомнатный жилой дом)

Основание: 18035-альбом1,2

Сметная стоимость, тыс. тенге	**17 443,932**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3 292,803**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**2,726**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	77,5	166,01	159,7	12866	12377	–	2966	17099
					6,31	46,84	489	3630	–	1267	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: х1трр=1,2;	м3 грунта	4,2	1859,05	–	7808	–	–	5622	14504
					1859,05	–	7808	–	–	1074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;	м3 грунта	81,7	41,65 –	41,65 14,54	3403 –	3403 1188	– –	855 341	4599
4	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-обратная надвижка НР = 72 % т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;	м3 грунта	63	41,65 –	41,65 14,54	2624 –	2624 916	– –	660 263	3547
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28	34,36 –	34,36 12	962 –	962 336	– –	242 96	1300
6	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28	16,96 –	16,96 5,93	475 –	475 166	– –	120 48	643
7	1101-0205-0502	Устройство подсыпки под полы вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	35	808,71 808,71	– –	28305 28305	– –	– –	20380 3895	52580
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	18,7	20,64 2,89	17,33 6,52	386 54	324 122	8 –	127 41	554

Итого по разделу 1 **94 826**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 656				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 165				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 358				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8				
		- накладные расходы, тенге					30 972				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 787				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 025				

Раздел 2. Фундаменты

9	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,5	8448 745,64	995,09 380,18	46464 4101	5473 2091	36890 –	5759 4178	56401
10	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	12	1642,75 515	810,33 293,67	19713 6180	9724 3524	3809 –	11451 2493	33657
11	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	26	3510,42 1052,27	1799,69 661,19	91271 27359	46792 17191	17120 –	52569 11507	155347
12	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	49	2329,37 722,78	1137,12 413,59	114139 35416	55719 20266	23004 –	65705 14388	194232
13	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	32	4960,41 1325,13	2694,22 1016,47	158733 42404	86215 32527	30114 –	88419 19772	266924
14	2900-0000-0000 (пп)Калькул№8	Бетонные блоки ФБС24.4.6 В7,5 W8	м3	14,118	42620 –		601709		601709 –	– 48137	649846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2900-0000-0000 (пп)Калькул №8	Бетонные блоки ФБС24.6.6 В7,5 W8	м3	26,08	42620 –		1111530		1111530 –	– 88922	1200452
16	2900-0000-0000 (пп)Калькул №8	Бетонные блоки ФБС9.4.6 В7,5 W8	м3	2,34	44748 –		104710		104710 –	– 8377	113087
17	2900-0000-0000 (пп)Калькул №8	Бетонные блоки ФБС 12.4.6 В7,5 W8	м3	0,54	44748 –		24164		24164 –	– 1933	26097
18	2900-0000-0000 (пп)Калькул №8	Бетонные блоки ФБС 9.6.6 В7,5 W8	м3	12,892	44748 –		576891		576891 –	– 46151	623042
19	2900-0000-0000 (пп)Калькул №8	Бетонные блоки ФБС12.6.6	м3	1,2	43091 –		51709		51709 –	– 4137	55846
20	1106-0101-0119	Устройство местных заделок В7,5 НР = 91 %	м3	1,3	27752,31 2994,62	1319,23 283,08	36078 3893	1715 368	30470 –	3878 3196	43152
21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	140	853,02 259,7	19,94 2,49	119423 36358	2792 348	80273 –	34137 12285	165845
22	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	50	1991,92 209,44	44,08 8,7	99596 10472	2204 435	86920 –	10144 8779	118519
23	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт сборных конструкций	4	7887,5 1750,25	1265,75 359,5	31550 7001	5063 1438	19486 –	9958 3321	44829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2900-0000-0000 (пп)Калькул №6	Стоимость ж/б плит ПТ12,5 - 8,6	м3	0,152	63507 –		9653		9653 –	– 772	10425
25	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1	32802 5885	2137 448	32802 5885	2137 448	24780 –	5890 3095	41787
26	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В7,5 - фундамент под котел НР = 91 %	м3	0,38	28673,68 4031,58	981,58 336,84	10896 1532	373 128	8991 –	1511 993	13400

Итого по разделу 2 **3 812 888**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 180 601
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 218 207
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 78 764
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 842 223
- накладные расходы, тенге 289 421
  - в т.ч. зарплата, тенге 26 048
- сметная прибыль (8 %), тенге 282 436

Раздел 3. Стены

27	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича М125. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	55	28872,13 4490,05	2374 497,6	1587967 246953	130570 27368	1210444 –	255119 147447	1990533
28	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича М125 (веранда). Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	11,5	28872,26 4490,09	2374 497,57	332031 51636	27301 5722	253094 –	53343 30830	416204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10,6	29866,13 4331,79	2373,96 497,64	316581 45917	25164 5275	245500 –	47609 29135	393325
30	1126-0201-0101	Утепление стен минватой НР = 76 %	м3 изоляции	15	40926,73 24929,73	2383,6 858,33	613901 373946	35754 12875	204201 –	293984 72631	980516
31	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	15	29021 –		435315		435315 –	– 34825	470140
32	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,125	329344 62208	2184 672	41168 7776	273 84	33119 –	7310 3878	52356
33	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	26	456,19 160,15	249,27 53,5	11861 4164	6481 1391	1216 –	6555 1473	19689
34	2900-0000-0000 (пл)Калькул №8	Ж/бетонные перемычки	м3	0,865	99589 –		86144		86144 –	– 6892	93036
35	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36,5	4405,86 1490,05	246,82 52,49	160814 54387	9009 1916	97418 –	52362 17054	230230
36	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - М100 (фронтон из силикатного кирпича) НР = 93 %	м3 кладки	9,5	27769,47 5150,32	2374 497,58	263810 48928	22553 4727	192329 –	49899 25097	338806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1107-0107-0103	Установка металлических уголков. НР = 118 %	т стальных элементов	0,1337	711077,04	6447,27	95071	862	86553	9236	112862
					57262,53	1278,98	7656	171	–	8345	
38	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00191	233339		446		446	–	482
					–				–	36	

Итого по разделу 3 **5 098 169**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 841 363
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 257 967
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 59 529
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 845 779
- накладные расходы, тенге 775 417
  - в т.ч. зарплата, тенге 69 788
- сметная прибыль (8 %), тенге 377 643

Раздел 4. Покрытие

39	1106-0301-0401	Установка анкера НР = 91 %	т	0,0045	554666,67	2000	2496	9	1053	1309	4109
					318666,67	888,89	1434	4	–	304	
40	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	1	2730	1167	2730	1167	–	1741	4829
					1563	510	1563	510	–	358	
41	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	43	708,4	26,19	30461	1126	21304	7541	41042
					186,77	3,86	8031	166	–	3040	

Итого по разделу 4 **49 980**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 028				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 302				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					680				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 357				
		- накладные расходы, тенге					10 591				
		в т.ч. зарплата, тенге					953				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 702				

Раздел 5. Кровля

5.0.

42	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,6	102037,5 21856,94	1379,44 540,28	367335 78685	4966 1945	263684 –	72567 35192	475094
43	1110-0102-0205	Устройство лобовой доски НР = 90 %	м2 развернутой поверхности карнизов	6,8	3511,32 1490	23,82 11,18	23877 10132	162 76	13583 –	9187 2645	35709
44	1110-0104-0101	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытий	115	5654,57 945,64	215,91 85,13	650276 108749	24830 9790	516697 –	106685 60557	817518
45	2107-0510-0401	Стоимость балки БД1,БД2.	м3	3,85	87263 –		335963		335963 –	– 26877	362840
46	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	16	29021 –		464336		464336 –	– 37147	501483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам-Обрешетка НР = 90 %	м2 покрытия	68,4	1635,7 236,04	30,76 12,15	111882 16145	2104 831	93633 –	15278 10173	137333
48	1112-0101-1001	Подшивка карниза из листовой оцинкованной стали НР = 92 %	м2 покрытия	20	2809,95 1012,8	13,7 3,35	56199 20256	274 67	35669 –	18697 5992	80888
49	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	180	745,74 635,96	20,8 7,41	134233 114472	3744 1334	16017 –	106542 19262	260037
50	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	207	2189 –		453123		453123 –	– 36250	489373
51	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкций	6,31	8813 828,37	55,78 23,77	55610 5227	352 150	50031 –	4839 4836	65285
52	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкций	7,3	8179,45 2034,11	40,55 17,12	59710 14849	296 125	44565 –	13477 5855	79042
53	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	68,4	306,46 31,37	2,59 1,11	20962 2146	177 76	18639 –	2000 1837	24799

503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1108-0801-0501	Кладка вентиляционной трубы из красного кирпича М100 НР = 93 %	м3 (без вычета пустот)	1	43688 12876	1937 734	43688 12876	1937 734	28875 –	12657 4508	60853
55	1112-0101-0802	Устройство коньковых и диагональных сливы из оцинкованной стали. НР = 92 %	м2 фасадов без вычета проемов	15	128,4 51,07	0,27 0,13	1926 766	4 2	1156 –	707 211	2844

Итого по разделу 5 **3 393 098**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 384 303
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 38 846
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 130
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 355 971
- накладные расходы, тенге 362 636
  - в т.ч. зарплата, тенге 32 637
- сметная прибыль (8 %), тенге 251 342

Раздел 6. Полы Тип 1

56	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	14,9	661,74 68,52	30,54 10,94	9860 1021	455 163	8384 –	1113 678	11851
57	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающ его слоя	0,745	29767,79 3499,33	6,71 –	22177 2607	5 –	19565 –	2451 1970	26598
58	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,745	270 –		201		201 –	– 16	217
59	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,9	823,96 322,15	27,58 13,22	12277 4800	411 197	7066 –	4697 1358	18332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14,9	3311,48 1146,91	70,87 31,95	49341 17089	1056 476	31196 –	16511 5268	71120
61	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	105	325,14 79,71	2,1 0,99	34140 8370	221 104	25549 –	7966 3368	45474
62	2107-0603-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	76,5	383 –		29300		29300 –	– 2344	31644
63	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	8,55	15907,49 3584,44	1567,25 523,51	136009 30647	13400 4476	91962 –	33016 13522	182547
	6.1. Тип II										
64	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	82,3	661,71 68,51	30,53 10,95	54459 5638	2513 901	46308 –	6147 4848	65454
65	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	82,3	1651,47 465,77	18,87 7,7	135916 38333	1553 634	96030 –	36629 13804	186349
66	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	82,3	4440,18 569,98	35,3 16,49	365427 46909	2905 1357	315613 –	45370 32864	443661
67	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	82,3	793,22 534,25	3,3 1,58	65282 43969	272 130	21041 –	35279 8045	108606

Итого по разделу 6 **1 191 853**

525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					199 383				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 791				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 438				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					692 215				
		- накладные расходы, тенге					189 179				
		в т.ч. зарплата, тенге					17 026				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					88 285				
		Раздел 7. Проемы									
68	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	15,05	2229,63 985,91	162,99 75,88	33556 14838	2453 1142	16265 –	14382 3835	51773
69	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	15,05	22437 –		337677		337677 –	– 27014	364691
70	1115-0501-0401	Переплеты деревянные окон в два спаренных переплета. Остекление тройное оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок	13,3	3538,5 781,5	49,77 15,41	47062 10394	662 205	36006 –	8479 4443	59984
71	2113-0814-2211	Скобяные изделия	шт.	7	827 –		5789		5789 –	– 463	6252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	2572,22 1046,56	534,13 132,01	9723 3956	2019 499	3748 –	4010 1099	14832
73	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	13,02	1633,26 1055,3	74,35 32,1	21265 13740	968 418	6557 –	12742 2721	36728
74	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4293 –		32455		32455 –	– 2596	35051
75	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,68	5239 –		8802		8802 –	– 704	9506
76	2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	6433 –		24317		24317 –	– 1945	26262
77	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; СТ РК 943-92	м2	3,78	15124 –		57169		57169 –	– 4574	61743
78	1110-0107-0607	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	1,89	6751,85 1516,4	19,05 7,94	12761 2866	36 15	9859 –	2593 1228	16582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2113-0814-2211	Скобяные изделия	шт.	9	827		7443		7443	–	8038
					–				–	595	
80	1110-0107-0701	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей НР = 90 %	м2	3,78	514,29	0,26	1944	1	533	1269	3470
					373,02	–	1410	–	–	257	
81	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,26	2573,02	534,13	3242	673	1250	1337	4945
					1046,83	131,75	1319	166	–	366	
82	2109-0102-0102	Стоимость индивидуальных дверей на чердак (700х1800)	м2	1,26	5239		6601		6601	–	7129
					–				–	528	
83	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	0,54	2964,81	161,11	1601	87	706	764	2554
					1496,3	75,93	808	41	–	189	
84	2109-0201-0101	Слуховое окна (900х600)	м2	0,54	12875		6953		6953	–	7509
					–				–	556	
85	1110-0106-0802	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м НР = 90 %	м2 проемов	15,3	1072,55	26,54	16410	406	6482	8650	27065
					622,35	5,82	9522	89	–	2005	
86	2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	10,2	830		8466		8466	–	9143
					–				–	677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1112-0101-0802	Устройство сливов НР = 92 %	м2 фасадов без вычета проемов	3,5	128,57 51,14	0,29 –	450 179	1 –	270 –	165 49	664

Итого по разделу 7 **753 921**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 59 032
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 306
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 575
- материалы, изделия и конструкции, тенге 577 348
- накладные расходы, тенге 54 391
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 895
- сметная прибыль (8 %), тенге 55 844

Раздел 8. Отделочные работы

88	1115-0108-1605	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом НР = 80 %	м2	97,2	8993,66 6782,78	61,77 29,08	874184 659286	6004 2827	208894 –	529690 112310	1516184
89	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	97,2	804,84 550,27	4,62 2,19	78230 53486	449 213	24295 –	42969 9695	130884
90	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	258,45	1435,57 891,7	74,22 57,72	371024 230460	19181 14919	121383 –	196303 45386	612713
91	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой	33	3492,64 2121,15	42,55 21,45	115257 69998	1404 708	43855 –	56565 13746	185568

509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 80 %	поверхности								
92	1115-0405-0103	Окраска оконных и дверных откосов влагостойкой краской НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	33	671,42 437,97	4,36 2,09	22157 14453	144 69	7560 –	11618 2702	36477
93	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	110,45	671,44 437,97	4,36 2,07	74160 48374	482 229	25304 –	38882 9043	122065
94	1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	148	946,44 297,43	0,67 0,32	140073 44020	99 48	95954 –	35254 14026	189353
95	1115-0403-0103	Простая окраска плинтусов НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,25	326,67 235,81	1,33 0,76	1715 1238	7 4	470 –	994 217	2926

Итого по разделу 8 **2 796 190**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 121 315
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 27 770
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 19 017
- материалы, изделия и конструкции, тенге 527 715
- накладные расходы, тенге 912 265
  - в т.ч. зарплата, тенге 82 104
- сметная прибыль (8 %), тенге 207 125

Раздел 9. Разные работы

96	1106-0401-0101	Устройство бетонного крыльцо В7,5 НР = 91 %	м3	1,1	28109,09 3310,91	1269,09 292,73	30920 3642	1396 322	25882 –	3607 2762	37289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1111-0101-0201	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающ его слоя	0,4	11580 2857,5	965 372,5	4624 1143	386 149	3095 –	1214 467	6305
98	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,6	3311,39 1146,94	70,83 31,94	11921 4129	255 115	7537 –	3989 1273	17183
99	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,1	26750 4490	2370 500	2675 449	237 50	1989 –	464 251	3390
100	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные - под трубы. Устройство НР = 91 %	м3	0,05	30180 5100	1140 260	1509 255	57 13	1197 –	244 140	1893
101	1109-0305-0301	Монтаж опорных столбиков из труб НР = 69 %	т конструкций	0,066	98439,39 84196,97	6424,24 393,94	6497 5557	424 26	516 –	3852 828	11177
102	2106-0801-0301	Стоимость стоек из круглых труб	т	0,066	514899 –		33983		33983 –	– 2719	36702
103	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающ его слоя	3	20464,67 3097,33	1673 684,33	61394 9292	5019 2053	47083 –	10684 5765	77823
104	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В10 НР = 91 %	м3	2	27077,5 1177	1079 225,5	54155 2354	2158 451	49643 –	2553 4537	61245

Итого по разделу 9 **253 007**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 821				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 932				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 179				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					170 925				
		- накладные расходы, тенге					26 587				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 393				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					18 742				
		Итого по смете					**17 443 932**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 860 502				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					605 286				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					193 670				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 034 541				
		- накладные расходы, тенге					2 651 459				
		в т.ч. зарплата, тенге					238 631				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 292 144				

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 18035

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Аюкаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-1-1

На общестроительные работы (одноэтажный однокартирный трехкомнатный жилой дом)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2 580		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				2 860 502
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,7515625	4 261,00	7 464
				1 487,00	2 606
2 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,067507	4 731,00	319
				1 778,00	120
3 3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	2,44125	5 070,00	12 377
				1 487,00	3 630
4 3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	12,14715	1 210,00	14 698
				1 042,00	12 657
5 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,51283	39,00	21
				–	–
6 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,66903	15,00	39
				–	–

1	2	3	4	5	6
7 **3104-0402-0101**	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	2,2221	42,00	93
				–	–
8 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	39,028433	5 935,00	231 632
				1 244,00	48 551
9 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	14,742741	4 856,00	71 590
				1 778,00	26 212
10 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	27,612	4 351,00	120 140
				1 487,00	41 059
11 **3105-0104-0102**	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,692	6 007,00	4 157
				1 487,00	1 029
12 **3105-0402-0303**	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	10,8	58,00	626
				–	–
13 **3105-0402-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2442	91,00	22
				–	–
14 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,120721	4 428,00	13 821
				1 244,00	3 882
15 **3105-0502-0102**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,44	5 166,00	2 273
				1 487,00	654
16 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	6,365223	2 065,00	13 146
				1 042,00	6 632
17 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,48022	2 740,00	9 536
				1 244,00	4 329
18 **3106-0103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,0758	298,00	321
				–	–
19 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,079525	176,00	542
				–	–
20 **3106-0103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,07854	182,00	14
				–	–

1	2	3	4	5	6
21 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,15312	26,00	4
				–	–
22 **3201-0101-0101**	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,08748	3 532,00	309
				1 244,00	109
23 **3201-0201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	15,956516	753,00	12 016
				–	–
24 **3301-0101-0101**	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,001496	3 268,00	5
				1 244,00	2
25 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	33,92357	2 630,00	89 223
				1 244,00	42 198
26 **3403-0102-0101**	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	7,12075	12,00	85
				–	–
27 **3403-0102-0401**	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,584	165,00	261
				–	–
28 **3403-0204-0101**	Фреза столярная	маш.-ч	0,531216	42,00	22
				–	–
29 **3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,619903	18,00	65
				–	–
30 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	7,252152	13,00	95
				–	–
31 **3403-0302-0501**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,670658	16,00	235
				–	–
32 **3403-0401-0301**	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,8202	52,00	43
				–	–
33 **3403-0402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,17996	15,00	93
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**146**		**605 287**
					193 670

1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1 **2101-0102-0101**	Глина	м3	0,123969	1 633,00	202
2 **2101-0201-0601**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,87	11 846,89	10 307
3 **2101-0201-0602**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,27	12 057,01	3 255
4 **2101-0201-0604**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,957948	10 975,81	87 345
5 **2101-0302-0402**	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	9,405	9 778,00	91 962
6 **2101-0401-0101**	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,36095	5 917,53	37 641
7 **2101-0501-0601**	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0019962	6 772,00	13
8 **2101-0601-0101**	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,448	6 732,41	3 016
9 **2102-0101-0301**	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,64	21 979,37	80 005
10 **2102-0101-0401**	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	2,04	22 633,19	46 172
11 **2102-0101-0501**	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7465	22 633,19	16 896
12 **2102-0101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,628	23 566,49	14 800
13 **2102-0401-2801**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,25	10 497,00	13 121
14 **2102-0401-2801**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,27044	14 963,60	4 047
15 **2102-0401-2802**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	16 987,28	4 077
16 **2102-0401-2804**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	3,3594	18 714,14	62 868
17 **2102-0401-2805**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,30396	20 984,66	6 378
18 **2102-0401-2809**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	5,7825	19 950,38	115 363
19 **2102-0401-2811**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	15,96	21 823,10	348 297

519

1	2	3	4	5	6
20 **2102-0402-0104**	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,005292	21 974,27	116
21 **2102-0402-0206**	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	4,866015	21 030,77	102 336
22 **2102-0402-0302**	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,47102	30 416,81	44 743
23 **2103-0101-0103**	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,30973	50 362,00	65 960
24 **2103-0102-0102**	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	5,5256	39 558,00	218 582
25 **2103-0102-0103**	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	25,27	43 956,00	1 110 768
26 **2103-0102-0502**	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	4,028	48 171,00	194 033
27 **2105-0101-0402**	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,3-3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,006	241 307,00	1 448
28 **2105-0104-0302**	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,024478	313 975,00	7 686
29 **2105-0104-0303**	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81	т	0,114	308 238,00	35 139
30 **2105-0204-0703**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00012804	406 722,00	52
31 **2105-0301-3001**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,03285	227 283,00	7 466
32 **2105-0301-3501**	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00191	233 339,00	446
33 **2105-0302-0101**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,2963395	216 144,00	64 051
34 **2105-0307-1004**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,4	105,00	252
35 **2105-0307-1013**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	17,72408	70,00	1 241

520

1	2	3	4	5	6
36 **2105-0308-1202**	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	14,31813	1 348,00	19 301
37 **2105-0309-0301**	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,125	264 954,00	33 119
38 **2105-0310-1108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0012342	4 169,00	5
39 **2106-0405-1406**	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1389	639 047,00	88 764
40 **2106-0801-0301**	Стоимость стоек из круглых труб	т	0,066	514 899,00	33 983
41 **2107-0101-9901**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,002622	31 515,00	83
42 **2107-0201-0101**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00006798	60 021,00	4
43 **2107-0201-0201**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,7921	47 196,00	84 580
44 **2107-0201-0202**	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,216	59 546,00	12 862
45 **2107-0201-0301**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,751074	25 443,00	19 110
46 **2107-0201-0401**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04919	18 358,00	903
47 **2107-0203-0105**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,988	66 239,00	197 922
48 **2107-0203-0202**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03944	47 115,00	1 858
49 **2107-0203-0205**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06256	54 447,00	3 406
50 **2107-0203-0303**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,638712	47 434,00	77 730
51 **2107-0203-0305**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,015292	47 434,00	726

521

1	2	3	4	5	6
52 **2107-0203-0404**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02944	21 618,00	636
53 **2107-0204-0202**	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01302	29 841,00	389
54 **2107-0204-0404**	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000745	15 116,00	11
55 **2107-0503-0201**	Наличники ГОСТ 8242-88	м	76,5	383,00	29 300
56 **2107-0510-0401**	Стоимость балки БД1,БД2.	м3	3,85	87 263,00	335 963
57 **2107-0510-0501**	Опилки древесные	м3	0,5661	3 143,00	1 779
58 **2107-0601-0101**	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,07208	114 356,00	8 243
59 **2107-0602-0104**	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	92	4 646,00	427 432
60 **2109-0102-0102**	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,94	5 239,00	15 403
61 **2109-0102-0103**	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4 293,00	32 455
62 **2109-0102-0111**	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	6 433,00	24 317
63 **2109-0102-0217**	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; СТ РК 943-92	м2	3,78	15 124,00	57 169
64 **2109-0201-0101**	Слуховое окна (900х600)	м2	0,54	12 875,00	6 953
65 **2109-0201-0403**	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	15,05	22 437,00	337 677
66 **2109-0205-0102**	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	10,2	830,00	8 466
67 **2110-0103-0708**	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	207	2 189,00	453 123
68 **2110-0401-0202**	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	3,36	120,00	403
69 **2110-0401-0603**	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	47,3	162,00	7 663

222

1	2	3	4	5	6
70 **2110-0401-1001**	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	206,81134	227,00	46 947
71 **2110-0401-1404**	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	127,65	109,00	13 914
72 **2110-0501-0501**	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1,49	766,00	1 141
73 **2110-0501-0701**	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	84,28	132,00	11 125
74 **2110-0501-1404**	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	546	224,00	122 304
75 **2110-0502-1401**	Замазка оконная на олифе	т	0,0125685	239 851,00	3 015
76 **2110-0502-1804**	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00296	714 036,00	2 114
77 **2110-0502-1901**	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	17,23688	1 422,00	24 510
78 **2111-0102-0107**	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	31	29 021,00	899 651
79 **2113-0101-2001**	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,036792	17 355,00	639
80 **2113-0102-0801**	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,001442	31 768,00	45
81 **2113-0103-0102**	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,061545726	22 194,00	1 366
82 **2113-0104-0103**	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0304	143 101,00	4 350
83 **2113-0104-0804**	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,01075	105 247,00	1 131
84 **2113-0104-1101**	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	1,8	87 568,00	157 622
85 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0515212	499 540,00	25 737
86 **2113-0201-1204**	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	30	314,00	9 420
87 **2113-0205-0101**	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0045	233 975,00	1 053
88 **2113-0207-1020**	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	39,4506	43,00	1 696
89 **2113-0208-0202**	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	1,278	7 616,00	9 733
90 **2113-0209-0104**	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	111,1462262	309,00	34 342
91 **2113-0209-0203**	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,94822	348,00	678
92 **2113-0211-0403**	Заклепки с полукруглой головкой 4 х10	т	0,0003	228 630,00	69

524

1	2	3	4	5	6
93 **2113-0211-0414**	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8x8 мм	шт.	545,4	3,00	1 636
94 **2113-0508-0102**	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	31,388	1 041,00	32 675
95 **2113-0701-0401**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1287	266,00	34
96 **2113-0701-1002**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,03894	144,00	6
97 **2113-0702-1101**	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00018	336 103,00	60
98 **2113-0703-0201**	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0714	53 700,00	3 833
99 **2113-0703-0301**	Контакт Петрова керосиновый	т	0,012448	70 347,00	875
100 **2113-0703-1404**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,02664	266,00	7
101 **2113-0703-1406**	Вода с открытых источников	м3	7,377604	1 320,00	9 738
102 **2113-0704-2301**	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,031104	531 634,00	16 536
103 **2113-0704-2302**	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,014831	74 589,00	1 106
104 **2113-0704-2401**	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,105637	1 148 360,00	121 309
105 **2113-0704-3602**	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,003888	718 323,00	2 793
106 **2113-0704-3604**	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0029053	197 348,00	573
107 **2113-0803-1001**	Ветошь	кг	1,254795	90,00	112
108 **2113-0803-1101**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,620538	6 931,00	4 302
109 **2113-0804-0301**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000066	1 863 677,00	12
110 **2113-0804-1101**	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,92232	575,00	530
111 **2113-0805-0201**	Войлок строительный	т	0,0327238	402 931,00	13 186
112 **2113-0812-0801**	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,71278	170,00	462
113 **2113-0812-1045**	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000924	219 516,00	203
114 **2113-0812-1046**	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006148	207 969,00	1 278
115 **2113-0814-0401**	Ерши металлические	кг	1,89	200,00	379
116 **2113-0814-2211**	Скобяные изделия	шт.	16	827,00	13 232
117 **2113-0816-2701**	Смола каменноугольная	т	0,00210744	80 163,00	170
118 **2113-0816-9902**	Паста антисептическая	т	0,066853	605 477,00	40 477
119 **2203-0201-0105**	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	100,116	412,00	41 248

1	2	3	4	5	6
120 **2204-0101-0502**	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00002046	468 138,00	10
121 **2204-0101-1801**	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	42,328	136,00	5 757
122 **2204-0201-0101**	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,001944	2 114 446,00	4 110
123 **2204-0201-0901**	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	20,575	526,00	10 822
124 **2204-0201-9905**	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,6	1 291,00	4 648
125 **2204-0201-9909**	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,05111	128,00	135
126 **2204-0301-9901**	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	171,324	95,00	16 276
127 **2204-0601-0602**	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000396	622 834,00	25
128 **2204-0603-0101**	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	16,9629	612,00	10 382
129 **2204-0603-0108**	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	10,05605	612,00	6 155
130 **2204-0802-0101**	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1574415	284 036,00	44 719
131 **2204-0803-0202**	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	15,552	286,00	4 448
132 **2204-0803-0305**	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	71,61572	614,00	43 972
133 **2206-0204-0301**	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	2,37024	131 837,00	312 485
134 **2206-0204-0402**	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,97114	58 429,00	56 743
135 **2206-0301-1205**	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	18,87	1 670,00	31 513
136 **2206-0401-0101**	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	106,05	240,00	25 452
137 **2207-0101-9901**	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	162,8	541,00	88 075
138 **2701-0101-0104**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,24305	729,00	907
139 **2900-0000-0000 (пп) Калькул№8**	Бетонные блоки ФБС24.4.6 В7,5 W8	м3	40,198	42 620,00	1 713 239
140 **2900-0000-0000 (пп) Калькул №8**	Бетонные блоки ФБС12.6.6	м3	1,2	43 091,00	51 709

1	2	3	4	5	6
141 **2900-0000-0000 (пп) Калькул №8**	Бетонные блоки ФБС9.4.6 В7,5 W8	м3	15,772	44 748,00	705 765
142 **2900-0000-0000 (пп) Калькул №8**	Стоимость жб плит ПТ12,5 - 8,6	м3	0,152	63 507,00	9 653
143 **2900-0000-0000 (пп) Калькул №8**	Ж/бетонные перемычки	м3	0,865	99 589,00	86 144
144 **2988-8888-8917**	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,745	270,00	201
	Итого по материалам				**10 034 541**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035 Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 48) 4,3 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер 1,05

Зимние (табл.3 п. IX.2а) 5,7*0,9*1,05= 5,3865 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 3-1 На строительство одноэтажного одноквартирного трехкомнатного жилого дома Гланый инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиеа Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 3-1-1 На общестроительные работы (одноэтажный однокартирный трехкомнатный жилой дом) 18035-альбом1,2

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Коэф. для учета в объектной смете 1

Мухамбеткалиева Прилепина

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0402 Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 77,5

2 1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 4,2 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;

3 1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м 81,7 т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;

4 1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м- обратная надвижка 63 т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;

5 1101-0104-0402 28

6 1101-0104-0408 28

7 1101-0205-0502 Устройство подсыпки под полы вручную. Группа грунтов 2 35

8 1101-0102-0602 18,7

2101-0201-0604 С= 10975,81

Раздел 2 Фундаменты

9 1108-0101-0201 5,5

2101-0401-0101 С= 5917,53

Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 С= 1320

Ресурс удален 2113-0703-1405

10 1107-0501-0101 12

2102-0101-0501 С= 22633,19

328

1	2
	2102-0401-2804 C= 18714,14
11	1107-0501-0103 26
	2102-0101-0501 C= 22633,19
	2102-0401-2804 C= 18714,14
12	1107-0501-0102 49
	2102-0101-0501 C= 22633,19
	2102-0401-2804 C= 18714,14
13	1107-0501-0104 32
	2102-0101-0501 C= 22633,19
	2102-0401-2804 C= 18714,14
14	2900-0000-0000 (Клп) Калькул№8 Бетонные блоки ФБС24.4.6 В7,5 W8 1 м3 14,118 СФ28=42620.22 = 42620
15	2900-0000-0000 (Клп) Калькул №8 Бетонные блоки ФБС24.6.6 В7,5 W8 1 м3 26,08 СФ28=42620.22 = 42620
16	2900-0000-0000 (Клп) Калькул №8 Бетонные блоки ФБС9.4.6 В7,5 W8 1 м3 2,34 СФ29=44747.77 = 44748
17	2900-0000-0000 (Клп) Калькул №8 Бетонные блоки ФБС 12.4.6 В7,5 W8 1 м3 0,54 СФ29=44747.77 = 44748
18	2900-0000-0000 (Клп) Калькул №8 Бетонные блоки ФБС 9.6.6 В7,5 W8 1 м3 12,892 СФ29=44747.77 = 44748
19	2900-0000-0000 (Клп) Калькул №8 Бетонные блоки ФБС12.6.6 1 м3 1,2 СФ30=43091.29 = 43091
20	1106-0101-0119 Устройство местных заделок В7,5 1,3
	2102-0101-0301 C= 21979,37
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
21	1108-0101-0307 140
22	1108-0101-0303 50
23	1107-0102-0104 4
	2102-0101-0601 C= 23566,49

Заказ № 18035 Лок. смета № 3-1-1

1	2
24	2900-0000-0000 (Клп) Калькул №8 Стоимость ж/б плит ПТ12,5 -.8,6 1 м3 0,152 СФ27=63507.01 = 63507
25	1108-0201-0109 Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка 1
	2102-0401-2802 C= 16987,28
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
26	1106-0201-0101 Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В7,5 - фундамент под котел 0,38
	2102-0101-0301 C= 21979,37
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
	Раздел 3 Стены
27	1108-0201-0101 Стены наружные простые из кирпича М125. Кладка при высоте этажа до 4 м 55
	Ресурс заменен 21-020401-2808->21-020401-2811 C= 21823,1
	Ресурс заменен 21-030199-9901->21-030102-0103
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2102-0401-2808
	Ресурс удален 2103-0199-9901
	Ресурс удален 2113-0703-1405
28	1108-0201-0101 Стены наружные простые из кирпича М125 (веранда). Кладка при высоте этажа до 4 м 11,5
	Ресурс заменен 21-020401-2808->21-020401-2811 C= 21823,1
	Ресурс заменен 21-030199-9901->21-030102-0103
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2102-0401-2808
	Ресурс удален 2103-0199-9901
	Ресурс удален 2113-0703-1405
29	1108-0201-0107 Стены внутренние из кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м 10,6

529

1	2
	2102-0401-2809 C= 19950,38
	Ресурс заменен 21-030199-9901->2103-0102-0502
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2103-0199-9901
	Ресурс удален 2113-0703-1405
30	1126-0201-0101 Утепление стен минватой 15
31	2111-0102-0107 15
32	1108-0201-0701 0,125
	Ресурс заменен 21-050301-2707->21-050301-2709
33	1107-0503-0110 26
	2102-0401-2804 C= 18714,14
34	2900-0000-0000 (Кпл) Калькул №8 Ж/бетонные перемычки 1 м3 0,865 СФ31=99588.72 = 99589
35	1108-0401-0303 Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м 36,5
	Ресурс заменен 21-020401-2808->21-020401-2809 C= 19950,38
	Ресурс заменен 21-030199-9901->2103-0102-0102
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2102-0401-2808
	Ресурс удален 2103-0199-9901
	Ресурс удален 2113-0703-1405
36	1108-0201-0103 Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - М100 (фронтон из силикатного кирпича) 9,5
	2102-0401-2809 C= 19950,38
	Ресурс заменен 21-030199-9901->21-030102-0102
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2103-0199-9901
	Ресурс удален 2113-0703-1405
37	1107-0107-0103 Установка металлических уголков. 0,1337
38	2105-0301-3501 0,00191

1	2
	Раздел 4 Покрытие
39	1106-0301-0401 Установка анкера 0,0045
	Ресурс удален 2106-0510-0201
40	1146-0302-0406 1
41	1112-0101-1501 43
	Раздел 5 Кровля
42	1110-0105-0101 3,6
43	1110-0102-0205 Устройство лобовой доски 6,8
44	1110-0104-0101 115
	Ресурс удален 2107-0699-9901
45	2107-0510-0401 3,85
46	2111-0102-0107 16
47	1110-0114-0502 Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам- Обрешетка 68,4
48	1112-0101-1001 Подшивка карниза из листовой оцинкованной стали 20
	Ресурс заменен 21-050104-0110->21-050104-0112
	Ресурс удален 2105-0104-0302
49	1112-0101-0716 180
50	2110-0103-0708 180 (Коб=1,15)
51	1110-0115-0101 6,31
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
52	1110-0115-0102 7,3
53	1110-0115-0201 68,4
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
54	1108-0801-0501 Кладка вентиляционной трубы из красного кирпича М100 1
	2101-0401-0101 C= 5917,53

530

1	2
	2102-0401-2801 C= 14963,6
55	1112-0101-0802 Устройство коньковых и диагональных сливы из оцинкованной стали. 15
	Раздел 6 Полы Тип 1
56	1111-0101-0102 14,9
	2101-0201-0604 C= 10975,81
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
57	1111-0101-0209 0,745
	2101-0401-0101 C= 5917,53
	2102-0101-0301 C= 21979,37
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
58	2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 0,745 270
59	1111-0101-1101 14,9
	2102-0401-2805 C= 20984,66
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
60	1111-0101-2702 14,9
	2102-0401-2804 C= 18714,14
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-1205
	Ресурс удален 2113-0703-1405
	Ресурс удален 2206-0301-9900
61	1111-0101-3901 105
62	2107-0503-0201 76,5
63	1111-0101-0803 8,55
	1 Тип II

1	2
64	1111-0101-0102 82,3
	2101-0201-0604 C= 10975,81
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
65	1111-0101-1201 82,3
	2102-0401-2801 C= 14963,6
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
66	1111-0101-3301 Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство 82,3
67	1115-0403-0303 82,3
	Ресурс заменен 22-040201-9910->22-040201-0901
	Ресурс заменен 22-040301-9902->22-040301-9901
	Ресурс заменен 22-040603-0106->22-040603-0108
	Ресурс удален 2204-0201-0601
	Ресурс удален 2204-0301-9902
	Раздел 7 Проемы
68	1110-0501-0104 15,05
69	2109-0201-0403 15,05
70	1115-0501-0401 13,3
71	2113-0814-2211 7
72	1110-0107-0101 3,78
	2102-0402-0104 C= 21974,27
73	1110-0107-0106 13,02
74	2109-0102-0103 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние СТ РК 943-92 7,56
75	2109-0102-0102 1,68
76	2109-0102-0111 Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние СТ РК 943-92 3,78
77	2109-0102-0217 Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; СТ РК 943-92 3,78

1	2
78	1110-0107-0607 1,89
79	2113-0814-2211 9
80	1110-0107-0701 3,78
81	1110-0107-0101 1,26
	2102-0402-0104 C= 21974,27
82	2109-0102-0102 1,26
83	1110-0501-0101 0,54
	Ресурс удален 2113-0809-0301
	Ресурс удален 2113-0809-0302
	Ресурс удален 2113-0809-9901
84	2109-0201-0101 0,54
85	1110-0106-0802 Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м 15,3
	Ресурс заменен 2102-0402-0301->2102-0402-0302 C= 30416,81
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2102-0402-0301
	Ресурс удален 2113-0703-1405
86	2109-0205-0102 10,2
87	1112-0101-0802 Устройство сливов 3,5
	Раздел 8 Отделочные работы
88	1115-0108-1605 97,2
	Ресурс заменен 22-030201-9901->22-030201-0105
	Ресурс удален 2203-0201-9901
89	1115-0405-0104 97,2
90	1115-0203-0203 258,45
	2102-0402-0206 C= 21030,77
	Ресурс заменен 21-050308-0360->21-050308-1202
	Ресурс удален 2105-0308-0360
91	1115-0204-0101 33

1	2
	2102-0402-0206 C= 21030,77
	2102-0402-0302 C= 30416,81
92	1115-0405-0103 Окраска оконных и дверных откосов влагостойкой краской 33
93	1115-0405-0103 110,45
94	1115-0601-0107 148
95	1115-0403-0103 Простая окраска плинтусов 5,25
	Ресурс заменен 22-040201-9910->22-040201-9909
	Ресурс заменен 22-040301-9902->22-040301-9901
	Ресурс удален 2204-0201-0601
	Ресурс удален 2204-0301-9902
	Раздел 9 Разные работы
96	1106-0401-0101 Устройство бетонного крыльцо В7,5 1,1
	2102-0101-0301 C= 21979,37
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
97	1111-0101-0201 Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками 0,4
	Ресурс заменен 21-010401-0101->21-010601-0101 C= 6732,41
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2101-0401-0101
	Ресурс удален 2113-0703-1405
98	1111-0101-2702 3,6
	2102-0401-2804 C= 18714,14
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-1205
	Ресурс удален 2113-0703-1405
	Ресурс удален 2206-0301-9900
99	1108-0201-0101 Стены наружные простые из кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м 0,1

532

1	2
	Ресурс заменен 21-020401-2808->21-020401-2809 C= 19950,38
	Ресурс заменен 21-030199-9901->21-030102-0102
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2102-0401-2808
	Ресурс удален 2103-0199-9901
	Ресурс удален 2113-0703-1405
100	1106-0101-0113 Фундаменты-столбы бетонные - под трубы. Устройство 0,05
	2102-0101-0301 C= 21979,37
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
101	1109-0305-0301 Монтаж опорных столбиков из труб 0,066
102	2106-0801-0301 0,066
103	1111-0101-0204 3
	2101-0201-0601 C= 11846,89
	2101-0201-0602 C= 12057,01
	2101-0201-0604 C= 10975,81
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
104	1106-0101-0101 Отмостка бетонная. Устройство В10 2
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-0401 C= 22633,19
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2102-0101-0101
	Ресурс удален 2113-0703-1405
	* * * * *

Заказ 18035 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: На строительство одноэтажного одноквартирного трехкомнатного жилого дома

Локальная смета № 3-1-2

Отопление (жилого дома)

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 186,657**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**166,354**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,127**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Отопление										
1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные МС140-500. Установка НР = 98 %	кВт	18	1088,11 / 765,89	147,89 / 70,94	19586 / 13786	2662 / 1277	3138 / –	14762 / 2748	37096
2	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 586 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	18	15607 / –		280926		280926 / –	– / 22474	303400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1118-0501-0101	Насосы циркуляционные , масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 96 %	насос	1	19582 15405	414 126	19582 15405	414 126	3763 –	15220 2784	37586
4	5102-0605-0105	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/60-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	14054 –		14054		– 14054	– –	14054
5	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 96 %	шт.	9	271,78 160,89	– –	2446 1448	– –	998 –	1419 309	4174
6	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32мм. Установка НР = 98 %	шт	5	2093,6 1681,6	114,2 24,8	10468 8408	571 124	1489 –	8361 1506	20335
7	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	11	2067,45 1681,64	87,91 12,45	22742 18498	967 137	3277 –	18262 3280	44284
8	2304-0501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2967 –		14835		14835 –	– 1187	16022
9	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1493 –		2986		2986 –	– 239	3225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2304-1008-0416	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	9	7201 / –		64809		64809 / –	– / 5185	69994
11	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка HP = 98 %	м трубопровода	60	1798,38 / 369,47	17,65 / 6,6	107903 / 22168	1059 / 396	84676 / –	22113 / 10401	140417
12	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка HP = 96 %	м трубопровода	12	1553,58 / 369,5	17,67 / 6,58	18643 / 4434	212 / 79	13997 / –	4423 / 1845	24911
13	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое HP = 98 %	м трубопровода	72	83,15 / 78,9	1,13 / –	5987 / 5681	81 / –	225 / –	5567 / 924	12478
14	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,096	537 / –		6496		6496 / –	– / 520	7016
15	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 HP = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	35	767,57 / 712,54	1 / 0,49	26865 / 24939	35 / 17	1891 / –	19965 / 3746	50576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	1	34623 29636	1414 541	34623 29636	1414 541	3573 –	29673 5136	69332
17	5104-0102-0401	Котлы отопительные чугунные водогрейные на твердом топливе, модели КЧМ-5-К, мощность 21 кВт	шт.	1	312037 –		312037		– 312037	– –	312037
18	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	4718 4004	605 205	4718 4004	605 205	109 –	4125 707	9550
19	2301-0201-0231	Стоимость расширительного бака из труб д.219*5мм	м	0,49	7352 –		3602		3602 –	– 288	3890
20	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	0,04	46575 23900	1100 500	1863 956	44 20	863 –	742 208	2813
21	1126-0301-0702	Изоляция изолом в два слоя по холодной изольной мастике НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1,96	991,33 501,02	25 5,61	1943 982	49 11	912 –	755 216	2914
22	2110-0402-9903	Изол ГОСТ 10296-79 К=1,150;	м2	2,254	227 –		512		512 –	– 41	553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 1					**1 186 657**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					150 345				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 113				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 933				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					493 077				
		- оборудование, тенге					326 091				
		- накладные расходы, тенге					145 287				
		в т.ч. зарплата, тенге					13 076				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					63 744				
		Итого по смете					**1 186 657**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					150 345				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 113				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 933				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					493 077				
		- оборудование, тенге					326 091				
		- накладные расходы, тенге					145 287				
		в т.ч. зарплата, тенге					13 076				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					63 744				

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

538

Заказ 18035

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-1-2

Отопление (жилого дома)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	125		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				150 345
	Машины и механизмы				
1 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0976	5 935,00	579
				1 244,00	122
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2856	4 856,00	1 387
				1 778,00	509
3 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,4679	2 065,00	966
				1 042,00	488
4 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,47	176,00	1 140
				–	–
5 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,828	26,00	22
				–	–
6 **3204-0105-0501**	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,08	75,00	156
				–	–

1	2	3	4	5	6
7 **3204-0106-0401**	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,0252	34,00	1
				–	–
8 **3204-0106-0501**	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,024696	1 018,00	25
				–	–
9 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,459312	2 630,00	3 837
				1 244,00	1 814
10 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,0378	13,00	–
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**2**		**8 113**
					2 933
	Материалы				
1 **2102-0401-2802**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,02309	16 987,28	392
2 **2105-0104-0303**	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81	т	0,00106	308 238,00	327
3 **2105-0107-0701**	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00131108	131 920,00	173
4 **2105-0112-0603**	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,0224	1 516,00	34
5 **2105-0307-0507**	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,1224	545,00	67
6 **2105-0307-1002**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04	158,00	6
7 **2105-0307-1003**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0492	132,00	6
8 **2110-0402-9903**	Изол ГОСТ 10296-79	м2	2,254	227,00	512
9 **2110-0501-1404**	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3,528	224,00	790
10 **2111-0203-0103**	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,066	6 606,00	436

Зуе

1	2	3	4	5	6
11 **2113-0201-0506**	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0176	186 919,00	3 290
12 **2113-0201-1201**	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00247	309 470,00	764
13 **2113-0205-0101**	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	233 975,00	515
14 **2113-0207-0603**	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1,1376	1 221,00	1 389
15 **2113-0211-0301**	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000016	1 588 530,00	3
16 **2113-0405-0101**	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00011	545 145,00	60
17 **2113-0701-0102**	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000936	622 435,00	59
18 **2113-0701-0401**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,20232	266,00	54
19 **2113-0702-0401**	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0001	407 399,00	41
20 **2113-0703-1404**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,4508	266,00	386
21 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,51	98,00	50
22 **2113-0803-0901**	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,2676	320,00	87
23 **2113-0803-1001**	Ветошь	кг	0,105	90,00	9
24 **2113-0812-1039**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	206 090,00	617
25 **2113-0816-2202**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	446,00	76
26 **2204-0201-0702**	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,7728	526,00	407
27 **2204-0201-9909**	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	8,61	128,00	1 102
28 **2204-0603-0102**	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,606	612,00	371
29 **2204-0603-0107**	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,945	825,00	780
30 **2301-0201-0231**	Стоимость расширительного бака из труб д.219*5мм	м	0,49	7 352,00	3 602
31 **2301-1306-0102**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	12	1 157,00	13 884

1	2	3	4	5	6
32 **2301-1306-0104**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	60	1 400,00	84 000
33 **2302-0103-0206**	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1 137,00	1 137
34 **2302-0103-0207**	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1 369,00	4 107
35 **2302-1101-1303**	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,034	31 710,00	1 078
36 **2302-1104-0402**	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,1404	5 602,00	787
37 **2302-1104-0403**	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,1386	5 828,00	808
38 **2302-1104-0405**	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,096	537,00	6 496
39 **2304-0501-0222**	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1 493,00	2 986
40 **2304-0501-0224**	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2 967,00	14 835
41 **2304-0905-1804**	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	9	91,00	819
42 **2304-1008-0416**	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	9	7 201,00	64 809
43 **2305-1001-1701**	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	18	15 607,00	280 926
	Итого по материалам				**493 077**
	Инженерное оборудование				
1 **5102-0605-0105**	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/60-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	14 054,00	14 054
2 **5104-0102-0401**	Котлы отопительные чугунные водогрейные на твердом топливе, модели КЧМ-5-К, мощность 21 кВт	шт.	1	312 037,00	312 037

1	2	3	4	5	6
	Итого по инженерному оборудованию				**326 091**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035 Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 48) 4,3 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер 1,05

Зимние (табл.3 п. IX.2а) 5,7*0,9*1,05= 5,3865 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 3-1 На строительство одноэтажного одноквартирного трехкомнатного жилого дома Гланый инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиеа Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 3-1-2 Отопление (жилого дома)

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Прилепина

Раздел 1 Отопление

1 1118-0301-0101 Радиаторы чугунные МС140-500. Установка 18

2102-0401-2802 С= 16987,28

Ресурс удален 2305-1001-1702

2 2305-1001-1701 18

3 1118-0501-0101 Насосы циркуляционные , масса агрегата до 0,1 т. Установка 1

2102-0401-2802 С= 16987,28

4 5102-0605-0105 1

5 1118-1101-0105 9

6 1116-0601-0102 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32мм. Установка 5

7 1116-0601-0101 11

8 2304-0501-0224 5

9 2304-0501-0222 2

10 2304-1008-0416 9

11 1116-0301-0104 60

12 1116-0301-0102 12

13 1116-1101-0101 72

Ресурс заменен 21-130703-1407->2113-0703-1404

Ресурс удален 2113-0703-1407

14 2302-1104-0405 12,096

15 1115-0403-1004 35

1	2
	Ресурс заменен 22-040201-9910->22-040201-9909
	Ресурс удален 2204-0201-0601
16	1118-0101-0101 1
	Ресурс удален 2305-9999-9902
	Ресурс удален 5104-0102-9900
17	5104-0102-0401 1
18	1118-0401-0101 1
	Ресурс удален 2305-1203-0101
19	2301-0201-0231 0,49
20	1126-0101-1002 0,04
	Ресурс заменен 21-110205-9913->21-110203-0103
	Ресурс удален 2111-0205-9913
21	1126-0301-0702 Изоляция изолом в два слоя по холодной изольной мастике 1,96
22	2110-0402-9903 1,96 (Коб=1,15)
	* * * * *

Заказ 18035 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: На строительство одноэтажного одноквартирного трехкомнатного жилого дома

Локальная смета № 3-1-3

Вентиляция жилого дома

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**14,688**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3,114**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,003**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Система вентиляции										
1	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,69	1666,67 / 1666,67	47,83 / 18,84	1288 / 1150	33 / 13	105 / –	1140 / 194	2622
2	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7352 / –		7352		7352 / –	– / 588	7940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1641 1202	30 12	1641 1202	30 12	409 –	1190 226	3057
4	1115-0403-1004	Окраска воздуховодов. НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,69	863,77 713,04	1,45 –	596 492	1 –	103 –	394 79	1069

Итого по разделу 1 **14 688**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 844
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 64
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 25
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 969
- накладные расходы, тенге 2 724
  - в т.ч. зарплата, тенге 245
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 087

Итого по смете **14 688**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 844
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 64
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 25
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 969
- накладные расходы, тенге 2 724
  - в т.ч. зарплата, тенге 245
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 087

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 18035

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Аюкаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-1-3

Вентиляция жилого дома

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3		
	Средневзвешенный разряд работы		2,4		
	Итого ФОТ				2 844
	Машины и механизмы				
1 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003588	4 856,00	17
				1 778,00	6
2 **3105-0402-0303**	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,002691	58,00	–
				–	–
3 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000069	2 065,00	–
				1 042,00	–
4 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,012351	176,00	2
				–	–
5 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015589	2 630,00	41
				1 244,00	19
6 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	13,00	4
				–	–

1	2	3	4	5	6
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**64**
					25
	Материалы				
1 **2105-0301-3001**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00043	227 283,00	98
2 **2110-0501-1202**	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,034569	339,00	12
3 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001035	499 540,00	52
4 **2113-0209-0301**	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	439,00	4
5 **2113-0406-0101**	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000006141	2 403 158,00	15
6 **2113-0803-1001**	Ветошь	кг	0,00207	90,00	–
7 **2113-0812-1039**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003105	206 090,00	1
8 **2113-0816-2202**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0552	446,00	25
9 **2204-0201-0601**	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,16974	518,00	88
10 **2204-0603-0107**	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01863	825,00	15
11 **2301-0201-0231**	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7 352,00	7 352
12 **2305-0301-1502**	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	7 663,00	307
	Итого по материалам				**7 969**

579

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 18035 Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО
	Регион Западно-Казахстанская обл.
	Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 48) 4,3 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)
	Коэф-т на ветер 1,05
	Зимние (табл.3 п. IX.2а) 5,7*0,9*1,05= 5,3865 %
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Объект № 3-1 На строительство одноэтажного одноквартирного трехкомнатного жилого дома Гланый инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиеа Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.
	Смета № 3-1-3 Вентиляция жилого дома
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2
	Мухамбеткалиева Прилепина
	Раздел 1 Система вентиляции
1	1120-0101-0101 0,69
	Ресурс удален 2305-0102-0101
2	2301-0201-0231 1
3	1120-0301-0211 1
4	1115-0403-1004 Окраска воздуховодов. 0,69
	* * * * *

255

Заказ 18035 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: На строительство одноэтажного однокварирного трехкомнатного жилого дома

Локальная смета № 3-1-4

Электроосвещение (жилого дома)

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**302,662**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**126,472**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,097**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Электросиловое электрооборудование									
		1.1. Монтажные работы									
1	1308-0304-0203	Монтаж распределительного щитка НР = 72 %	шт	1	12141 2586	1017 302	12141 2586	1017 302	8538 –	2079 1138	15358
2	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	4	513 192,75	22,75 5,75	2052 771	91 23	1190 –	572 210	2834

57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1308-0206-3001	Коробка распаечная,установочная .	шт.	17	2998,59	480,12	50976	8162	–	32642	90523
		Монтаж оборудования			2518,47	164,71	42814	2800	–	6705	
		НР = 72 %									
4	1308-0206-0101	Кабель канал. Монтаж оборудования	м	16	224,94	2,25	3599	36	370	2300	6371
		НР = 72 %			199,56	0,13	3193	2	–	472	
5	1310-0105-0403	Кабель. Прокладка по плоскому кабельросту размер 15х10	м кабеля	16	45,06	5,75	721	92	32	380	1189
		НР = 61 %			37,31	1,63	597	26	–	88	
6	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	54	401,3	15,31	21670	827	6528	10436	34674
		НР = 72 %			265,09	3,33	14315	180	–	2568	
7	1308-0206-2201	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	54	80,44	0,87	4344	47	1043	2355	7235
		НР = 72 %			60,26	0,31	3254	17	–	536	
8	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	391,44	3,56	3523	32	116	2437	6437
		НР = 72 %			375	1,11	3375	10	–	477	
	1.2. Оборудование										
9	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	–	5405
					–				–	400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.3. Материалы									
10	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные серии ТУСО для выключателей устанавливаемых скрыто	шт.	9	31 –		279		279 –	– 22	301
11	2307-0202-0503	Коробки монтажные распаячные для скрытой проводки	шт.	8	239 –		1912		1912 –	– 153	2065
12	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	303 –		2727		2727 –	– 218	2945
13	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	14	26 –		364		364 –	– 29	393
14	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	40	45 –		1800		1800 –	– 144	1944
15	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	16	37 –		592		592 –	– 47	639
16	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	168498 –		6740		6740 –	– 539	7279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014	114757 / –		1607		1607 / –	– / 129	1736

Итого по разделу 1 187 328

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 70 905
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 304
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 360
- материалы, изделия и конструкции, тенге 38 843
- накладные расходы, тенге 53 401
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 806
- сметная прибыль (8 %), тенге 13 875

Раздел 2. Электроосвещение

18	1308-0305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1611,5 / 633,6	12,4 / 3,9	16115 / 6336	124 / 39	9655 / –	4590 / 1656	22361
19	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	7	466,29 / 439,57	3,57 / 1,14	3264 / 3077	25 / 8	162 / –	2221 / 439	5924
20	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	25	401,36 / 265,12	15,36 / 3,32	10034 / 6628	384 / 83	3022 / –	4832 / 1189	16055
21	1308-0206-2201	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	25	80,44 / 60,24	0,88 / 0,28	2011 / 1506	22 / 7	483 / –	1089 / 248	3348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1308-0206-3001	Коробка распаечная,установочная .	шт.	10	2996,6	480,1	29986	4801	–	19319	53249
		Монтаж оборудования НР = 72 %			2518,5	164,7	25185	1647	–	3944	
23	2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	10	111		1110		1110	–	1199
					–				–	89	
24	2900-0000-0000 (лп)рес17-6-16	Лампа накаливания Б220-230-100	шт	7	127		889		889	–	960
					–				–	71	
25	2900-0000-0000 (лп)рес17-6-9	Лампа накаливания Б220-230-60	шт	3	78		234		234	–	253
					–				–	19	
26	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7	361		2527		2527	–	2729
					–				–	202	
27	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные серии ТУСО для выключателей устанавливаемых скрыто	шт.	7	31		217		217	–	234
					–				–	17	
28	2307-0202-0503	Коробки монтажные распаечные для скрытой проводки	шт.	3	239		717		717	–	774
					–				–	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	25	45 –		1125		1125 –	– 90	1215
30	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	260488 –		6512		6512 –	– 521	7033

Итого по разделу 2	**115 334**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 356
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 784
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 653
- накладные расходы, тенге	32 051
в т.ч. зарплата, тенге	2 885
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 542
Итого по смете	**302 662**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	113 637
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 660
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 144
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 496
- накладные расходы, тенге	85 452
в т.ч. зарплата, тенге	7 691
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 417

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 18035

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Аюкаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-1-4

Электроосвещение (жилого дома)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	93		
	Средневзвешенный разряд работы		3,9		
	Итого ФОТ				113 637
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,6933	5 219,00	8 838
				1 778,00	3 011
2 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0208	4 428,00	92
				1 244,00	26
3 3105-0602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0016	1 536,00	2
				1 042,00	2
4 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,0374	176,00	536
				–	–
5 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,6933	3 591,00	6 080
				1 244,00	2 105

555

1	2	3	4	5	6
6 **3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,7964	18,00	87
				–	–
7 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,696	13,00	9
				–	–
8 **3403-0302-0501**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,9728	16,00	16
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**3**		**15 660**
					5 144
	Материалы				
1 **2105-0106-2402**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00324	261 386,00	847
2 **2105-0199-9903**	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00016	237 482,00	38
3 **2105-0307-0210**	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,659	379,00	629
4 **2106-0405-1201**	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	557 948,00	8 369
5 **2110-0502-1823**	Клей марки БМК-5к	кг	0,158	234,00	37
6 **2113-0101-0101**	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	21 131,00	13
7 **2113-0103-0102**	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000504	22 194,00	11
8 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000275	499 540,00	137
9 **2113-0207-1006**	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	32	10,00	320
10 **2113-0207-1201**	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	10,914	192,00	2 095
11 **2113-0211-0606**	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00016	312 746,00	50
12 **2113-0804-1201**	Нитки капроновые ГОСТ 15897-97	кг	0,016	1 547,00	25
13 **2113-0805-0101**	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,000008	527 083,00	4

1	2	3	4	5	6
14 **2113-0809-0801**	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1558	652,00	101
15 **2113-0812-0102**	Патроны для пристрелки	10 шт.	10,914	284,00	3 099
16 **2113-0812-1036**	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0009304	234 282,00	217
17 **2113-0816-0202**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0158	2 807,00	44
18 **2113-0816-2102**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	5 882 338,00	176
19 **2113-0816-3301**	Хомутик	шт.	10,2	860,00	8 772
20 **2113-0816-3514**	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,0048	556,00	3
21 **2113-0816-3536**	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0003397	76 261,00	26
22 **2204-0201-9902**	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,1258	1 629,00	205
23 **2301-0504-0101**	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	14	26,00	364
24 **2301-0504-0103**	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	65	45,00	2 925
25 **2302-1104-1001**	Патрубки	10 шт.	1,422	1 527,00	2 171
26 **2306-0128-0203**	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014	114 757,00	1 607
27 **2306-0128-0302**	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	168 498,00	6 740
28 **2306-0128-0304**	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	260 488,00	6 512
29 **2306-1702-0101**	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	3,95	28,00	111
30 **2306-1710-0102**	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	16	37,00	592
31 **2307-0201-0109**	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5 005,00	5 005
32 **2307-0202-0503**	Коробки монтажные распаячные для скрытой проводки	шт.	11	239,00	2 629
33 **2307-0202-0703**	Коробки монтажные установочные серии ТУСО для выключателей устанавливаемых скрыто	шт.	16	31,00	496
34 **2307-0218-1501**	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	303,00	2 727
35 **2307-0219-0103**	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	10	111,00	1 110
36 **2307-0220-0503**	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7	361,00	2 527

1	2	3	4	5	6
37 **2404-0201-0646**	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	5,353	227,00	1 215
38 **2404-0207-1008**	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	40,178	12,00	483
39 **2404-0207-2501**	Скимы ответвительные	100 шт.	0,2449	4 265,00	1 045
40 **2404-0207-2804**	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,632	121,00	76
41 **2404-0207-3915**	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,79	159,00	126
42 **2404-0207-4004**	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,4	34,00	694
43 **2900-0000-0000 (пп) рес17-6-9**	Лампа накаливания Б220-230-60	шт	3	78,00	234
44 **2900-0000-0000 (пп) рес17-6-16**	Лампа накаливания Б220-230-100	шт	7	127,00	889
	Итого по материалам				**65 496**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 18035 Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО
	Регион Западно-Казахстанская обл.
	Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 48) 4,3 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)
	Коэф-т на ветер 1,05
	Зимние (табл.3 п. IX.2а) 5,7*0,9*1,05= 5,3865 %
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Объект № 3-1 На строительство одноэтажного одноквартирного трехкомнатного жилого дома Гланый инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиеа Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.
	Смета № 3-1-4 Электроосвещение (жилого дома)
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2
	Мухамбеткалиева Прилепина
	Раздел 1 Электросиловое электрооборудование
	1 Монтажные работы
1	1308-0304-0203 Монтаж распределительного щитка 1
	Ресурс заменен 22-040201-9901->22-040201-9902
	Ресурс удален 2204-0201-9901
2	1308-0208-0206 4
	Ресурс заменен 22-040201-9901->22-040201-9902
	Ресурс удален 2204-0201-9901
3	1308-0206-3001 Коробка распаечная,установочная . Монтаж оборудования 17
4	1308-0206-0101 Кабель канал. Монтаж оборудования 16
5	1310-0105-0403 Кабель. Прокладка по плоскому кабельросту размер 15х10 16
6	1308-0206-1901 54
7	1308-0206-2201 Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава 54
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-9902
	Ресурс удален 2204-0201-9901
8	1308-0305-0102 9
	2 Оборудование
9	2307-0201-0109 1
	3 Материалы
10	2307-0202-0703 9

559

1	2
11	2307-0202-0503 8
12	2307-0218-1501 9
13	2301-0504-0101 14
14	2301-0504-0103 40
15	2306-1710-0102 16
16	2306-0128-0302 0,04
17	2306-0128-0203 0,014
	Раздел 2 Электроосвещение
18	1308-0305-0202 10
19	1308-0305-0109 7
20	1308-0206-1901 25
21	1308-0206-2201 Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава 25
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-9902
	Ресурс удален 2204-0201-9901
22	1308-0206-3001 Коробка распаечная,установочная . Монтаж оборудования 10
23	2307-0219-0103 10
24	2900-0000-0000 (Клл) рес17-6-16 Лампа накаливания Б220-230-100 1 шт 7 СФ1=39*3.258 = 127
25	2900-0000-0000 (Клл) рес17-6-9 Лампа накаливания Б220-230-60 1 шт 3 СФ2=24*3.258 = 78
26	2307-0220-0503 7
27	2307-0202-0703 7
28	2307-0202-0503 3
29	2301-0504-0103 25
30	2306-0128-0304 0,025
	* * * * *

025

Заказ 18035 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: На строительство одноэтажного однокварти рного трехкомнатного жилого дома

Локальная смета № 3-1-5

На общестроительные работы (хозяйственный сарай)

Основание: 18035-альбом1,2

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3 634,862**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**625,549**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,543**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	18,5	166,05 6,32	159,73 46,86	3072 117	2955 867	– –	708 302	4062
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	1,5	1859,33 1859,33	– –	2789 2789	– –	– –	2008 384	5181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;	м3 грунта	20	41,65 –	41,65 14,55	833 –	833 291	– –	210 83	1126
4	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-обратная надвижка НР = 72 % т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;	м3 грунта	5,5	41,64 –	41,64 14,55	229 –	229 80	– –	58 23	310
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,5	34,36 –	34,36 12	189 –	189 66	– –	48 19	256
6	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,5	16,91 –	16,91 6	93 –	93 33	– –	24 9	126
7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	14,5	20,69 2,9	17,38 6,48	300 42	252 94	6 –	98 32	430

Итого по разделу 1 **11 511**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 948
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 551
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6				
		- накладные расходы, тенге					3 154				
		в т.ч. зарплата, тенге					284				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					852				

Раздел 2. Фундаменты

8	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	19,08	2693,82 255,66	142,87 47,59	51398 4878	2726 908	43794 –	5439 4547	61384
9	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	4	1642,75 515	810,5 293,75	6571 2060	3242 1175	1269 –	3817 831	11219
10	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	10	3510,5 1052,3	1799,7 661,1	35105 10523	17997 6611	6585 –	20218 4426	59749
11	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	2329,36 722,77	1137,14 413,59	51246 15901	25017 9099	10328 –	29500 6460	87206
12	2900-0000-0000 (пп)Калькул №8	Стоимость бетонных блоков ФБС24.4.6	м3	5,43	42620 –		231427		231427 –	– 18514	249941
13	2900-0000-0000 (пп)Калькул №8	Бетонные блоки ФБС9.4.6, ФБС12.4.6	м3	6,61	44748 –		295784		295784 –	– 23663	319447
14	1106-0101-0119	Устройство местных заделок В7,5 НР = 91 %	м3	0,3	27750 2993,33	1320 280	8325 898	396 84	7031 –	894 738	9957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	65	853,03 259,71	19,94 2,49	55447 16881	1296 162	37270 –	15850 5704	77001
16	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	11,5	2103,57 209,48	44,09 8,7	24191 2409	507 100	21275 –	2333 2122	28646

Итого по разделу 2 **904 550**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 53 550
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 51 181
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге 654 763
- накладные расходы, тенге 78 051
  - в т.ч. зарплата, тенге 7 025
- сметная прибыль (8 %), тенге 67 005

Раздел 3. Стены

17	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	30	26751,43 4490,07	2374 497,6	802543 134702	71220 14928	596621 –	139156 75336	1017035
18	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	12	456,17 160,17	249,25 53,5	5474 1922	2991 642	561 –	3026 680	9180
19	2900-0000-0000 (пл)Калькул №6	Ж/бетонные перемычки	м3	0,288	99589 –		28682		28682 –	– 2295	30977
20	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича М100. Кладка при высоте	м2 перегородок	8,5	4406 1490,12	246,82 52,59	37451 12666	2098 447	22687 –	12195 3972	53618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		этажа до 4 м НР = 93 %	(за вычетом проемов)								

Итого по разделу 3 **1 110 810**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 149 290
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 76 309
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 017
- материалы, изделия и конструкции, тенге 648 551
- накладные расходы, тенге 154 377
  - в т.ч. зарплата, тенге 13 894
- сметная прибыль (8 %), тенге 82 283

Раздел 4. Покрытие

21	1106-0301-0401	Установка анкера НР = 91 %	т	0,003	555000 318666,67	2333,33 666,67	1665 956	7 2	702 –	872 203	2740
22	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	40,5	708,42 186,77	26,2 3,83	28691 7564	1061 155	20066 –	7101 2863	38655

Итого по разделу 4 **41 395**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 520
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 068
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 157
- материалы, изделия и конструкции, тенге 20 768
- накладные расходы, тенге 7 973
  - в т.ч. зарплата, тенге 718
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 066

Раздел 5. Кровля

5.0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,86	102037,63 21856,99	1379,57 540,32	189790 40654	2566 1005	146570 –	37493 18183	245466
24	1110-0102-0205	Устройство лобовой доски НР = 90 %	м2 развернутой поверхности карнизов	4,4	3511,36 1490	23,86 11,14	15450 6556	105 49	8789 –	5945 1712	23107
25	1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом . Устройство НР = 90 %	м2 перекрытий	37,5	1938,56 1206,59	188,29 74,27	72696 45247	7061 2785	20388 –	43229 9274	125199
26	2107-0510-0401	Балка деревянная БД 1.	м3	0,67	87263 –		58466		58466 –	– 4677	63143
27	1108-0101-0401	Глиняная смазка -3см. НР = 93 %	м3 изолирующег о слоя	1,125	9792 6042,67	1607,11 721,78	11016 6798	1806 812	2410 –	7077 1447	19540
28	1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	25	1635,68 236,04	30,72 12,16	40892 5901	768 304	34223 –	5585 3718	50195
29	1112-0101-1001	Подшивка карниза из листовой оцинкованной стали. НР = 92 %	м2 покрытия	9	2810 1012,78	13,78 3,33	25290 9115	124 30	16051 –	8413 2696	36399
30	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	65	745,74 635,95	20,8 7,42	48473 41337	1352 482	5784 –	38473 6956	93902

375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2105-0108-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	74,75	1884		140829		140829	–	152095
					–				–	11266	
		К=1,150;									
32	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	37,5	2095,31	38,91	78574	1459	66030	10494	96193
					295,6	15,33	11085	575	–	7125	
33	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкций	1,11	8812,61	55,86	9782	62	8801	851	11484
					827,93	24,32	919	27	–	851	
34	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкций	2,54	8179,13	40,16	20775	102	15506	4669	27501
					2034,25	16,93	5167	43	–	2037	
35	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	25	306,44	2,6	7661	65	6812	730	9062
					31,36	1,08	784	27	–	671	

Итого по разделу 5 **953 286**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 173 563
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 15 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге 530 659
- накладные расходы, тенге 162 979
  - в т.ч. зарплата, тенге 14 668
- сметная прибыль (8 %), тенге 70 613

527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6. Полы										
36	1111-0101-0208	Слои подстилающие глинобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающ его слоя	3,64	24587,36 7565,93	3034,62 1592,31	89496 27540	11046 5796	50912 –	31336 9667	130501
	Итого по разделу 6						**130 501**				
	в том числе:										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						27 540				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						11 046				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						5 796				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						50 912				
	- накладные расходы, тенге						31 336				
	в т.ч. зарплата, тенге						2 820				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						9 667				
	Раздел 7. Проемы										
37	1110-0106-0301	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами НР = 90 %	м2	2,88	4599,31 1305,56	284,72 101,74	13246 3760	820 293	8666 –	3648 1352	18246
38	2109-0101-9902	Блоки оконные одно-, двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,88	14017 –		40369		40369 –	– 3230	43599
39	1115-0501-0104	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площ. проемов по наруж. обводу	2,88	2303,82 470,83	31,6 9,72	6635 1356	91 28	5188 –	1107 619	8361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			коробок								
40	2113-0814-2208	Скобяные изделия	шт.	2	595 –		1190		1190 –	– 95	1285
41	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	2572,22 1046,56	534,13 132,01	9723 3956	2019 499	3748 –	4010 1099	14832
42	2109-0102-0103	Блоки дверные СВД12-12	м2	3,78	4293 –		16228		16228 –	– 1298	17526
43	2113-0814-2208	Скобяные изделия	шт.	2	595 –		1190		1190 –	– 95	1285
44	1110-0107-0701	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей НР = 90 %	м2	3,78	514,29 373,02	0,26 –	1944 1410	1 –	533 –	1269 257	3470

Итого по разделу 7 **108 604**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 10 482
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 931
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 820
- материалы, изделия и конструкции, тенге 77 112
- накладные расходы, тенге 10 034
  - в т.ч. зарплата, тенге 903
- сметная прибыль (8 %), тенге 8 045

Раздел 8. Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,1	3492,44 2121,22	42,44 21,46	14319 8697	174 88	5448 –	7028 1708	23055
46	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	71	1169,73 743,61	69,68 55,44	83051 52796	4947 3936	25308 –	45386 10275	138712
47	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	71	97,65 87,96	0,73 0,35	6933 6245	52 25	636 –	5016 956	12905

Итого по разделу 8 **174 672**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 67 738
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 173
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 049
- материалы, изделия и конструкции, тенге 31 392
- накладные расходы, тенге 57 430
  - в т.ч. зарплата, тенге 5 169
- сметная прибыль (8 %), тенге 12 939

Раздел 9. Разные работы

48	1106-0401-0101	Устройство бетонного крылца В7,5 НР = 91 %	м3	0,6	28110 3311,67	1268,33 291,67	16866 1987	761 175	14118 –	1967 1507	20340
49	1111-0101-0201	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,09	11566,67 2855,56	966,67 377,78	1041 257	87 34	697 –	274 105	1420

570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,8	823,89 322,22	27,22 13,33	1483 580	49 24	854 –	568 164	2215
51	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3	7139,67 132,67	1023,33 215	21419 398	3070 645	17961 –	1126 1804	24349
52	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	1	26410 1177	1078 226	26410 1177	1078 226	24155 –	1277 2215	29902

Итого по разделу 9 **78 226**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 399
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 045
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 104
- материалы, изделия и конструкции, тенге 57 775
- накладные расходы, тенге 5 212
  - в т.ч. зарплата, тенге 469
- сметная прибыль (8 %), тенге 5 795

Раздел 10. Козырек входа 2шт

53	1109-0302-0301	Монтаж каркаса из уголков НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,186	84768,82 61134,41	21220,43 5413,98	15767 11371	3947 1007	449 –	8541 1945	26253
54	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,186	241307 –		44883		44883 –	– 3591	48474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К=2,000;									
55	1112-0101-0802	Устройство оцинкованной кровельной стали толщ.0,8мм НР = 92 % К=2,000;	м2 фасадов без вычета проемов	5	126,8 51	0,2 0,2	634 255	1 1	378 –	236 70	940
56	1110-0102-0401	Устройство обрешетки НР = 90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,04	93525 22625	1000 450	3741 905	40 18	2796 –	831 366	4938
57	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	м2	5,6	590,54 343,04	163,39 45,89	3307 1921	915 257	471 –	1503 385	5195
58	2105-0108-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,000;	м2	5,6	1884 –		10550		10550 –	– 844	11394
59	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % К=2,000;	м2 обработанной поверхности	5	306,4 31,4	2,6 1	1532 157	13 5	1382 –	146 134	1812
60	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	14,4	863,54 712,57	0,97 0,49	12435 10261	14 7	2160 –	8214 1652	22301

Итого по разделу 10 **121 307**

572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 870				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 930				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 295				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					63 049				
		- накладные расходы, тенге					19 471				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 752				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					8 987				
	Итого по смете						**3 634 862**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					522 900				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					177 706				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					54 947				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 134 987				
		- накладные расходы, тенге					530 017				
		в т.ч. зарплата, тенге					47 702				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					269 252				

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 18035

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Аюжаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-1-5

На общестроительные работы (хозяйственный сарай)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	502		
	Средневзвешенный разряд работы		3,0		
	Итого ФОТ				522 900
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,3154825	4 261,00	1 344
				1 487,00	470
2 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,285121	4 731,00	1 349
				1 778,00	507
3 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0465	10 251,00	477
				1 778,00	83
4 3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,58275	5 070,00	2 955
				1 487,00	867
5 3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	3,337	1 210,00	4 038
				1 042,00	3 477
6 3103-0208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	2,1112	1 603,00	3 384
				1 244,00	2 626

1	2	3	4	5	6
7 **3104-0101-0101**	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1596	39,00	6
				–	–
8 **3104-0101-0201**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,64326	15,00	9
				–	–
9 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	13,53408	5 935,00	80 322
				1 244,00	16 835
10 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,777596	4 856,00	18 345
				1 778,00	6 715
11 **3105-0102-0105**	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,018216	8 902,00	162
				2 124,00	39
12 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	7,298736	4 351,00	31 756
				1 487,00	10 853
13 **3105-0104-0102**	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,59706	6 007,00	3 587
				1 487,00	888
14 **3105-0104-0103**	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,11816	6 658,00	787
				1 778,00	210
15 **3105-0401-0104**	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,04928	23,00	1
				–	–
16 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,649246	4 428,00	2 876
				1 244,00	808
17 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,55606	2 065,00	1 148
				1 042,00	580
18 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,8563	2 740,00	7 826
				1 244,00	3 554
19 **3106-0103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,02756	298,00	9
				–	–
20 **3106-0103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00112	182,00	–
				–	–

1	2	3	4	5	6
21 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,36564	26,00	9
				–	–
22 **3201-0101-0101**	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,221328	3 532,00	782
				1 244,00	275
23 **3201-0101-0202**	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,2124	9 012,00	1 914
				1 778,00	378
24 **3201-0201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,511914	753,00	1 891
				–	–
25 **3201-0202-0301**	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,97308	120,00	117
				–	–
26 **3201-0211-0201**	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0195	5 589,00	109
				1 244,00	24
27 **3301-0101-0101**	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00116	3 268,00	4
				1 244,00	1
28 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,628066	2 630,00	12 172
				1 244,00	5 757
29 **3403-0102-0101**	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,43142	12,00	29
				–	–
30 **3403-0102-0401**	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,8316	165,00	137
				–	–
31 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,24784	13,00	3
				–	–
32 **3403-0302-0501**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,437832	16,00	71
				–	–
33 **3403-0402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	5,749	15,00	87
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**41**		**177 706**
					54 947

Материалы

576

1	2	3	4	5	6
1 2101-0102-0101	Глина	м3	2,02175	1 633,00	3 302
2 2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,351072	11 846,89	4 159
3 2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,175536	12 057,01	2 116
4 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,568584	11 539,87	6 561
5 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,31298	10 975,81	36 362
6 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6744	5 917,53	27 661
7 2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000284	6 772,00	2
8 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,1008	6 732,41	679
9 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9365	21 979,37	42 563
10 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2196	22 633,19	4 970
11 2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,2875	14 963,60	4 302
12 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,736	18 714,14	13 773
13 2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,03672	20 984,66	771
14 2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	7,3955	19 950,38	147 543
15 2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,008865	21 974,27	195
16 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,0762	21 030,77	22 633
17 2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,1763	30 416,81	5 362
18 2103-0102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	11,8284	39 558,00	467 908
19 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81	т	0,05245	308 238,00	16 167

579

1	2	3	4	5	6
20 **2105-0108-0710**	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	80,35	1 884,00	151 379
21 **2105-0201-0502**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,186	241 307,00	44 883
22 **2105-0204-0703**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00052716	406 722,00	215
23 **2105-0301-3001**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00765	227 283,00	1 739
24 **2105-0302-0101**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1219995	216 144,00	26 369
25 **2105-0302-0104**	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,6192	239,00	148
26 **2105-0307-1004**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,08	105,00	113
27 **2105-0307-1013**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	8,23862	70,00	576
28 **2105-0308-1202**	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	1,9667	1 348,00	2 651
29 **2105-0310-1108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0043742	4 169,00	19
30 **2106-0801-0102**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006532	439 490,00	287
31 **2107-0201-0101**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00026438	60 021,00	15
32 **2107-0201-0201**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2976	47 196,00	14 046
33 **2107-0201-0202**	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1488	59 546,00	8 860
34 **2107-0201-0301**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00042	25 443,00	11

1	2	3	4	5	6
35 **2107-0201-0401**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01636	18 358,00	300
36 **2107-0203-0105**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,5438	66 239,00	102 260
37 **2107-0203-0202**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02552	47 115,00	1 202
38 **2107-0203-0203**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,98625	49 347,00	48 668
39 **2107-0203-0205**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04528	54 447,00	2 465
40 **2107-0203-0303**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,528024	47 434,00	25 046
41 **2107-0203-0305**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00582	47 434,00	276
42 **2107-0203-0405**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014112	21 618,00	305
43 **2107-0204-0304**	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	16 838,00	7
44 **2107-0503-0201**	Наличники ГОСТ 8242-88	м	12,3264	383,00	4 721
45 **2107-0510-0401**	Балка деревянная БД 1.	м3	0,67	87 263,00	58 466
46 **2107-0601-0101**	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,04664	114 356,00	5 334
47 **2109-0101-9902**	Блоки оконные одно-, двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,88	14 017,00	40 369
48 **2109-0102-0103**	Блоки дверные СВД12-12	м2	3,78	4 293,00	16 228
49 **2110-0401-0603**	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	44,55	162,00	7 217
50 **2110-0401-1001**	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	58,6997	227,00	13 325
51 **2110-0401-1404**	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	41,625	109,00	4 537
52 **2110-0501-0701**	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	79,38	132,00	10 478
53 **2110-0501-1404**	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	204,3	224,00	45 763
54 **2110-0502-1401**	Замазка оконная на олифе	т	0,0018144	239 851,00	435

1	2	3	4	5	6
55 **2110-0502-1901**	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,19968	1 422,00	4 550
56 **2113-0101-2001**	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0128016	17 355,00	222
57 **2113-0102-0801**	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,012301	31 768,00	390
58 **2113-0103-0102**	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,005104326	22 194,00	114
59 **2113-0104-0103**	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01224	143 101,00	1 751
60 **2113-0104-0502**	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,236592	130 850,00	30 958
61 **2113-0104-0804**	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,010125	105 247,00	1 066
62 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00050504	499 540,00	253
63 **2113-0201-0904**	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	517 580,00	155
64 **2113-0205-0101**	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,003	233 975,00	702
65 **2113-0208-0202**	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,4615	7 616,00	3 515
66 **2113-0209-0104**	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	20,392968	309,00	6 302
67 **2113-0209-0203**	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,770914	348,00	268
68 **2113-0211-0414**	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	196,95	3,00	591
69 **2113-0211-0609**	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000142848	189 831,00	27
70 **2113-0508-0102**	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	4,5216	1 041,00	4 707
71 **2113-0701-0401**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3016	266,00	80
72 **2113-0701-1002**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,09048	144,00	13
73 **2113-0703-0201**	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,04266	53 700,00	2 291
74 **2113-0703-0301**	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00231	70 347,00	162
75 **2113-0703-1406**	Вода с открытых источников	м3	4,470341	1 320,00	5 901
76 **2113-0704-2302**	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,003687	74 589,00	275
77 **2113-0704-2401**	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,014337	1 148 360,00	16 464
78 **2113-0803-1001**	Ветошь	кг	0,05606	90,00	6

1	2	3	4	5	6
79 **2113-0803-1101**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,27646	6 931,00	1 916
80 **2113-0804-0301**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000027	1 863 677,00	51
81 **2113-0804-1101**	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,92232	575,00	530
82 **2113-0812-0801**	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,568	170,00	97
83 **2113-0812-1035**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000116	211 192,00	24
84 **2113-0814-0401**	Ерши металлические	кг	1,4175	200,00	284
85 **2113-0814-2208**	Скобяные изделия	шт.	4	595,00	2 380
86 **2113-0816-2701**	Смола каменноугольная	т	0,00244104	80 163,00	196
87 **2113-0816-9902**	Паста антисептическая	т	0,045266	605 477,00	27 407
88 **2204-0101-0502**	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00008398	468 138,00	39
89 **2204-0201-0601**	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,5424	518,00	1 835
90 **2204-0201-9905**	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,3	1 291,00	1 678
91 **2204-0201-9909**	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,367	128,00	46
92 **2204-0301-9901**	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,136	95,00	108
93 **2204-0601-0602**	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00011664	622 834,00	73
94 **2204-0603-0101**	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,06336	612,00	39
95 **2204-0603-0107**	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,3888	825,00	321
96 **2204-0803-0305**	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	24,90532	614,00	15 292
97 **2701-0101-0104**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,3744	729,00	273
98 **2900-0000-0000 (пп) Калькул №8**	Стоимость бетонных блоков ФБС24.4.6	м3	5,43	42 620,00	231 427
99 **2900-0000-0000 (пп) Калькул №8**	Бетонные блоки ФБС9.4.6, ФБС12.4.6	м3	6,61	44 748,00	295 784
100 **2900-0000-0000 (пп) Калькул №8**	Ж/бетонные перемычки	м3	0,288	99 589,00	28 682
	Итого по материалам				**2 134 987**

159

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 18035 Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО
	Регион Западно-Казахстанская обл.
	Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 48) 4,3 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)
	Коэф-т на ветер 1,05
	Зимние (табл.3 п. IX.2а) 5,7*0,9*1,05= 5,3865 %
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Объект № 3-1 На строительство одноэтажного одноквартирного трехкомнатного жилого дома Гланый инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиеа Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.
	Смета № 3-1-5 На общестроительные работы (хозяйственный сарай) 18035-альбом1,2
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1

№ п/п	Показатели
1	2
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	Мухамбеткалиева Прилепина
	Раздел 1 Земляные работы
1	1101-0101-0402 18,5
2	1101-0205-0302 Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 1,5 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
3	1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м 20 т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;
4	1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м- обратная надвижка 5,5 т.ч. п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;
5	1101-0104-0402 5,5
6	1101-0104-0408 5,5
7	1101-0102-0602 14,5
	2101-0201-0604 С= 10975,81
	Раздел 2 Фундаменты
8	1111-0101-1303 19,08
	2101-0201-0601 С= 11846,89
	2101-0201-0602 С= 12057,01
	2101-0201-0603 С= 11539,87
	Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
	Ресурс удален 2113-0104-9901
9	1107-0501-0101 4
	2102-0101-0501 С= 22633,19

165

1	2
	2102-0401-2804 C= 18714,14
10	1107-0501-0103 10
	2102-0101-0501 C= 22633,19
	2102-0401-2804 C= 18714,14
11	1107-0501-0102 22
	2102-0101-0501 C= 22633,19
	2102-0401-2804 C= 18714,14
12	2900-0000-0000 (Кпл) Калькул №8 Стоимость бетонных блоков ФБС24.4.6 1 м3 5,43 42620,22
13	2900-0000-0000 (Кпл) Калькул №8 Бетонные блоки ФБС9.4.6, ФБС12.4.6 1 м3 6,61 44747,77
14	1106-0101-0119 Устройство местных заделок В7,5 0,3
	2102-0101-0301 C= 21979,37
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
15	1108-0101-0307 65
16	1108-0101-0303 11,5
	2102-0401-2801 C= 14963,6
	Раздел 3 Стены
17	1108-0201-0101 Стены наружные простые из кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м 30
	Ресурс заменен 21-020401-2808->21-020401-2809 C= 19950,38
	Ресурс заменен 21-030199-9901->2103-0102-0102
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2102-0401-2808
	Ресурс удален 2103-0199-9901
	Ресурс удален 2113-0703-1405
18	1107-0503-0110 12
	2102-0401-2804 C= 18714,14
19	2900-0000-0000 (Кпл) Калькул №8 Ж/бетонные перемычки 1 м3 0,288

1	2
	99588,72
20	1108-0401-0303 Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м 8,5
	Ресурс заменен 21-020401-2808->21-020401-2809 C= 19950,38
	Ресурс заменен 21-030199-9901->2103-0102-0102
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2102-0401-2808
	Ресурс удален 2103-0199-9901
	Ресурс удален 2113-0703-1405
	Раздел 4 Покрытие
21	1106-0301-0401 Установка анкера 0,003
22	1112-0101-1501 40,5
	Раздел 5 Кровля
23	1110-0105-0101 1,86
24	1110-0102-0205 Устройство лобовой доски 4,4
25	1110-0104-0102 Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом . Устройство 37,5
	Ресурс удален 2107-0201-0201
	Ресурс удален 2107-0206-0101
	Ресурс удален 2107-0699-9901
	Ресурс удален 2113-0805-0201
	Ресурс удален 2113-0816-9902
26	2107-0510-0401 0,67
27	1108-0101-0401 Глиняная смазка -3см. 1,125
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
28	1110-0114-0502 25
29	1112-0101-1001 Подшивка карниза из листовой оцинкованной стали. 9
	Ресурс заменен 21-050104-0110->21-050104-0112

593

1	2
	Ресурс удален 2105-0104-0302
30	1112-0101-0716 65
31	2105-0108-0710 65 (Коб=1,15)
32	1110-0114-0503 37,5
	Ресурс заменен 21-070203-0303->21-070203-0203
	Ресурс удален 2107-0203-0303
33	1110-0115-0101 1,11
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
34	1110-0115-0102 2,54
35	1110-0115-0201 25
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
	Раздел 6 Полы
36	1111-0101-0208 3,64
	2101-0201-0604 C= 10975,81
	2101-0401-0101 C= 5917,53
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
	Раздел 7 Проемы
37	1110-0106-0301 2,88
	2102-0402-0104 C= 21974,27
38	2109-0101-9902 2,88
39	1115-0501-0104 2,88
40	2113-0814-2208 2
41	1110-0107-0101 3,78
	2102-0402-0104 C= 21974,27
42	2109-0102-0103 3,78
43	2113-0814-2208 2

1	2
44	1110-0107-0701 3,78
	Раздел 8 Отделочные работы
45	1115-0204-0101 4,1
	2102-0402-0206 C= 21030,77
	2102-0402-0302 C= 30416,81
46	1115-0203-0201 71
	Ресурс заменен 21-020499-9901->21-020402-0206 C= 21030,77
	Ресурс заменен 21-050308-0360->21-050308-1202
	Ресурс удален 2105-0308-0360
47	1115-0401-0201 71
	Ресурс заменен 22-040203-9901->22-040201-9909
	Ресурс удален 2204-0203-9901
	Раздел 9 Разные работы
48	1106-0401-0101 Устройство бетонного крыльца В7,5 0,6
	2102-0101-0301 C= 21979,37
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
49	1111-0101-0201 Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками 0,09
	Ресурс заменен 21-010401-0101->21-010601-0101 C= 6732,41
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2101-0401-0101
	Ресурс удален 2113-0703-1405
50	1111-0101-1101 1,8
	2102-0401-2805 C= 20984,66
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 C= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
51	1127-0401-0101 3
	2101-0401-0101 C= 5917,53

599

1	2
	2113-0703-1406 С= 1320
52	1106-0101-0101 Отмостка бетонная. Устройство В7,5 1
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-0301 С= 21979,37
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 С= 1320
	Ресурс удален 2102-0101-0101
	Ресурс удален 2113-0703-1405
	Раздел 10 Козырек входа 2шт
53	1109-0302-0301 Монтаж каркаса из угольков 0,093 (Коб=2)
54	2105-0201-0502 0,093 (Коб=2)
55	1112-0101-0802 Устройство оцинкованной кровельной стали толщ.0,8мм 2,5 (Коб=2)
	Ресурс заменен 21-050104-0110->21-050104-0112
	Ресурс удален 2105-0104-0302
56	1110-0102-0401 Устройство обрешетки 0,02 (Коб=2)
57	1109-0401-0201 2,8 (Коб=2)
	Ресурс удален 2113-0211-9902
58	2105-0108-0710 2,8 (Коб=2)
59	1110-0115-0201 2,5 (Коб=2)
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 С= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
60	1115-0403-1004 Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 7,2 (Коб=2)
	* * * * *

565

Заказ 18035 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: На строительство одноэтажного однокварти рного трехкомнатного жилого дома

Локальная смета № 3-1-6

Электроосвещение (сарай 1шт)

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**52,546**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**22,868**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,018**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Электроосвещение										
1	1308-0305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1611,5 633,5	12,5 4	3223 1267	25 8	1931 –	918 331	4472
2	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	466 440	3 1	466 440	3 1	23 –	318 63	847
3	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с	м	17	401,35 265,12	15,35 3,29	6823 4507	261 56	2055 –	3285 809	10917

96.С

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		креплением скобами НР = 72 %									
4	1308-0206-2201	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	17	80,53 60,24	0,88 0,29	1389 1024	15 5	330 –	741 169	2279
5	1308-0206-3001	Коробка распаечная,установочная . Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	2998,6 2518,4	480,2 164,8	14993 12592	2401 824	– –	9660 1972	26625
6	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	391 375	3,5 1	782 750	7 2	25 –	541 106	1429
7	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 - РС 16-227	шт.	2	303 –		606		606 –	– 48	654
8	2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	111 –		222		222 –	– 18	240
9	2900-0000-0000 (пл)рес17-6-9	Лампа накаливания Б220-230-60	шт	2	78 –		156		156 –	– 12	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 - РС16-227	шт.	1	361 / –		361		361 / –	– / 29	390
11	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные серии ТУСО для выключателей устанавливаемых скрыто	шт.	2	31 / –		62		62 / –	– / 5	67
12	2307-0202-0503	Коробки монтажные распаячные для скрытой проводки	шт.	3	239 / –		717		717 / –	– / 57	774
13	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	14	45 / –		630		630 / –	– / 50	680
14	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3	26 / –		78		78 / –	– / 6	84
15	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014	168498 / –		2359		2359 / –	– / 189	2548
16	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	114757 / –		344		344 / –	– / 28	372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 1					**52 546**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 580				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 712				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					896				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 899				
		- накладные расходы, тенге					15 463				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 392				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 892				
		Итого по смете					**52 546**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 580				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 712				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					896				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 899				
		- накладные расходы, тенге					15 463				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 392				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 892				

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

569

Заказ 18035

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-1-6

Электроосвещение (сарай 1шт)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	17		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				20 580
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,2967	5 219,00	1 549
				1 778,00	528
2 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,459	176,00	81
				–	–
3 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,2967	3 591,00	1 065
				1 244,00	368
4 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8228	18,00	15
				–	–
5 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1392	13,00	2
				–	–

1	2	3	4	5	6
	Итого по машинам и механизмам		**1**		**2 712**
					896
	Материалы				
1 **2105-0307-0210**	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,357	379,00	135
2 **2110-0502-1823**	Клей марки БМК-5к	кг	0,034	234,00	8
3 **2113-0101-0101**	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00012	21 131,00	3
4 **2113-0103-0102**	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0000945	22 194,00	2
5 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	499 540,00	7
6 **2113-0207-1201**	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2,278	192,00	437
7 **2113-0809-0801**	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0314	652,00	21
8 **2113-0812-0102**	Патроны для пристрелки	10 шт.	2,278	284,00	647
9 **2113-0812-1036**	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001632	234 282,00	38
10 **2113-0816-0202**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0034	2 807,00	10
11 **2113-0816-2102**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	5 882 338,00	35
12 **2113-0816-3301**	Хомутик	шт.	2,04	860,00	1 754
13 **2113-0816-3536**	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0000731	76 261,00	6
14 **2204-0201-9902**	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,0034	1 629,00	6
15 **2301-0504-0101**	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3	26,00	78
16 **2301-0504-0103**	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	14	45,00	630
17 **2302-1104-1001**	Патрубки	10 шт.	0,306	1 527,00	467
18 **2306-0128-0203**	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	114 757,00	344
19 **2306-0128-0302**	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014	168 498,00	2 359
20 **2306-1702-0101**	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,85	28,00	24
21 **2307-0202-0503**	Коробки монтажные распаячные для скрытой проводки	шт.	3	239,00	717

1	2	3	4	5	6
22 **2307-0202-0703**	Коробки монтажные установочные серии ТУСО для выключателей устанавливаемых скрыто	шт.	2	31,00	62
23 **2307-0218-1501**	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 - РС 16-227	шт.	2	303,00	606
24 **2307-0219-0103**	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	111,00	222
25 **2307-0220-0503**	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 - РС16-227	шт.	1	361,00	361
26 **2404-0201-0646**	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,139	227,00	259
27 **2404-0207-1008**	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,194	12,00	98
28 **2404-0207-2501**	Скимы ответвительные	100 шт.	0,0527	4 265,00	225
29 **2404-0207-2804**	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,136	121,00	16
30 **2404-0207-3915**	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,17	159,00	27
31 **2404-0207-4004**	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,08	34,00	139
32 **2900-0000-0000 (пп) рес17-6-9**	Лампа накаливания Б220-230-60	шт	2	78,00	156
	Итого по материалам				**9 899**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 18035 Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО
	Регион Западно-Казахстанская обл.
	Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 48) 4,3 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)
	Коэф-т на ветер 1,05
	Зимние (табл.3 п. IX.2а) 5,7*0,9*1,05= 5,3865 %
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Объект № 3-1 На строительство одноэтажного однокварти рного трехкомнатного жилого дома Гланый инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиеа Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.
	Смета № 3-1-6 Электроосвещение (сарай 1шт)
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2
	Мухамбеткалиева Прилепина
	Раздел 1 Электроосвещение
1	1308-0305-0202 2
2	1308-0305-0109 1
3	1308-0206-1901 17
4	1308-0206-2201 Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава 17
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-9902
	Ресурс удален 2204-0201-9901
5	1308-0206-3001 Коробка распаечная,установочная . Монтаж оборудования 5
6	1308-0305-0102 2
7	2307-0218-1501 2
8	2307-0219-0103 2
9	2900-0000-0000 (Клп) рес17-6-9 Лампа накаливания Б220-230-60 1 шт 2 СФ2=24*3.258 = 78
10	2307-0220-0503 1
11	2307-0202-0703 2
12	2307-0202-0503 3
13	2301-0504-0103 14
14	2301-0504-0101 3
15	2306-0128-0302 0,014
16	2306-0128-0203 0,003
	* * * * *

603

Заказ 18035 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: На строительство одноэтажного одноквартирного трехкомнатного жилого дома

Локальная смета № 3-1-7

На строительство емкости для воды V=3,0м3

Основание: 18035-АС-лист40

Сметная стоимость, тыс. тенге	**565,145**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**105,622**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,084**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Земляные работы										
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	1	1859 1859	– –	1859 1859	– –	– –	1338 256	3453
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	18	151,22 7,72	143,5 34,33	2722 139	2583 618	– –	545 261	3528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (основания) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,59	152,2 78,62	73,58 32,7	242 125	117 52	– –	127 30	399
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 с уплотнением. НР = 72 %	м3 грунта	13,4	34,33 –	34,33 12,01	460 –	460 161	– –	116 46	622
5	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,4	16,94 –	16,94 5,9	227 –	227 79	– –	57 23	307
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,4	152,24 78,73	73,51 32,69	2040 1055	985 438	– –	1075 249	3364

Итого по разделу 1 **11 673**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 178
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 372
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 348
- накладные расходы, тенге 3 258
  - в т.ч. зарплата, тенге 293
- сметная прибыль (8 %), тенге 865

Раздел 2. Колодцы

7	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и	1,5	21936 9586,67	8985,33 3507,33	32904 14380	13478 5261	5046 –	19445 4188	56537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 99 %	бетонных конструкций колодца								
8	2900-0000-0000 (пл)Калькул №8	Ж/бетонные кольца КС15.9	шт	2	26268 –		52536		52536 –	– 4203	56739
9	2900-0000-0000 (пл)Калькул №8	Ж/бетонные кольца КС7.3 В15	шт	1	5389 –		5389		5389 –	– 431	5820
10	2900-0000-0000 (пл)Калькул №8	Ж/бетонные плиты ПН 15	шт	1	28844 –		28844		28844 –	– 2308	31152
11	2900-0000-0000 (пл)Калькул №8	Ж/бетонные плиты 1ПП15-2, В15	шт	1	24328 –		24328		24328 –	– 1946	26274
12	1111-0101-0201	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,3	11560,77 2858,46	964,62 373,08	15029 3716	1254 485	10059 –	3949 1518	20496
13	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	15,2	2158,22 573,29	41,45 6,84	32805 8714	630 104	23461 –	8201 3280	44286
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,6	853,01 259,71	20 2,5	11601 3532	272 34	7797 –	3316 1193	16110
15	1141-0101-0103	Внутренняя изоляция - пенетроном НР = 79 %	м2	15,1	1226,42 979,47	246,95 57,81	18519 14790	3729 873	– –	12374 2471	33364

606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008- пенетрон	кг	18,1	1631 –		29521		29521 –	– 2362	31883
17	1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка штрабы площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	10,6	499,43 291,51	207,92 90,94	5294 3090	2204 964	– –	3405 696	9395
18	1107-0516-0107	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой НР = 118 %	м шва	10,6	391,6 200,19	191,42 86,13	4151 2122	2029 913	– –	3581 619	8351
19	2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008- пенекрит	кг	21,2	1339 –		28387		28387 –	– 2271	30658
20	1141-0101-0103	Гидроизоляция штрабы пенетроном НР = 79 %	м2	0,26	1226,92 960,77	246,15 57,69	319 255	64 15	– –	213 43	575
21	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008- пенетрон	кг	0,31	1631 –		506		506 –	– 40	546
22	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция	м3 изоляции	1,2	40928,33 24930	2384,17 858,33	49114 29916	2861 1030	16337 –	23519 5811	78444

607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %									
23	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	2,4	3186,67 1258,33	524,17 125	7648 3020	1258 300	3370 –	2988 851	11487
24	2109-0102-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДП 10-10АЛ СТ РК 943-92	м2	2,4	35245 –		84588		84588 –	– 6767	91355

Итого по разделу 2	**553 472**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	83 535
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 779
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 979
- материалы, изделия и конструкции, тенге	320 169
- накладные расходы, тенге	80 991
в т.ч. зарплата, тенге	7 289
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 998
Итого по смете	**565 145**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 713
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 151
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 327
- материалы, изделия и конструкции, тенге	320 169
- накладные расходы, тенге	84 249
в т.ч. зарплата, тенге	7 582
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 18035

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-1-7

На строительство емкости для воды V=3,0м3

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	76		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				86 713
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0102**	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,161336	4 261,00	687
				1 487,00	240
2 **3101-0105-0601**	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,048	226,00	11
				–	–
3 **3101-0201-0103**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,3474	7 434,00	2 583
				1 778,00	618
4 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,16608	5 935,00	986
				1 244,00	207
5 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,12112	4 856,00	10 301
				1 778,00	3 772
6 **3105-0402-0303**	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,864	58,00	50
				–	–

1	2	3	4	5	6
7 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1415	4 428,00	627
				1 244,00	176
8 3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,024	1 577,00	38
				1 244,00	30
9 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,1677275	2 740,00	5 940
				1 244,00	2 697
10 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,718	753,00	1 295
				–	–
11 3204-0103-0101	Битумозаправщики, 4 т	маш.-ч	0,4992	7 599,00	3 793
				1 778,00	888
12 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,16966	2 630,00	5 707
				1 244,00	2 699
13 3403-0203-0101	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,71338	25,00	18
				–	–
14 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06072	16,00	1
				–	–
15 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,54972	52,00	81
				–	–
16 3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,14595	15,00	33
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		8		**32 151**
					11 327
	Материалы				
1 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,456	6 732,41	9 802
2 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1995	21 979,37	4 385
3 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	18 714,14	281

1	2	3	4	5	6
4 2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,004008	21 974,27	88
5 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,066	25 443,00	1 680
6 2109-0102-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	2,4	35 245,00	84 588
7 2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	38,368	227,00	8 710
8 2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	99,52	224,00	22 292
9 2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000165	31 768,00	5
10 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0006192	22 194,00	14
11 2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004608	143 101,00	659
12 2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,144	87 568,00	12 610
13 2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,4	314,00	754
14 2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	4,8	309,00	1 483
15 2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,07992	348,00	28
16 2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0000384	189 831,00	7
17 2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,006912	53 700,00	371
18 2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,195465	1 320,00	258
19 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	4,152	575,00	2 387
20 2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,0009	80 163,00	72
21 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008- пенетрон	кг	18,41	1 631,00	30 027
22 2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008- пенекрит	кг	21,2	1 339,00	28 387
23 2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,18	1 022,00	184
24 2900-0000-0000 (пп) Калькул №8	Ж/бетонные кольца КС7.3 В15	шт	1	5 389,00	5 389
25 2900-0000-0000 (пп) Калькул №8	Ж/бетонные плиты 1ПП15-2, В15	шт	1	24 328,00	24 328
26 2900-0000-0000 (пп) Калькул №8	Ж/бетонные кольца КС15.9	шт	2	26 268,00	52 536

1	2	3	4	5	6
27 **2900-0000-0000** (пп) Калькул №8	Ж/бетонные плиты ПН 15	шт	1	28 844,00	28 844

Итого по материалам **320 169**

613

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035 Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 48) 4,3 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер 1,05

Зимние (табл.3 п. IX.2а) 5,7*0,9*1,05= 5,3865 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 3-1 На строительство одноэтажного одноквартирного трехкомнатного жилого дома Гланый инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиеа Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 3-1-7 На строительство емкости для воды V=3,0м3 18035-АС-лист40

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Коэф. для учета в объектной смете 1

Мухамбеткалиева Прилепина

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 1 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;

2 1101-0101-0308 18

3 1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (основания) 1,59

4 1101-0104-0402 Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 с уплотнением. 13,4

5 1101-0104-0408 13,4

6 1101-0201-0501 13,4

Раздел 2 Колодцы

7 1122-1301-0101 1,5

2102-0101-0301 С= 21979,37

2102-0401-2804 С= 18714,14

Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 С= 1320

Ресурс удален 2101-0201-0303

Ресурс удален 2104-0301-9906

Ресурс удален 2104-0302-9905

Ресурс удален 2106-0106-0201

Ресурс удален 2113-0703-1405

Ресурс удален 2113-0814-2208

Ресурс удален 2303-0101-0300

619

1	2
8	2900-0000-0000 (Клл) Калькул №8 Ж/бетонные кольца КС15.9 1 шт 2 26268,06
9	2900-0000-0000 (Клл) Калькул №8 Ж/бетонные кольца КС7.3 В15 1 шт 1 5388,58
10	2900-0000-0000 (Клл) Калькул №8 Ж/бетонные плиты ПН 15 1 шт 1 28843,52
11	2900-0000-0000 (Клл) Калькул №8 Ж/бетонные плиты 1ПП15-2, В15 1 шт 1 24328,14
12	1111-0101-0201 Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками 1,3
	Ресурс заменен 21-010401-0101->21-010601-0101 С= 6732,41
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 С= 1320
	Ресурс удален 2101-0401-0101
	Ресурс удален 2113-0703-1405
13	1108-0101-0305 15,2
14	1108-0101-0307 13,6
15	1141-0101-0103 Внутренняя изоляция - пенетроном 15,1
	Ресурс удален 2110-0501-1102
	Ресурс удален 2113-0104-0901
	Ресурс удален 2113-0803-1001
	Ресурс удален 3201-0201-0101
16	2205-0105-0101 Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008- пенетрон 18,1
17	1146-0302-0601 Стены, полы бетонные. Пробивка штрабы площадью сечения до 20 см2 10,6
18	1107-0516-0107 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой 10,6
	Ресурс удален 2110-0501-1202
19	2205-0105-0102 21,2

Заказ № 18035 Лок. смета № 3-1-7

1	2
20	1141-0101-0103 Гидроизоляция штрабы пенетроном 0,26
	Ресурс удален 2110-0501-1102
	Ресурс удален 2113-0104-0901
	Ресурс удален 2113-0803-1001
	Ресурс удален 3201-0201-0101
21	2205-0105-0101 0,31
22	1126-0201-0101 1,2
	Ресурс заменен 21-110205-9913->21-110101-0202
	Ресурс удален 2111-0205-9913
23	1110-0107-0105 2,4
	2102-0402-0104 С= 21974,27
	Ресурс удален 2113-0814-2210
24	2109-0102-0306 2,4
	* * * * *

Заказ 18035 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Аюкаикского района ЗКО

Наименование объекта: На строительство одноэтажного однокварти рного трехкомнатного жилого дома

Локальная смета № 3-1-8

На строительство уборной на 1 очко с выгребом из ж/б колец

Основание: 18035- АС-лист39

Сметная стоимость, тыс. тенге	**342,309**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**59,283**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,052**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительные работы											
1	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	18	6,78 –	6,78 1,78	122 –	122 32	– –	23 12	157
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	28	151,21 7,75	143,46 34,32	4234 217	4017 961	– –	848 407	5489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	1	1859 1859	– –	1859 1859	– –	– –	1338 256	3453
4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	22,4	29,46 –	29,46 10,27	660 –	660 230	– –	166 66	892
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22,4	152,23 78,75	73,48 32,63	3410 1764	1646 731	– –	1796 416	5622
6	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	6,5	54 –	54 15,69	351 –	351 102	– –	73 34	458
7	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	6,5	16,62 2,31	14,15 5,38	108 15	92 35	1 –	36 12	156
8	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,38	29771,05 3500	7,89 –	11313 1330	3 –	9980 –	1250 1005	13568
9	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	22	853,05 259,68	19,95 2,5	18767 5713	439 55	12615 –	5364 1930	26061

117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1110-0107-0105	Устройство вытяжки и люк. НР = 90 %	м2	1,3	3186,92 1258,46	524,62 124,62	4143 1636	682 162	1825 –	1618 461	6222
11	2109-0102-0306	Стоимость вытяжного люка	м2	1,3	35245 –		45819		45819 –	– 3666	49485
12	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,029	102034,48 21862,07	1379,31 551,72	2959 634	40 16	2285 –	585 284	3828
13	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0175	93600 22628,57	1028,57 457,14	1638 396	18 8	1224 –	364 180	2162
14	1111-0101-3301	Устройство покрытий из досок толщ.10мм НР = 94 %	м2 покрытия	0,5	644 570	36 16	322 285	18 8	19 –	275 48	645
15	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	59546 –		953		953 –	– 76	1029
16	2107-0203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	49538 –		248		248 –	– 20	268
17	1110-0103-0202	Устройство обшивки досками НР = 90 %	м2 перег. за вычетом проемов	7,24	2075,55 1117,4	64,36 25,28	15027 8090	466 183	6471 –	7446 1798	24271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1110-0106-0701	Установки фрамуги над дверью с переплетом НР = 90 %	м2	0,2	11910 7340	110 50	2382 1468	22 10	892 –	1330 297	4009
19	1115-0501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок	0,2	1365 330	15 5	273 66	3 1	204 –	54 26	353
20	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2	2,2	590 343,18	163,18 46,36	1298 755	359 102	184 –	591 151	2040
21	2105-0108-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,2	1884 –		4145		4145 –	– 332	4477
22	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкций	0,0465	8193,55 2043,01	43,01 –	381 95	2 –	284 –	86 37	504
23	1111-0101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,41	17777,59 6840,66	2902,07 1555,19	42844 16486	6994 3748	19364 –	19020 4949	66813
24	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,26	26415,38 1176,92	1080,77 223,08	6868 306	281 58	6281 –	331 576	7775

619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,07	8124,3 3429,91	4268,22 1525,23	8693 3670	4567 1632	456 –	6256 1196	16145
26	2900-0000-0000 (пл)Калькул №8	Ж/бетонные кольца КС15.9	шт	2	26268 –		52536		52536 –	– 4203	56739
27	2900-0000-0000 (пл)Калькул №8	Ж/бетонные плиты -2ПП15-1 , В15	шт	1	22404 –		22404		22404 –	– 1792	24196
28	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,4	4747,14 1291,43	102,86 48,57	6646 1808	144 68	4694 –	1688 667	9001
29	2109-0102-0103	Стоимость дверных блоков	м2	1,4	4293 –		6010		6010 –	– 481	6491

Итого по разделу 1 **342 309**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 46 593
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 20 926
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 142
- материалы, изделия и конструкции, тенге 198 894
- накладные расходы, тенге 50 538
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 548
- сметная прибыль (8 %), тенге 25 358

Итого по смете **342 309**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 46 593

620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 926				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 142				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					198 894				
		- накладные расходы, тенге					50 538				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 548				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					25 358				

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035 Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 48) 4,3 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер 1,05

Зимние (табл.3 п. IX.2а) 5,7*0,9*1,05= 5,3865 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 3-1 На строительство одноэтажного однокварти рного трехкомнатного жилого дома Гланый инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиеа Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 3-1-8 На строительство уборной на 1 очко с выгребом из ж/б колец 18035- АС-лист39

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Коэф. для учета в объектной смете 1

Мухамбеткалиева Прилепина

Раздел 1 Строительные работы

1 1101-0203-0102 18

2 1101-0101-0308 28

3 1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 1 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;

4 1101-0104-0401 22,4

5 1101-0201-0501 22,4

6 1101-0104-0201 Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м 6,5

7 1101-0102-0601 6,5

2101-0201-0604 С= 10975,81

8 1111-0101-0209 Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7,5 0,38

2101-0401-0101 С= 5917,53

2102-0101-0301 С= 21979,37

Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 С= 1320

Ресурс удален 2113-0703-1405

9 1108-0101-0307 22

10 1110-0107-0105 Устройство вытяжки и люк. 1,3

2102-0402-0104 С= 21974,27

Ресурс удален 2107-0510-1401

Ресурс удален 2113-0814-2210

11 2109-0102-0306 1,3

622

1	2
12	1110-0105-0101 0,029
13	1110-0102-0401 0,0175
14	1111-0101-3301 Устройство покрытий из досок толщ.10мм 0,5
	Ресурс удален 2206-0204-0301
15	2107-0201-0202 0,016
16	2107-0203-0201 0,005
17	1110-0103-0202 Устройство обшивки досками 7,24
	2107-0201-0201 Об= 0,007113
	2107-0203-0204 Об= 0,009945
18	1110-0106-0701 Установки фрамуги над дверью с переплетом 0,2
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 С= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
19	1115-0501-0105 0,2
20	1109-0401-0201 2,2
	Ресурс удален 2113-0211-9902
21	2105-0108-0710 2,2
22	1110-0115-0102 0,0465
23	1111-0101-0205 2,41
	2101-0401-0101 С= 5917,53
	Ресурс заменен 2113-0703-1405->2113-0703-1406 С= 1320
	Ресурс удален 2113-0703-1405
24	1106-0101-0101 Отмостка бетонная. Устройство 0,26
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-0301 С= 21979,37
	2113-0703-1405 С= 1320
	Ресурс удален 2102-0101-0101
25	1107-0201-0202 1,07
	2102-0401-2804 С= 18714,14
26	2900-0000-0000 (Клл) Калькул №8 Ж/бетонные кольца КС15.9 1 шт 2 26268,06

1	2
27	2900-0000-0000 (Клл) Калькул №8 Ж/бетонные плиты -2ПП15-1 , В15 1 шт 1 22404,42
28	1110-0107-0103 1,4
	Ресурс заменен 21-130814-2210->21-130814-2208
	Ресурс удален 2113-0814-2210
29	2109-0102-0103 1,4
	* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Объектная смета 7-1

На благоустройство жилого дома

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость,	**1908,511**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**0,412**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**479,852**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 05.07.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7-1-1	Покрытие жилого дома	860,394			860,394	0,119	138,254	
2	7-1-2	Деревянное ограждение жилого дома	1048,117			1048,117	0,293	341,598	
	Итого:		**1908,511**			**1908,511**	**0,412**	**479,852**	

Главный инженер проекта _____ Коновалова Ю.В.

Ведущий инженер _____ Прилепина З.М.

629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Инженер Мухамбеткалиева Н.Д.

Ведущий инженер Прилепина З.М.

Заказ 18035 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: На благоустройство жилого дома

Локальная смета № 7-1-1

Покрытие жилого дома

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**860,394**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**138,254**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,119**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка НР = 88 %	м2	1061,1	81,73 81,73	– –	86726 86726	– –	– –	76319 13044	176089
2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	20,7	8016,18 132,75	1058,6 223,96	165935 2748	21913 4636	141274 –	7975 13913	187823
3	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	88	404,01 364,24	36,82 14,39	35553 32053	3240 1266	260 –	35965 5723	77261

929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 108 %									
4	2900-0000-0000 (пл)Калькул №8	Плиты жбетонные 6П8	м2	88	4411 / –		388168		388168 / –	– / 31053	419221

Итого по смете **860 394**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге	121 527
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 153
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 902
- материалы, изделия и конструкции, тенге	529 702
- накладные расходы, тенге	120 279
в т.ч. зарплата, тенге	10 825
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 733

Составил Мухамбеткалиева Н.Д.

Проверил Прилепина З.М.

627

Заказ 18035

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-1-1

Покрытие жилого дома

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	115		
	Средневзвешенный разряд работы		3,1		
	Итого ФОТ				121 527
	Машины и механизмы				
1 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,32085	10 251,00	3 289
				1 778,00	570
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3608	4 856,00	1 752
				1 778,00	642
3 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,99412	4 428,00	4 402
				1 244,00	1 237
4 3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,46556	9 012,00	13 208
				1 778,00	2 606
5 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,18837	5 589,00	1 053
				1 244,00	234
6 3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	4,5144	34,00	153
				–	–

628

1	2	3	4	5	6
7 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4928	2 630,00	1 296
				1 244,00	613
	Итого по машинам и механизмам		**4**		**25 153**
					5 902
	Материалы				
1 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,044	5 917,53	260
2 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20,7	6 732,41	139 361
3 2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	1,449	1 320,00	1 913
4 2900-0000-0000 (пп) Калькул №8	Плиты ж/бетонные 6П8	м2	88	4 411,00	388 168
	Итого по материалам				**529 702**

629

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035 Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 48) 4,3 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер 1,05

Зимние (табл.3 п. IX.2а) 5,7*0,9*1,05= 5,3865 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 7-1 На благоустройство жилого дома Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 7-1-1 Покрытие жилого дома

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Н.Д. Прилепина З.М.

1 1147-0101-0103 1061,1

2 1127-0401-0102 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство 20,7

2101-0601-0101 С= 6732,41

2113-0703-1406 С= 1320

3 1127-0701-0302 88

2101-0401-0101 С= 5917,53

Ресурс удален 2104-0509-9902

Ресурс удален 2205-0199-9902

4 2900-0000-0000 (Клп) Калькул №6 Плиты ж/бетонные 6П8 1 м2 88 СФ6=4410.61 = 4411

* * * * *

Заказ 18035 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: На благоустройство жилого дома

Локальная смета № 7-1-2

Деревянное ограждение жилого дома

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 048,117**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**341,598**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,293**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1110-0113-0103	Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов НР = 90 %	м2 забора	224,8	2783,27 1276,76	26,11 7,46	625678 287016	5869 1678	332793 –	259625 70840	956343
2	1110-0113-0303	Ворота решетчатые высотой до 1,6 мс калиткой. Устройство с установкой столбов НР = 90 %	м2 ворот	8,96	6740,96 3028,13	63,17 19,64	60399 27132	566 176	32701 –	24677 6798	91774
		Итого по смете					**1 048 117**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					314 148				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 435				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 854				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					365 494				
		- накладные расходы, тенге					284 402				
		в т.ч. зарплата, тенге					25 596				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					77 638				

Составил Мухамбеткалиева Н.Д.

Проверил Прилепина З.М.

632

Заказ 18035

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Аюкаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-1-2

Деревянное ограждение жилого дома

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	292		
	Средневзвешенный разряд работы		3,2		
	Итого ФОТ				314 148
	Машины и механизмы				
1 **3201-0201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,19344	753,00	1 651
				–	–
2 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,490368	2 630,00	3 919
				1 244,00	1 854
3 **3403-0102-0201**	Пилы электрические цепные	маш.-ч	1,458928	80,00	117
				–	–
4 **3403-0201-0101**	Рубанки электрические	маш.-ч	3,83872	123,00	472
				–	–
5 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	21,25024	13,00	276
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**1**		**6 435**
					1 854

633

1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1 **2103-0101-0103**	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1433024	50 362,00	7 217
2 **2107-0101-9901**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	3,17296	31 515,00	99 996
3 **2107-0201-0201**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,646304	47 196,00	124 895
4 **2107-0201-0301**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,58288	25 443,00	91 160
5 **2107-0203-0304**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,060032	47 434,00	2 848
6 **2113-0201-0902**	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0531256	456 783,00	24 267
7 **2113-0209-0104**	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	10,6992	309,00	3 306
8 **2113-0816-2701**	Смола каменноугольная	т	0,06491296	80 163,00	5 203
9 **2113-0816-9902**	Паста антисептическая	т	0,01090448	605 477,00	6 602
	Итого по материалам				**365 494**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035 Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 48) 4,3 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер 1,05

Зимние (табл.3 п. IX.2а) 5,7*0,9*1,05= 5,3865 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 7-1 На благоустройство жилого дома Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 7-1-2 Деревянное ограждение жилого дома

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Н.Д. Прилепина З.М.

1 1110-0113-0103 224,8

2 1110-0113-0303 Ворота решетчатые высотой до 1,6 мс калиткой. Устройство с установкой столбов 8,96

Ресурс удален 2105-0302-0101

* * * * *

635

Цены региона Западно-Казахстанская обл. Заказ 18035

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1	2101-0102-0101	Глина	м3	3,206119	
2	2101-0201-0302	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	262,04	
3	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	148,2915	
4	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,221072	
5	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,445536	
6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,718584	
7	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,6421584	
8	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,81	
9	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	9,405	
10	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,65535	

11	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0025602
12	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	376,5978
13	2101-0701-0201	Камень бутовый	м3	114,9068
14	2101-0701-0202	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	204,2902
15	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,4288
16	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	3,0498
17	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9755
18	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,628
19	2102-0101-2714	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	107,81885
20	2102-0101-2715	Бетон тяжелый класса В15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	83,6157
21	2102-0101-2808	Бетон тяжелый класса В20, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,8752
22	2102-0101-2809	Бетон тяжелый класса В20, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	11,92625
23	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	111,675375
24	2102-0101-3203	Бетон тяжелый класса В30, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,91305
25	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,25
26	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,55794
27	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,26309
28	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	32,8591839
29	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,34068
30	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	13,178
31	2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	15,96
32	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,020336

33	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	5,942215
34	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,64732
35	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,4530324
36	2103-0102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	17,354
37	2103-0102-0103	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	25,27
38	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	4,028
39	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,009626
40	2105-0101-0403	Анкерное кольцо из листовой стали толщиной 10мм ГОСТ 14637-89	т	0,3421002
41	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,024478
42	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81	т	0,16751
43	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03784
44	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0564456
45	2105-0107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,975009
46	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00131108
47	2105-0108-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	82,55
48	2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,0224
49	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00072

50	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,42312
51	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,60706
52	2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3408106
53	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,053
54	2105-0203-1101	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 10-22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,0173
55	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000954116
56	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,10526
57	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0884856
58	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-II (А240) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	4,10289
59	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0329
60	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000022
61	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00191
62	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,42003025
63	2105-0302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,6192

64	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0329
65	2105-0304-0403	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0060914
66	2105-0304-0601	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,01652
67	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,016
68	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	107,2924
69	2105-0307-0706	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	29,176
70	2105-0307-1001	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1036
71	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04
72	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0492
73	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,48
74	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	756,395055
75	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,31
76	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	69,630212
77	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,04987

ОИЗ

78	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 3мм ГОСТ 3826-82	м2	3
79	2105-0308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	16,28483
80	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9226
81	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-II (А300), диаметром 8мм ГОСТ 23279-2012	т	2,50705
82	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,34238
83	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00821188
84	2105-0401-0523	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	3,9984
85	2106-0208-0501	Стоимость лестницы	т	0,2044
86	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,049
87	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,58477865
88	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1389
89	2106-0801-0101	Стоимость клапана срыва вакуума д.100мм	т	2,483
90	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,5290096
91	2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,82574
92	2106-0801-0301	Стоимость стоек из круглых труб	т	0,066
93	2106-0801-0401	Стоимость м/к затвора из толстолистовой стали ГС100-150 Р	т	1,54
94	2106-0801-0402	Стоимость металлоконструкций затвора ПС200-200	т	0,572
95	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	3,453582

	2107-0101-9902	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,10884
96	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000496611
97	2107-0201-0103	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,8944325
98	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,79214212
99	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,569615
100	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,818601
101	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06555
102	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,55587
103	2107-0203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005
104	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06496
105	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,98625
106	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0720018
107	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,570905
108	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,021511
109				

110	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,060032
111	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,3671202
112	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8130458
113	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,359109
114	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01302
115	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000575
116	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001125
117	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	97,5604
118	2107-0510-0401	Стоимость балки БД1,БД2.	м3	4,52
119	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,5661
120	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,11872
121	2107-0602-0104	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	92
122	2109-0101-9902	Блоки оконные одно-, двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,88
123	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,94
124	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние СТ РК 943-92	м2	12,74
125	2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78
126	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; СТ РК 943-92	м2	3,78
127	2109-0102-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	3,7
128	2109-0201-0101	Слуховое окна (900х600)	м2	0,54

	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	15,05
129				
	2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	10,2
130				
	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	207
131				
	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	443,19
132				
	2110-0401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	3,36
133				
	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	91,85
134				
135	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	305,848435
136	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	169,275
137	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2676,687
138	2110-0402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	м2	2,254
139	2110-0406-0201	Маты асфальтовые на мешковине	100 м2	1,81237
	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2,25
140				
	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	163,66
141				
142	2110-0501-1103	Мастика асфальтовая горячая АМ-3	т	2,22361
143	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,034569
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1629,775
144				
	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13026,586
145				
146	2110-0502-1401	Замазка оконная на олифе	т	0,0144689
147	2110-0502-1804	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00296
148	2110-0502-1810	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	0,17776
149	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,192
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	20,43656
150				

А.А.9

151	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	31
152	2111-0203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,066
153	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	250,32556
154	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00072
155	2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,04982796
156	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,013908
157	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,068203152
158	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,047476
159	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,051536
160	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,236592
161	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	3,393858
162	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,020875
163	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	1,944
164	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0176
165	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016
166	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,21181522
167	2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0531256
168	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,2463084
169	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00247
170	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	32,4
171	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001689
172	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,4643098

173	2113-0207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм x 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1,1376
174	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм x 40 мм	шт.	32
175	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм x 120 мм	шт.	39,4506
176	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	14,34
177	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,082
178	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм x 38 мм	1000 шт.	1,7395
179	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	419,1249052
180	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	2,842344
181	2113-0209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01
182	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000016
183	2113-0211-0403	Заклепки с полукруглой головкой 4 x10	т	0,0003
184	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8x8 мм	шт.	742,35
185	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,00016
186	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0,000224448
187	2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00011
188	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000006141
189	2113-0406-0103	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001
190	2113-0508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	36,0836
191	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000936
192	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	35,036003
193	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	9,190537
194	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,08325105
195	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0001
196	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0153
197	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	52,7135
198	2113-0702-1112	Смазка Торсиол-55 ГОСТ 20458-89	кг	3,908
199	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,146

200	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,127404
201	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,014758
202	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,17864
203	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00002112
204	2113-0703-1102	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00014784
205	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	63,54784
206	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,51
207	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	207,19207
208	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	36751,62781
209	2113-0704-2301	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,031104
210	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,018518
211	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,119974
212	2113-0704-2908	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74	т	2,97636
213	2113-0704-3602	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,003888
214	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0029097
215	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,12672
216	2113-0803-0501	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,87252
217	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,2676
218	2113-0803-1001	Ветошь	кг	36,752895
219	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	11,507458
220	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005401
221	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,029
222	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	26,50444
223	2113-0804-1201	Нитки капроновые ГОСТ 15897-97	кг	0,016
224	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,012
225	2113-0805-0101	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,000008
226	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,0327238
227	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,078
228	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,4512
229	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	14,34

230	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,28078
231	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,380039719
232	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0034046
233	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,042785505
234	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00167896
235	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,033328
236	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	3,3075
237	2113-0814-2208	Скобяные изделия	шт.	5,4
238	2113-0814-2211	Скобяные изделия	шт.	16
239	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1112
240	2113-0816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,408
241	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,18
242	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	1,02
243	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000036
244	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3852
245	2113-0816-2203	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,008492
246	2113-0816-2307	Резина сырая	кг	0,06336
247	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,07165441
248	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,007056
249	2113-0816-3301	Хомутик	шт.	12,24
250	2113-0816-3510	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0,0001056
251	2113-0816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,0048
252	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0004128
253	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,124950675
254	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	100,116
255	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000167821
256	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	58,2432
257	2204-0101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,3463744
258	2204-0201-0101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,001944

259	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,89538
260	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	207,2664
261	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,7728
262	2204-0201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	20,575
263	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	54,5664
264	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,6962
265	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	4,9
266	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	10,02811
267	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	172,46
268	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	53,4
269	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,626
270	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,114
271	2204-0501-1315	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0220086
272	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,5750201
273	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0057257
274	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00154328
275	2204-0601-0706	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00002112
276	2204-0603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	17,02926
277	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,606
278	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,70181
279	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	16,84605
280	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018
281	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1574415
282	2204-0803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	15,552
283	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	96,97674

284	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-пенетрон	кг	18,41
285	2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-пенекрит	кг	21,2
286	2206-0204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	2,37024
287	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0,97114
288	2206-0301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	18,87
289	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19x54 мм ГОСТ 8242-88	м	106,05
290	2207-0101-9901	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	162,8
291	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06
292	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06
293	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024
294	2301-0201-0231	Стоимость расширительного бака из труб д.219*5мм	м	1,49
295	2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	49,196
296	2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028
297	2301-0201-0310	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	261,04
298	2301-0201-0319	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	358,428
299	2301-0201-0338	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76	м	36,144
300	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	17
301	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	79

302	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	12
303	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	60
304	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1
305	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3
306	2302-0103-0420	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	7
307	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,034
308	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,1404
309	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,1386
310	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,096
311	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	1,728
312	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,453
313	2304-0501-0123	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1
314	2304-0501-0125	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1
315	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2
316	2304-0501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5
317	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	9
318	2304-1008-0416	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	9
319	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04
320	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	18

321	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,017
322	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054
323	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025
324	2306-1002-0105	Заземляющий проводник ЗП6	км	0,0355
325	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001
326	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	15,395
327	2306-1201-1302	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,06
328	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	4,8
329	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	16
330	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1
331	2307-0202-0503	Коробки монтажные распаячные для скрытой проводки	шт.	14
332	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные серии ТУСО для выключателей устанавливаемых скрыто	шт.	18
333	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11
334	2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	12
335	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8
336	2401-0102-0304	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	7,8144
337	2404-0102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	1511
338	2404-0106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПС-70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	84
339	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1465
340	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	46

652

341	2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30
342	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12
343	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42
344	2404-0201-0645	Накладки ОГ1,ОГ2, ОГ5	10 шт.	3
345	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	6,702
346	2404-0201-0792	Звенья промежуточные типа ПТР-7	шт.	42
347	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт	42
348	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2
349	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	520
350	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51
351	2404-0204-1508	Зажимы заземляющие SM2.24	шт.	2
352	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50	шт.	12
353	2404-0207-0710	Хомут Х1	шт.	509
354	2404-0207-0716	Стяжка Г1	шт.	34
355	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,2
356	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2
357	2404-0207-0904	Кронштейн У3	комплект	37
358	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	48,372
359	2404-0207-1303	Крепление провода с помощью проволочной вязи ВШ-1	100 шт.	15,11
360	2404-0207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,5
361	2404-0207-1901	Траверсы ТМ-1,ТМ-5,ТМ-6	шт.	501
362	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,2976
363	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,2
364	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 -2ГОСТ Р 51177-98	шт.	4
365	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,768
366	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	3012
367	2404-0207-2806	Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,2
368	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,24
369	2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2
370	2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7
371	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,96
372	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1

	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС)	шт.	84,779
373		062-3 ГОСТ Р 51177-98		
374	2404-0207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,48
375	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5
376	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2
377	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1
378	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2
379	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8
380	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2
381	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	2363,58
382	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,22
383	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	20,46392
384	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	170,1408
385	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,18
386	2900-0000-0000 (пп)	Гидроизоляционная лента Master Seal	м	80,2
387	2900-0000-0000 (пп)	Лампа накаливания Б220-230-60	шт	5
388	2900-0000-0000 (пп)	Лампа накаливания Б220-230-100	шт	7
389	2900-0000-0000 (пп)	Плиты ж/бетонные 6П8	м2	88
390	2900-0000-0000 (пп)	Стоимость ж/б плит ПП5-10 В15	шт	257
391	2900-0000-0000 (пп)	Ж/бетонные кольца КС7.3 В15	шт	1
392	2900-0000-0000 (пп)	Гравий М400 фр1,5-2мм	м3	157,08
393	2900-0000-0000 (пп)	Стоимость ж/б блоков ТП-15 В15	шт	136
394	2900-0000-0000 (пп)	Щебень М400 фр 20-40мм	м3	645,2
395	2900-0000-0000 (пп)	Стоимость ж/б плит ПП10-15 В15	шт	728
396	2900-0000-0000 (пп)	Щебень М400 фр 5мм	м3	135,66
397	2900-0000-0000 (пп)	Ж/бетонные плиты -2ПП15-1 , В15	шт	1
398	2900-0000-0000 (пп)	Стоимость ж/б блоков Т- 6 В15	шт	88
399	2900-0000-0000 (пп)	Ж/бетонные плиты 1ПП15-2, В15	шт	1
400	2900-0000-0000 (пп)	Ж/бетонные кольца КС15.9	шт	4
401	2900-0000-0000 (пп)	Стоимость ж/б блоков ТП-25 В15	шт	34
402	2900-0000-0000 (пп)	Стоимость ж/б блоков Т-8 В15	шт	9
403	2900-0000-0000 (пп)	Ж/бетонные плиты ПН 15	шт	1
404	2900-0000-0000 (пп)	Бетонные блоки ФБС24.4.6 В7,5 W8	м3	46,66
405	2900-0000-0000 (пп)	Бетонные блоки ФБС12.6.6	м3	1,2
406	2900-0000-0000 (пп)	Бетонные блоки ФБС9.4.6 В7,5 W8	м3	22,382
407	2900-0000-0000 (пп)	Стоимость ж/б плит ПТ12,5 -.8,6	м3	0,152

408	2900-0000-0000 (пп)	Стоимость железобетонных столбиков "С"	м3	7,84
409	2900-0000-0000 (пп)	Ж/бетонные перемычки	м3	1,153
410	2900-0000-0000 (пп)	Сборный ж/бетон блок БН-15,БН-15А	шт	8
411	2900-0000-0000 (пп)	Стоимость ж/б блоков ОН-10 В15	шт	18
412	2900-0000-0000 (пп)	Доставка емкости 5м3	к-т	1
413	2900-0000-0000 (пп)	Стоимость прямоугольных труб ПТУ 20-20	шт	26
414	2900-0000-0000 (пп)	Стоимость ж/б блоков ОН-8 В15	шт	13
415	2900-0000-0000 (пп)	Рыбозащитное устройство РОП -500	шт	1
416	2900-0000-0000 (пп)	Цистерна емкостью 5м3	шт	1
417	2900-0405-0101 (пп)	Ж/б стойки СВ105-5	шт	520
418	2900-0405-0203 (пп)	Стоимость ж/бетонной стойки СВ95-2А	шт	4
419	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,745

Перевозка грузов

1	4101-0204-1170	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 170 км	т	3,001
2	4101-0204-2170	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 117км+53км=170 км	т	13,978
3	4101-0204-3170	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 117км+53км=170 км	т	1,156
4	4101-0205-1170	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 117км+53км=170 км	т	350,895
5	4101-0304-1036	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км	т	3,001
6	4101-0304-2036	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 66км -30км =36 км	т	13,978
7	4101-0304-3036	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 66км-30км=36 км	т	1,156

8	4101-0305-1036	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 66км-30км=36 км	т	350,895
9	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	15725,58
10	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	86,4
11	4105-0202-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км - (117км+53км=170км)	т	6,271
12	4105-0202-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км -150км	т·км	6,271
13	4105-0302-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км - (66км -30км=36км)	т	6,271
14	4105-0302-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км - 16км	т·км	6,271
15	4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	635,44
16	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	86,4

Инженерное оборудование

1	5102-0605-0105	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/60-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1
2	5104-0102-0401	Котлы отопительные чугунные водогрейные на твердом топливе, модели КЧМ-5-К, мощность 21 кВт	шт.	1
3	5108-0101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1

259

4	5108-0102-0401	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1
5	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2
6	5800-0000-0000 (пп)	Стоимость подъемника 1В	шт	20
7	5800-0000-0000 (пп)	Стоимость подъемника марки 5В	шт	2
8	5800-0000-0000 (пп)	Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000 У2 исп.1	кт	1
9	5800-0000-0000 (пп)	Передвижная дизельная насосная станция на пнемкоколесном ходу производительностью 1800м3/час	шт	1

Составил Мухамбеткалиева Н.Д.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Прилепина з.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

459

"SANA-2015". Версия 18.3 от 05.07.19 г.

Заказ 18035

Утверждаю

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Реконструкция Азнабай-Тайлакской обводнительной системы Аюкаинского района ЗКО

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Бетон**			**8,307**	**8,307**	**100**	Казахстан
2	Бетон товарный			8,307	8,307	100	Казахстан
3	**Раствор**			**1,435**	**1,435**	**100**	Казахстан
4	Раствор товарный			1,435	1,435	100	Казахстан
5	**Кирпич**			**2,064**	**2,064**	**100**	Казахстан
6	Кирпич и камни керамические			2,064	2,064	100	Казахстан
7	**Гипсовые и гипсобетонные изделия**			**0,041**	**0,041**	**100**	Казахстан
8	Гипсовые и гипсобетонные изделия			0,041	0,041	100	Казахстан
9	**Природные нерудные материалы**			**11,741**	**11,741**	**100**	Казахстан
10	Щебень			4,492	4,492	100	Казахстан
11	Гравий			0,194	0,194	100	Казахстан
12	Песок			0,081	0,081	100	Казахстан
13	Песчано-гравийная смесь			2,535	2,535	100	Казахстан
14	Глина, земля, торф, грунтовые смеси			0,005	0,005	100	Казахстан
15	Камень бутовый			4,434	4,434	100	Казахстан
16	**Материалы зеленого строительства**			**3,269**	**3,269**	**100**	Казахстан

659

17	Материалы зеленого строительства	3,269	3,269	100	Казахстан
18	**Металлические конструкции и детали**	**4,362**	**4,362**	**100**	Казахстан
19	Стальные конструкции по чертежам КМ	1,081	1,081	100	Казахстан
20	Стальные конструкции по типовым проектам	2,859	2,859	**100**	Казахстан
21	Аксессуары и комплектующие для изделий и конструкций проемов	0,013	0,013	100	Казахстан
22	Крепежные материалы и детали	0,405	0,405	**100**	Казахстан
23	Прочие	0,003	0,003	100	Казахстан
24	**Сталь разная**	**6,408**	**6,408**	**100**	Казахстан
25	Сталь листовая	0,559	0,559	100	Казахстан
26	Сталь профильная	0,459	0,459	**100**	Казахстан
27	Арматура для монолитного ж/бетона	5,388	5,388	100	Казахстан
28	Прокат из цветных металлов	0,003	0,003	100	Казахстан
29	**Лесоматериалы**	**1,854**	**1,854**	100	Казахстан
30	Лес круглый	0,113	0,113	100	Казахстан
31	Лес пиленый	1,741	1,741	100	Казахстан
32	**Деревянные конструкции и детали**	**0,839**	**0,839**	100	Казахстан
33	Блоки оконные	0,04	0,04	**100**	Казахстан
34	Блоки дверные	0,282	0,282	100	Казахстан
35	Лаги, доски для покрытия полов; доски ламинатные, паркетные; паркет	0,014	0,014	**100**	Казахстан
36	Конструкции деревянные	0,465	0,465	100	Казахстан
37	Шпалы для железных дорог	0,039	0,039	**100**	Казахстан
38	**Конструкции из ПВХ профилей**	**0,353**	**0,353**	100	Казахстан
39	Блоки оконные	0,345	0,345	**100**	Казахстан
40	Доски подоконные	0,008	0,008	100	Казахстан
41	**Плиты на древесной основе**	**0,396**	**0,396**	**100**	Казахстан
42	Прочие	0,396	0,396	100	Казахстан
43	**Стекло**	**0,038**	**0,038**	**100**	Казахстан
44	Стекло прочее	0,038	0,038	100	Казахстан

659

45	**Вяжущие материалы на минеральной основе**	**0,061**	**0,061**	100 Казахстан
46	Цемент	0,001	0,001	100 Казахстан
47	Гипс	0,002	0,002	100 Казахстан
48	Сухие смеси на цементной основе	0,058	0,058	100 Казахстан
49	**Битуминозные материалы**	**4,362**	**4,362**	100 Казахстан
50	Битум, мастика битумная	4,362	4,362	**100** Казахстан
51	**Отделочные материалы**	**1,06**	**1,06**	100 Казахстан
52	Краски, грунтовка, олифа,лаки, растворители, клей	0,546	0,546	**100** Казахстан
53	Деревянные доски полов, лаги	0,369	0,369	100 Казахстан
54	Обои	0,088	0,088	**100** Казахстан
55	Плитки керамические	0,032	0,032	100 Казахстан
56	Материалы облицовочные из искусственных материалов (кроме керамики)	0,025	0,025	**100** Казахстан
57	**Кровельные материалы**	**1,437**	**1,437**	100 Казахстан
58	Рулонные кровельные материалы	0,984	0,984	**100** Казахстан
59	Профилированный настил	0,453	0,453	100 Казахстан
60	**Изоляционные материалы и изделия**	**1,757**	**1,757**	**100** Казахстан
61	Изделия минераловатные	0,013	0,013	100 Казахстан
62	Маты из стекловолокна	0,839	0,839	100 Казахстан
63	Материалы, изделия и конструкции асбестосодержащие	0,002	0,002	100 Казахстан
64	Прочие	0,903	0,903	100 Казахстан
65	**Трубы металлические**	**62,782**	**62,782**	100 Казахстан
66	Трубы стальные электросварные	62,684	62,684	100 Казахстан
67	Трубы стальные водогазопроводные	0,098	0,098	**100** Казахстан
68	**Трубы неметаллические**	**0,004**	**0,004**	100 Казахстан
69	Трубы гофрированные	0,004	0,004	**100** Казахстан
70	**Арматура для трубопроводов и водоразборная**	**0,093**	**0,093**	100 Казахстан
71	Арматура для трубопроводов и водоразборная	0,093	0,093	**100** Казахстан

72	**Детали крепления, соединительные и фасонные части**	**0,575**	**0,575**	100 Казахстан
73	Детали крепления, соединительные и фасонные части	0,575	0,575	100 Казахстан
74	**Сантехнические изделия**	**0,281**	**0,281**	100 Казахстан
75	Радиаторы отопительные	0,281	0,281	100 Казахстан
76	**Кабели, провода**	**15,242**	**15,242**	100 Казахстан
77	Кабели	0,018	0,018	100 Казахстан
78	Провода	15,188	15,188	100 Казахстан
79	Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции	0,036	0,036	100 Казахстан
80	**Монтажные и электроустановочные материалы, изделия, электроконструкции**	**0,044**	**0,044**	100 Казахстан
81	Монтажные и электроустановочные материалы, изделия, электроконструкции	0,028	0,028	100 Казахстан
82	Материалы и изделия низковольтных устройств	0,016	0,016	100 Казахстан
83	**Материалы для строительства ЛЭП, контактной сети электротранспорта, сооружений связи**	**11,584**	**11,584**	100 Казахстан
84	Изоляторы	4,935	4,935	100 Казахстан
85	Арматура для ЛЭП	6,649	6,649	100 Казахстан
86	**Прочие**	**49,963**	**49,963**	100 Казахстан
87	Прочие	49,772	49,772	100 Казахстан
88	Инвентарь для строительных и монтажных работ	0,192	0,192	100 Казахстан
89	**Инженерное оборудование**	**1,784**	**1,784**	100 Казахстан
90	Оборудование гидравлических систем. Арматура для трубопроводов и контрольно-измерительные приборы	0,312	0,312	100 Казахстан

91	Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха	0,377		100	Казахстан
92	Электрооборудование (электроустановочное оборудование, электроконструкции)	0,014		100	Казахстан
				100	Казахстан
				100	Казахстан
	Итого стоимость материалов	**190,352**	**190,352**	**100**	**Казахстан**
	Итого стоимость оборудования	**1,784**	**–**		

УТВЕРЖДАЮ:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
А.С. АНТАЗИЕВ
«03» 04 2019г.

ВЕДОМОСТЬ
ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ, РАССТОЯНИЙ И СПОСОБОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА РАБОЧИЙ ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ АЗНАБАЙ-ТАЙПАКСКОЙ ОБВОДНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО"

БЛИЖАЙШИЕ СТАНЦИИ ОТ ОБЬЕКТА ст. ЖЕЛАЕВО
РАССТОЯНИЕ ОТ СТ. ЖЕЛАЕВО ДО УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА -236км
В т.ч. АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА С АСФАЛЬТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ-66км
С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ (ЩЕБЕНОЧНАЯ) -117км
ПОЛЕВАЯ ГРУНТОВАЯ ДОРОГА -31км
СТРОЙПЛОЩАДКА- УЧАСТОК СТРОИТЕЛЬСТВА -22км

№№ п/п	ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ			ВИД ФРАНКО ДЛЯ ДАННОГО МАТЕРИАЛА	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ							ВИД ФРАНКО ДЛЯ ДАННОГО МАТЕРИАЛА	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ			
	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ	НАИМЕНОВАН. ПОСТАВЩИКА		СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ	СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ	ПОДАЧА ВАГОНОВ ПРИ ПОГРУЗКЕ	ПОДАЧА ВАГОНОВ ПРИ РАЗГРУЗКЕ	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО Ж/ПУТЯМ, КМ	УЧАСТОК, КМ			АВТОМАГИСТР.	С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	ГРУНТОВАЯ ДОРОГА ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	ГРУНТОВАЯ ДОРОГА С АБЗ ДО ОБЬЕКТА
										АБЗ	ОБЬЕКТ СТРОИТЕЛЬСТ.					
1	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИОННЫЙ	100	ЗДОЯ ст. МУГОДЖАРЫ	ВАГОН	ст. МУГОДЖАРЫ	ст. ЖЕЛАЕВО			685	214	236	АВТОМАШ.	66	117	31	22
2	ПГС, ПЕСОК	100	КАРЬЕР ЖЕЛАЕВСКИЙ	АВТОМАШ.					–	214	236	АВТОМАШ.	66	117	31	22
3	ГРАВИЙ	100	ст. МУГОДЖАРЫ	ВАГОН	ст. МУГОДЖАРЫ	ст. ЖЕЛАЕВО			685	–	236	АВТОМАШ.	66	117	53	
4	ЦЕМЕНТ	100	ст. ШЫМКЕНТ	ВАГОН	ст. ШЫМКЕНТ	ст. ЖЕЛАЕВО			2011	214	236	АВТОМАШ.	66	117	31	22
5	ВОДА	100	р. ОЛЕНТЫ	АВТОЦИСТЕРНА					–	1	22	АВТОМАШ.	–	–	22	–
1	БЕТОН	100	АБЗ	МИКСЕР					–	–	22	МИКСЕР	–	–	–	22
2	БУТОВЫЙ КАМЕНЬ	100	ЗДОЯ ст. МУГОДЖАРЫ	ВАГОН	ст. МУГОДЖАРЫ	ст. ЖЕЛАЕВО			685	–	236	АВТОМАШ.	66	117	53	–
3	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100	ЗАВОД ЖБИ г.УРАЛЬСК	АВТОМАШ.					–	–	236	АВТОМАШ.	66	117	53	–
4	МЕТАЛЛОПРОКАТ, АРМАТУРА, КИРПИЧ, ТРУБЫ, РУБЕРОИД, ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И Т.Д.)	100	СО СКЛАДА г.УРАЛЬСКА	АВТОМАШ.					– –	– –	236	АВТОМАШ.	66	117	53	–
5	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	100	СО СКЛАДА г.УРАЛЬСКА	АВТОМАШ.					–	–	236	АВТОМАШ.	66	117	53	–

СОГЛАСОВАНО

ВЗАМ. ИНВ. №

ПОДП. И ДАТА

ИНВ. № ПОДЛ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТОО "УРАЛГИДРОПРОЕКТ"
Г.Г.КЕНЖЕГАЛИЕВ
«03» 04 2019г.

669

РП	РЕКОНСТРУКЦИЯ АЗНАБАЙ–ТАЙПАКСКОЙ ОБВОДНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО	2019

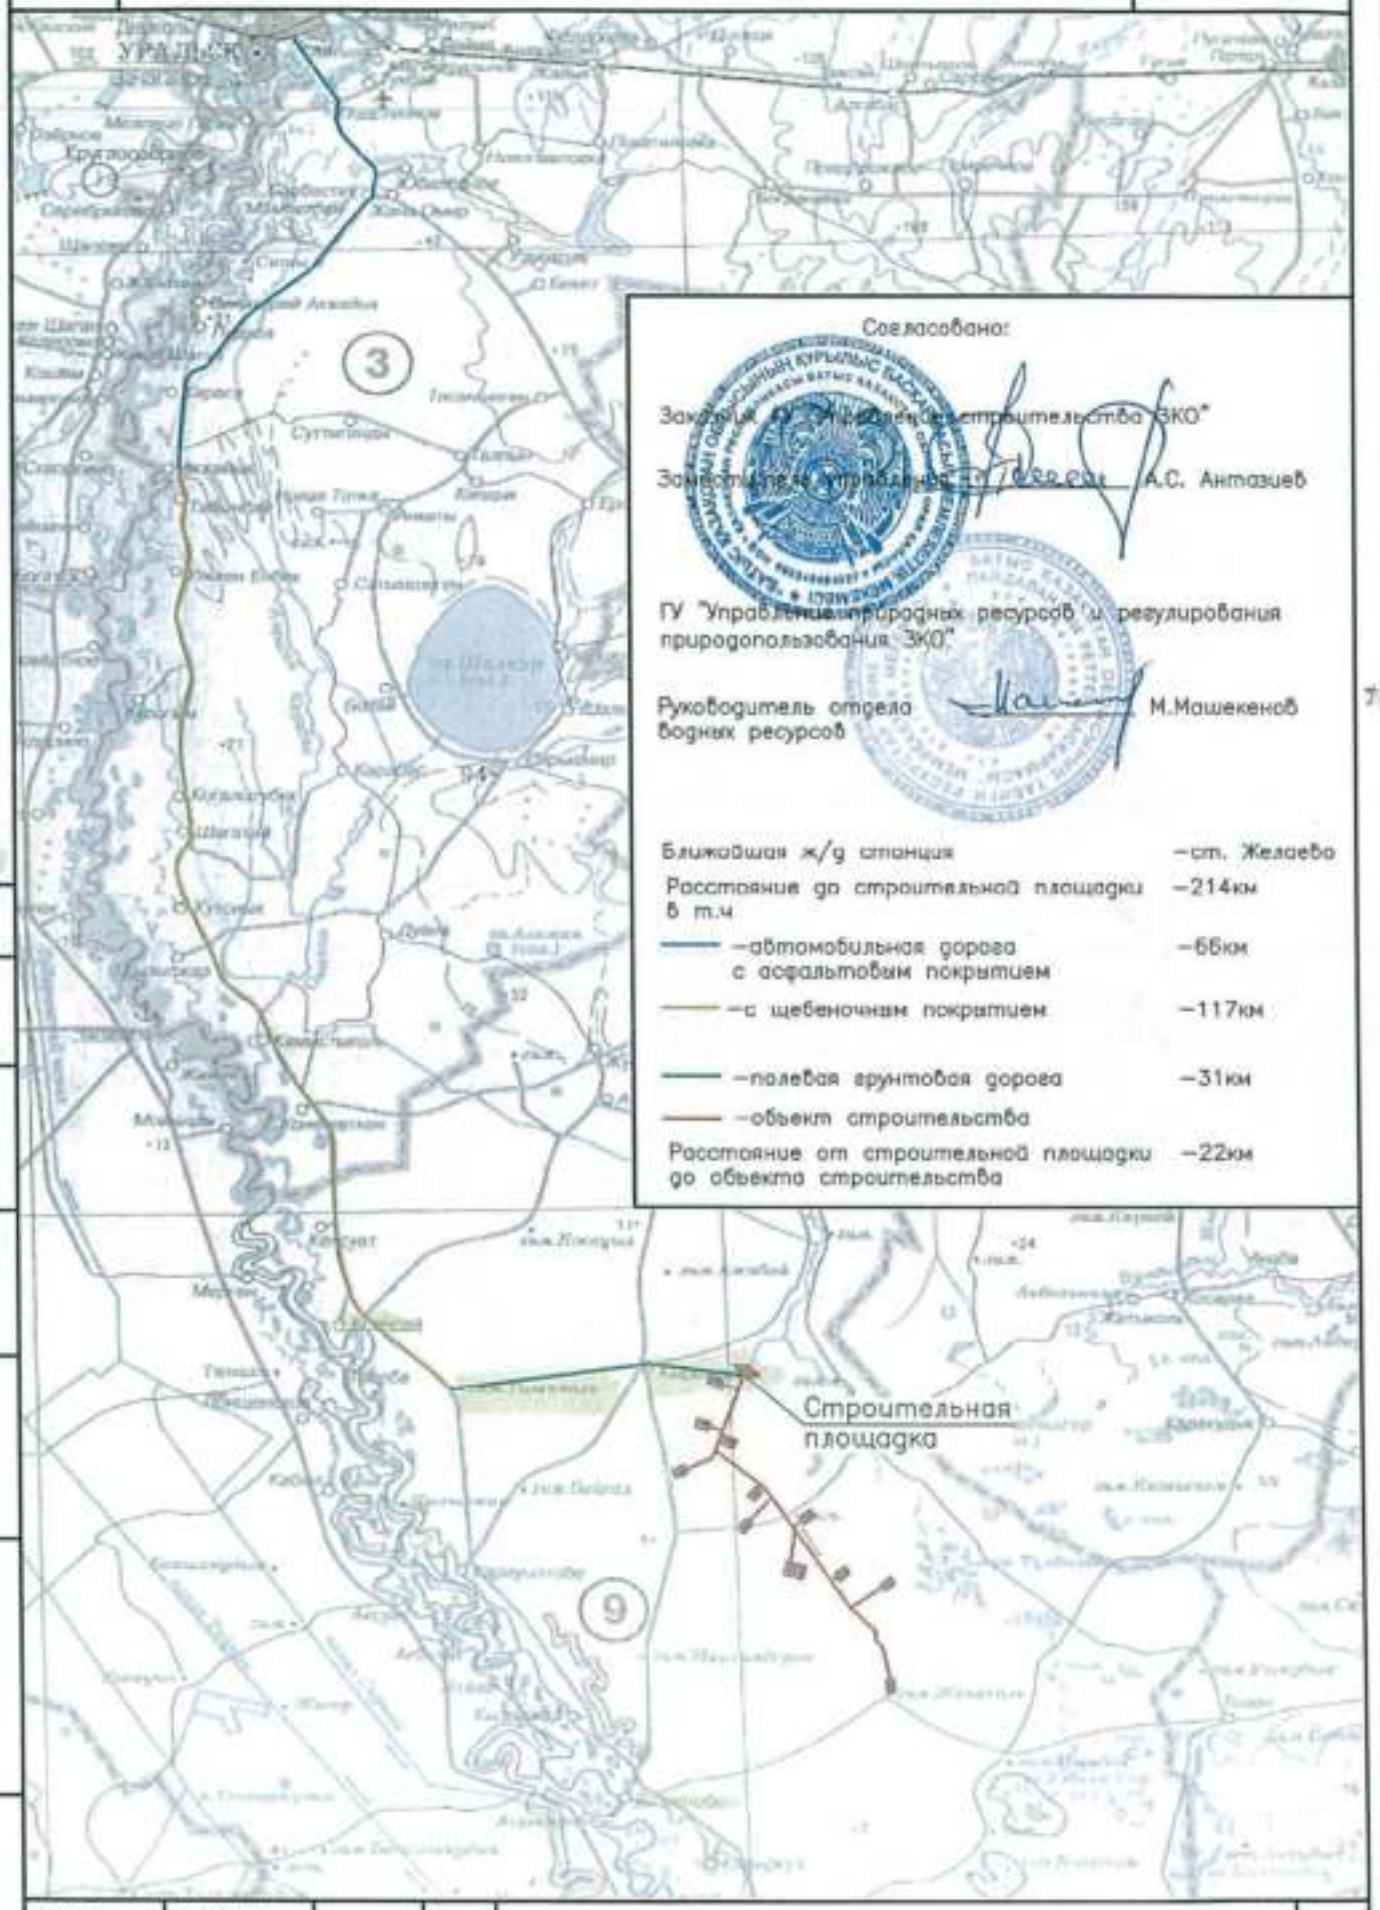

РАЗРАБ.	ЧЕРКУНОВ–Г.			Транспортная схема М1:1 000 000
ПРОВЕР.	ПРЕСНЯКОВА			

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДП. И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

Наименование стройки:Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Объектная смета 2-3

Приготовления бетона и раствора.

на строительство _____
(наименование объекта)

Сметная стоимость,	289,788	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	0,039	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	40,565	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 05.07.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-3-1	На приготовление бетонной смеси В15	20,642			20,642	0,003	2,755	
2	2-3-2	На приготовление бетонной смеси В10, В12,5	19,727			19,727	0,003	2,758	
3	2-3-3	На приготовление бетонной смеси В7,5	19,086			19,086	0,003	2,759	
4	2-3-4	На приготовление бетонной смеси В30	24,115			24,115	0,003	2,750	
5	2-3-5	На приготовление цементного раствора М50	14,397			14,397	0,002	2,275	
6	2-3-6	На приготовление цементного раствора М100	16,090			16,090	0,002	2,275	
7	2-3-7	На приготовление цементного раствора М 25	12,413			12,413	0,002	2,271	
8	2-3-8	На приготовление цементного раствора 1:2	19,081			19,081	0,002	2,253	

665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	2-3-9	На приготовление цементно-известкового раствора 1:1:6	18,156			18,156	0,002	2,600	
10	2-3-10	На приготовление цементного раствора М150	18,316			18,316	0,002	2,274	
11	2-3-11	На приготовление цементно-известкового раствора М-50	17,302			17,302	0,002	2,539	
12	2-3-12	На приготовление цементно-известкового раствора М-100	19,138			19,138	0,002	2,482	
13	2-3-13	На приготовление известкового раствора 1:2,5	27,358			27,358	0,005	5,068	
14	2-3-14	На приготовление бетонной смеси В20	21,507			21,507	0,003	2,754	
15	2-3-15	На приготовление бетонной смеси В25	22,460			22,460	0,003	2,752	
Итого:			**289,788**			**289,788**	**0,039**	**40,565**	

Главный инженер проекта _____ Коновалова Ю.В.

Ведущий инженер _____ Прилепина.З.М.

Инженер _____ Мухамбеткалиева Н.Д.

Ведущий инженер _____ Прилепина З.М.

999

Заказ 18035-0 Форма 4

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Наименование объекта: Приготовления бетона и раствора.

Локальная смета № 2-3-1

На приготовление бетонной смеси В15

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**20,642**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2,755**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,003**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудова-ние, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15.	м3	1	20642	1006	20642	1006	17308	–	20642
		Приготовление			2328	427	2328	427	–	–	
		НР = 91 %									

Итого по смете **20 642**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 328
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 006
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 427
- материалы, изделия и конструкции, тенге 17 308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 18035-0

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-1

На приготовление бетонной смеси В15

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3		
	Средневзвешенный разряд работы		1,3		
	Итого ФОТ				2 328
	Машины и механизмы				
1 **3103-0101-0302**	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	маш.-ч	0,203	1 182,00	240
				1 042,00	212
2 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1731	4 428,00	766
				1 244,00	215
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**1 006**
					427
	Материалы				
1 **2101-0201-0302**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8	10 064,80	8 052
2 **2101-0401-0102**	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,53	5 273,50	2 795

1	2	3	4	5	6
3 **2113-0101-0502**	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,286	22 295,00	6 376
4 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,21	404,00	85
	Итого по материалам				**17 308**

049

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035-0 Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные 0 %

Коэф. к временным 0,80

Коэф-т на ветер не введен

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-3 Приготовления бетона и раствора. Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина.З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-3-1 На приготовление бетонной смеси В15

Сметная прибыль 0 %

Накладные расходы не учитываются

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Прилепина

1 1106-1501-0110 1

2101-0201-0302 С= 10064,8

Ресурс заменен 21-010401-0102->2101-0401-0102 С= 5273,5

2113-0101-0502 С= 22295

2113-0703-1405 С= 404

* * * * *

Заказ 18035-0 Форма 4

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Аюжайкского района ЗКО

Наименование объекта: Приготовления бетона и раствора.

Локальная смета № 2-3-2

На приготовление бетонной смеси В10, В12,5

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**19,727**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2,758**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,003**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1501-0109	Бетон тяжелый на щебне класса В10.	м3	1	19727	1017	19727	1017	16382	–	19727
		Приготовление			2328	430	2328	430	–	–	
		НР = 91 %									

Итого по смете	**19 727**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 328
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	430
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

679

Заказ 18035-0

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-2

На приготовление бетонной смеси В10, В12,5

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3		
	Средневзвешенный разряд работы		1,3		
	Итого ФОТ				2 328
	Машины и механизмы				
1 **3103-0101-0302**	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	маш.-ч	0,203	1 182,00	240
				1 042,00	212
2 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1755	4 428,00	777
				1 244,00	218
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**1 017**
					430
	Материалы				
1 **2101-0201-0302**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8	10 064,80	8 052
2 **2101-0401-0102**	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,57	5 273,50	3 006

876

1	2	3	4	5	6
3 **2113-0101-0502**	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,235	22 295,00	5 239
4 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,21	404,00	85
	Итого по материалам				**16 382**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035-0 Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные 0 %

Коэф. к временным 0,80

Коэф-т на ветер не введен

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-3 Приготовления бетона и раствора. Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина.З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-3-2 На приготовление бетонной смеси В10, В12,5

Сметная прибыль 0 %

Накладные расходы не учитываются

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Прилепина

1 1106-1501-0109 1

2101-0201-0302 С= 10064,8

Ресурс заменен 21-010401-0102->2101-0401-0102 С= 5273,5

2113-0101-0502 С= 22295

2113-0703-1405 С= 404

* * * * *

Заказ 18035-0 Форма 4

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Аюкайкского района ЗКО

Наименование объекта: Приготовления бетона и раствора.

Локальная смета № 2-3-3

На приготовление бетонной смеси В7,5

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**19,086**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2,759**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,003**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1501-0108	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5.	м3	1	19086	1018	19086	1018	15740	–	19086
		Приготовление			2328	431	2328	431	–	–	
		НР = 91 %									

Итого по смете **19 086**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 328
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 018
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 431
- материалы, изделия и конструкции, тенге 15 740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 18035-0

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Аюкайкского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-3

На приготовление бетонной смеси В7,5

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3		
	Средневзвешенный разряд работы		1,3		
	Итого ФОТ				2 328
	Машины и механизмы				
1 **3103-0101-0302**	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	маш.-ч	0,203	1 182,00	240
				1 042,00	212
2 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1757	4 428,00	778
				1 244,00	219
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**1 018**
					431
	Материалы				
1 **2101-0201-0302**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8	10 064,80	8 052
2 **2101-0401-0102**	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,58	5 273,50	3 059

679

1	2	3	4	5	6
3 **2113-0101-0501**	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,214	21 234,00	4 544
4 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,21	404,00	85
	Итого по материалам				**15 740**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 18035-0 Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО
	Регион Западно-Казахстанская обл.
	Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
	НДС 12 %
	Временные 0 %
	Коэф. к временным 0,80
	Коэф-т на ветер не введен
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Объект № 2-3 Приготовления бетона и раствора. Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина.З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.
	Смета № 2-3-3 На приготовление бетонной смеси В7,5
	Сметная прибыль 0 %
	Накладные расходы не учитываются
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2
	Мухамбеткалиева Прилепина
1	1106-1501-0108 1
	2101-0201-0302 С= 10064,8
	Ресурс заменен 21-010401-0102->2101-0401-0102 С= 5273,5
	2113-0101-0501 С= 21234
	2113-0703-1405 С= 404
	* * * * *

189

Заказ 18035-0 Форма 4

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Наименование объекта: Приготовления бетона и раствора.

Локальная смета № 2-3-4

На приготовление бетонной смеси В30

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**24,115**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2,750**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,003**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1501-0114	Бетон тяжелый на щебне класса В30. Приготовление	м3	1	24115 / 2328	989 / 422	24115 / 2328	989 / 422	20798 / –	– / –	24115
		НР = 91 %									

Итого по смете **24 115**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 328
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 989
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 422
- материалы, изделия и конструкции, тенге 20 798

682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 18035-0

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-4

На приготовление бетонной смеси В30

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3		
	Средневзвешенный разряд работы		1,3		
	Итого ФОТ				2 328
	Машины и механизмы				
1 3103-0101-0302	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	маш.-ч	0,203	1 182,00	240
				1 042,00	212
2 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1692	4 428,00	749
				1 244,00	210
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**989**
					422
	Материалы				
1 2101-0201-0302	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8	10 064,80	8 052
2 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,44	5 273,50	2 320

1	2	3	4	5	6
3 **2113-0101-0503**	Шлакопортландцемент ШПЦ 500 ГОСТ 10178-85	т	0,428	24 153,00	10 337
4 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,22	404,00	89
	Итого по материалам				**20 798**

589

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035-0 Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные 0 %

Коэф. к временным 0,80

Коэф-т на ветер не введен

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-3 Приготовления бетона и раствора. Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина.З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-3-4 На приготовление бетонной смеси В30

Сметная прибыль 0 %

Накладные расходы не учитываются

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Прилепина

1 1106-1501-0114 1

2101-0201-0302 C= 10064,8

2101-0401-0102 C= 5273,5

2113-0101-0503 C= 24153

2113-0703-1405 C= 404

* * * * *

997

Заказ 18035-0 Форма 4

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Наименование объекта: Приготовления бетона и раствора.

Локальная смета № 2-3-5

На приготовление цементного раствора М50

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**14,397**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2,275**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,002**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1501-0316	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 50. Приготовление НР = 91 %	м3	1	14397 1753	1054 522	14397 1753	1054 522	11590 –	– –	14397

Итого по смете **14 397**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 054
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	522
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 18035-0

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Аюкайкского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-5

На приготовление цементного раствора М50

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2		
	Средневзвешенный разряд работы		2,0		
	Итого ФОТ				1 753
	Машины и механизмы				
1 **3103-0101-0602**	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1 116,00	346
				1 042,00	323
2 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1598	4 428,00	708
				1 244,00	199
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**1 054**
					522
	Материалы				
1 **2101-0401-0102**	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,24	5 273,50	6 539
2 **2113-0101-0501**	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,232	21 234,00	4 926
3 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,31	404,00	125

689

1	2	3	4	5	6
	Итого по материалам				**11 590**

069

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035-0 Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные 0 %

Коэф. к временным 0,80

Коэф-т на ветер не введен

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-3 Приготовления бетона и раствора. Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина.З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-3-5 На приготовление цементного раствора М50

Сметная прибыль 0 %

Накладные расходы не учитываются

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Прилепина

1 1106-1501-0316 1

2101-0401-0102 С= 5273,5

2113-0101-0501 С= 21234

2113-0703-1405 С= 404

* * * * *

169

Заказ 18035-0 Форма 4

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Наименование объекта: Приготовления бетона и раствора.

Локальная смета № 2-3-6

На приготовление цементного раствора М100

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**16,090**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2,275**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,002**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР = 91 %	м3	1	16090 1753	1053 522	16090 1753	1053 522	13284 –	– –	16090

Итого по смете **16 090**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 053
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 522
- материалы, изделия и конструкции, тенге 13 284

692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

693

Заказ 18035-0

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Аюкайкского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-6

На приготовление цементного раствора М100

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2		
	Средневзвешенный разряд работы		2,0		
	Итого ФОТ				1 753
	Машины и механизмы				
1 **3103-0101-0602**	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1 116,00	346
				1 042,00	323
2 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1596	4 428,00	707
				1 244,00	199
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**1 053**
					522
	Материалы				
1 **2101-0401-0102**	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,21	5 273,50	6 381
2 **2113-0101-0502**	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,304	22 295,00	6 778
3 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,31	404,00	125

1	2	3	4	5	6
	Итого по материалам				**13 284**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035-0 Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные 0 %

Коэф. к временным 0,80

Коэф-т на ветер не введен

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-3 Приготовления бетона и раствора. Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина.З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-3-6 На приготовление цементного раствора М100

Сметная прибыль 0 %

Накладные расходы не учитываются

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Прилепина

1 1106-1501-0318 1

Ресурс заменен 21-010401-0102->2101-0401-0102 С= 5273,5

2113-0101-0502 С= 22295

2113-0703-1405 С= 404

* * * * *

269

Заказ 18035-0 Форма 4

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Наименование объекта: Приготовления бетона и раствора.

Локальная смета № 2-3-7

На приготовление цементного раствора М 25

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**12,413**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2,271**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,002**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1501-0315	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 25. Приготовление НР = 91 %	м3	1	12413 1753	1039 518	12413 1753	1039 518	9621 –	– –	12413

Итого по смете **12 413**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 039
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 621

697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 18035-0

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Аюкайкского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-7

На приготовление цементного раствора М 25

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2		
	Средневзвешенный разряд работы		2,0		
	Итого ФОТ				1 753
	Машины и механизмы				
1 **3103-0101-0602**	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1 116,00	346
				1 042,00	323
2 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1564	4 428,00	693
				1 244,00	195
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**1 039**
					518
	Материалы				
1 **2101-0401-0102**	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,25	5 273,50	6 592
2 **2113-0101-0501**	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,136	21 234,00	2 888
3 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,35	404,00	141

1	2	3	4	5	6
	Итого по материалам				**9 621**

700

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035-0 Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные 0 %

Коэф. к временным 0,80

Коэф-т на ветер не введен

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-3 Приготовления бетона и раствора. Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина.З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-3-7 На приготовление цементного раствора М 25

Сметная прибыль 0 %

Накладные расходы не учитываются

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Прилепина

1 1106-1501-0315 1

2101-0401-0102 С= 5273,5

2113-0101-0501 С= 21234

2113-0703-1405 С= 404

* * * * *

Заказ 18035-0 Форма 4

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Наименование объекта: Приготовления бетона и раствора.

Локальная смета № 2-3-8

На приготовление цементного раствора 1:2

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**19,081**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2,253**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,002**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1501-0405	Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:2. Приготовление НР = 91 %	м3	1	19081 1753	977 500	19081 1753	977 500	16351 –	– –	19081

Итого по смете **19 081**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 977
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 500
- материалы, изделия и конструкции, тенге 16 351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 18035-0

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-8

На приготовление цементного раствора 1:2

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2		
	Средневзвешенный разряд работы		2,0		
	Итого ФОТ				1 753
	Машины и механизмы				
1 **3103-0101-0602**	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1 116,00	346
				1 042,00	323
2 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1425	4 428,00	631
				1 244,00	177
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**977**
					500
	Материалы				
1 **2101-0401-0102**	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,98	5 273,50	5 168
2 **2113-0101-0501**	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,52	21 234,00	11 042
3 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,35	404,00	141

1	2	3	4	5	6
	Итого по материалам				**16 351**

705

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035-0 Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные 0 %

Коэф. к временным 0,80

Коэф-т на ветер не введен

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-3 Приготовления бетона и раствора. Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина.З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-3-8 На приготовление цементного раствора 1:2

Сметная прибыль 0 %

Накладные расходы не учитываются

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Прилепина

1 1106-1501-0405 1

Ресурс заменен 21-010401-0102->2101-0401-0102 С= 5273,5

2113-0101-0501 С= 21234

2113-0703-1405 С= 404

* * * * *

Заказ 18035-0 Форма 4

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Аюкайкского района ЗКО

Наименование объекта: Приготовления бетона и раствора.

Локальная смета № 2-3-9

На приготовление цементно-известкового раствора 1:1:6

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**18,156**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2,600**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,003**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудова-ние, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1501-0407	Растворы тяжелые отделочные цементно-известковые состава 1:1:6. Приготовление НР = 91 %	м3	1	18156 2093	1002 507	18156 2093	1002 507	15061 –	– –	18156

Итого по смете **18 156**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 093
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 002
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 061				

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 18035-0

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-9

На приготовление цементно-известкового раствора 1:1:6

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2		
	Средневзвешенный разряд работы		3,0		
	Итого ФОТ				2 093
	Машины и механизмы				
1 **3103-0101-0602**	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1 116,00	346
				1 042,00	323
2 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1482	4 428,00	656
				1 244,00	184
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**1 002**
					507
	Материалы				
1 **2101-0401-0102**	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	5 273,50	5 801
2 **2113-0101-0501**	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,204	21 234,00	4 332
3 **2113-0102-0801**	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,14	33 295,00	4 661

1	2	3	4	5	6
4 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,66	404,00	267

Итого по материалам **15 061**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035-0 Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные 0 %

Коэф. к временным 0,80

Коэф-т на ветер не введен

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-3 Приготовления бетона и раствора. Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина.З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-3-9 На приготовление цементно-известкового раствора 1:1:6

Сметная прибыль 0 %

Накладные расходы не учитываются

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Прилепина

1 1106-1501-0407 1

Ресурс заменен 21-010401-0102->2101-0401-0102 С= 5273,5

2113-0101-0501 С= 21234

2113-0102-0801 С= 33295

2113-0703-1405 С= 404

* * * * *

Заказ 18035-0 Форма 4

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Наименование объекта: Приготовления бетона и раствора.

Локальная смета № 2-3-10

На приготовление цементного раствора М150

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**18,316**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2,274**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,002**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1501-0319	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление НР = 91 %	м3	1	18316 1753	1050 521	18316 1753	1050 521	15513 –	– –	18316

Итого по смете **18 316**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 050
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 521
- материалы, изделия и конструкции, тенге 15 513

212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 18035-0

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Аюкайкского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-10

На приготовление цементного раствора М150

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2		
	Средневзвешенный разряд работы		2,0		
	Итого ФОТ				1 753
	Машины и механизмы				
1 3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1 116,00	346
				1 042,00	323
2 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,159	4 428,00	704
				1 244,00	198
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**1 050**
					521
	Материалы				
1 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,16	5 273,50	6 117
2 2113-0101-0502	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,416	22 295,00	9 275
3 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,3	404,00	121

1	2	3	4	5	6
	Итого по материалам				**15 513**

415

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035-0 Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные 0 %

Коэф. к временным 0,80

Коэф-т на ветер не введен

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-3 Приготовления бетона и раствора. Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина.З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-3-10 На приготовление цементного раствора М150

Сметная прибыль 0 %

Накладные расходы не учитываются

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Прилепина

1 1106-1501-0319 1

Ресурс заменен 21-010401-0102->2101-0401-0102 С= 5273,5

2113-0101-0502 С= 22295

2113-0703-1405 С= 404

* * * * *

316

Заказ 18035-0 Форма 4

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Наименование объекта: Приготовления бетона и раствора.

Локальная смета № 2-3-11

На приготовление цементно-известкового раствора М-50

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**17,302**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2,539**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,003**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1501-0303	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление НР = 91 %	м3	1	17302 2014	1065 525	17302 2014	1065 525	14223 –	– –	17302

Итого по смете **17 302**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 014
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 065
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 223				

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 18035-0

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Аюкайкского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-11

На приготовление цементно-известкового раствора М-50

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2		
	Средневзвешенный разряд работы		2,8		
	Итого ФОТ				2 014
	Машины и механизмы				
1 **3103-0101-0602**	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1 116,00	346
				1 042,00	323
2 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1623	4 428,00	719
				1 244,00	202
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**1 065**
					525
	Материалы				
1 **2101-0401-0102**	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,24	5 273,50	6 539
2 **2113-0101-0502**	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,178	22 295,00	3 969
3 **2113-0102-0801**	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,106	33 295,00	3 529

119

1	2	3	4	5	6
4 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,46	404,00	186

Итого по материалам **14 223**

720

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035-0 Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные 0 %

Коэф. к временным 0,80

Коэф-т на ветер не введен

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-3 Приготовления бетона и раствора. Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина.З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-3-11 На приготовление цементно-известкового раствора М-50

Сметная прибыль 0 %

Накладные расходы не учитываются

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Прилепина

1 1106-1501-0303 1

2101-0401-0102 С= 5273,5

2113-0101-0502 С= 22295

2113-0102-0801 С= 33295

2113-0703-1405 С= 404

* * * * *

Заказ 18035-0 Форма 4

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Наименование объекта: Приготовления бетона и раствора.

Локальная смета № 2-3-12

На приготовление цементно-известкового раствора М-100

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**19,138**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2,482**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,003**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1501-0305	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление НР = 91 %	м3	1	19138 1953	1081 529	19138 1953	1081 529	16104 –	– –	19138

Итого по смете **19 138**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 953
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 081
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 104				

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

723

Заказ 18035-0

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Аюкайкского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-12

На приготовление цементно-известкового раствора М-100

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2		
	Средневзвешенный разряд работы		2,6		
	Итого ФОТ				1 953
	Машины и механизмы				
1 **3103-0101-0602**	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1 116,00	346
				1 042,00	323
2 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1659	4 428,00	735
				1 244,00	206
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**1 081**
					529
	Материалы				
1 **2101-0401-0102**	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,23	5 273,50	6 486
2 **2113-0101-0502**	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,306	22 295,00	6 822
3 **2113-0102-0801**	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,079	33 295,00	2 630

1	2	3	4	5	6
4 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,41	404,00	166

Итого по материалам **16 104**

225

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035-0 Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные 0 %

Коэф. к временным 0,80

Коэф-т на ветер не введен

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-3 Приготовления бетона и раствора. Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина.З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-3-12 На приготовление цементно-известкового раствора М-100

Сметная прибыль 0 %

Накладные расходы не учитываются

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Прилепина

1 1106-1501-0305 1

2101-0401-0102 C= 5273,5

2113-0101-0502 C= 22295

2113-0102-0801 C= 33295

2113-0703-1405 C= 404

* * * * *

726

Заказ 18035-0 Форма 4

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Наименование объекта: Приготовления бетона и раствора.

Локальная смета № 2-3-13

На приготовление известкового раствора 1:2,5

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**27,358**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**5,068**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,006**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1501-0402	Растворы тяжелые отделочные известковые состава 1:2,5. Приготовление НР = 91 %	м3	1	27358 4587	909 481	27358 4587	909 481	21862 –	– –	27358

Итого по смете **27 358**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 587
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 909
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 481

127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 862				

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 18035-0

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Аюкайкского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-13

На приготовление известкового раствора 1:2,5

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5		
	Средневзвешенный разряд работы		2,3		
	Итого ФОТ				4 587
	Машины и механизмы				
1 **3103-0101-0602**	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1 116,00	346
				1 042,00	323
2 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1271	4 428,00	563
				1 244,00	158
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**909**
					481
	Материалы				
1 **2101-0401-0102**	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,86	5 273,50	4 535
2 **2113-0102-0801**	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,5	33 295,00	16 648
3 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	1,68	404,00	679

1	2	3	4	5	6
	Итого по материалам				**21 862**

730

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035-0 Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные 0 %

Коэф. к временным 0,80

Коэф-т на ветер не введен

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-3 Приготовления бетона и раствора. Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина.З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-3-13 На приготовление известкового раствора 1:2,5

Сметная прибыль 0 %

Накладные расходы не учитываются

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Прилепина

1 1106-1501-0402 1

2101-0401-0102 С= 5273,5

2113-0102-0801 С= 33295

2113-0703-1405 С= 404

* * * * *

731

Заказ 18035-0 Форма 4

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Наименование объекта: Приготовления бетона и раствора.

Локальная смета № 2-3-14

На приготовление бетонной смеси В20

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**21,507**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2,754**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,003**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1501-0111	Бетон тяжелый на щебне класса В20.	м3	1	21507	1001	21507	1001	18178	–	21507
		Приготовление			2328	426	2328	426	–	–	
		НР = 91 %									

Итого по смете **21 507**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 328
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 001
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 426
- материалы, изделия и конструкции, тенге 18 178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

733

Заказ 18035-0

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Аюкайкского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-14

На приготовление бетонной смеси В20

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3		
	Средневзвешенный разряд работы		1,3		
	Итого ФОТ				2 328
	Машины и механизмы				
1 **3103-0101-0302**	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	маш.-ч	0,203	1 182,00	240
				1 042,00	212
2 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1718	4 428,00	761
				1 244,00	214
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**1 001**
					426
	Материалы				
1 **2101-0201-0302**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8	10 064,80	8 052
2 **2101-0401-0102**	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,5	5 273,50	2 637

436

1	2	3	4	5	6
3 **2113-0101-0502**	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,332	22 295,00	7 402
4 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,215	404,00	87
	Итого по материалам				**18 178**

735

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035-0 Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные 0 %

Коэф. к временным 0,80

Коэф-т на ветер не введен

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-3 Приготовления бетона и раствора. Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина.З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-3-14 На приготовление бетонной смеси В20

Сметная прибыль 0 %

Накладные расходы не учитываются

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Прилепина

1 1106-1501-0111 1

2101-0201-0302 С= 10064,8

2101-0401-0102 С= 5273,5

2113-0101-0502 С= 22295

2113-0703-1405 С= 404

* * * * *

736

Заказ 18035-0 Форма 4

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Наименование объекта: Приготовления бетона и раствора.

Локальная смета № 2-3-15

На приготовление бетонной смеси В25

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**22,460**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2,752**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,003**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25.	м3	1	22460	995	22460	995	19137	–	22460
		Приготовление			2328	424	2328	424	–	–	
		НР = 91 %									

Итого по смете	**22 460**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 328
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	995
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	424
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 137

737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

738

Заказ 18035-0

Наименование стройки: Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Аюкайкского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-15

На приготовление бетонной смеси В25

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3		
	Средневзвешенный разряд работы		1,3		
	Итого ФОТ				2 328
	Машины и механизмы				
1 3103-0101-0302	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	маш.-ч	0,203	1 182,00	240
				1 042,00	212
2 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1706	4 428,00	755
				1 244,00	212
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**995**
					424
	Материалы				
1 2101-0201-0302	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8	10 064,80	8 052
2 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,47	5 273,50	2 479

739

1	2	3	4	5	6
3 **2113-0101-0502**	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,382	22 295,00	8 517
4 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	0,22	404,00	89
	Итого по материалам				**19 137**

746

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 18035-0 Приготовления бетона и раствора - Реконструкция Азнабай-Тайпакского обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

Регион Западно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 05.07.19 г., тенге

НДС 12 %

Временные 0 %

Коэф. к временным 0,80

Коэф-т на ветер не введен

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-3 Приготовления бетона и раствора. Главный инженер проекта Коновалова Ю.В. Ведущий инженер Прилепина.З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-3-15 На приготовление бетонной смеси В25

Сметная прибыль 0 %

Накладные расходы не учитываются

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

Мухамбеткалиева Прилепина

1 1106-1501-0112 1

2101-0201-0302 C= 10064,8

2101-0401-0102 C= 5273,5

2113-0101-0502 C= 22295

2113-0703-1405 C= 404

* * * * *

,Приложение 1

Калькуляция №1

Транспортных расходов на 1т –Щебень, ПГС, Песок

Исходные данные
1. Вид отпускной цены - франко-транспортные средства
2. Наименование поставщика и удельный вес-100%
3. Железнодорожные перевозки
3.1 Вид отправки
3.2 Тариф
3.3 Дополнительные услуги
3.4 Тарифная схема
3.5 Норма загрузки вагонов
4. Автомобильные перевозки
4.1 Класс груза-1
4.2 Тариф – общий

№ п/п	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки км	Расстояние перевозки км	Стоимость Т тенге	
				Формула подсчета	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах отгрузки				
2	Автомобильные перевозки в местах отгрузки				
3	Подача вагонов под погрузку				
4	Погрузка в вагоны и выгрузка из них				
5	Железно дорожные перевозки				
6	Подача вагонов под выгрузку				
7	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах назначения				
8	Автомобильные перевозки в местах назначения автосамосвалами вне карьеров 20тон (4102-0103-1902) (4102-0103-1991)	Ст.Желаева карьер на АБЗ	214	2823+16x14=3047	3047

Итого автомобильных перевозок на 1 тонну 3047 тенге

Составил Мухамбеткалиева
Проверил Прилепина

1.08.2019г.

Приложение 1

Калькуляция №2

Транспортных расходов на 1т –Цемент, портландцемент

Исходные данные

1. Вид отпускной цены - франко-транспортные средства
2. Наименование поставщика и удельный вес-100%
3. Железнодорожные перевозки

3.1 Вид отправки

3.2 Тариф

3.3 Дополнительные услуги

3.4 Тарифная схема

3.5 Норма загрузки вагонов

4. Автомобильные перевозки

4.1 Класс груза-1

4.2 Тариф – общий

№ п/п	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки км	Расстояние перевозки км	Стоимость т. тенге	
				Формула подсчета	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах отгрузки				
2	Автомобильные перевозки в местах отгрузки				
3	Подача вагонов под погрузку				
4	Погрузка в вагоны и выгрузка из них				
5	Железно дорожные перевозки				
6	Подача вагонов под выгрузку				
7	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах назначения				
9	Автомобильные перевозки в местах назначения вне населенных пунктов бортовые 20тон(4101-0205-1148)	Ст.Желаево на АБЗ	148	2869	2869
10	Автомобильные перевозки в местах назначения по магистрали бортовые 20тон (4101-0305-1066)	Ст.Желаево на АБЗ	66	1316	1316

Итого автомобильных перевозок на 1 тонну 4185 тенге

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

1.08..2019год

,Приложение 1

Калькуляция №3

Транспортных расходов на 1т –Щебень, ПГС, Камень, Гравий, Песок, гравий керамзитовый –на участок

Исходные данные
1. Вид отпускной цены - франко-транспортные средства
2. Наименование поставщика и удельный вес-100%
3. Железнодорожные перевозки
3.1 Вид отправки
3.2 Тариф
3.3 Дополнительные услуги
3.4 Тарифная схема
3.5 Норма загрузки вагонов
4. Автомобильные перевозки
4.1 Класс груза-1
4.2 Тариф – общий

№ п/п	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки км	Расстояние перевозки км	Стоимость Т тенге	
				Формула подсчета	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах отгрузки				
2	Автомобильные перевозки в местах отгрузки				
3	Подача вагонов под погрузку				
4	Погрузка в вагоны и выгрузка из них				
5	Железно дорожные перевозки				
6	Подача вагонов под выгрузку				
7	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах назначения				
8	Автомобильные перевозки в местах назначения автосамосвалами вне карьеров 20тон (4102-0103-1902)(4102-0103-1991)	Ст Желаева на участок Азнабай-Тайпак	236	2823+16х36=3399	3399

Итого автомобильных перевозок на 1 тонну 3399 тенге

Составил Мухамбеткалиева
Проверил Прилепина

1.08.19год

745

,Приложение 1

Калькуляция №4

Транспортных расходов на 1т –Бетон раствор

Исходные данные
1. Вид отпускной цены - франко-транспортные средства
2. Наименование поставщика и удельный вес-100%
3. Железнодорожные перевозки
3.1 Вид отправки
3.2 Тариф
3.3 Дополнительные услуги
3.4 Тарифная схема
3.5 Норма загрузки вагонов
4. Автомобильные перевозки
4.1 Класс груза-1
4.2 Тариф – общий

№ п/п	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки км	Расстояние перевозки км	Стоимость Т тенге	
				Формула подсчета	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах отгрузки				
2	Автомобильные перевозки в местах отгрузки				
3	Подача вагонов под погрузку				
4	Погрузка в вагоны и выгрузка из них				
5	Железно дорожные перевозки				
6	Подача вагонов под выгрузку				
7	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах назначения				
8	Автомобильные перевозки в местах назначения автобетоно смесители 8м3(4106-0103-1022)	АБЗ на участок Азнабай -Тайпак	22	1026	1026

Итого автомобильных перевозок на 1 тонну 1026 тенге

Составил Мухамбеткалиева
Проверил Прилепина

1.08.19год

Приложение 1

Калькуляция №5

Транспортных расходов на 1т ж/бетонных изделий

Исходные данные

1. Вид отпускной цены - франко-транспортные средства
2. Наименование поставщика и удельный вес-100%
3. Железнодорожные перевозки

3.1 Вид отправки

3.2 Тариф

3.3 Дополнительные услуги

3.4 Тарифная схема

3.5 Норма загрузки вагонов

4. Автомобильные перевозки

4.1 Класс груза-1

4.2 Тариф – общий

№ п/п	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки км	Расстояние перевозки км	Стоимость Т тенге	
				Формула подсчета	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах отгрузки				
2	Автомобильные перевозки в местах отгрузки				
3	Подача вагонов под погрузку				
4	Погрузка в вагоны и выгрузка из них				
5	Железно дорожные перевозки				
6	Подача вагонов под выгрузку				
7	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах назначения				
8	Автомобильные перевозки в местах назначения по магистрали бортовые машины 20тон (4101-0305-1066)	Уралськ на участок Азнабай-Тайпак	66	1316	1316
9	Автомобильные перевозки в местах назначения вне населенных пунктов бортовые машины 20тон(4101-0205-1170)	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	170	3268	3268

Итого автомобильных перевозок на 1 тонну 4584 тенге

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

1.08.2019г.

Приложение 1

Калькуляция №6

Транспортных расходов на 1т –Вода- на АБЗ

Исходные данные
1. Вид отпускной цены - франко-транспортные средства
2. Наименование поставщика и удельный вес-100%
3. Железнодорожные перевозки
3.1 Вид отправки
3.2 Тариф
3.3 Дополнительные услуги
3.4 Тарифная схема
3.5 Норма загрузки вагонов
4. Автомобильные перевозки
4.1 Класс груза-1
4.2 Тариф – общий

№ п/п	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки км	Расстояние перевозки км	Стоимость Т тенге	
				Формула подсчета	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах отгрузки				
2	Автомобильные перевозки в местах отгрузки				
3	Подача вагонов под погрузку				
4	Погрузка в вагоны и выгрузка из них				
5	Железно дорожные перевозки				
6	Подача вагонов под выгрузку				
7	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах назначения				
8	Автомобильные перевозки в местах назначения автоцистернами (4107-0401-1001)	Р.Оленты на АБЗ	1	404	404

Итого автомобильных перевозок на 1 тонну 404 тенге

Составил Мухамбеткалиева
Проверил Прилепина

1.08.2019г

Приложение 1

Калькуляция №7

Транспортных расходов на 1т –Вода

Исходные данные
1. Вид отпускной цены - франко-транспортные средства
2. Наименование поставщика и удельный вес-100%
3. Железнодорожные перевозки
3.1 Вид отправки
3.2 Тариф
3.3 Дополнительные услуги
3.4 Тарифная схема
3.5 Норма загрузки вагонов
4. Автомобильные перевозки
4.1 Класс груза-1
4.2 Тариф – общий

№ п/п	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки км	Расстояние перевозки км	Стоимость Т тенге	
				Формула подсчета	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах отгрузки				
2	Автомобильные перевозки в местах отгрузки				
3	Подача вагонов под погрузку				
4	Погрузка в вагоны и выгрузка из них				
5	Железно дорожные перевозки				
6	Подача вагонов под выгрузку				
7	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах назначения				
8	Автомобильные перевозки в местах назначения автоцистернами (4107-0401-1020)(4107-0401-1991)	Р.Оленты на участок Азнабай-Тайпак	22	1238+41х2=1320	1320

Итого автомобильных перевозок на 1 тонну 1320 тенге

Составил Мухамбеткалиева
Проверил Прилепина

1.08..2019г

Приложение 2

Калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций №8

Реконструкция Азнабай -Тайпакской обводнительной системы Акжайкского района ЗКО

№ п/п	Наименование материалов, конструкций и изделий	Ед. изм	Наименование производителя поставщика и его место нахождения	Вид отпускной цены вид франко	Вес ед. изм. брутто	Трансп. расходы на 1т груза	№ кальк. транспорт расходов	На еденицу измерения тенге				
								Отпускная цена с учетом тары и упаковки реквезита	Транс-порт. расход	Итого сметная цена франко приобьек. склад	Заготовительно. складские	Всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы завозимые на АБЗ												
1	Щебень М400 фр. 10-20мм	М3	ст.Желаева на АБЗ	2101-0201-0302	1,4	3047	№1	5799	4265,8	10064,8	201,3	10266,10
2	Песок природный 1 и 2 класса	м3	ст.Желаева на АБЗ	2101-0401-0102	1,5	3047	№1	703	4570,5	5273,5	105,47	5378,97
3	Вода -АБЗ	м3	р. Оленты на АБЗ	2113-0703-1406	1	404	№6		404	404		404,00
4	Шлакопортландцемент ШПЦ 400	т	ст.Желаева на АБЗ	2113-0101-0502	1	4185	№2	18110	4185	22295	445,9	22740,90
5	Шлакопортландцемент ШПЦ 300	т	ст.Желаева на АБЗ	2113-0101-0501	1	4185	№2	17049	4185	21234	424,68	21658,68
6	Шлакопортландцемент ШПЦ 500	т	ст.Желаева на АБЗ	2113-0101-0503	1	4185	№2	19968	4185	24153	483,06	24636,06
7	Известь строительная	т	ст.Желаева на АБЗ	2113-0102-0801	1	3047	№1	30248	3047	33295	665,9	33960,90
Материалы завозимые на строительную площадку Азнабай-Тайпак												

749

8	Бетон В15 W8 F50, Бетон В15 W6 F150	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-1	2,4	1026	№4	20642+270+309,63=21221,63	2462,4	23684	473,68	24157,71
9	Бетон В20 W6 F50	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-14	2,4	1026	№4	21507+270+322,605=22099,61	2462,4	24562	491,24	25053,25
10	Вода на участок	м3	р. Оленты на стройку	2113-0703-1406	1	1320	№7		1320	1320		1320,00
11	Бетон В15	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-1	2,4	1026	№4	20642	2462,4	23104,4	462,09	23566,49
12	Бетон В12,5. В10	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-2	2,4	1026	№4	19727	2462,4	22189,4	443,79	22633,19
13	Бетон В7,5	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-3	2,4	1026	№4	19086	2462,4	21548,4	430,97	21979,37
14	Бетон В7,5 F100 W8, бетон В7,5 F100,W6	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-3	2,4	1026	№4	19086+270+286,29=19642,29	2462,4	22104,7	442,09	22546,78
15	Бетон В30 F150 W8	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-4	2,4	1026	№4	24115+270+361,725=24746,725	2462,4	27209,1	544,18	27753,31

252

16	Бетон В25 F150 W6	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-15	2,4	1026	№4	2246+0+270+336,9=222460	2462,4	25529,3	510,59	26039,89
17	Раствор цементный М150	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-10	2,2	1026	№4	18316	2257,2	20573,2	411,46	20984,66
18	Раствор цементный М100	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-6	2,2	1026	№4	16090	2257,2	18347,2	366,94	18714,14
19	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-9	2,4	1026	№4	18156	2462,4	20618,4	412,37	21030,77
20	Раствор цементный М50	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-5	2,2	1026	№4	14397	2257,2	16654,2	333,08	16987,28
21	Раствор цементный М25	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-7	2,2	1026	№4	12413	2257,2	14670,2	293,4	14963,60
22	Раствор цементный М1:2	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-8	2,4	1026	№4	19081	2462,4	21543,4	430,87	21974,27
23	Раствор цементно-известковый М50	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-11	2,2	1026	№4	17302	2257,2	19559,2	391,18	19950,38

24	Раствор цементно-известковый М100	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-12	2,2	1026	№4	19138	2257,2	21395,2	427,9	21823,10
25	Раствор цементно-известковый 1:2,5	м3	АБЗ на участок Азнабай-Тайпак	Лок.см. 2-2-13	2,4	1026	№4	27358	2462,4	29820,4	596,41	30416,81
26	Щебень М1000 фр.5-10мм	М3	ст Желаево на участок Азнабай-Тайпак	2101-0201-0601	1,4	3399	№3	6856	4758,6	11614,6	232,29	11846,89
27	Щебень М1000 фр10-20мм	М3	ст Желаево на участок Азнабай-Тайпак	2101-0201-0602	1,4	3399	№3	7062	4758,6	11820,6	236,41	12057,01
28	Щебень М1000 фр.20-40мм	М3	ст Желаево на участок Азнабай-Тайпак	2101-0201-0603	1,4	3399	№3	6555	4758,6	11313,6	226,27	11539,87
29	Щебень М1000 фр.40-70	М3	ст Желаево на участок Азнабай-Тайпак	2101-0201-0604	1,4	3399	№3	6002	4758,6	10760,6	215,21	10975,81
30	Щебень М400 фр10-20мм	М3	ст Желаево на участок Азнабай-Тайпак	2101-0201-0302	1,4	3399	№3	5799	4758,6	10557,6	211,15	10768,75
31	Щебень М400 фр.20-40мм	М3	ст Желаево на участок Азнабай-Тайпак	2101-0201-0303	1,4	3399	№3	5176	4758,6	9934,6	198,69	10133,29

32	Гравий для строительн. работ М400 фр.2-4мм	м3	ст Желаево на участок Азнабай-Тайпак	2101-0301-0401	1,6	3399	№3	2542	5438,4	7980,4	159,61	8140,01
33	Гравийно-песчаная смесь	М3	ст Желаево на участок Азнабай-Тайпак	2101-0601-0101	1,6	3399	№3	1162	5438,4	6600,4	132,01	6732,41
34	Гравий для строительн. работ М1000 фр.20-40мм	м3	ст Желаево на участок Азнабай-Тайпак	2101-0301-0103	1,6	3399	№3	2384	5438,4	7822,4	156,45	7978,85
35	Песок природный	М3	ст Желаево на участок Азнабай-Тайпак	2101-0401-0101	1,5	3399	№3	703	5098,5	5801,5	116,03	5917,53
36	Камень бутовый М300 от150-до500мм	М3	ст Желаево на участок Азнабай-Тайпак	2101-0701-02021	1,8	3399	№3	7499	6118,2	13617,2	272,34	13889,54
37	Ж/бетонные столбики С В30	м3	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	2104-9999-9917	2,5	4584	№5	49785+763+648+635+568+736=53135	11460	64595	1291,9	65886,90
38	Ж/бетонные блоки ОН-10	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	Прайс№8	4,05	4584	№5	164752/1,12=147100	18565,2	165665	3313,3	168978,50
39	Ж/бетонные блоки ОН-8	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	Прайс№8	2,575	4584	№5	319872/1,12=285600	11803,8	297404	5948,1	303351,88

40	Ж/бетонные блоки ТП-15	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	Прайс№3	0,2	4584	№5	9105/1,12=8129,46	916,8	9046,26	180,93	9227,19
41	Ж/бетонные плиты ПП10-15	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	Прайс№3	0,225	4584	№5	9997/1,12=8925,89	1031,4	9957,29	199,15	10156,44
42	Ж/бетонные плиты ПП5-10	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	Прайс№8	0,07	4584	№5	4928/1,12=4400	320,88	4720,88	94,418	4815,30
43	Ж/бетонные блоки Т-8	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	Прайс№3	0,312	4584	№5	27384/1,12=24450	1430,21	25880,2	517,6	26397,81
44	Ж/бетонные блоки Т-6	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	Прайс№3	0,16	4584	№5	23983/1,12=21413,39	733,44	22146,8	442,94	22589,77
45	Ж/бетонные блоки ТП-25	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	Прайс№3	0,6	4584	№5	25829/1,12=23061,61	2750,4	25812	516,24	26328,24
46	Ж/бетонные блоки БН-15, БН15-А	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	Прайс№9	3,275	4584	№5	149949/1,12=133883,04	15012,6	148896	2977,9	151873,55
47	Ж/бетонные трубы ПТУ-20-20	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	Прайс№8	4,15	4584	№5	289520/1,12=258500	19023,6	277524	5550,5	283074,07

48	Ж/б перемычки	м3	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	2104-0105-9901	2,5	4584	№5	86176	11460	97636	1952,7	99588,72
49	Ж/бетонные кольца КС7.3 В15	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	2104-0301-0101	0,13	4584	№5	4687	595,92	5282,92	105,66	5388,58
50	Ж/бетонные кольца КС15.9	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	2104-0301-0112	1	4584	№5	21169	4584	25753	515,06	26268,06
51	Ж/бетонные плиты ПН15 В15	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	2104-0302-0102	0,94	4584	№5	23969	4308,96	28278	565,56	28843,52
52	Ж/бетонные плиты 2ПП-15-1 В15	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	2104-0302-0109	0,68	4584	№5	18848	3117,12	21965,1	439,3	22404,42
53	Ж/бетонные плиты 1ПП15-2,2ПП-15-2 В15	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	2104-0302-0110	0,68	4584	№5	20734	3117,12	23851,1	477,02	24328,14
54	Бетонные блоки ФБС9.4.6 В7,5. W8, ФБС12.4.6,ФБС9.6.6, В7,5 W8	м3	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	2104-1201-9903 ССЦ РК 8.04.08.2017 т.ч п.9 таб.5, т.х. П7	2,4	4584	№5	32117+270+481,76=32868,76	3117,12	43870,4	877,41	44747,77

755

55	Бетонные блоки ФБС24.4.6, ФБС24.6.6, ФБС18.5.6. В7,5 W8	м3	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	2104-1201-9911 ССЦ РК 8.04.08.2017 т.ч п.9 таб.5, т.х. П7	2,4	4584	№5	30062+270+450,93=30782,93	11001,6	41784,5	835,69	42620,22
56	Бетонные блоки ФБС12.6.6 В7,5. W8	м3	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	2104-1201-9907 ССЦ РК 8.04.08.2017 т.ч п.9 таб.5, т.х. П7	2,4	4584	№5	30517+270+457,76=31244,76	11001,6	42246,4	844,93	43091,29
57	Ж/бетонные плиты ПТ12,5-8,6 В15. W8	м3	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	2104-9999-9917 ССЦ РК 8.04.08.2017 т.ч п.9 таб.5, т.х. П7	2,5	4584	№5	49785+270+746,78=50801,78	11460	62261,8	1245,2	63507,01
58	СВ105-5	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	2104-0405-0101	1,175	4584	№5	45548	5386,2	50934,2	1018,7	51952,88
59	СВ95-2А	шт	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	2104-0405-0203	0,75	4584	№5	34489	3438	37927	758,54	38685,54

60	Ж/Б плита 6П8	м2	Уральск на участок Азнабай-Тайпак	2104-0509-0106	0,192	4584	№5	3444	880,128	4324,13	86,483	4410,61

Главный инженер проекта Ю.В.Коновалова

Ведущий инженер отдела З.М. Прилепина

Составил инженер: Н.Д. Мухамбеткалиева

Проверил З.М. Прилепина

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Ведомость по массе и классу груза по стройке № 18035

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость всего, тенге	Масса, кг на единицу	Масса, кг всего	Класс груза
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подгруппа 01.						
	Класс груза :1						
	Автотранспортное средство:						
	Бортовыми автомашинами						
	грузоподъемностью 20тонн.						
	поавтомагистралям 66км-30км=36км						
	вненаселенных пунктов 117км+53км=170км						
33 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,4530324	73177	3750	5448,87	1
34 2103-0102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	17,354	686490	3700	64209,8	1
35 2103-0102-0103	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	25,27	1110768	3700	93499	1
36 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	4,028	194033	4800	19334,4	1

758

37	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,009626	2322	1000	9,63	1
38	2105-0101-0403	Анкерное кольцо из листовой стали толщиной 10мм ГОСТ 14637-89	т	0,3421002	81242	1000	342,1	1
39	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,024478	7686	1000	24,48	1
40	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81	т	0,16751	51633	1000	167,51	1
41	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03784	9890	1000	37,84	1
42	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0564456	14754	1000	56,45	1
43	2105-0107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,968571	233722	1000	968,57	1
44	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00131108	173	1000	1,31	1
45	2105-0108-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	252,8	476275	6,43	1625,5	1
47	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00072	171	1000	0,72	1
48	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,42312	102102	1000	423,12	1

49 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,60706	146488	1000	607,06	1
50 2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3408106	119717	1000	340,81	1
51 2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,053	17896	1000	53	1
52 2105-0203-1101	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 10-22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,0173	5906	1000	17,3	1
53 2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,008230616	3348	1000	8,23	1
54 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,10526	30399	1000	105,26	1
55 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0884856	35989	1000	88,49	1
56 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-II (А240) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	4,10289	932520	1000	4102,89	1
57 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0329	7120	1000	32,9	1

58 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000022	5	1000	0,02	1
61 2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0329	7341	1000	32,9	1
62 2105-0304-0403	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0060914	1583	1000	6,09	1
63 2105-0304-0601	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,01652	4201	1000	16,52	1
82 2106-0208-0501	Стоимость лестницы	т	0,2044	111265	1000	204,4	1
83 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,049	27339	1000	49	1
87 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,5559596	244339	1000	555,96	1
88 2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,82574	357560	1000	825,74	1
89 2106-0801-0301	Стоимость стоек из круглых труб	т	0,066	33983	1000	66	1
90 2106-0801-0401	Стоимость м/к затвора из толстолистовой стали ГС100-150 Р	т	1,54	713796	1000	1540	1
91 2106-0801-0402	Стоимость металлоконструкций затвора ПС200-200	т	0,572	260241	1000	572	1
287 2301-0201-0231	Стоимость расширительного бака из труб д.219*5мм	м	1,49	10954	26,39	39,32	1
288 2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	49,196	1449855	90,29	4441,91	1

289 2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	271288	107,55	755,86	1
290 2301-0201-0310	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	261,04	20460837	199,76	52145,35	1
291 2301-0201-0319	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	338,348	33068104	249,08	84275,72	1
292 2301-0201-0338	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76	м	36,144	5420841	382,23	13815,32	1
	Итого					**350847,35**	
	Подгруппа 01.						
	Класс груза :1						
	Автотранспортное средство:						
	Бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14тонн.						
	поавтомагистралям 66км-30км=36км						
	вненаселенных пунктов 117км+53км=170км						
59 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,45043025	97357	1000	450,43	1
60 2105-0302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,6192	148	1	0,62	1
64 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,016	764	1	2,02	1
65 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	103,8924	56621	1	103,89	1
66 2105-0307-0706	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	29,176	13246	1	29,18	1

67	2105-0307-1001	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1036	27	1	0,1	1
68	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04	6	1	0,04	1
69	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0492	6	1	0,05	1
70	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,48	365	1	3,48	1
71	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	586,581855	65696	1	586,58	1
72	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,31	25	1	0,31	1
73	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	71,692212	5022	1	71,69	1
74	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,04987	27147	1000	49,87	1

	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,04741188	197	0,825	0,04	1
80 2105-0310-1108	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,56387695	952466	1000	1563,88	1
84 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1389	88764	1000	138,9	1
85 2106-0405-1406	***Итого***					**3001,08**	
	Подгруппа 01.						
	Класс груза :1						
	Автотранспортное средство:						
	Бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20тонн.						
	поавтомагистралям 66км-30км=36км						
	вненаселенных пунктов 117км+53км=170км						
150 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00072	16	1000	**0,72**	1
151 2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,04725756	821	1000	**47,26**	1
	Итого					**47,98**	
	Подгруппа 01.						
	Класс груза :1						
	Автотранспортное средство:						
	Автобитумовозы грузоподъемностью 18,5т.						
	поавтомагистралям 66км-30км=36км						
	вненаселенных пунктов 117км+53км=170км						

769

154	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,047476	6794	1000	47,48	1
155	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,043536	6229	1000	43,54	1
156	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,804884	105319	1000	804,88	1
157	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	3,392834	296581	1000	3392,83	1
158	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,038625	4066	1000	38,63	1
159	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	1,944	170232	1000	1944	1
		Итого					**6271,36**	
		Всего					**360167,77**	

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Ведомость по массе и классу груза по стройке № 18035

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость всего, тенге	Масса, кг на единицу	Масса, кг всего	Класс груза
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подгруппа 02.						
	Класс груза :2						
	Автотранспортное средство:						
	Бортовыми автомашинами						
	грузоподъемностью 14тонн.						
	поавтомагистралям 66км-30км=36км						
	вненаселенных пунктов 117км+53км=170км						
75 2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 3мм ГОСТ 3826-82	м2	3	3468	1,53	4,59	2
76 2105-0308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	16,28483	21952	1,1	17,91	2
77 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9226	244446	1000	922,6	2
78 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-II (А300), диаметром 8мм ГОСТ 23279-2012	т	2,50705	650712	1000	2507,05	2

996

	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ	т	10,28138	2501635	1000	10281,38	2
79 2105-0309-0303	23279-2012				244	244	2
	Котлы отопительные чугунные водогрейные на твердом топливе, модели КЧМ-5-К, мощность 21						
1 5104-0102-0401	кВт	шт.	1	312037			
	Итого					**13977,53**	

767

Наименование стройки: Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО

Ведомость по массе и классу груза по стройке № 18035

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость всего, тенге	Масса, кг на единицу	Масса, кг всего	Класс груза
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подгруппа 03. **Класс груза :3** **Автотранспортное средство:** **Бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14тонн.** **поавтомагистралям 66км-30км=36км** **вненаселенных пунктов 117км+53км=170км**						
2 5108-0101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	376732	272	272	3
3 5108-0102-0401	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	922571	800	800	3

768

4	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	158880	42	84	3
		Итого					**1156**	

769