Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Газоснабжение)

Наружные сети газоснабжения

Объект №162-ГСН

Паспорт проекта

г.Атырау 2020г.

Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Газоснабжение)

Наружные сети газоснабжения

Объект №162-ГСН

Паспорт проекта

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Меликян Р.С.

г.Атырау 2020г.

Паспорт проекта

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" Разработчик: ТОО "Атыраустройпроект" Источник финансирования: Государственный бюджет Место расположения: Атырауская область, Кызылкогинский район	Наименование проекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Газоснабжение)"	Исходные данные, в том числе: - Задание на проектирование, утвержденное руководителем отдела строительства Кызылкогинского района Д. Нигметовым от 23.09.2019 г. - Техническое условие №4704 от 22.11.2019г. выданных АО «КазТранс Газ Аймак».

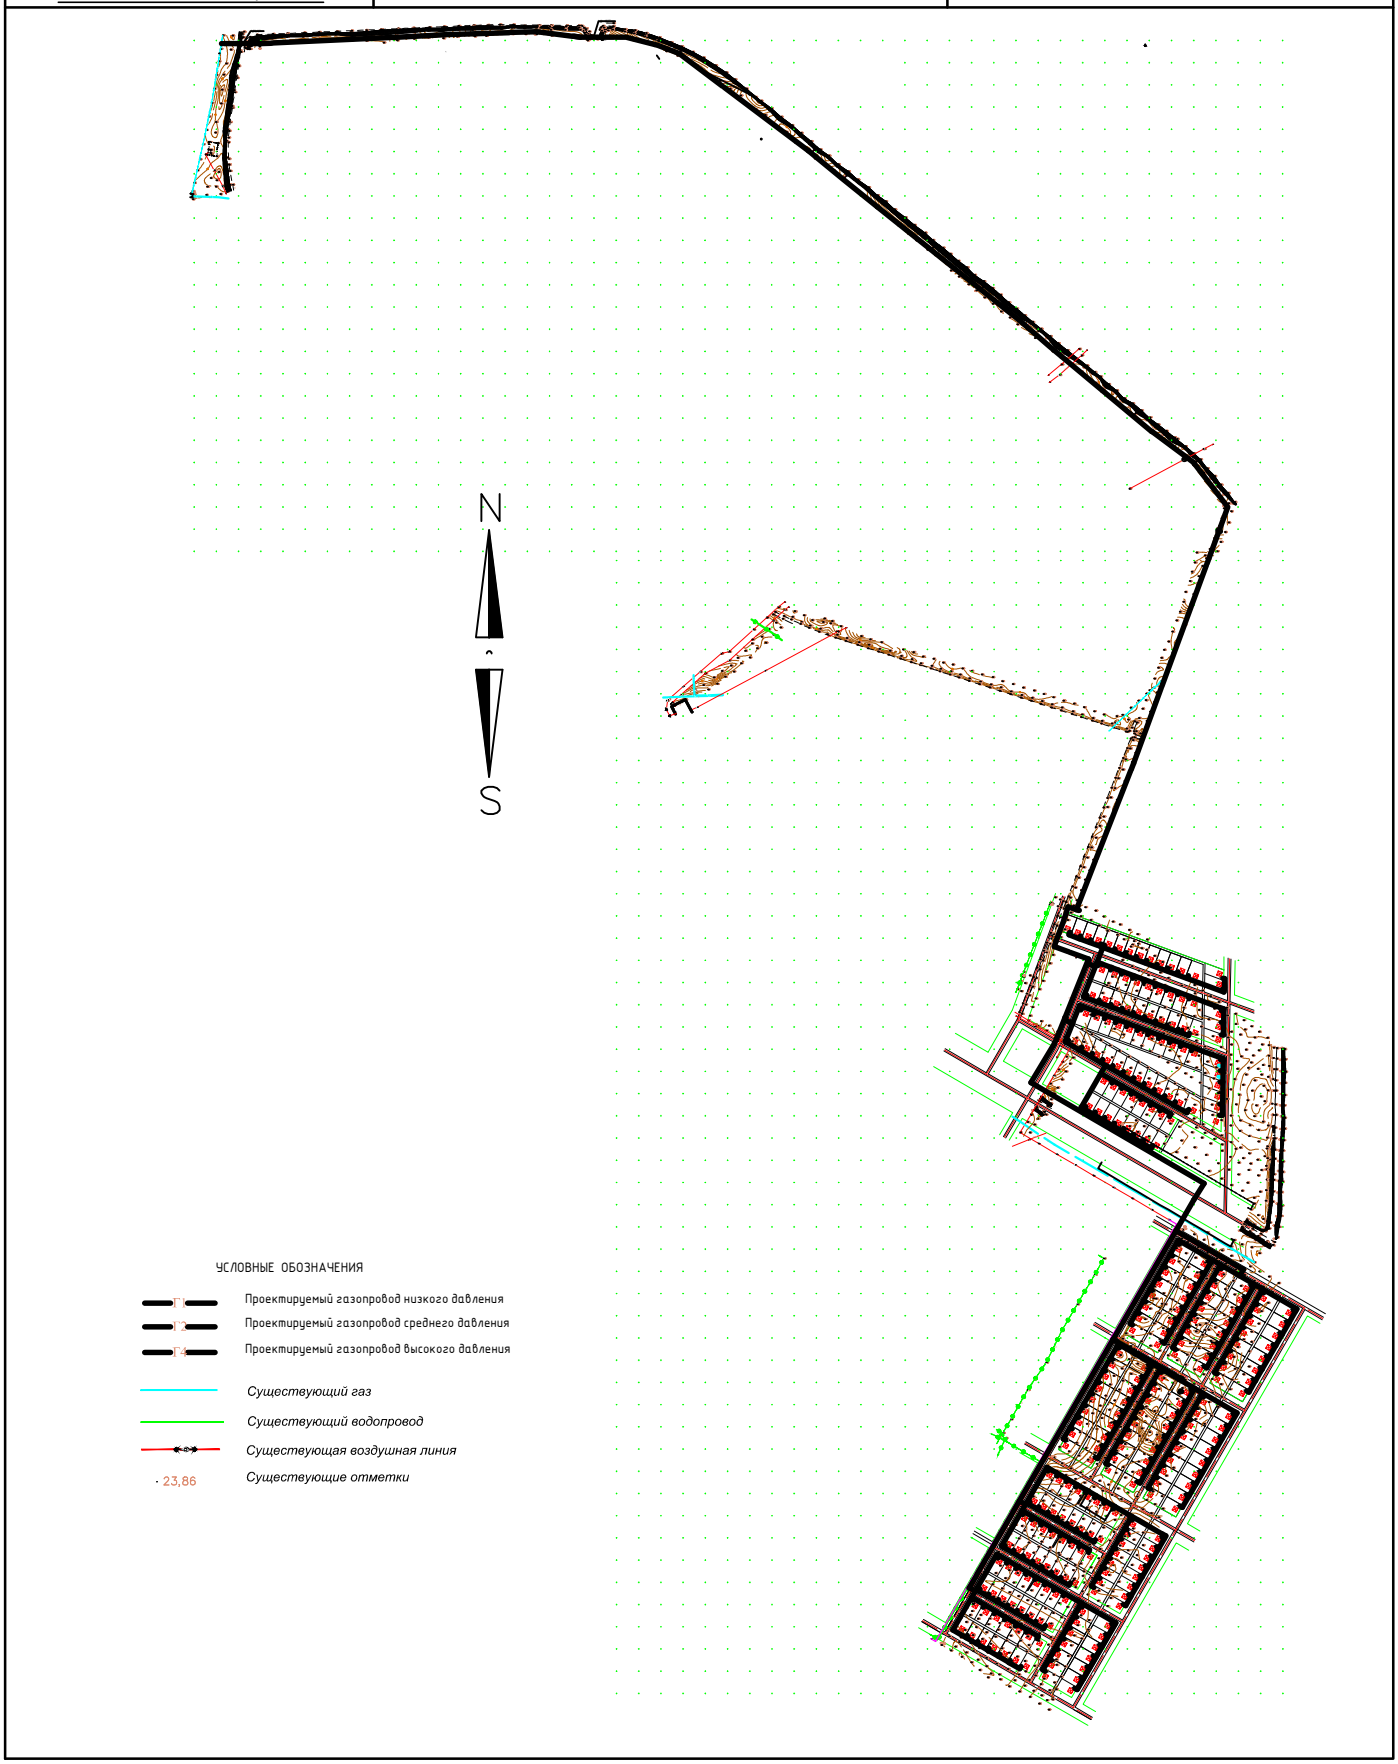

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" Разработчик: ТОО "Атыраустройпроект" Источник финансирования: Государственный бюджет Место расположения: Атырауская область, Кызылкогинский район	Наименование проекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Газоснабжение)"	Исходные данные, в том числе: - Задание на проектирование, утвержденное руководителем отдела строительства Кызылкогинского района Д. Нигметовым от 23.09.2019 г. - Техническое условие №4704 от 22.11.2019г. выданных АО «КазТранс Газ Аймак».

Технико-экономические показатели

Производительность(пропускная способность):		Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах - 165206,063 тыс.тг. в том числе: СМР - 110298,613 тыс.тг. Продолжительность строительства - 5,5 месяцев
Общая протяженность газопровода: 16816 м.		
В том числе:		
Газопроводы ср. давления(внутрипоселковые) - 10744м.		
Газопровод ср. давления(межпоселковые) - 2462м.		
Газопроводы высокого давления (Р-1,0МПа) - 13,0м.		
Газопроводы высокого давления (Р-0,6МПа) - 3597м.		
Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ -13-2ВУ1	2	
Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ -10	276	
Количество газифицируемых жилых домов	276	
Расход газа в нм3/час	967	

Сведения о назначение объекта:
Проектируемые ГРПШ, газопроводы высокого, среднего и низкого давления предназначены для снабжения природным газом жилых домов для хозяйственно-бытовых нужд.

Состав проекта (рабочего проекта):
Том 1. Пояснительная записка
Том 2. Наружные сети газоснабжения
Книга 1. Газопровод высокого давления
Книга 2. Газопровод среднего давления
Книга 3. Газопровод низкого давления
Том 3. Проект организации строительства
Том 4. Оценка воздействия на окружающую среду
Том 5. Сметная документация
Том 6. Архитектурно-строительные решения

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях площадки:
Район строительства относится к IVГ строительно-климатическому подрайону и имеет следующие характеристики:
-расчетная зимняя температура наружного воздуха -26°С;
-вес снегового покрова -50 кгс/м2
-скоростной напор ветра -38 кгс/м2
Уровень ответственности объекта - II (Нормальный)

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Меликян Р.С.

г.Атырау 2020 г.