ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

«AQTOBE SU-ENERGY GROUP»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«AQTOBE SU-ENERGY GROUP»

030012 , Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы,12"Б"
СТН: 061800012480
БСН: 931240000052
ЖСК: KZ52998MTB0000527702
"First Heartland Jysan Bank"
БСК: TSESKZKA
Кбе: 16
Тел./факс:8(7132) 55-81-73,
E-mail: office@aqtobesuener kz

030012, г.Актобе, проспект Санкибай батыра,12"Б"
РНН: 061800012480
БИН: 931240000052
ИИК: KZ52998MTB0000527702
г.Актобе АО "First Heartland Jysan Bank"
БИК: TSESKZKA
Кбе: 16
Тел./факс:8(7132) 55-81-73, 54-96-32
E-mail: office@aqtobesuenergy.kz

Акционерлік қоғам
«AQTOBE SU-ENERGY GROUP»
Акционерное общество
Шығыс
Исходящий № 031563
«23» 07 2021 ж./г.

И.о. руководителю
ГУ «Отдел строительства
города Актобе»
Жантурину Б.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Действительно ___по июль 2022 г.

Объект – «Строительство многоэтажных пяти двухсекционных крупнопанельных жилых домов в мкр-н №3 ж.м. «Нур-Актобе», г.Актобе (жилой дом №7 мкр-н №3);

- Разработать проект системы отопления с тепловым пунктом в соответствии с действующими строительными правилами и предоставить на рассмотрение в АО «Aqtobe su-energy group»;

- источник теплоснабжения: котельная «Актобе Сити»;

- способ регулирования количества отпускаемой тепловой энергии: качественное (по температурному графику);

- точки присоединения к тепловым сетям: существующий ТК-УТ18; диаметр в точке присоединения Ø219 мм (схема прилагается);

Условия:

- в точке присоединение установить фланцевые задвижки не менее Ру10 кгс/см^2 в сторону проектируемого жилого дома, предусмотреть штуцеры под манометры с 3-х ходовыми кранами, гильзы под термометры на подающем и обратном трубопроводах;
- от точки присоединения к жилому дому запроектировать подземную теплосеть, применить стальные трубы предизолированные ППУ ГОСТ 30732-2006 в полиэтиленовой оболочке, канальной прокладки;
- в местах пересечения тепловых сетей с автомобильной дорогой, предусмотреть прокладку трубопроводов тепловых сетей в футляре больше ширины дороги на 3 метра, с установкой ползунковых опор, хомутов и резиновых прокладок;
- соблюдать охранную зону тепловых сетей от здании, сооружении и инженерных коммуникации согласно Правил установления охранных зон объектов тепловых сетей особых условий использования земельных участков,

расположенных в границах таких зон, утвержденных Приказом МЭ РК №331 от 28.09.2017 года;

- **тепловая схема присоединения отопительно-вентиляционной и технологической нагрузок и нагрузки горячего водоснабжения:** система отопления объекта должна быть присоединена к тепловым сетям по независимой схеме; система горячего водоснабжения по закрытой схеме. Схемы присоединения систем отопления и вентиляции и их гидравлическое сопротивление должны быть увязаны с заданными статическим и рабочим напорами в сети;

- **требования по установке приборов коммерческого учета тепловой энергии:** на вводном трубопроводе в здании жилого дома оборудовать приборами учета тепловой энергии, внесенными в реестр ГСИ РК, в местах, максимально приближённых к головным задвижкам энергопроизводящей организации; теплосчётчики информационно – измерительные системы должны иметь стандартный выход для передачи информации на диспетчерские пункты энергоснабжающей организации и оборудованные модемной связью, установить два расходомера на узле учёта тепловой энергии; счетчики горячей воды должны быть класса точности «С», с импульсными датчиками для дистанционного снятия показания ;

- **параметры теплоносителя и гидравлический режим в точках присоединения основного и резервного вводов с учетом нагрузок других потребителей:** расчетный температурный график тепловой сети 110-70°С, располагаемый напор в точке присоединения 4,0 м;

- **нагрузка основного потребителя с учетом перспективы присоединения нагрузок других потребителей:** разрешенный максимум теплопотребления на теплоснабжение, Q всего = 2,6 Гкал/ч.

Строительные и монтажные работы должны вестись под контролем эксплуатационного участка РЭК АО «Aqtobe su-energy group», расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Тургенева, 1, тел. +7 (7132) 741-784, +7 (7132) 249-657.

Технические условия на присоединение объектов к системе теплоснабжения не являются разрешением на подсоединение к трубопроводу теплоснабжения.

Разрешение на присоединение к тепловым сетям будет выдано после исполнения требований настоящих технических условий, а также заключения договора на теплоснабжение с АО «Aqtobe su-energy group».

Генеральный директор **Кистаубаев А.А.**

Заместитель ген. директора–
главный инженер по теплоснабжению **Даулбаев А.А.**

Начальник ПТО **Муханова А.К.**

Исп. Инженер ПТО
Сатбаев Н.Б. ☎ 8 (7132) 74-17-95

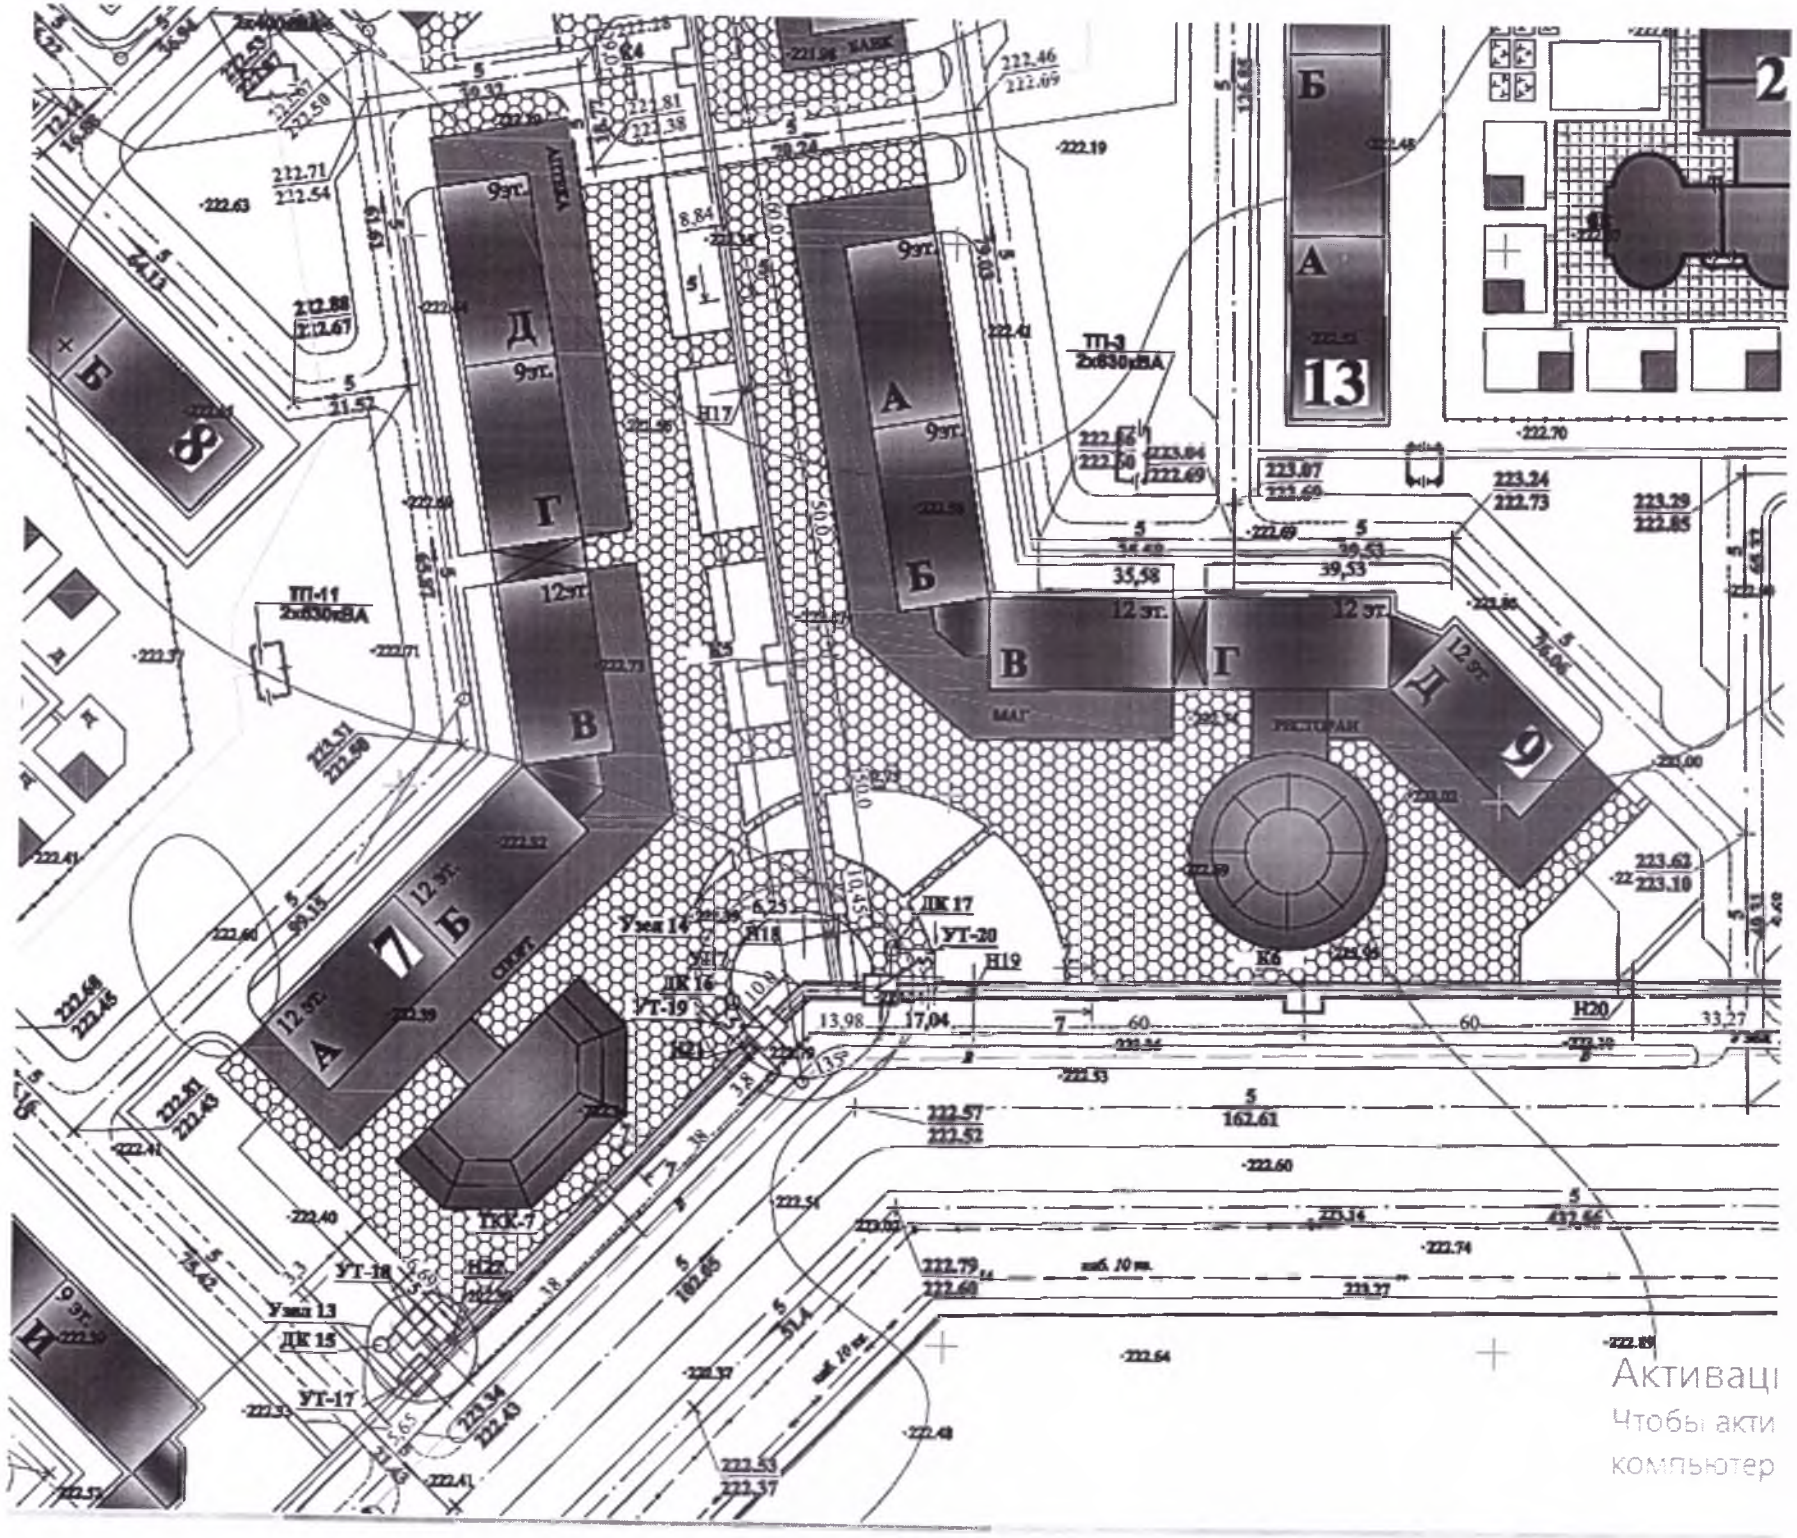

Активаці
Чтобы акти
компьютер