Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 23

Декларация о соответствии

"27" 09 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS» г.Талдыкорган ул. Чкалова 1в**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директор – Куанбаев Талант Солтанбекович**

по объекту **«Строительства сетей газоснабжения по ул.Киевская в г.Костанай»**

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» Мусин Наурзбай Жасланович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) субподрядные организации **ТОО «АРТМЕТАЛЛ» ГСЛ №21007467 от15.02.2021 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Бектаев З.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Межрайгаз+» , 08-06-2019-ГП**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района» , № 326 от 31.12.2020г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубы стальные Ø57*3,5	м	618,966		618,966	
Трубы стальные Ø89*4,0	м	81,826		81,826	
Трубы стальные Ø108*4,0	м	219,876		219,876	
Труба ПЭ Ø63*5,8	м	359,56		359,56	
Труба ПЭ Ø125*11,4	м	333,805		333,805	
Труба ПЭ Ø160*14,6	м	126,25		126,25	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Предусмотрен подводящий газопровод среднего давления, прокладка среднего давления надземным способом из стальных труб, арочные опоры выполнены из стальной трубы, защита от коррозии по проекту предусмотрено лакокрасочным покрытием в 2 слоя, Предусмотрено по проекту установка УГРШ, Подземный газопровод предусмотрен по проекту из полиэтиленовых труб, на опуске и выходе газопровода из земли предусмотрены стальным футляром, а также переходы через авто-дорогу предусмотрены методом прокола, газопровод прокладывается в защитном футляре из полиэтиленовой трубы, сварка полиэтиленового газопровода осуществляется муфтами с закладными нагревателями, а также укладывается сигнальная лента желтого цвета с несмываемой надписью.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2021г.** ;
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2021год** ;
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,5 месяца** ;

фактически, месяц: **3,5 месяца** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактически применено 85 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. КПФ АО «КазТрансГазАймак» _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS»**
считает объект: **«Строительства сетей газоснабжения по ул.Киевская в г.Костанай»**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Golden City DS» директор **Куанбаев Талант Солтанбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

27.09.2021
подпись руководителя

Место печати (при наличии)

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА М 1:500

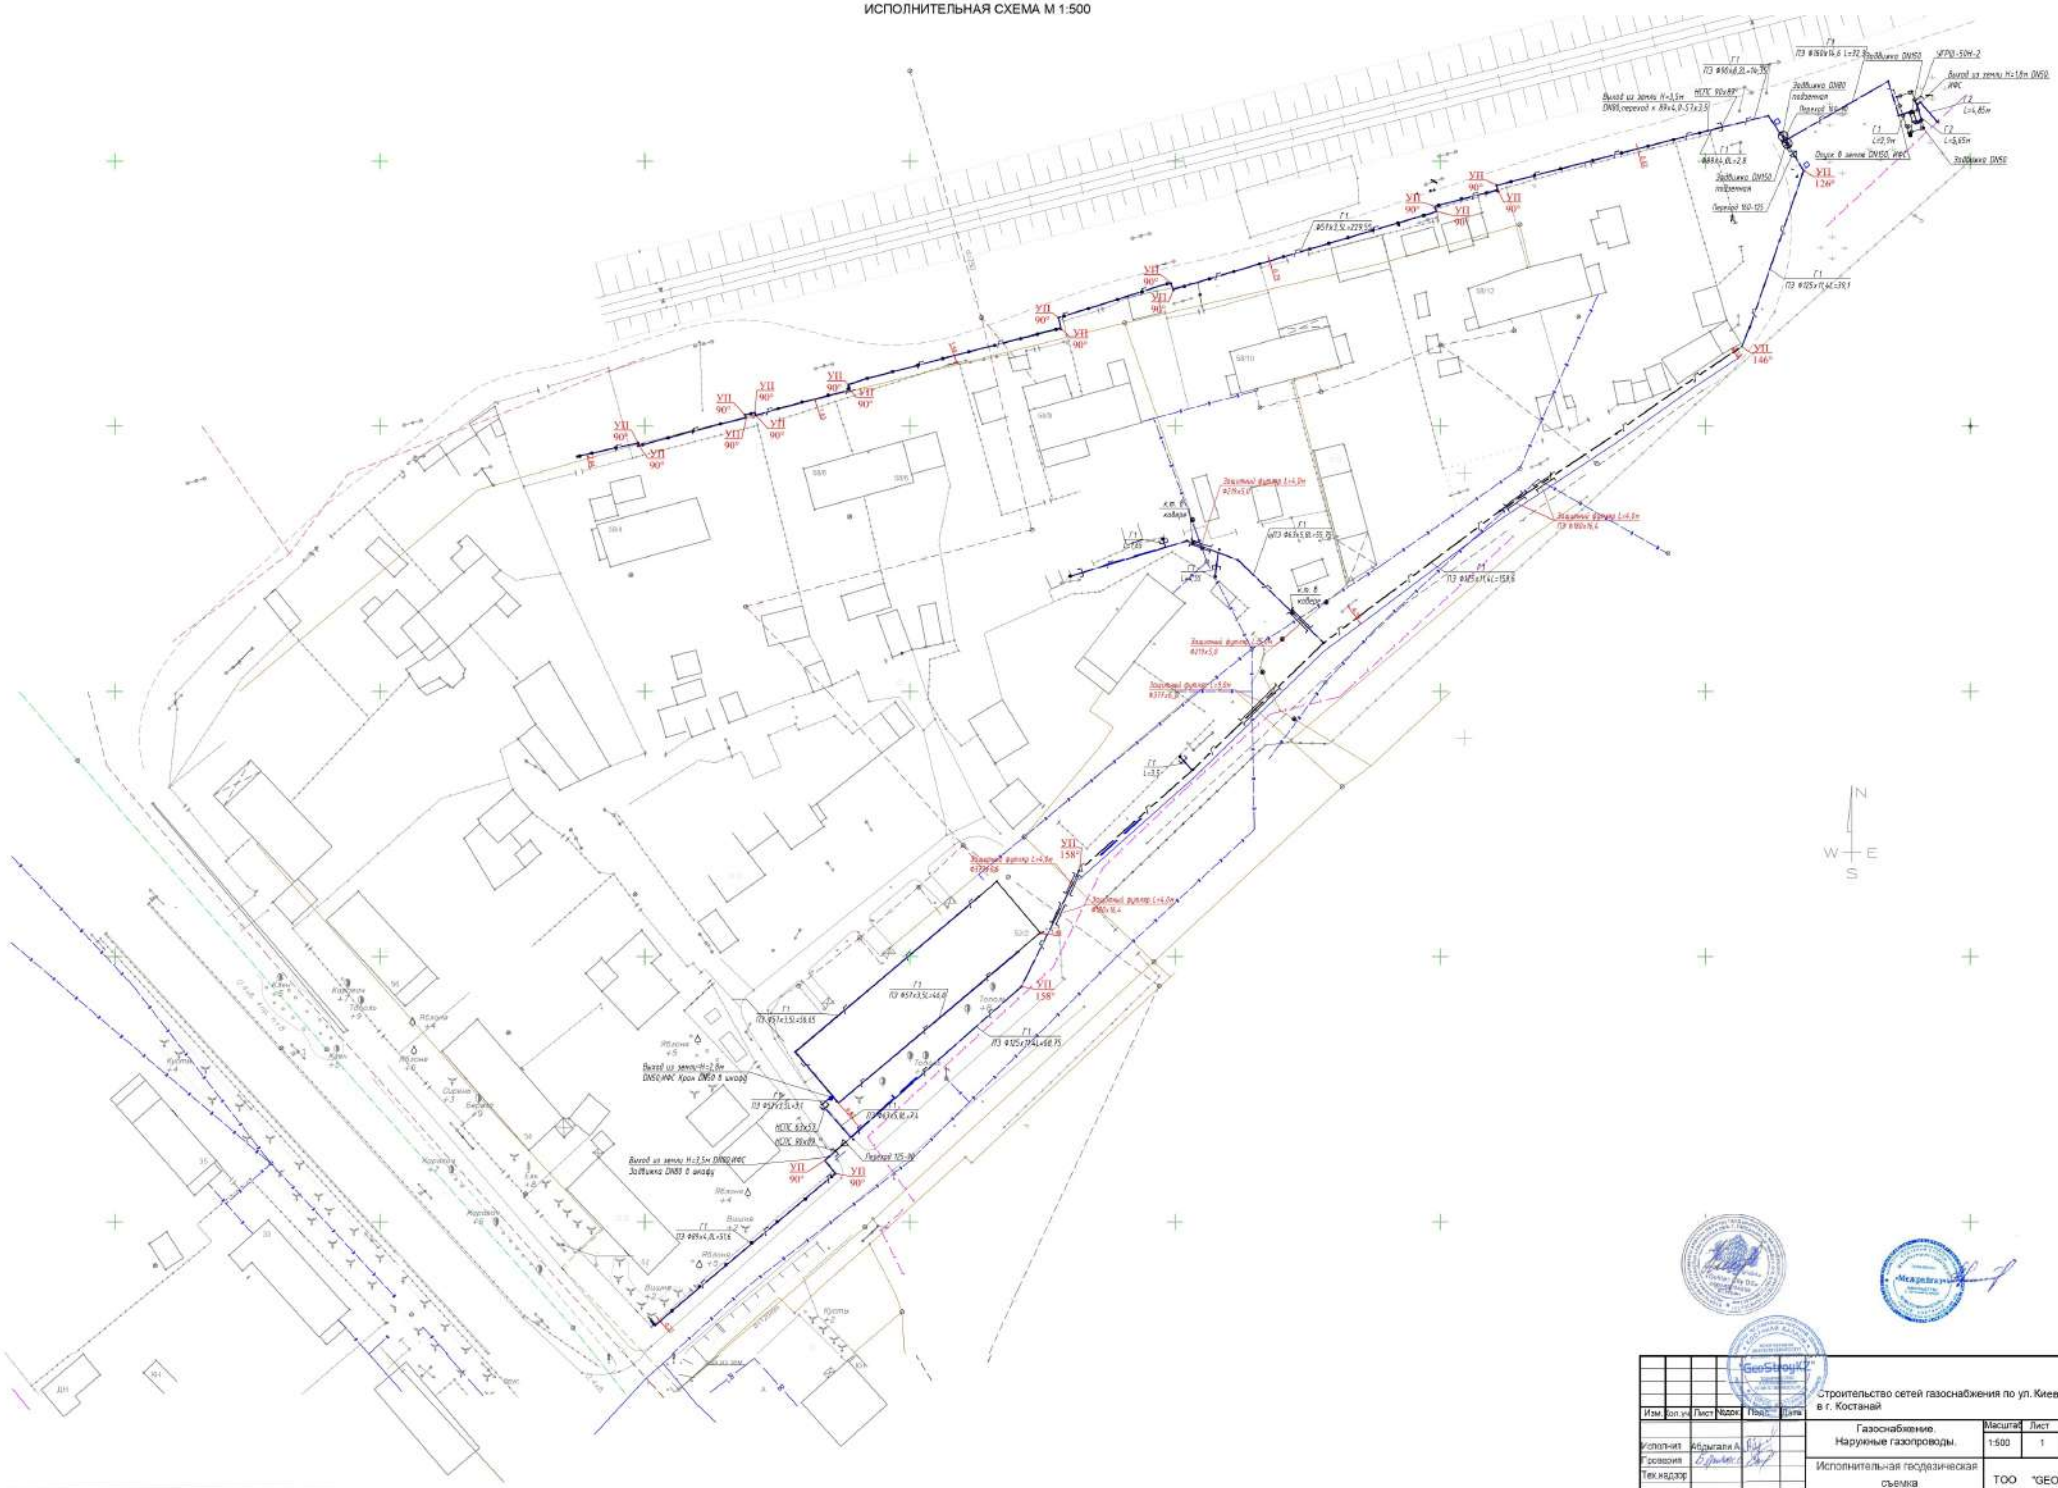

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Исполнит.		Абдыгалиев А.				Газоснабжение. Наружные газопроводы.	Масштаб 1:500 / Лист 1 / Листов 1
Гл.инженер						Исполнительная геодезическая съемка	ТОО "GEOSTOYKZ"
Тех.надзор							

Строительство сетей газоснабжения по ул. Киевская в г. Костанай

Формат А1

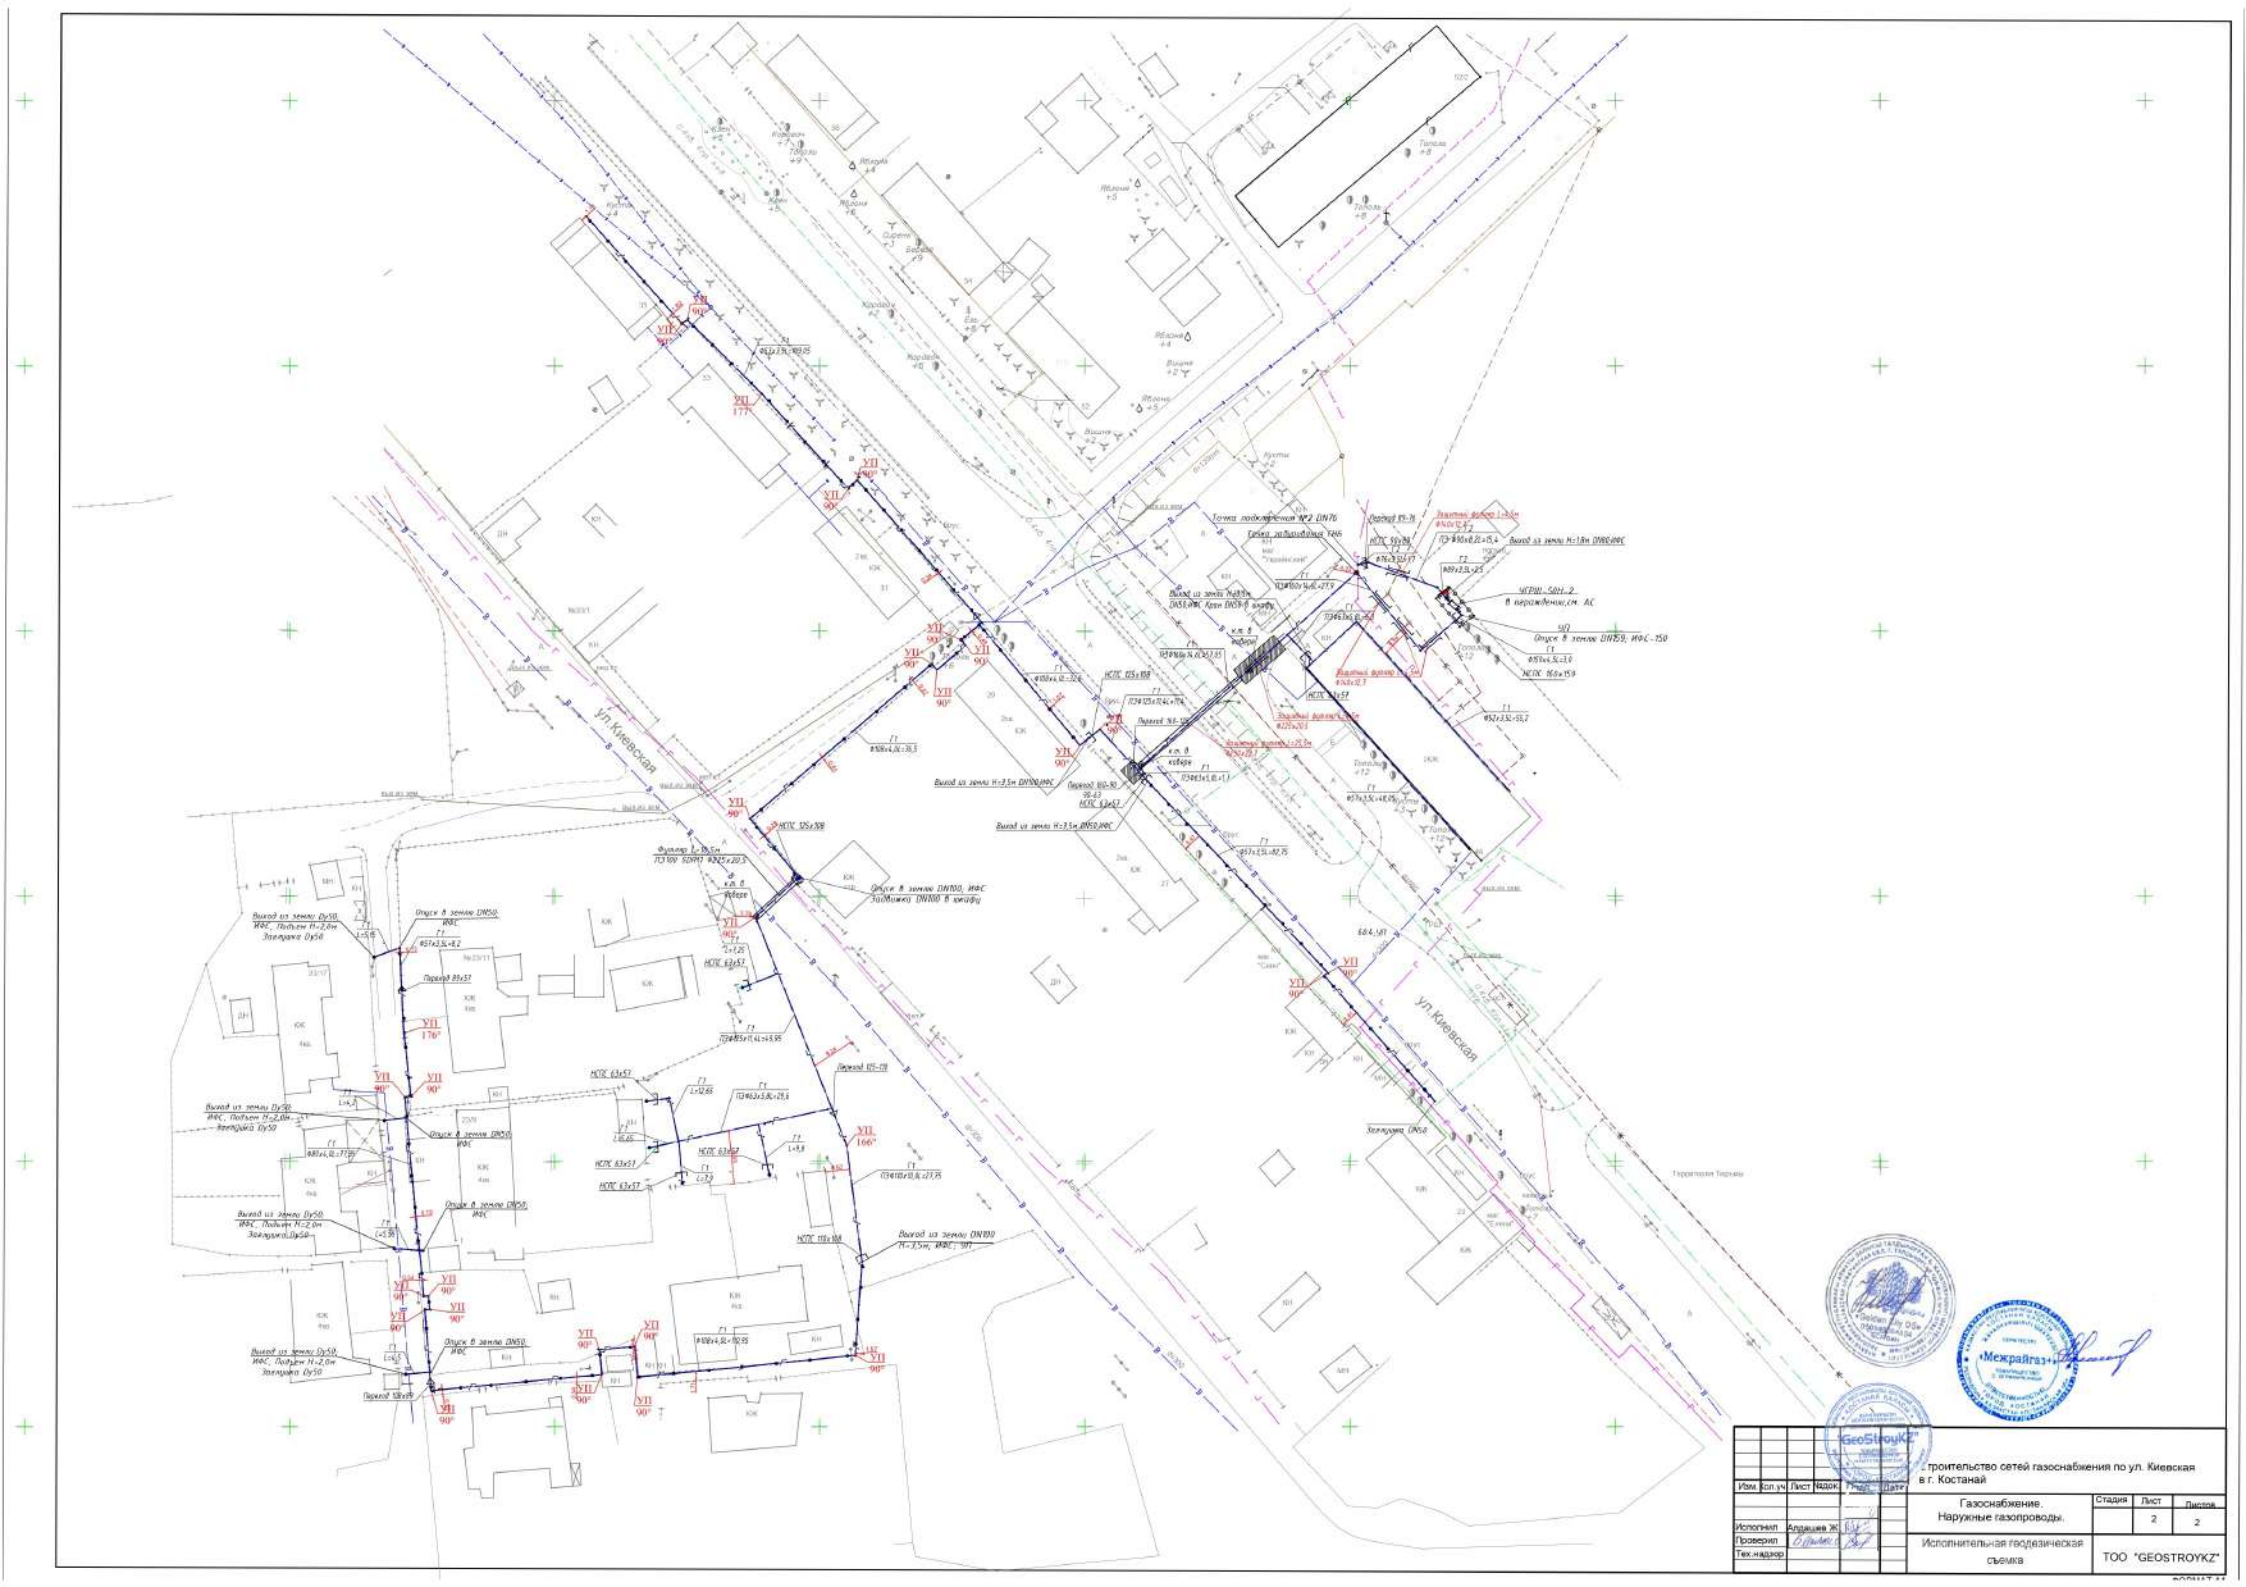
ул. Киевская
ул. Киевская
Точка подключения №2 ДN76
Выход из земли Н=1,8м ДN100,ИФС
Выход из земли Н=2,5м ДN100,ИФС
Выход из земли Н=2,5м ДN150,ИФС
Выход из земли Н=3,5м ДN100,ИФС
Выход из земли Dy50 ИФС, Подъем Н=2,0м Заглушка Dy50
Отпуск в землю ДN50 ИФС
Отпуск в землю ДN150, ИФС Заглушка ДN100 в шкафу
Переход 89х57
Переход 108х89
Переход 133х108
Переход 159х133
Переход 219х159
Переход 325х219
Переход 377х325
Переход 426х377
Переход 530х426
Переход 630х530
Переход 720х630
Переход 820х720
Переход 920х820
Переход 1020х920
Переход 1220х1020
Переход 1420х1220
Переход 1620х1420
Переход 1820х1620
Переход 2020х1820
Переход 2220х2020
Переход 2420х2220
Переход 2620х2420
Переход 2820х2620
Переход 3020х2820
Переход 3220х3020
Переход 3420х3220
Переход 3620х3420
Переход 3820х3620
Переход 4020х3820
Переход 4220х4020
Переход 4420х4220
Переход 4620х4420
Переход 4820х4620
Переход 5020х4820
Переход