АКТ

г. Алматы «23» 11 2022

Мы, нижеподписавшиеся, представитель
ГКП «Алматы Су»
Должность инженер фамилия Базшинжанов
с одной стороны и _____ абонент
адрес ул. Панфилова 127
должность _____ фамилия _____
с другой стороны составили настоящий акт в том, что
В данный момент на Ваших водопроводных инженерных сетях произошла аварийная утечка холодной воды. Сотрудниками ГКП «Алматы Су» произведено отключение Вашего водопровода (Д-63 мм) от городского водоснабжения (Д-100 мм)
Отключение произведено в: в колодце
(колодце, с разборкой и т.д.)

В соответствии со ст. 188, 189, 487 Гражданского кодекса Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых сетей и точки подключения к городским сетям, приборов оборудования, а также немедленно сообщать водоснабжающей организации об авариях, поломках, неисправностях приборов учета воды и иных нарушениях, возникающих при пользовании водой. При наличии утечки холодной воды на сетях Абонента ГКП "Алматы Су" обязано отключить аварийный участок.

Дополнительная информация:

Поступление заявки _____ дата 23.11.22 время 16.00
Выполнение заявки _____ дата 23.11.22 время 17.00
Работа бригады _____ кол-во человек 3 чел
Работа насоса _____ время работы —
Работа электро станций _____ время работы —
Работа сварки _____ время работы —
Работа экскаватора _____ время работы —
Работа фрезы _____ время работы —
Работа фрезы _____ время работы —
Работа водовоза _____ время работы —
Работа самосвала _____ время работы —
Нарушен асфальт _____ м² —

Подписи:

представитель от ГКП «Алматы Су»
1. Базшинжанов Е.
2. Дауешев
3. Бутанов
от абонента 4. Аркабаев Х.Р.

Решение по акту:

Установить смотровой колодец в месте подключения к городским водопроводным сетям. (СНиП РК 4.01-02-2001 п.8.30)
Установить прибор учета на границе раздела эксплуатационной ответственности с Услугодателем (согласно Договора п.5.1)
Дополнительно: Для решения вопроса о выполнении ремонтных работ в ГКП „Алматы Су" по Жарокова 196

Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен абоненту

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ СУ РЕСУРСТАРЫ МИНИСТРЛІГІ
«Алматы Су» коммуналдық кәсіпорны
Алматы аудандық пайдалану учаскесі
Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын «Алматы Су» энергетика и водоснабжения департаменті Алматинский районный эксплуатационный участок

АКТ

Алматы қаласы «_____» _____ 20_____ ж.

ГКП «Алматы Су» МКК өкілі
_____ аты-жөні _____
бір жағынан және _____ абонент _____
мекен жайы _____
қызметі _____ аты-жөні _____
екінші жағынан мына төмендегілер туралы акт жасады:
Қазіргі уақытта Сіздің су құбыры инженерлік желілеріне суық судың ағуы апаттық жағдайға байланысты болып отыр. «Алматы Су» МКК қызметкерлері Сіздің су құбырыңызға (Д- ... мм) қалалық сумен қамту орталығынан (Д- мм) су беруді тоқтатады.
Су беру тоқтатылды _____
(құдықта,жерда қазумен және т.басқа)
Азаматтық кодекстің 188,189,487 бабтарына сәйкес, Абонент пайдаланатын желілердің,құралдар мен жабдықтардың тиісті техникалық қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз етуге сондай-ақ, сумен пайдалану кезінде судың есебін жүргізуші санауыштың бұзылғаны туралы және орт, апат болған жағдайда тез уақыт ішінде сумен қамту ұйымына хабарлауға міндетті. Егер де, апат Абоненттің су желілеріндегі суық судың ағуынан болған болса «Алматы Су» МКК апат болған учаскесіне су беруді тоқтатады.

Қосымша ақпарат:

Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова

Қолдары:

«Алматы Су» МКК өкілі
1 _____
2 _____
3 _____
абонент 4 _____

Акт бойынша қабылданған шешім:

Қалалық су құбыры желілеріне қосылатын жерде жөндеу құдығын орнату (ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2001 т.8.30)
Пайдалану жауапкершілігі бөлінетін жерде Қызмет көрсетуші арқалы судың есебін жүргізуші санауыш орнату (Келісімнің 5.1 тармағына сәйкес)
Қосымша _____

Акт екі дана етіп жасалды, бір данасы абонентке берілді

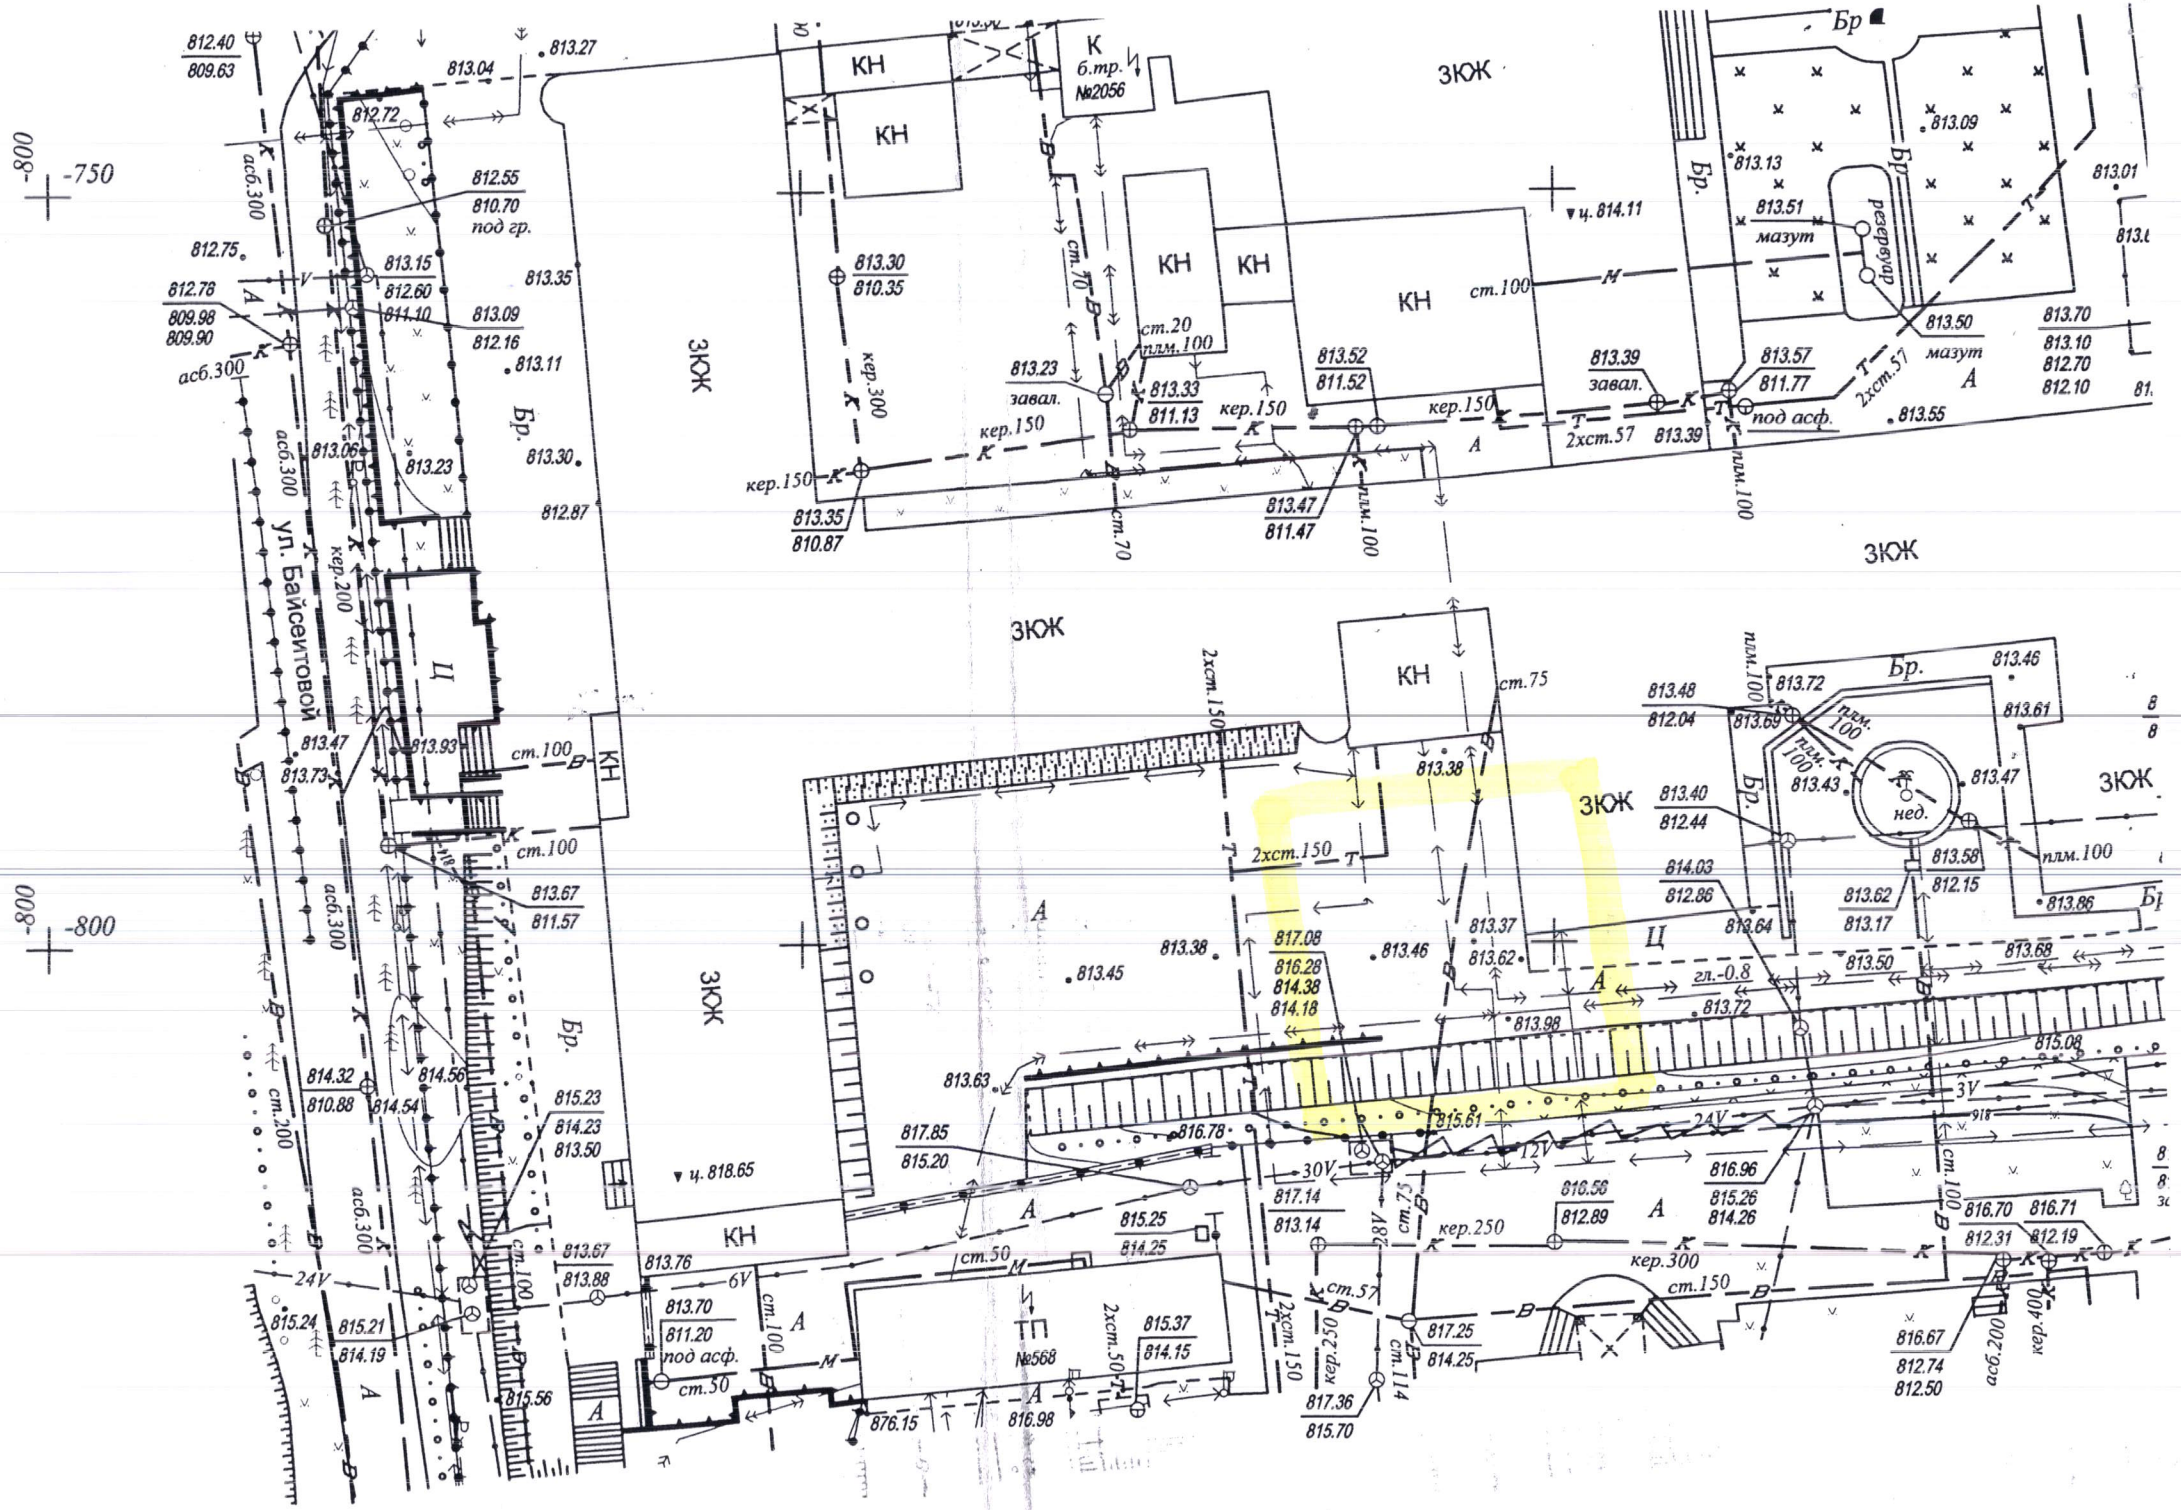
ул. Байсеитовой
ЗКЖ
КН
Ц
Бр.
ТП №568
б.тр. №2056
резервуар
мазут
нед.
под асф.
под гр.
завал.
ц. 818.65
ц. 814.11
-800
-750