Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию N209

«01» 11 2022 г.

Заказчик В.и.о. руководителя КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области» - Джатканбаев К., Жамбылская область, Жуалынский район, с.Б.Момышулы, Конаева, № 1/2, 2-03-96

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «28» 10 2022 г. ТОО «Жанарту» в лице директора Исаев А.М., лицензия ГСЛ №20002170 от 05.02.2020 года , I-категория, Республика Казахстан, Жамбылская область, Байзакский район, Сарыкемерский сельский округ, село Сарыкемер, ул.д.Конаев №192 87777855925

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « » 2022 г. Договора на оказание технического надзора договора №77 от 29.04.2022 года., ТОО «АМИРЕЕВ» в лице директора - Амиреев Е.А., инженер - Амиреев Е.А., KZ61VJE00031109 от 04.10.2017; KZ30VJE00029048 от 25.07.2017; KZ75VJE00033961 от 10.01.2018;. Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А.,ул.ГЕНЕРАЛА РАХИМОВА , 1А.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « » 2022 г. Договор на оказание авторского надзора № 66 от 05.04.2022 г., ТОО «Максер» в лице директора - Аманбеков С.С., авторский надзор - Аманбеков С.С. Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз , МНОГОВОДНАЯ , 15 , , , 87775557898

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство системы водоснабжения а. Коныртобе Жуалынского района Жамбылской области», II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Жамбылская область , Жуалынский р., а. Коныртобе**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

от «02» 07 2019 г. №18 Аппарат акима Жетитобенского сельский округ

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», №KZ89REA00273971 от 13.05.2022г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в)проекта (проектно-сметной документации)**ТОО «Максер» № ЭРRO-0004/21 от 10.02.2021 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области» № 42 от 11.05.2022 года.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2022 г.**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2022 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **7 (семь)** месяца;

фактически **6 (шесть)** месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		ранее принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 26-110x4,2	м	5710	5710	5810,1	5810,1
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11-25x2,3	м	3179	3179	8319	8319

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Проектом принят объединенный хозяйственно питьевой и противопожарный водопровод низкого давления. Схема водоснабжения принята следующая: вода от скважины подается в резервуары V=300 м3, далее насосами II подъема подается в поселковый сеть. Водовод в две нитки, от колодца ВК-6 до поселка, запроектирован из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR26 по ГОСТ 18599-2001, питьевых. В местах установки гидрантов, отключающей и регулирующей арматуры проектом предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б колец диаметром 1500 мм, 2000мм по ГОСТ 8020-80. Для опорожнения, промывки и дезинфекции сети предусмотрена установка спускных кранов на ремонтных участках в пониженных точках сети водопровода.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **296389,112** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **231153,962** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - **19164,691** тысяч тенге; стоимость прочих затрат **151720,048** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **266339,046** тыс.тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **231153,962** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - **19164,691** тысяч тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **94,7%** и фактический применено **92,3 %**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __II__;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство системы водоснабжения а. Коныртобе Жуалынского района Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: В.и.о. руководителя КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области» - Джатканбаев К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор,

1. инженер - Амиреев Е.А., KZ61VJE00031109 от 04.10.2017; KZ30VJE00029048 от 25.07.2017; KZ75VJE00033961 от 10.01.2018;.

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

2) аккредитованная организация ТОО «АМИРЕЕВ» в лице директора - Амиреев Е.А.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Авторский надзор,

1) авторский надзор - Аманбеков С.С.

М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

2) аккредитованная организация ТОО «Максер» в лице директора - Аманбеков С.С.

М.П.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик),

Директор «Жанарту»

Исаев А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м	5810,1	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5)из полиэтиленовых труб	м	5810,1	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	8319	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	8319	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	93	
	Задвижка d-150	шт	-	
	Задвижка d-125	шт	-	
	Задвижка d-100	шт	28	
	Задвижка d-80	шт	-	
	Задвижка d-50	шт	3	
	Кран d-15	шт	122	
	Гидрант Н-1250	шт	32	
	Водопроводный ввод (врезка)	шт	-	
	Водоразборная колонка	шт	-	
	Стальной футляр	шт	-	
	Полиэтиленовый футляр	м	234	
	Питьевой фонтанчик	шт	-	
	Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	

3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	-	
	Выпуск	шт	-	
Горизонтальный разрез колодца		Вертикальный разрез колодца		
Масштаб _____		Масштаб _____		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	PE 100 SDR 26	полиэтилен	д.100х4,2	5810,1	
2	Труба	PE 100 SDR 11	полиэтилен	д. 25х2,3	8319	
3	Гидранты пожарные		подземные	Н 1250 мм	32	
4	Задвижка	Sigmetex	клиновая	DN 100	28	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

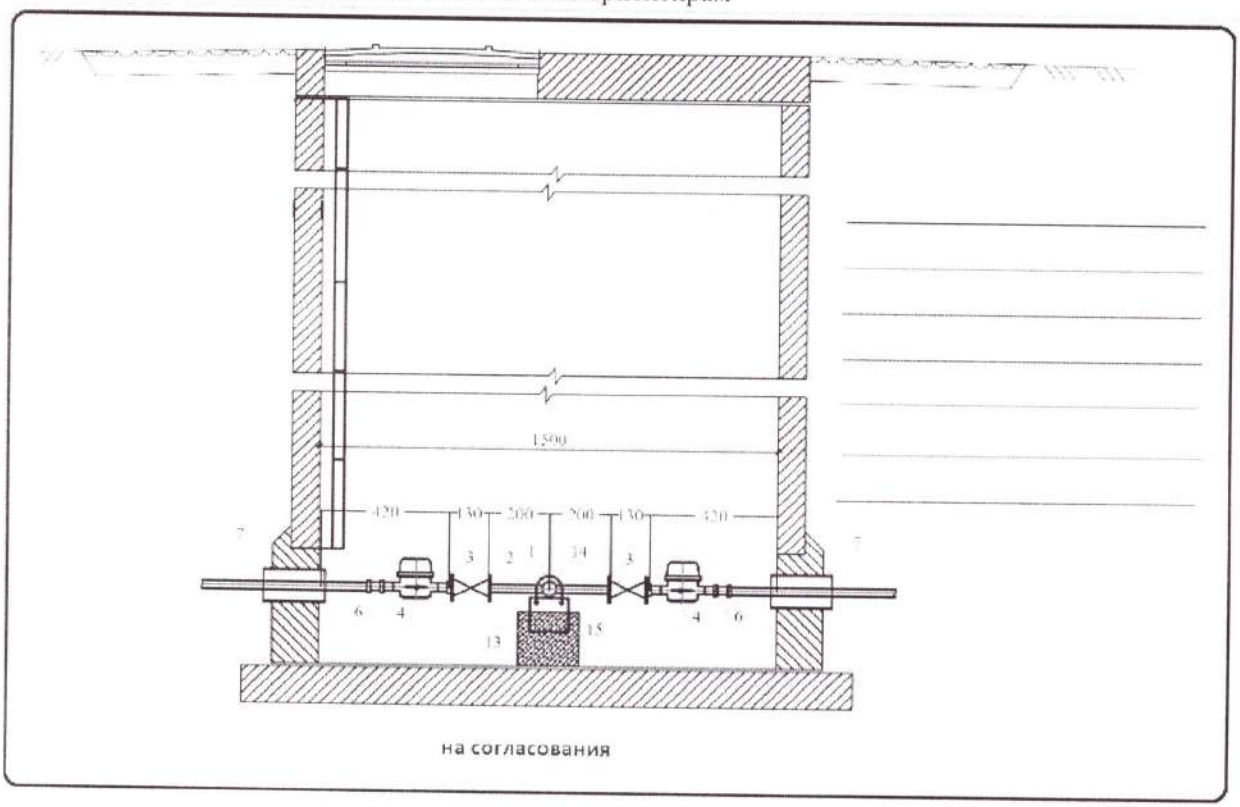

Заказчик: В.и.о. руководителя КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области» - Джатканбаев К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Максер» - Аманбеков С.С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. (при наличии)