Паспорт проекта
Книга 2

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай" **Разработчик (Генпроектировщик):** ТОО"RB Engineering Group" **Источник финансирования:** Государственный бюджет **Место расположения:** РК, Область Абай, Аягозский район, г.Аягоз	**Наименование проекта** (рабочего проекта): «Строительство наружных сетей электроснабжения 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в Аягозском районе, г. Аягоз, Область Абай (позиция 2)»	**Исходные данные, в том числе:** - задание на проектирование;

Эскизные графические материалы участков

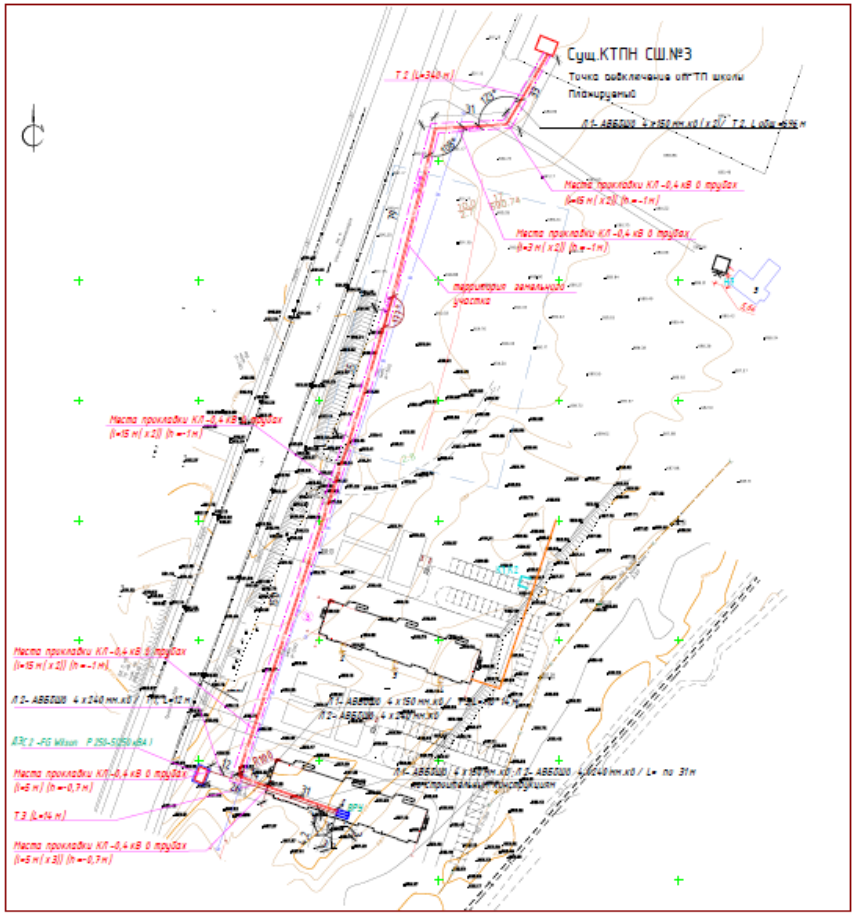

Рисунок 1. Ситуационная схема

Технико-экономические показатели: Категория надежности электроснабжения – 2. Длина протяженность КЛ-0,4 кВ: в траншеях – 880 м. Общая разрешенная мощность – 180 кВт.	Общий 73 218,288 тыс тг Смр - 19 720,153 тыс тг Оборудование -33 917,455 тыс тг прочее 19 580,680 тыс тг

Состав проекта:
ТОМ I - Пояснительная записка
ТОМ II - Рабочие чертежи
ТОМ III – Сметная документация

Территория благоустройства расположена в IIIА климатическом районе.
Средние температуры наружного воздуха:
- наиболее холодной пятидневки – минус 34,4 градусов
- наиболее холодных суток – минус 37,6 градусов
Климатический район – IIIА.
Район по весу снегового покрова – III.
Район по давлению ветра – III.
Сейсмичность площадки 6 баллов.

Директор: Кунафиянова. А.Б. _____

ГИП: Нуржакипов Д.Т. _____