Товарищество с ограниченной ответственностью
«Строительная группа «АРХИТЕКТОР»

ГСЛ №13021296 от 28.08.2013 г.

Заказчик – ГУ «Отдел строительства Актогайского района»

"Строительство водопроводных сетей села Актогай Актогайского района (4 очередь)"

Рабочий проект

Прайс-листы
(на основное оборудование)

45-18-1-МЦ

2023г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Строительная группа «АРХИТЕКТОР»

ГСЛ №13021296 от 28.08.2013 г.

Заказчик – ГУ «Отдел строительства Актогайского района»

"Строительство водопроводных сетей села Актогай Актогайского района (4 очередь)"

Рабочий проект

Прайс-листы
(на основное оборудование)

45-18-1-МЦ

Директор ТОО «Строительная группа «Архитектор» Абуов С.

Главный инженер проекта Михайлова Л.

2023г.

Форма № Т

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей села Актогай Актогайского района (4 очередь)

Наименование объекта:

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. Руководителя ГУ "Отдела строительства Актогайского района"
Исаков А.
12.05.2023 г.

Сводка материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе

на Ведомость ресурсов на стройку

(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм и код ресурсов	Наименование ресурсов и затрат	Тип, марка, размеры, стандарт	Единица измерения	Кол-во единиц по проекту	Выбранный вариант: Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Выбранный вариант: Соотношение по НДС (с НДС, без НДС)	Выбранный вариант: Поставщик (материал), страна происхождения	Выбранный вариант: № стр. прайс-листа	Альтернативный вариант: Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Альтернативный вариант: Соотношение по НДС (с НДС, без НДС)	Альтернативный вариант: Поставщик (материал), страна происхождения	Альтернативный вариант: № стр. прайс-листа
						В валюте	В тенге				В валюте	В тенге			
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13
1	Прайс-лист	Насос осушенный KSP-6-N151-F-10-3		шт	4	1 478 000		с НДС	ТОО "Силумин Восток" Казахстан	1	1 565 600		с НДС	ТОО "Тэко" Казахстан	1
2	Прайс-лист	Многоступенчатый хоз-питьевой вертикальный насос МК-100В/3-15/2 производительностью Q=63 м³/час, напором H=50 м с электродвигателем 160М-20, N=15 кВт, n=2960 об/мин		компл	2	4 214 000		с НДС	ТОО "Силумин Восток" Казахстан	1	4 503 525		с НДС	ТОО "Тэко" Казахстан	1
3		Многоступенчатый вертикальный насос МК-100В/3-15/2 производительностью Q=54 м³/час, напором H=50 м с электродвигателем 160М-20, N=15 кВт, n=2960 об/мин		компл	2	4 214 000		с НДС	ТОО "Силумин Восток" Казахстан	1	4 503 525		с НДС	ТОО "Тэко" Казахстан	1
4	Прайс-лист	Шкаф управления сдвоенными насосами		компл	2	3 452 000		с НДС	ТОО "Силумин Восток" Казахстан	1	4 503 525		с НДС	ТОО "Тэко" Казахстан	1
5	Прайс-лист	Шкаф управления двумя насосами кот.-пит. ШУН-ProFC-380-2-15-B0-C0-D0-E0+ПО+СЧ		компл	1	5 207 000		с НДС	ТОО "Силумин Восток" Казахстан	1	5 300 100		с НДС	ТОО "Тэко" Казахстан	1
6	Прайс-лист	Шкаф управления двумя насосами пожаротушения ШУН-ProFC-380-2-15-B0-C0-D0-E0+ПО+СЧ		компл	1	5 207 000		с НДС	ТОО "Силумин Восток" Казахстан	1	5 300 100		с НДС	ТОО "Тэко" Казахстан	1
7	Прайс-лист	Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучателем УОВ-50М-65, производительностью 65 м³/час, мощностью N		компл	4	2 527 400		с НДС	ТОО "ENVK Group" Казахстан	2	4 995 200		с НДС	ТОО "Вод'ЭкоФильтр" Казахстан	3
8	Прайс-лист	Клапан предохранительный DN 50, BV-05-61		шт	2	127 075		с НДС	ТОО "DEIK" Казахстан	3	130 000		с НДС	ТОО "Caspian Logistic" Казахстан	4
9		Система дистанционного мониторинга технологического процесса	СДМ-ТП 1/2	компл	1	7 560 000		с НДС	ТОО "Дуга Сервис" Казахстан	4	8 200 000		с НДС	ТОО "Силумин Восток" Казахстан	5
10	Прайс-лист	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6		компл	6	37 156		с НДС	ТОО "Skala Group" Казахстан	5	38 200		с НДС	ТОО СтройМост" Казахстан	6
11	Прайс-лист	Ограничитель перенапряжения ОПН-10УХЛ1		шт	9	17 233		с НДС	ТОО "Skala Group" Казахстан	5	17 600		с НДС	ТОО СтройМост" Казахстан	6
12	Прайс-лист	Предохранитель SVV10.10		шт	41	3 400		с НДС	ТОО "Skala Group" Казахстан	5	3 620		с НДС	ТОО СтройМост" Казахстан	6
13	Прайс-лист	Корпус предохранителя SV29.25		шт	41	3 845		с НДС	ТОО "Skala Group" Казахстан	5	3 900		с НДС	ТОО СтройМост" Казахстан	6
14	Прайс-лист	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3474 IP54		компл	1	142 356		с НДС	ТОО "Skala Group" Казахстан	5	168 900		с НДС	ТОО СтройМост" Казахстан	6

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Прайс-лист	Колодка клеммная соединительная 1р 11х5,3		шт	4	3 200	с НДС	ТОО "Skala Group" Казахстан	5	3 500	с НДС	ТОО СтройМост" Казахстан	6
16	Прайс-лист	Провод с медными жилами ВПП6-0,38 сечением 1х6 мм2		м	988,8	788	с НДС	ТОО "Skala Group" Казахстан	5	800	с НДС	ТОО СтройМост" Казахстан	6
17	Прайс-лист	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДИ 1,6-311-1,0		компл	1	68 956	с НДС	ТОО "Skala Group" Казахстан	5	70 350	с НДС	ТОО СтройМост" Казахстан	6
18	Прайс-лист	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ 0,1-137-0,5-20		компл	3	68 956	с НДС	ТОО "Skala Group" Казахстан	5	70 350	с НДС	ТОО СтройМост" Казахстан	6
19	Прайс-лист	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ARCTIC 218		шт.	8	25 200	с НДС	ТОО "Skala Group" Казахстан	6	25 650	с НДС	ТОО СтройМост" Казахстан	6
20	Прайс-лист	Кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости Д.С 3		шт	6	17 600	с НДС	ТОО "Skala Group" Казахстан	6	18 000	с НДС	ТОО СтройМост" Казахстан	6
21	Прайс-лист	Кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости Д.С 2		шт	4	17 600	с НДС	ТОО "Skala Group" Казахстан	6	18 000	с НДС	ТОО СтройМост" Казахстан	6
22	Прайс-лист	Кабель гидрометрический		м	12	1 882	с НДС	ТОО "Skala Group" Казахстан	7	1 895	с НДС	ТОО СтройМост" Казахстан	7
23	Прайс-лист	Дизельный генератор с панелью АВР номинальной мощностью 8 кВТ, AKSA APD-12A		компл	2	3 100 000	с НДС	ТОО "AKGEN GROUP" Казахстан	8	3 300 000	с НДС	ТОО «Вильсон Казахстан»	11
24	Прайс-лист	Дизельный генератор в погодозащитном кожухе с панелью переключения нагрузки АВР, AKSA APD72P		компл	1	6 100 000	с НДС	ТОО "AKGEN GROUP" Казахстан	8	6 700 000	с НДС	ТОО «Вильсон Казахстан»	11
25	Прайс-лист	Фильтр кассетный FRG 160 для круглых каналов с панельным филтром EUR 160 Sistemair		шт	8	9 700	с НДС	ТОО "Вентпремиум" Казахстан	9	9 800	с НДС	ТОО «ТЕХНО КОМФОРТ» Казахстан	8
26	Прайс-лист	Пункт коммерческого учета ПКУ-10		шт	2	2 120 700	с НДС	ТОО "Астана ЭнергоМунай" Казахстан	10	2 324 764	с НДС	ТОО "Alageum" Казахстан	12
27	Прайс-лист	Поплавок		шт	2	22 000	с НДС	ТОО «Tamgaly Group» Казахстан	11	23 600	с НДС	ТОО СтройМост" Казахстан	6

ГИП ТОО "Строительная группа "Архитектор". Михайлова Л.

«Sılýmın-Vostok» JShS
Qazaqstan Respýblıkasy, ShQO, 070010,
Óskemen q., Q.Ysqaq, 10,
BSN 010840000039, «Qazaqstan Halyq Banki» AQ
BTK HSBKKZKX, JTK KZ166010151000003343

СИЛУМИН-ВОСТОК
инжиниринговая компания

ТОО «Силумин-Восток»
Республика Казахстан, ВКО, 070010,
г. Усть-Каменогорск, ул. Қ.Ысқақ, 10,
БИН 010840000039, АО «Народный банк Казахстана»
БИК банка: HSBKKZKX, ИИК KZ166010151000003343

тел./факс: +7 (7232) 76-90-98, 76-90-12

Исх. № 48-21/2707
От 25 апреля 2023 года

Куда: ТОО «Строительная группа «АРХИТЕКТОР»
Кому: Первому руководителю

Коммерческое предложение

Предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на поставку насосных агрегатов для объекта: "Строительство водопроводных сетей села Актогай Актогайского района (4-очередь)". Стоимость оборудования на условиях – DDP с. Актогай, с НДС составляет 51 920 000,00 (Пятьдесят один миллион девятьсот двадцать тысяч) тенге 00 тиын.

Перечень оборудования и стоимость согласно спецификации:

№	Описание	Тип	Кол-во	Стоимость за ед. в тг	Сумма в тенге с НДС
1	Насос скважинный: Q = 10,0 м3/ч, H = 72 м, 3 кВт, 400 В, 2900 об/мин.	KSP-6N151-A-10-3	1	1 478 000,00	1 478 000,00
2	Насос скважинный: Q = 10,0 м3/ч, H = 70 м, 3 кВт, 400 В, 2900 об/мин.	KSP-6N151-A-10-3	3	1 478 000,00	4 434 000,00
3	Насос скважинный: Q = 10,0 м3/ч, H = 65 м, 3 кВт, 400 В, 2900 об/мин.	KSP-6N151-A-10-3	1	1 478 000,00	1 478 000,00
4	Насос хоз.-пит: Q = 63,0 м3/ч, H = 50 м, 15 кВт, 400 В, 2960 об/мин 1 рабочий 1 резервный.	МК-100В-3-15/2	2	4 214 000,00	8 428 000,00
5	Насос противопожарный: Q = 54,0 м3/ч, H = 50 м, 15 кВт, 400 В, 2960 об/мин 1 рабочий 1 резервный.	МК-100В-3-15/2	2	4 214 000,00	8 428 000,00
6	Шкаф управления двумя насосами хоз.-пит. МК-100В/3-15/2, 15 кВт, с двумя Преобразователями частоты, панель оператора, счетчик наработки часов. В комплекте датчик давления, силовой кабель 15м, контрольный кабель 30 м.	ШУН-ProFC-380-2-15- B0-C0-D0-E0+ПО+СЧ	1	5 207 000,00	5 207 000,00
7	Шкаф управления двумя насосами пожаротушения МК-100В/3-15/2, 15кВт с двумя преобразователями частоты, панель оператора, счетчик наработки часов.	ШУН-ProFC-380-2-15-B0-C0-D0-E0+ПО+СЧ	1	5 207 000,00	5 207 000,00
8	Шкаф управления насосом KSP-6N151-A-10-3 с преобразователем частоты в комплекте силовой кабель 200м, контрольный кабель 120м.	ШУН-ProFC-380-1-3-B0-C0 -D0E0+СЧ+ PM + GSM	5	3 452 000,00	17 260 000,00
				Итого с НДС 12%:	51 920 000,00

Стоимость действительна на всю партию оборудования.

«Sılýmın-Vostok» JShS
Qazaqstan Respýblıkasy, ShQO, 070010,
Óskemen q., Q.Ysqaq, 10,
BSN 010840000039, «Qazaqstan Halyq Banki» AQ
BTK HSBKKZKX, JTK KZ166010151000003343

СИЛУМИН-ВОСТОК
инжиниринговая компания

ТОО «Силумин-Восток»
Республика Казахстан, ВКО, 070010,
г. Усть-Каменогорск, ул. Қ.Ысқақ, 10,
БИН 010840000039, АО «Народный банк Казахстана»
БИК банка: HSBKKZKX, ИИК KZ166010151000003343

тел./факс: +7 (7232) 76-90-98, 76-90-12

Цена единицы товара и общая стоимость партии товара определяется следующим образом:

$$Ц_0 = \frac{R_0}{R} \times Ц$$

где Ц0 – окончательная цена, Ц – цена, определенная в Спецификации, R0/R – коэффициент, где R0 - курс евро к тенге, установленный Национальным Банком РК на дату исполнения Продавцом своего обязательства по поставке товара (на дату выставления счета-фактуры), а R - курс евро к тенге, установленный Национальным Банком РК на дату подписания Продавцом Контракта и Дополнительных соглашений. Перерасчет цены единицы товара и общей стоимости партии товара будет производиться только в случае, если R0/R ≥ 1,05. Официальный курс евро на 25.04.2023 г. составляет 501.93 тенге/евро. Срок действия коммерческого предложения 30 календарных дней.

1. Сроки поставки.

Срок поставки с момента заключения договора 12-14 рабочих недель.

2. Условия оплаты.

Оплата за поставленное оборудование: 100% предоплата.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на оборудование 12 месяцев с момента запуска, но не более 18 месяцев с момента получения на склад.

С уважением,

менеджер по реализации насосного оборудования Шангин. М. А

Shygys Engineering Group	Технические данные KSP-6-N151-A-10-3	Редакция n.	Страница: 1

	Получатель	Отправитель
Наименование компании Ответственный Ответственный Номер телефона Номер факса Адрес электронной почты		

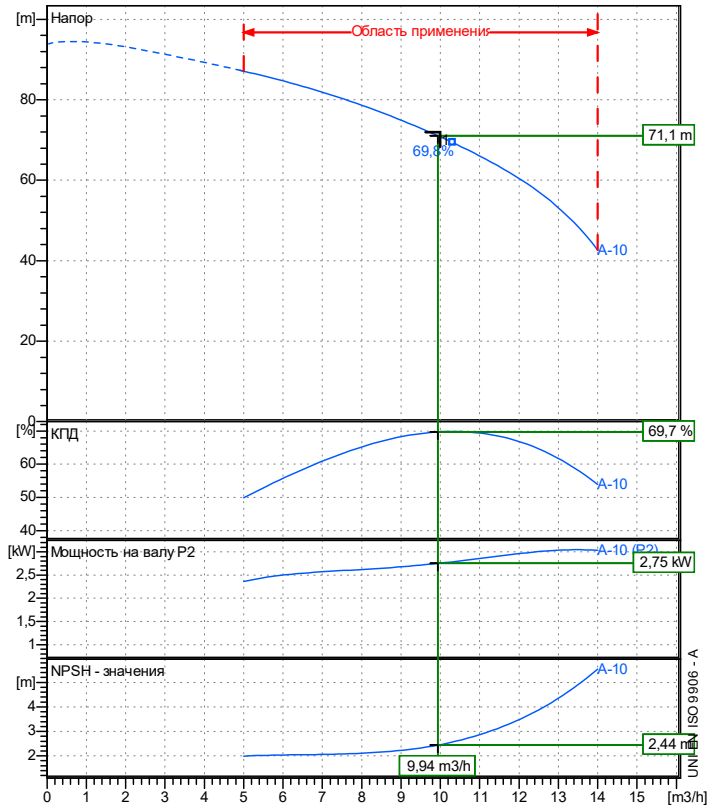

Рабочие параметры

Номинальная подача	m³/h	10
Номинальный напор	m	72
Статический напор	m	0
NPSH системы	m	0
Давление на входе	bar	0,09793
Жидкость		Чистая вода
Температура перекачиваемой жидкости t A	°C	20
Плотность при t A	kg/dm³	0,9983
Кинематическая вязкость при t A	mm²/s	1,005

Насос

Наименование насоса	KSP-6-N151-A-10-3			
Размер	151			
Тип насоса	6" Погружной насос			
Скорость 1/min	2900	Кол-во ступеней		10
Тип раб. колеса	Радиальное колесо			
Подача	Номинальный		m³/h	9,94
	Макс-		m³/h	14
	Мин-		m³/h	5
Напор	Номинальный		m	71,1
	Макс-		m	87,1
	Мин-		m	42,7
Напор H (Q=0)			m	93,9
NPSH 3%			m	2,44
Максимальное рабочее давление			bar	9,3
Мощность на валу			kW	2,75
К.П.Д.			%	69,7
Максимальная потребляемая мощность			kW	3,0478

Материалы Насос

Вал	Нержавеющая сталь AISI 431 (1.4057)
Рабочее колесо	Поликарбонаты
Диффузор	Поликарбонаты
Всасывающий патрубок	Чугун EN-GJL-250
Напорный патрубок	Чугун EN-GJL-250
Труба насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
Планка кабеля	Нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
Клапан	Нерж. сталь AISI304 (1.4301)+Поликарбонат

Двигатель		Размер		4"	
Тип двигателя		CL 95-4T			
Мощность	kW	3			
Эл. сила тока	A	7,5	Скорость	1/min	2900
Эл. Напряжение	V	400 V	3~	Hz	50
Способ запуска		Прямой	К.П.Д.	77 %	cosф 0
Вид защиты		IP 68	Класс изоляции		B

Размеры в mm

H	781
od	94
oD	G 2 1/2"
oMax	145
T	1310

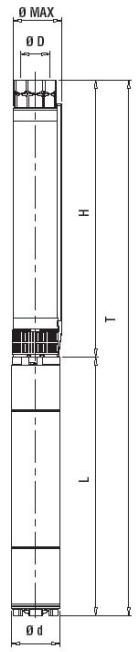

Общий вес

33 kg

Примечание

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано **25/11/21**	Последнее изменение

Shygys Engineering Group	Технические данные MK-100B/3-15/2	Редакция n.	Страница: 1

	Получатель	Отправитель
Наименование компании Ответственный Ответственный Номер телефона Номер факса Адрес электронной почты		

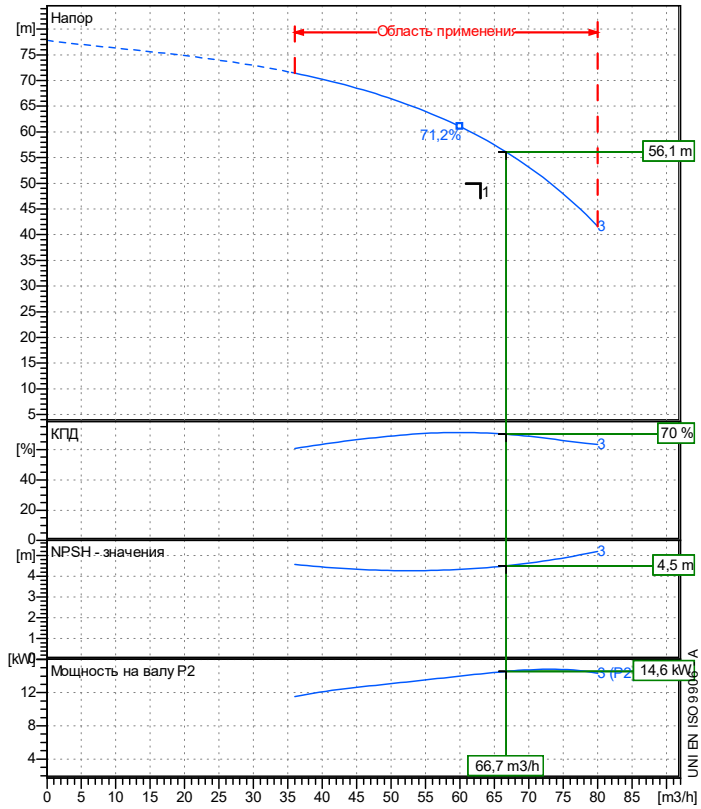

Рабочие параметры

Номинальная подача	m³/h	63
Номинальный напор	m	50
Статический напор	m	0
NPSH системы	m	0
Давление на входе	bar	0,09793
Жидкость		Чистая вода
Температура перекачиваемой жидкости t A	°C	20
Плотность при t A	kg/dm³	0,9983
Кинематическая вязкость при t A	mm²/s	1,005

Насос

Наименование насоса		MK-100B/3-15/2		
Размер		100		
Тип насоса		Вертикальный многоступенчатый насос		
Скорость 1/min	2950	Кол-во ступеней	3	
Тип раб. колеса				
Подача	Номинальный		m³/h	66,7
	Макс-		m³/h	80
	Мин-		m³/h	36
Напор	Номинальный		m	56,1
	Макс-		m	71,4
	Мин-		m	41,6
Напор H (Q=0)			m	77,8
NPSH 3%			m	4,5
Максимальное рабочее давление			bar	7,72
Мощность на валу			kW	14,6
К.П.Д.			%	70
Максимальная потребляемая мощность			kW	14,818

МатериалыНасос

Вал	Нержавеющая сталь AISI 431 (1.4057)
Рабочее колесо	Латунь
Диффузор	Чугун EN-GJL-250
Уплотнение	Резина EPDM
Основание	Чугун EN-GJL-250
Кожух насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
Механическое уплотнение EN 12756	
Подвижное уплотнение	Графит пропитанный смолой
Неподвижное уплотнение	Карбид кремния
Резиновые элементы	Резина EPDM
Пружина и металлические части	Нержавеющая сталь AISI 316 (1.4401)

Двигатель		Размер		160 M
Тип двигателя		160M-20		
Мощность	kW	15		
Эл. сила тока	A	27	Скорость 1/min	2960
Эл. Напряжение	V	400 V	3~ Hz	50
Способ запуска		Неизвестный		
Вид защиты		IP 55	Класс изоляции	F

Размеры в mm

H	516
L	542
oD	312
T	1298

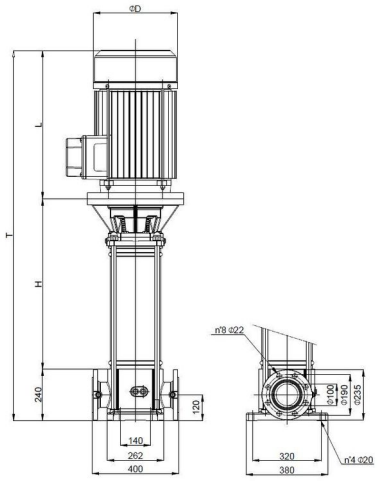

Общий вес 185,5 kg

Чертеж для ознакомления

Примечание

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано **25/11/21**	Последнее изменение

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Силумин-Восток". Бизнес-идентификационный номер 010840000039.
Место нахождения: 070010, КАЗАХСТАН, город Усть-Каменогорск, улица Революционная, дом 10
Телефон: 7232558982, адрес электронной почты: info@silumin.kz

в лице Генерального директора Олега Игоревича Фроимчука

заявляет, что

Насосы, модели KHDB, KHD, KAP, KHD(S), KHP, KSP, KSPN, KSM, MK, MKM, TB2, TB3, TB4, TB5, TB6, PD, KSSP, KLV, KUP, PS T-ONE

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств»

изготовитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Силумин-Восток".
Место нахождения: 070010, КАЗАХСТАН, город Усть-Каменогорск, улица Революционная, дом 10

код ТН ВЭД ЕАЭС 8413 70 510 0, 8413 70 590 0, 8413 70 810 0, 8413 70 750 0, 8413 70 890 0, 8413 70 290 0, 8413 70 210 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 16/20743, 16/20744, 16/20745, 16/20746 от 04.07.2016 года, выданных испытательной лабораторией "СМ-ТЕСТ" НО "Фонд Поддержки Потребителей" аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21МР23

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств»: ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998) "Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности", разделы 5 - 8; ГОСТ Р 54804-2011 (ИСО 9908:1993) "Насосы центробежные. Технические требования. Класс III", разделы 4 и 5; ГОСТ МЭК 60335-1-2008 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"
ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Частные требования к насосам"; ГОСТ 30804.6.1-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний"; ГОСТ 30804.6.3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний"

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.02.2022 **включительно.**

(подпись) О.И. Фроимчук

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-KZ.АД09.В.00197
Дата регистрации декларации о соответствии 22.02.2017

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ТС KZ.6310937.22.01.00078

Серия KZ № 0274587

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ТОО "Центр стандартизации и сертификации" ВКО. г. Усть-Каменогорск, ул. Краснознаменная, 149Б 8 (7232) 77-63-30. 77-05-70 info@standart-uk.kz № аттестата KZ.O.07.0937 выдан 15/09/15 года Товарищество с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "Силумин-Восток"№ 2399-1917-01-ТОО от 22.02.2013г Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск,ул. Революционная, 10 8 (7232)29-84-51, 8 (7232) 29-84-53 sizova@silumin.kz

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "Силумин-Восток" Республика Казахстан, Восточно-Казахстанкая область, г.Усть-Каменогорск, ул. Революционная, 10

ПРОДУКЦИЯ Низковольтные комплектные устройства напряжением до 1000 В согласно Приложениям к данному сертификату соответствия Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток" (серийное производство).Номера бланков приложений 0025755-0025756

КОД ТН ВЭД ТС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 354-361 от 13.03.17г, № 362-369 от 14.03.17г ИЛ ТОО "Центр стандартизации и сертификации" /KZ.И.07.1020 от 15.09.2015г./, протоколов испытаний № 317/ЭС - 332/ЭС от 14.03.2017г. ИЦ ТОО "Центр сертификации и экспертизы "ТЕСТ" /№ KZ.И.01.1226 от 10.03.2016г./ и акта обследования от 15.03.2017г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯГОСТ 12.2.007.0-75 п.п. 3.1.7,3.3.2,3.3.4,3.3.7,3.3.10,3.3.12,3.4.7, ГОСТ Р 51321.1-2007 п.п. 5.1,7.1,7.3,7.4,8.2.2,ГОСТ IEC 60695-10-2-2013,Срок годности не ограничен,условия хранения соответствуют требованиям к продукции. Инспекционный контроль 1 раз в год ТОО "ЦСС", Схема № 1С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 16.03.2020 г. **по** 16.03.2023 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — подпись — З.Ф. Холдина (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы)) — подпись — А.Г. Хасис (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен РГП «КазИнСт», г. Астана

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ 0025755

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС KZ.6310937.22.01.00078

Лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Нормативно правовые акты, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	8537109900	Низковольтные комплектные устройства напряжением до 1000 В (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток"
2	8537109900	Щиток осветительный ЩО (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток"
3	8537109900	Щиток этажный ЩЭ (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток"
4	8537109900	Шкафы управления и защиты ШУЗ SV (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток"
5	8537109900	Щиты SV 0,4 кВ (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток"
6	8537109900	Шкафы SV 0,4 кВ (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток"
7	8537109900	Панели SV 0,4 кВ (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток"
8	8537109900	Шкафы управления насосом ШУН (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток"
9	8537109900	Многофункциональные шкафы управления МФШУ (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток"
10	8537109900	Шкаф автоматизации МФШУ-ША (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ подпись З.Ф. Холдина инициалы, фамилия

Эксперт (эксперт-аудитор) _____ подпись А.Г. Хасис инициалы, фамилия

Бланк изготовлен РГП «КазИнСт», г. Астана

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ 0025756

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС KZ.6310937.22.01.00078

Лист 2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Нормативно правовые акты, в соответствии с которыми изготовлена продукция
			документов ТОО "Силумин-Восток"
11	8537109900	Многофункциональные шкафы управления насосами МФШУ-Н (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток"
12	8537109900	Многофункциональные шкафы управления задвижками МФШУ-З (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток"
13	8537109900	Автоматизированное рабочее место АРМ (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток"
14	8537109900	Щиты силовые, управления и распределительные ЩСУ (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток"
15	8537109900	Распределительные панели 0,4 кВ ЩО-70 (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток"
16	8537109900	Силовой шкаф переменного тока АС-2 0,4кВ (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток"
17	8537109900	Шкаф постоянного тока DC (серийное производство).	Продукция изготовлена по комплекту технических документов ТОО "Силумин-Восток"

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — подпись — З.Ф. Холдина (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) — подпись — А.Г. Хасис (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен РГП «КазИнСт», г. Астана

Республика Казахстан, г. Караганда ул. Мельничная 4/3, склад Мельничная 24а
Тел. +7 775 846 3514, +7 701 895 7922
+7 775 258 9985;
E-mail: envk-technology@inbox.ru
Web.:http://envk.kz

исх. №257
от «25» апреля 2023 г.

Первому руководителю и всем заинтересованным специалистам ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Настоящим благодарим за сотрудничество и в ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на поставку УФ ENVK серии «УОВ-УФТ-АМ-1-09», производительностью 70 м3/ч:

№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Цена в тг. с НДС 12%	Сумма в тг. с НДС 12%
1	Установка обеззараживания питьевой воды ENVK УОВ-УФТ-АМ-1-09 в комплекте с блоком системы контроля БСК-3 и блоком промывки.	шт.	4	2 527 400	10 109 600
				Итого в тенге с НДС:	10 109 600
				в том числе НДС 12%	1 083 171

Условия поставки –*DDP (ИНКОТЕРМС 2010) склад Заказчика.*

Срок изготовления и поставки *– в течении 4-5 недель с момента заключения договора и поступления предоплаты, при условии поступления своевременных платежей согласно условий оплаты.*

Условия оплаты *– предоплата 50% в течение 5 банковских дней с момента заключения Договора, вторые 50% в течении 5 банковских дней с момента уведомления о готовности оборудования к отгрузке.*

Цены предоставлены согласно текущему курсу конвертации валюты в АО «Банк ЦентрКредит» и могут быть пересмотрены при заключении Договора в слу-чае изменения стоимости валюты более чем на 5%.

Коммерческое предложение действительно до 31.07.2023 г.

С уважением,

директор ***В. Тулупов***

Исполнитель
Региональный специалист
ОВ и ВК
Шамеров Адил
сот. + 7 701 895 79 22
E-mail: shamerov.envk @mail.ru

№ 0621

Сертификат выдан 09 декабря 2021 г. Срок действия до 08 декабря 2023 г.

СЕРТИФИКАТ
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

Производитель оборудования для
обеззараживания воды ультрафиолетом

Общество с ограниченной ответственностью
“Ультрафиолетовые Технологии”

настоящим сертификатом подтверждает, что

ТОО "ENVK Group"
РК, город Караганда, Ул. Мельничная 4/3
БИН: 210340028083
является официальным дилером компании
на территории Республики Казахстан
Дилерский договор № 065/ДДENVKG «07»декабря 2021 г

Имеет право представлять интересы ООО “УФ-ТЕХ”,
в том числе заключать договоры на поставку, монтаж,
пуско-наладку, сервисное обслуживание и осуществлять
гарантийный ремонт оборудования.

Генеральный директор
ООО “УФ-ТЕХ” **А.А. Корсаков**

141315 Россия
Московская область
г. Сергиев Посад
ул. Фабричная, д. 12-а

Тел: +7-495-973-25-56
Т/факс+7-496-549-08-10
info@uv-tech.ru
www.uv-tech.ru

РЕГИСТР
ИСО 9001

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА «АКАДЕММАШ»

Российская Федерация, 115054, г. Москва, пер. Большой Строченовский, д. 22/25, стр.1

RA.RU.13ФК63

К № 34250

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выпуск 3. СМК сертифицирована с июня 2013

Выдан **Обществу с ограниченной ответственностью «Ультрафиолетовые Технологии»**

Российская Федерация, 141304, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 12-а

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

система менеджмента качества применительно к разработке, производству, продаже оборудования для обеззараживания воды и воздуха ультрафиолетовым излучением

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Регистрационный № РОСС RU.ФК63.К00218

Дата регистрации 17.05.2019 **Срок действия до 17.05.2022**

Руководитель органа по сертификации интегрированных систем менеджмента **И.Л. Еникеев**

Председатель комиссии **А.В. Поляков**

Орган по сертификации АНО "АКАДЕММАШ" РОСС RU.0001.13ФК63 МОСКВА

Учетный номер Регистра систем качества № 28231

© ОПЦИОН

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.99.32.013.E.005210.03.12 от 15.03.2012 г.

Продукция:
Установки обеззараживания воды под воздействием ультрафиолетового облучения тип "УОВ-УФТ" (серий "П", "А", "АМ", "В"). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 4859-001-61580951-2009. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "Ультрафиолетовые Технологии"; 141315, Московская обл., г.Сергиев Посад, ул.Фабричная, д. 12-а, Российская Федерация. Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ультрафиолетовые Технологии"; 141315, Московская обл., г.Сергиев Посад, ул.Фабричная, д. 12-а, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для очистки и обеззараживания питьевой воды и воды плавательных бассейнов

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
протокол испытаний №49А-0139 от 15 октября 2009 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" ; техническое описание; руководство по эксплуатации; макет этикетки

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Г.Г. Онищенко
(Ф. И. О. подпись)

№0196358

М. П.

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г., уровень «В».

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 141304, Россия, область Московская, город Сергиев Посад, улица Фабричная, дом 12 А
Основной государственный регистрационный номер 1095042003275.
Телефон: 74959732556 Адрес электронной почты: info@uv-tech.ru
в лице Генерального директора Корсакова Андрея Анатольевича
заявляет, что Установки обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением, тип «УОВ-УФТ» серий «П», «С», «40», «А», «АС», «АМ», «АМС», «Н», «ЛТ», «В».
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141304, Россия, область Московская, город Сергиев Посад, улица Фабричная, дом 12 А Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4859-001-61580951-2009 «Установки обеззараживания воды под воздействием ультрафиолетового облучения тип «УОВ-УФТ» серий «П», «С», «40», «А», «АС», «АМ», «АМС», «Н», «ЛТ», «В».
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8421210009
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)
Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний №№ 279-07/12-В, 280-07/12-В от 09.07.2019 года, выданных испытательной лабораторией «Велес» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «Велес» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31485.04ИДЮ0.006)
руководства по эксплуатации; паспорта
Схема декларирования соответствия: 1д
Дополнительная информация
ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности", ГОСТ 30804.6.1-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний", ГОСТ 30804.6.3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.07.2024 включительно.

_____ М.П. Корсаков Андрей Анатольевич
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АД07.В.00379/19
Дата регистрации декларации о соответствии: 11.07.2019

DEIK
050000, Республика Казахстан,
г.Алматы, пр-т. Назарбаева 65 оф 610
Тел: +7 727 3545135
email: info@deik.kz
Сайт: www.deik.kz

От 25.04.2023г.

Куда:ТОО "Строительная группа Архитектор"
Тел.: 8 (7252) 41-51-11
Email: ab-cg@mail.ru

Уважаемые Господа,

Представляем Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку запорной арматуры, согласно Вашего запроса:

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге, с НДС
1	Клапан предохранительный фланцевый Belgicast BV-05-37 PN 16, DN 50	шт	2	127 075	254 150
2	Клапан обратный створчатый фланцевый Belgicast BV-05-37 PN 16, DN 80	шт	4	142 352	569 408
3	Клапан обратный створчатый фланцевый Belgicast BV-05-37 PN 16, DN 100	шт	2	177 072	357 144
4	Клапан обратный створчатый фланцевый Belgicast BV-05-37 PN 16, DN 125	шт	2	259 011	518 022

Итого 1 698 724

- **Условия поставки: DDP г. Алматы;**
- **Условия оплаты: 50 % предоплата, 50% при готовности на заводе**
- **Срок поставки: уточняется на момент размещения заказа, 12 недель**
- **Срок действия коммерческого предложения: 30 календарных дней**
- **Цена действительна при покупке всего объема.**

С Уважением,
Директор Диков А.А.

BELGICAST
BY TALIS

BELGICAST Internacional, S.L. • Barrio Zabalondo 31 • 48100 Mungia (Bizkaia) - Spain

17/03/2021

Certificate of authorization

Hereby we confirm that DEIK LLC (ТОО «ДЭЙК») is official partner of Belgicast International, S.L. in Kazakhstan. With rights to participate in tenders and sell our products.

Your faithfully,

Belgicast
Internacional, s.l.
Apartado, 93 - Bº Zabalondo, 31
48100 MUNGUIA (Vizcaya)

Emilio Garbayo

BELGICAST Internacional, S.L.
Barrio Zabalondo 31
ES-48100 Munguia (Vizcaya)

Phone: +34 94 488 91 20
Telefax: +34 94 488 91 41
Internet: www.belgicast.eu
E-Mail: belgicast @ talis-group.com

B.B.V.A.
Gran via, 12
48001 Bilbao
SWIFT: BBVAESMM
IBAN: ES36 0182 1299 4000 1150 3076

BELGICAST is a company of TALIS

Қазақстан Республикасы
Қарағанды қ. 100017
Н.Әбдіров көш. 32, оф.123,
тел.: +7 (7212) 51-42-80
сот.: 8 701 344 29 36, 8 701 995 59 20
e-mail: duga-s@mail.ru

«ДУГА СЕРВИС»

Республика Казахстан
г. Караганда, 100017
ул.Н.Абдирова 32, оф.123,
тел.: +7 (7212) 51-42-80
сот.: 8 701 344 29 36, 8 701 995 59 20
e-mail: duga-s@mail.ru

ОО «Строительная группа «Архитектор»
Директору Абуову С.
Г.Шымкент
Тел.: 8 7252 41-51-11
E-mail: ab-cg@mail.ru

Исх. №27-ком-01А
От «22» апреля 2023г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №27-ком-01А

На поставку системы дистанционного мониторинга СДМ-ТП1\2 технологического процесса работы оборудования, для объекта «Строительство водопроводных сетей села Актогай Актогайского района (4 очередь)»

№ п\п	Наименование	Кол-во комплектов	Цена за ед., тенге без НДС	Сумма, тенге без НДС
1	Система дистанционного мониторинга СДМ-ТП1\2 технологического процесса работы оборудования	1	6 750 000	6 750 000
			Итог без НДС	6 750 000
			НДС 12%	810 000
			Итого с НДС	7 560 000

1. Стоимость поставки

Стоимость оборудования, на условиях DDP склад заказчик г. Караганда, с учётом НДС составляет: 7 560 000,00 (семь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) тенге.

2. Сроки поставки

Срок поставки оборудования составляет 12-14 недель.

3. Условия поставки

Предоплата 70%, оплата оставшихся 30% по факту готовности к отгрузке. Возможно изменение условий оплаты по согласованию с заказчиком. Стоимость оборудования в тенге определена согласно курсу Нацбанка РК евро к тенге на 22.04.2023г. На момент заключения договора стоимость может быть изменена пропорционально изменению курса.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на оборудование 24 месяца с момента запуска в промышленную эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента получения на склад.

5. Дополнительные услуги

ТОО «Дуга сервис» осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования, производит монтажные и наладочные работы, оказывает услуги по обучению персонала Заказчика. Выполняет проектные работы и обеспечивает программное обеспечение продукта.

6. Примечание

В стоимость оборудования включены расходы на транспортировку, налоги и сборы. В стоимость оборудования не включены работы по шеф-монтажу и пуско-наладочным работам на объекте Цены действительны только на указанное количество, в случае сокращения или увеличения количества товара требуется перерасчёт. Срок действия коммерческого предложения 90 дней.

Қазақстан Республикасы
Қарағанды қ. 100017
Н.Әбдіров көш. 32, оф.123,
тел.: +7 (7212) 51-42-80
сот.: 8 701 344 29 36, 8 701 995 59 20
e-mail: duga-s@mail.ru

«ДУГА СЕРВИС»

Республика Казахстан
г. Караганда, 100017
ул.Н.Абдирова 32, оф.123,
тел.: +7 (7212) 51-42-80
сот.: 8 701 344 29 36, 8 701 995 59 20
e-mail: duga-s@mail.ru

Техническая спецификация к коммерческому предложению №27-ком-01А

Комплектация	Краткое описание
1.Пункт ЦДС-СДМ-ТП 1\2 (центральный диспетчерский пункт) - 1шт	1. Система дистанционного мониторинга СДМ-ТП1\2 технологического процесса работы оборудования обеспечивает мониторинг за работой скважинных насосов, насосными станциями второго подъема с пункта ЦДС находящегося в помещении очистных сооружений, в режиме реального времени а именно; -мониторинг работы каждого скважинного насоса ЭЦВ по давлению воды в водоводе, -индикация уровня воды в резервуарах второго подъёма и соответствующее автоматическое поддержание заданного уровня воды в резервуарах по средством включения в работу необходимого количества скважинных насосов, -попеременное включение в работу скважинных и сетевых насосов по заранее заданному алгоритму, -возможность принудительного ручного управления работой каждого скважинного и сетевого насоса, -сигнализация по не санкционированному вандальному проникновению в подземные насосные камеры скважинных насосов, - индикация давления воды в трубопроводе после насосной станции второго подъёма и соответствующее автоматическое поддержание заданного давления воды в водоводе по средством частотного регулирования режимами работы насосов второго подъёма. - передача информации по средством GSM связи (интернет) на любое портативное или мобильное устройство поддерживающие GSM связь. Ввиду значительной удалённости скважин и всех объектов системы водоснабжения, а так же в целях обеспечения сохранности оборудования связь обеспечивается комбинированно, посредством подземных кабельных линий и радиомодемов установленных в помещениях. Внедрение «системы дистанционного мониторинга СДМ-ТП1\2 технологического процесса работы оборудования» позволит; -обеспечит увеличение эффективности работы водовода за счёт оперативного контроля и управления, -вести дистанционный контроль и возможность, при необходимости, изменения режимы работы насосов, -производить удалённое диагностирование состояния объектов водоснабжения, -диагностировать состояние водоводов, -вести контроль запасов воды в ёмкостях, -снизить эксплуатационные затраты за счёт снижения аварийности оборудования. -снизить потребление электроэнергии на 20% и увеличить ресурс эксплуатации оборудования за счёт использования частотно регулируемого привода насосами насосных станций первого и второго подъёма.

Директор ТОО «Дуга сервис» Куликов Е. Н.

Тел. 8-701-99-55-920
E-mail: duga-s@mail.ru

Қазақстан Республикасы
Қарағанды қ. 100017
Н.Әбдіров көш. 32, оф.123,
тел.: +7 (7212) 51-42-80
сот.: 8 701 344 29 36, 8 701 995 59 20
e-mail: duga-s@mail.ru

«ДУГА СЕРВИС»

Республика Казахстан
г. Караганда, 100017
ул.Н.Абдирова 32, оф.123,
тел.: +7 (7212) 51-42-80
сот.: 8 701 344 29 36, 8 701 995 59 20
e-mail: duga-s@mail.ru

Монтажная схема шкафа АСУТП.

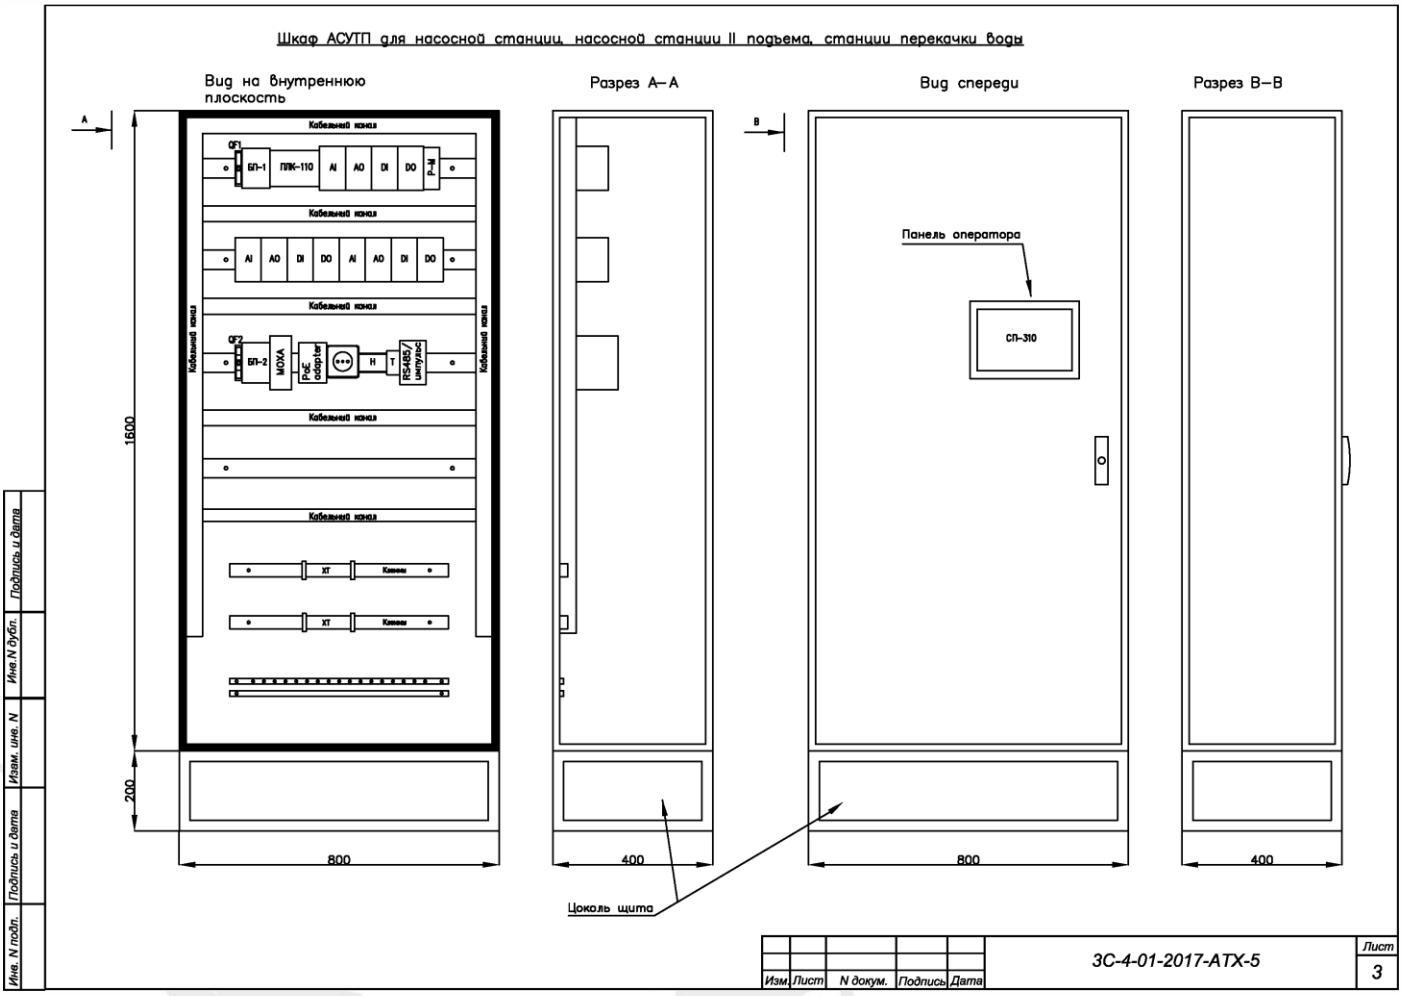

Директор ТОО «Дуга сервис» Куликов Е. Н.

Тел. 8-701-99-55-920
E-mail: duga-s@mail.ru

Қазақстан Республикасы
Қарағанды қ. 100017
Н.Әбдіров көш. 32, оф.123,
тел.: +7 (7212) 51-42-80
сот.: 8 701 344 29 36, 8 701 995 59 20
e-mail: duga-s@mail.ru

«ДУГА СЕРВИС»

Республика Казахстан
г. Караганда, 100017
ул.Н.Абдирова 32, оф.123,
тел.: +7 (7212) 51-42-80
сот.: 8 701 344 29 36, 8 701 995 59 20
e-mail: duga-s@mail.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЕАС

Заявитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Дуга сервис»

Место нахождения: Казахстан, 100017, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект имени Нуркена Абдирова, дом 32, квартира 123, адрес места осуществления деятельности: Казахстан, 100004, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, поселок Федоровка, улица Молокова, строение 55/2, бизнес-идентификационный номер: 130840010507, номер телефона: +77212514280, адрес электронной почты: 3191526@mail.ru

в лице Директора Куликова Евгения Николаевича

заявляет, что Оборудование измерительное: Установка (Система) дистанционного мониторинга и автоматического управления технологическими процессами работы насосного оборудования комплекса технических средств по обеспечению водоснабжением потребителей, модели «СДМ-ТП1\2», «СДМ-ТП1\4»

изготовитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Дуга сервис». Место нахождения: Казахстан, 100017, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект имени Нуркена Абдирова, дом 32, квартира 123, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Казахстан, 100004, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, поселок Федоровка, улица Молокова, строение 55/2.
Продукция изготовлена в соответствии с СТ ТОО 130840010507-01-20.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8537101000. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ТБ – 2442 от 15.10.2020 года, выданного Испытательной лабораторией «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ», аттестат аккредитации RU.RU.01АЯ13.
Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", раздел 8 ; ГОСТ 30804.6.4-2013(IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний" , разделы 4, 6–9. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.10.2023 включительно

М. П. Куликов Евгений Николаевич
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-KZ.HX37.B.10500/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 15.10.2020

-

ТОО «SKALA GROUP»
БИН 050440012244
140 000 РК г. Павлодар, ул. Промышленный р-н
Тел, факс: +7(7182) 670-777, 20-98-25,
+77019405349,+77013599751
e-mail: skalagroup2008@rambler.ru , s345140@mail.ru
http:// www.skala-group.satu.kz

Исх№16584 от 26-04-2023г. БИН 050140000785,ТОО Строительная группа Архитектор

Главному инженеру проекта

Коммерческое предложение, к проектированию: «Строительство водопроводных сетей села Актогай Актогайского района (4 очередь)» **на условиях EXW с НДС 12% в т.ч.**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	ЗП-1 заземляющий проводник 3.407.1-143.8.54 (метр)	224,000	м	1 333,00	298 592,00
2	Г4 крепление плиты 3.407.1-136.09.03	63,000	шт	12 537,00	789 831,00
3	КС-1 кронштейн 3.407.1-136.22.01	41,000	шт	3 912,00	160 392,00
4	Х15 хомут 3.407.1-136.22.02	41,000	шт	1 812,00	74 292,00
5	Х8 хомут 3.407.1-143.8.58	28,000	шт	1 335,00	37 380,00
6	Х42 хомут 3.407.1-143.8.49	21,000	шт	1 815,00	38 115,00
7	Х4 хомут 3.407.1-143.8.49	3,000	шт	2 155,00	6 465,00
8	Х21 хомут 3.407.1-143.25.03	1,000	шт	2 155,00	2 155,00
9	ТМ-6 траверса 3.407.1-143.8.6	10,000	шт	24 156,00	241 560,00
10	ТМ-2 траверса 3.407.1-143.8.2	1,000	шт	14 903,00	14 903,00
11	Г1 стяжка 3.407.1-143.8.44	10,000	шт	4 802,00	48 020,00
12	ОГ-9 накладка 3.407.1-143.8.32	20,000	шт	3 458,00	69 160,00
13	ОГ-5 накладка 3.407.1-143.8.28	10,000	шт	1 880,00	18 800,00
14	ОГ-2 накладка 3.407.1-143.8.27	20,000	шт	2 613,00	52 260,00
15	ТС-4 надставка 3.407.1-143.8.25	3,000	шт	18 814,00	56 442,00
16	У-4 Кронштейн 3.407.1-143.8.42	16,000	шт	7 845,00	125 520,00
17	У-3 Кронштейн 3.407.1-136.3-32	6,000	шт	7 615,00	45 690,00
18	РА-5 кронштейн 3.407.1-143.8.67	10,000	шт	1 990,00	19 900,00
19	РА-4 кронштейн 3.407.1-143.8.66	4,000	шт	2 055,00	8 220,00
20	РА-2 кронштейн 3.407.1-143.8.65	4,000	шт	2 136,00	8 544,00
21	РА-1 кронштейн 3.407.1-143.8.64	4,000	шт	15 500,00	62 000,00
22	РА-7 Вал привода 3.407.1-143.8.69	8,000	шт	15 689,00	125 512,00
23	ОПНп-10/12,5/10/550 УХЛ1	3,000	шт	17 233,00	51 699,00
24	Предохранитель SVV10.10 ENSTO	24,000	шт	3 400,00	81 600,00
25	Корпус для предохранителя 25А ENSTO SV29.25	82,000	шт	3 845,00	315 290,00
26	Лампа ДНаТ 100 Е40 (25) МЕГАВАТТ 02928	28,000	шт	1 900,00	53 200,00
27	Колодка клеммная соединительная 1р 11х5,3, синяя	3,000	шт	3 200,00	9 600,00
28	ЯУО-9602-3474 IP54 УХЛ4	1,000	шт	142 356,00	142 356,00
29	Светильник светодиодный MARS 2221-4 LED настен. СТ 4501006410	1,000	шт	26 694,00	26 694,00
30	Провод ВПП 6	840,000	м	788,00	661 920,00
31	ОВЕН-САУ-М6 Сигнализатор уровня жидкости трехканальный	6,000	шт	37 156,00	229 936,00
32	ОВЕН-ПД100-ДИ-1,6-311-1,0 Преобразователь давления	1,000	шт	68 956,00	68 956,00
33	ОВЕН-ПД100-ДГ-137-0,5-20 Преобразователь давления	1,000	шт	68 956,00	68 956,00

34	ОВЕН-ДС.3 Кондуктометрический датчик	6,000	шт	17 600,00	105 600,00
35	ОВЕН-ДС.2 Кондуктометрический датчик	4,000	шт	17 600,00	70 400,00
36	Светильник переносной РВО-42У2, длина кабеля 12м	3,000	шт	9 000,00	27 000,00
37	Светильник для люминесцентных ламп типа ARCTIC 218	6,000	шт	25 200,00	151 200,00
38	ОУД 1,5-225П Отборное устройство давления	2,000	шт	3 900,00	7 800,00

Срок поставки – в наличии
Предложение действительно 15дней
Для реализации данных товаров на территории РК, наша компания не нуждается в специальных разрешениях.

Коммерческий директор
Фомин С.Ю.

ТОО «SKALA GROUP»
БИН 050440012244
140 000 РК г. Павлодар, ул. Промышленный р-н
Тел, факс: +7(7182) 34-51-40, 20-98-25,
+77019405349,+77013599751
e-mail: skalagroup2008@rambler.ru , s345140@mail.ru
http:// www.skala-group.satu.kz

Исх№16589 от 27-04-2023г. ТОО Строительная группа «Архитектор»

Главному инженеру

Коммерческое предложение, согласно вашего запроса к проекту «Реконструкция и расширение линии водоснабжения ст. Шомиш Аральского района Кызылординской области»; «Строительство водопроводных сетей села Актогай Актогайского района (4 очередь) **на условиях- самовывоз с НДС 12% в т.ч.**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена 1км	Сумма
1	**ОВЕН Кабель гидрометричекий, Диаметр кабеля 7,5 мм, 4 информационных линии 1,3 мм из лужёной медной витой проволоки 18х0,16 мм, пустотелая жила передачи опорного давления из полиуретана PP 3,0/1,0 мм, материал оболочки – двухкомпонентный УФ-устойчивый полиуретан Темафлор (Temafloor PU), толщина стенки 1,1 мм.**	**0,012**	**км**	**1 882 000,00**	**22 584,00**

Срок отгрузки: 15дней

Отдел сбыта **Медведева Юлия**

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MO10.B.04015

Серия RU № 0676479

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение I, комната 35. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, 3-й этаж, комната № 11. Телефон: +7 (495) 664-23-98, адрес электронной почты: info@standart-centr.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11MO10. Дата регистрации аттестата аккредитации: 20.08.2015 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ПО "РосЭнергоРесурс"
Основной государственный регистрационный номер: 451500229852
Место нахождения: 630103, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Станционная 38, оф.115

Телефон: 88007700419

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ПО "РосЭнергоРесурс"

ПРОДУКЦИЯ Устройства вводно-распределительные серий ВРУ,ЩО,ЩЭ, УРЭМ,ПР,ШР, ШУ,ЯУО, АВР,ВП,ГЗШ, ЩК.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3434-001-14694466-2017 «Устройства вводно-распределительные».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8537 10 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 1051/1-1ИЛПМ-2018, 1051/1-2ИЛПМ-2018, 1051/1-3ИЛПМ-2018, 1051/1-4ИЛПМ-2018, 1051/1-5ИЛПМ-2018 от 30.03.2018 года, выданных Испытательным центром Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21BC05 ; акта анализа состояния производства от 23.03.2018 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ»; руководства по эксплуатации; паспорта.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.03.2018 **ПО** 29.03.2023 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Евгений Николаевич Ушаков (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Василий Андреевич Туканов (инициалы, фамилия)

ТОО SKALA GROUP КОПИЯ ВЕРНА

РОСЭНЕРГОРЕСУРС
Импульс Вашего Успеха!

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящим свидетельством удостоверяется, что **ТОО «SKALA GROUP»** (РНН 451500229852, БИН 050440012244, юридический адрес: 140000 Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Чокина 42-23) является официальным представителем **ООО ПО «РосЭнергоРесурс»** (ИНН 5404223516,КПП 540401001 юридический адрес 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная 38 оф.115). И имеет право продавать продукцию производства **ООО ПО «РосЭнергоРесурс»** на территории республики Казахстан.

Мы также подтверждаем, что распространяем все наши фирменные гарантии на оборудование, поставляемое **ТОО «SKALA GROUP».**

17.11.2014г.
дата

РОС ЭНЕРГО РЕСУРС

директор Корчагина
Светлана Ивановна

skala-group.satu.kz

г. Новосибирск, Россия

исх.: № 590-01 от 20 июня 2023 г.
ab-cg@mail.ru
8 (7252) 41-51-11

Вниманию Первого Руководителя
ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Строительство газовой котельной для КГУ «Ащылысайская средняя школа-детский сад» в с.Ащылысай Каргалинского района

Коммерческое предложение по поставке
Дизель-генераторной установки в кабине

Наименование	Цена за ед.	Кол-во	Общая стоимость
Модель APD13A/ APD75A	Курс 1$ = 454 тенге	штук	с НДС 12%
МОЩНОСТЬ **12 кВА** ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ДВИГАТЕЛЬ **AKSA** **альтернатор AKSA** панель управления **DSE 6120** резервная мощность - 12 кВА/ **9,6 кВт** основная мощность - 11 кВА/ **8,8 кВт** 1500 ОБОРОТОВ В МИН., 231V 50 Гц	3 100 000 тенге	2	6 200 000 тенге
МОЩНОСТЬ **75 кВА** ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ДВИГАТЕЛЬ **AKSA** **Альтернатор AKSA** Панель управления **DSE 6120** Резервная мощность - 75 кВА/ **60 кВт** Основная мощность – 70 кВА/ **56 кВт** 1500 ОБОРОТОВ В МИН., 231/400 V 50 Гц	6 100 000 тенге	1	6 100 000 тенге

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.
Стоимость в тенге подлежит корректировке на коэффициент индексации на день оплаты по курсу **halykbank.kz** для юр.лиц.

В стоимость дизель-генераторной установки входит:
-звукоизоляционная кабина, АВР, масло, антифриз, подогрев антифриза, аккумулятор, первоначальный запуск, инструктаж Заказчика.

Место поставки: г.Алматы
Срок поставки: в наличии, г.Алматы
Условия оплаты: по договоренности сторон

ГАРАНТИЯ: наша компания дает гарантию на продукцию завода (отсутствие дефектов комплектующих и сборки) на 1 000 моточасов или 12 месяцев (в зависимости от того, что наступит ранее).

С уважением
Коммерческий директор
Герасименко Алена, **сот: +7 705 910 777 3 , alena@akgen.kz**

ТОО "AKGEN GROUP"
РК, г. Алматы, ул. Айманова 140-В5, оф. 12А
телефон: +7 727 224 31 11, + 7 727 224 04 83

AKSA JENERATÖR SANAYİ A.Ş.
Ruzgarlibahce Mahallesi, Selvi Cikmazi No:10
34805 Kavacik, Beykoz / İstanbul / TURKIYE
Tel : + 90 216 681 00 00
E -mail: aksa@aksa.com.tr

04.01.2021

DISTRIBUTOR LETTER

We as AKSA JENERATOR SAN.A.S. hereby confirm that LLP " ***AKGEN GROUP*** " is our distributor in Kazakhstan and have the rights to promote, sell & provide after sales services for AKSA Branded Generating Sets.

This certificate will be valid until December 31st 2021 and has to be revised each year.

AKSA GENERATOR SAN.A.S.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЕАС

Заявитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Акса Казахстан Лтд" ("Aksa Kazakhstan LTD")

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, проспект Суюнбая 89А, бизнес-идентификационный номер: 070240004031, номер телефона: +77273384847, адрес электронной почты: info@aksakz.kz

в лице Генерального директора Гюнгормюш Гокхана

заявляет, что Установки дизельные электрогенераторные, модели: см. приложение №1 на листе 1

изготовитель "Aksa Power Generation (China) Co. Ltd.". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: No. 19, Tongjiang North Road, Changzhou New District, Changzhou, Jiangsu, Китай.
Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU "Электромагнитная совместимость", 2014/35/EU "Низковольтное оборудование", технической документацией б/н от 2018 г.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 850211, 850213, 8502120000. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 03737-РПП/ЦМ/2019 от 10.10.2019 года, выданный Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ЦСМК", аттестат аккредитации РОСС.RU.31801.RU.ИЦ012.
Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ Р 53174-2008 "Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия"; ГОСТ 13822-82 "Электроагрегаты и передвижные электростанции, дизельные. Общие технические условия"; ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная". Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", раздел 8; ГОСТ 30804.6.4-2013(IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний", разделы 4, 6–9. Условия хранения продукции: хранить в сухих, хорошо проветриваемых закрытых складских помещениях при температуре от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха 10%-70% на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов, прямого огня и влаги, срок хранения (годности) изготовителем не установлен, срок службы: 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.10.2024 включительно

(подпись) М.П. Гюнгормюш Гокхан
(Ф.И.О. заявителя)

AKSA KAZAKHSTAN LTD

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.HB20.B.00156/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 15.10.2019

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-CN.HB20.B.00156/19

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Установки дизельные электрогенераторные	типы: APD A, APD C, APD M, APD P, APD PE, AP, AD , AC, ALP, AMT, AJD, AVP	850211	
Установки дизельные электрогенераторные	типы: APD A, APD C, APD M, APD P, APD PE, AP, AD , AC, ALP, AMT, AJD, AVP	8502120000	
Установки дизельные электрогенераторные	типы: APD A, APD C, APD M, APD P, APD PE, AP, AD , AC, ALP, AMT, AJD, AVP	850213	

Заявитель _____ Гюнгормюш Гокхан
подпись М. П. (Ф.И.О. заявителя)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы "АКСА КАЗАХСТАН ЛТД" ЖШС * Республика Казахстан город Алматы ТОО "АКСА КАЗАХСТАН ЛТД" AKSA KAZAKHSTAN LTD

Оглавления

Фильтр кассетный для круглых каналов

Наименование	Цена тенге с НДС
Фильтр ФВ-100	6 000
Фильтр ФВ-125	6 300
Фильтр ФВ-160	9 700
Фильтр ФВ-200	8 200
Фильтр ФВ-250	10 400
Фильтр ФВ-315	13 500

Фильтры кассетные для прямоугольных каналов

Наименование	Цена тенге с НДС
Фильтр ФЯГ 40-20	9 600
Фильтр ФЯГ 50-25	10 900
Фильтр ФЯГ 50-30	12 100
Фильтр ФЯГ 60-30	13 000
Фильтр ФЯГ 60-35	14 700
Фильтр ФЯГ 70-40	17 000
Фильтр ФЯГ 80-50	20 300
Фильтр ФЯГ 100-50	27 100

Фильтр карманный для круглых каналов

Наименование	Цена тенге с НДС
Фильтр ФВК-100	11 500
Фильтр ФВК-125	12 000
Фильтр ФВК-160	13 500
Фильтр ФВК-200	15 000
Фильтр ФВК-250	17 000
Фильтр ФВК-315	19 000

Фильтры карманные для прямоугольных каналов

Наименование	Цена тенге с НДС
Фильтр ФВП 40-20	13 000
Фильтр ФВП 50-25	16 000
Фильтр ФВП 50-30	18 000
Фильтр ФВП 60-30	21 000
Фильтр ФВП 60-35	23 000
Фильтр ФВП 70-40	30 000
Фильтр ФВП 80-50	34 000
Фильтр ФВП 100-50	40 000

Завод ВЕНТИЛЯТОР

СЕРТИФИКАТ

ТОО «ВентПремиум», Республика Казахстан, г. Алматы.
является ПАРТНЕРОМ
ООО «Завод ВЕНТИЛЯТОР», Россия, г. Санкт-Петербург

ТОО «ВентПремиум» представляет интересы
ООО «Завод ВЕНТИЛЯТОР» и имеет право на распространение
и продвижение общепромышленного вентиляционного
и отопительного оборудования на территории
Республики Казахстан.

На всё оборудование производства ООО «Завод ВЕНТИЛЯТОР»
поставляемое ТОО «ВентПремиум» (БИН 130340000680)
распространяются гарантийные обязательсва производителя.

Сертификат действителен до 21.04.2021

Генеральный директор А. В. Кулик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Завод ВЕНТИЛЯТОР» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО «Завод ВЕНТИЛЯТОР»
193315, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52, корп. 9
ventilator.rum

«АстанаЭнергоМунай» ЖШС
Казакстан Республикасы, Алматы к., Механическая к-сі, 26
Тел. (7172) 787-130, 787-129, e-mail: astanaenergo@mail.ru
«АстанаЭнергоМунай» ТОО
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Механическая 26
Тел. (7172) 787-130, 787-129, e-mail: astanaenergo@mail.ru

Исх.№0401
«23» ноября, 2021г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена тг с НДС	Сумма тг с НДС
1	ПКУ-10кВ (схема 3ТТ/3ТН) с трансформаторами тока ТОЛ-10 и напряжения 3хЗНОЛП-10, со счетчиком Меркурий 230ART с GSM модемом, с ОПН-10кВ-6шт.	шт.	1	2 120 700	1 635 700
				ИТОГО:	**1 635 700**

Примечание:

1) Условия поставки: EXW – самовывоз со склада г.Алматы

2) Условия оплаты: 100% оплата.

3) Срок поставки: 20-25 календарных дней с момента поступления предварительной оплаты

С уважением

Генеральный директор **Исенов А.А.**

Официальный представитель ТОО «Шнейдер Электрик» и ЗАО ГК «Таврида Электрик»

TAMGALY GROUP
Kazakhstan, Almaty
официальный дистрибьютор BERMAD в Казахстане

ТОО «Tamgaly Group», Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Алатау, Самал-35, тел. (701) 1112001, эл.адрес: tamgalyg@gmail.com
БИН 080 840 016 930, РНН 600 900 611 519, ИИК KZ30998CTB0000239277, БИК TSESKZKA, КБе 17, АО «ЦеснаБанк»

Исх.№27
10.05.2023 г.

ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "АРХИТЕКТОР"
Директору
г-ну АБУОВУ С.А.

Коммерческое предложение.

Настоящим письмом ТОО «Tamgaly Group» выражает Вам свое почтение и желает успехов в работе.

Согласно запроса 18.06.2021 г. от вашей компании, мы подготовили для вас коммерческое предложение:

Тенге

№	Наименование	Кол-во	Цена за ед., с НДС	ИТОГО, с НДС
1	Поплавок вертикальный 2-х уровневый мдель 66. DN100	8	22 000	176 000
	ВСЕГО			176 000

Срок поставки – до 6 недель.
Гарантия 2 года.
Предложение действительно 30 дней
С уважением,

Генеральный директор
ТОО «Tamgaly Group»
Скокбаева М.