«Орал қаласы, Абай даңғылы, 90/2 мекенжайында орналасқан «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС ұялы байланыстың орталық коммутаторын электрмен жабдықтау»
жұмыс жобасы бойынша

19.10.2023 ж. № КЫРАН-0395/23

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Мобайл Телеком - Сервис» ЖШС

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ТОП ПРОЕКТ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Орал қаласы, Абай даңғылы, 90/2 мекенжайында орналасқан «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС ұялы байланыстың орталық коммутаторын электрмен жабдықтау» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «ҚЫРАН ЭКСПЕРТ» ЖШС берді.

«ҚЫРАН ЭКСПЕРТ» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ КЫРАН-0395/23 от 19.10.2023 г.

по рабочему проекту
«Электроснабжения центрального коммутатора сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» расположенном по адресу: г.Уральск, пр.Абая, 90/2»

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мобайл Телеком - Сервис"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП ПРОЕКТ"

г. Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Электроснабжения центрального коммутатора сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» расположенном по адресу: г.Уральск, пр.Абая, 90/2» выдано ТОО «ҚЫРАН ЭКСПЕРТ».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ҚЫРАН ЭКСПЕРТ».

Ссылка на окончательную версию ПСД:

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Электроснабжения центрального коммутатора сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» расположенном по адресу: г.Уральск, пр.Абая, 90/2» разработан в 2023 году.

2 ЗАКАЗЧИК: ТОО «Мобайл Телеком - Сервис»

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ТОП ПРОЕКТ» государственная лицензия ГСЛ № 19000291 от 10 января 2019 года (II категория), выданное Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области. Акимат Актюбинской области».

ГИП – Балтабаев Р.А.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование от 2023 года на разработку рабочего проекта «Электроснабжения центрального коммутатора сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» расположенном по адресу: г.Уральск, пр.Абая, 90/2», утвержденное Начальником ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»;
- архитектурно-планировочное задание на проектирование № KZ96VUA00991243 от 05 октября 2023 года рабочего проекта ««Электроснабжения центрального коммутатора сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», расположенном по адресу: Республика Казахстан, г. Уральск, проспект Абая 90/2», выданное «Отделом архитектуры и градостроительства города Уральск»;
- акт на право частной собственности земельного участка на 0,4672 га, №0234645 от 01 февраля 2013 года (кадастровый номер 08-130-013-093), изготовленный «Западно-Казахстанским филиал РГП «НПЦзем»;
- топографическая съемка в масштабе 1:500;
- технический отчет на инженерно-геологические изыскания, выполненный ТОО «ТОП ПРОЕКТ» в 2023 году;
- письмо заказчика о финансировании проекта № 06-4/3065 от 06 октября 2023 года.

Технические условия:

- «На электроснабжение базовой станции сотовой связи» №7/2100 от 30 января 2023 года, выданное ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» Городские электрические сети»

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

Рабочий проект «Электроснабжения центрального коммутатора сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» расположенном по адресу: г.Уральск, пр.Абая, 90/2» согласован со всеми заинтересованными организациями.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. Общая пояснительная записка.

Том 2. Рабочие чертежи.

Альбом 1. ЭС – Электроснабжение 0,4кВ.
Альбом 2. ЭМ – Внутреннее силовое электрооборудование.
Том 3. Сметная документация.
Том 4. Проект организации строительства.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью и задачей проекта является - Электроснабжения центрального коммутатора сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» расположенном по адресу: г.Уральск, пр.Абая, 90/2.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект строительства расположен по адресу: Западно-Казахстанская область, город Уральск, проспект Абая, 90/2.

Ситуационная схема приведена на рисунке 1.

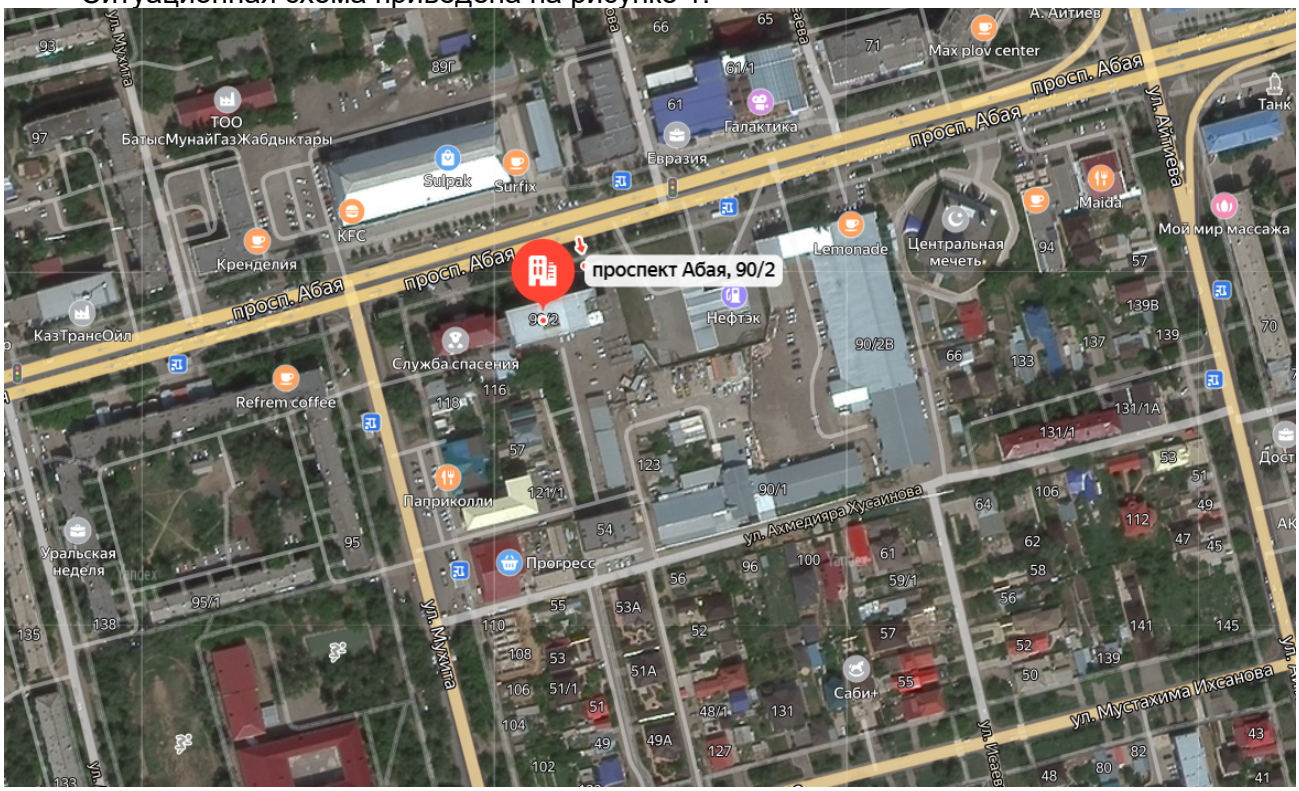

Рисунок 1. Ситуационная схема.

Природно-климатические условия района строительства

В соответствии со СП РК 2.04-01-2017, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к III климатическому району к подрайону В, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

- расчетная наружная температура воздуха – минус 20,5°С;
- нормативная снеговая нагрузка – 70 кг/м^2;
- нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м^2;
- преобладающее направление ветра – южное;
- нормативная глубина промерзания - 117 см;

- зона влажности – сухая;
- сейсмичность площадки строительства – 9 баллов

Инженерно-геологические условия площадки строительства

На участке проектируемого административного здания в результате инженерно-геологических изысканий были вскрыты грунты, которые выделены в четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ), характеристики которых отражены ниже в тексте.

ИГЭ - 1. Почвенно-растительный слой с корнями травянистой растительности. pH +8,2, содержание гумуса 2,36-2,47%.

Мощность 0,3 м

ИГЭ - 2. Глина коричневая, сухая полутвердой консистенции, с включениями гипса.

Глина малопросадочная, повышенно сжимаема.

Модуль осадки при нагрузки 0,2 Мпа равен 50 мм/м

Мощность 1,20 м.

ИГЭ-3. Глина коричневая, влажная туго пластичной консистенции с включением гипса.

Глина малопросадочная, повышенно сжимаема.

МОДУЛЬ осадки гтпи нагрузки 0,2 Мпа равен 37 мм/м

Мощность 1,7-1,4 м

ИГЭ-4. Суглинок коричневый, водонасыщенный мягкопластичной консистенции с включением гипса.

Суглинок повышенно сжимаем.

Модуль осадки при нагрузки 0,2 Мпа равен 47 мм/м

Вскрытая мощность 2,8-3,1 м

Грунтовые воды в период изысканий вскрыты на глубине 2,00 метра. По данным многолетних наблюдений максимальный уровень устанавливается в мае, минимальный в феврале.

Амплитуда колебания уровня достигает 1,5 метра.

В период максимума уровень может повысится на 1,0 метр.

Минерализация грунтовых вод составляет 8110 мг/л.

Вода относится к классу соленых.

Вода сильноагрессивная для бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178-76 .

Содержание сульфатов составляет 4115,52 мг/л (содержание НСОз =3,92 мг -экв

Для железобетонных конструкций вода при постоянном смачивании неагрессивная, при периодическом смачивании среднеагрессивная, содержание хлоридов в пересчете на CL составляет 2477,28 мг/л.

Грунты по содержанию сульфатов (S04 =8030 мг\кг относятся к сильноагрессивным для бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178-76.

По содержанию хлоридов (содержание хлоридов в пересчете на Cl- ион составляет 2550,5 мг\кг) грунты средвеагрессивные.

Степень агрессивности грунтов к бетонам и железобетонам отражены в прилагаемой таблице.

Коррозийная активность фунтов по отношению к стали высокая.

Основные характеристики объекта:

Уровень ответственности – II нормальный, технически не сложный.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Электроснабжение 0,4кВ

Наружное и внутреннее электроснабжения 0,4кВ объекта: «Электроснабжения центрального коммутатора сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»

расположенном по адресу: г.Уральск, пр.Абая, 90/2» разработан на основании следующих исходных данных:

- задания на проектирование, выданное заказчиком;
- технические условие №7/2100 от 30.01.2023 года, выданные ТОО «ЗападноКазахстанская Региональная Электросетевая Компания»;

Надежность электроснабжения - III категория.

Точка подключения - от существующей РУ-0,4кВ ТП №188.

Реконструкция ТП №188 предусмотрено в разделе ЭМ.

В проекте предусмотрена кабельная линия КЛ-0,4кВ.

От РУ-0,4кВ ТП №188 отходят:

- до проектируемого шкафа АВР кабелями ВБбШв- 4х240мм² ГОСТ 16442-80 (рабочий ввод);
- до проектируемого шкафа АВР кабелями ВБбШв- 4х240мм² ГОСТ 16442-80 (резервный ввод).

Внутри здания устанавливается проектируемый вводно-распределительное устройство ВРУ1-21-10. От АВР 400А до ВРУ1-21-10 внутри здания прокладывается кабелем ВВГнг-LS 4х185мм2. От ВРУ1-21-10 до существующего щита прокладывается в кабелем ВВГнг-LS 4х35мм^2 в металлорукаве РЗ-Ц 40 ЗЭТА диаметром 40мм.

Внутри помещения сотовой связи кабель частично прокладывается в существующей лотковый трассе, частично в проектируемой лотковой трассе.

Кабели проложены в земляной траншее типа Т-4 согласно типовой серии А5-92 поверх кабеля в траншее проложена сигнальная лента ЛСЭ-150 «Осторожно кабель».

При пересечении с проезжей частью и инженерными сетями кабель проложить в безнапорных хризотилцементных трубах диаметром 100мм.

Для соединения кабельных линии в траншее предусмотрены соединительные муфты 4ПСТ-1 (70-120). В начале и конце кабельных линии в помещении предусмотрены концевые муфты 4КВТп-1-70/120.

Прокладка кабеля по стене и тех. этаже здания производится в лестничных лотках 300х100х3000мм. Лотки по стене и на крыше крепятся анкерами со шпилькой через каждые 1,5м. Внутри лотков кабели крепляются хомутами через 1м. В местах перехода со стены на крышу кабель прокладывается в металлорукаве РЗ-ЦХ 75 диаметром 75мм.

Проход кабеля через стены здания выполняются в металлорукаве РЗ-ЦХ 75 ∅75мм.

Внутри помещения станции сотовой связи на четвертом этаже предусмотрено установка шкафа АВР на 400А.

Монтаж выполнить согласно СП РК 4.04-107-2013, ПУЭ РК-2015г.

Основные показатели:

- напряжение питающей сети 0,4кВ;
- категория электроснабжения III;
- расчетная мощность 200,0кВт;
- расчетный ток 330,7 А;
- максимальная потеря напряжения 3,78%;
- коэффициент мощности 0,92;
- общая протяженность 2КЛ-0,4кВ 436 м

6.2.2 Внутреннее силовое электрооборудование

Рабочий проект выполнен согласно исходных данных для проектирования:

- техническое задания на проектирования;
- технические условие №7/2100 от 30.01.2023 года, выданные ТОО "ЗападноКазахстанской Регинальной электросетевой компании"

Рабочим проектом предусмотрено демонтаж материалов и оборудовании в ТП10/0,4кВ №188:

- силового трехфазного трансформатора S=250кВА - 2шт;

- ошиновка - 56м;
- трехполюсного рубильника на 630А с предохранителями - 2шт;
- трехполюсного рубильника на 630А без предохранителями - 1шт;
- в существующем линейном панели трехполюсного рубильника на 250А с предохранителями - 1шт.

Проектом предусмотрена установка оборудовании и материалов в ТП-10/0,4кВ №188:

- силового трехфазного трансформатора S=630кВА - 2шт;
- ошиновка с АД31Т 80х8мм - 56м;
- линейной панели "ЩО70-03У3" - 1шт;
- трехполюсного рубильника на 1000А с предохранителями - 2шт;
- трехполюсного рубильника на 1000А без предохранителей (секционный) - 1шт;
- в существующем линейном панели трехполюсного рубильника на 400А с предохранителями - 1шт.
- в существующем линейном панели многотарифного прибора учета электроэнергии «Альфа А-1805 RL-P4G-DW-4» - 1шт.

Заземление вновь установленного выполнено путем присоединения корпуса шкафов к существующему внутреннему контуру заземления подстанции.

Основные показатели:

- напряжение питающей сети 0,4кВ;
- категория электроснабжения III;
- расчетная мощность 200,0кВт;
- расчетный ток 330,7 А.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

При проектировании рабочего проекта использован Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», определяющий меры по защите населения, окружающей природной среды и объектов хозяйствования в случае чрезвычайных ситуаций.

На территории строительства отсутствуют взрывоопасные объекты.

При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить его с применением огнетушителей, сухим песком, накрывая очаги загорания асбестовой или брезентовым полотном.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

В случае чрезвычайных ситуаций ликвидация производится учреждениями, осуществляющими деятельность по пожаротушению и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией пожаров и других чрезвычайных ситуаций на территории объекта.

6.4 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Данный проект предусматривает «Электроснабжения центрального коммутатора сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» расположенном по адресу: г.Уральск, пр.Абая, 90/2».

Санитарно-защитная зона согласно «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденного

Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237 объекты капитального ремонта к производственным объектам не относятся, в связи с чем не предусматривает установление санитарно-защитной зоны. Источниками шума на период работ по строительству будут являться строительные работы и работы строительной техники. Средние уровни шума для обычного строительного оборудования находятся в пределах 82-88 дБ. Уровень шума и вибрации не превышает предельно допустимых уровней в жилой зоне. Источников ионизирующего и неионизирующего излучения, электромагнитного и теплового излучения на период строительства и ввода объекта в эксплуатацию не будет. На основании вышеизложенного, физическое воздействие от деятельности объекта оценивается как допустимое.

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при реализации проекта показали, что они незначительны, приземные концентрации на границе площадки не превышают ПДК.

Работающие строители обеспечиваются спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, бытовыми помещениями, обеспечиваются медицинской аптечкой для оказания первой медицинской помощи. Водоснабжение работающих бутилированная вода. Горячее питание в столовой.

Проект отвечает требованиям:

- «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитой зоны производственных объектов», утвержденные приказом министра национальной экономики РК №237 от 20 марта 2015 года;
- «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденные приказом министра национальной экономики РК №168 от 28 февраля 2015 года;
- «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденные приказом министра национальной экономики РК №169 от 28 февраля 2015 года;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», Приказ Министра национальной экономики РК №125 от 24 февраля 2015 года;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», Приказ Министра национальной экономики РК №177 от 28 февраля 2015 года.

6.5 Организация строительства

В проекте выполнен расчет продолжительности строительства согласно СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I».

До начала строительно-монтажных работ необходимо:

- очистить площадку от строительного мусора;
- обустроить временный бытовой городок;
- выполнить временные подъездные дороги;
- оградить территорию строительной площадки;
- на выезде с площадки установить знак «Берегись автомобиля»;
- в темное время суток обеспечить освещение площадки;
- подготовить площадки для складирования строительных материалов и изделий.

Перед началом проведения строительно-монтажных работ необходимо разработать и утвердить проект производства работ.

Продолжительность строительства – 4,5 месяцев.

Начало работ предусмотрено в 2023 году.

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства:

на 2024 год - 100%.

Мероприятия по технике безопасности

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», №35 от 8 февраля 2006 года «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и огневых работ», утвержденных ГУПО МВД Республики Казахстан и ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность».

Все работы производить в соответствии со СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. При уборке отходов, строительного мусора следует предусматривать меры по уменьшению пылеобразования. Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены средствами защиты органов дыхания от поступления в них пыли. Окраску и антикоррозионную защиту конструкций следует производить до их монтажа на проектную отметку. После установки производить антикоррозионную защиту следует только в местах стыков или соединений конструкции. Монтируемые строительные конструкций на рабочие места следует подавать в технологической последовательности, обеспечивая безопасность работ.

При монтаже конструкций особое внимание обратить на следующее:

- не допускать толчков и ударов монтируемого элемента по другим ранее установленным конструкциям;
- производить подъем и перемещение конструкций плавно, без раскачивания;
- производить установку элементов непосредственно на опорные места в соответствии с принятыми допусками;
- не допускать смещение установленных элементов от проектного положения.

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и проверка их совпадения в монтируемых конструкциях должны производиться с использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами рук не допускается.

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять требования настоящих норм и правил ГОСТ 12.3.003-86* «Работы электросварочные. Требования безопасности» и ГОСТ 12.3.036-84* «Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности», а также Санитарных Правил при сварке, наплавке и резке металлов, утвержденных Уполномоченного органом по делам здравоохранения Республики Казахстан.

При производстве электросварочных работ необходимо электросварщику иметь металлическую коробку для сбора электродных огарков. После окончания сварочных работ тщательно осмотреть рабочее место с целью обнаружения скрытых очагов загораний. Запрещается при производстве огневых работ устанавливать генераторы в непроветриваемых помещениях. Места выполнения огневых работ и установки сварочных агрегатов должны быть очищены от горючих и легковоспламеняющихся материалов в радиусе не менее 5 м. По окончанию работы баллоны с газами должны находиться в специально отведенном для хранения помещении, исключающем доступ посторонних лиц.

Рабочие, находящиеся на рабочем месте, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84 «Краски строительные». Рабочие без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

К производству работ допускаются лица (мужчины не моложе 21 года), специально обученные, прошедшие проверку знаний, имеющие удостоверение на право выполнения строительно-монтажных работ, прошедшие медицинскую комиссию и прошедшие инструктаж на рабочем месте по безопасности труда, пожарной и электробезопасности и спец. инструктаж.

На проведение работ газопламенным способом оформить наряд-допуск, в котором назначить ответственного руководителя и исполнителя работ, предусмотреть меры безопасности. Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

По окончании работы необходимо:

а) очистить рабочее место от мусора и отходов строительных материалов;

б) инструмент, тару и материалы, применяемые в процессе выполнения задания, очистить и убрать в отведенное для этого место;

в) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших во время работы.

После окончания работы или смены запрещается оставлять на месте строительной площадки материалы, инструмент или приспособления во избежание несчастного случая. Громоздкие приспособления должны быть надежно закреплены.

При работе с газопламенным оборудованием рекомендуется пользоваться защитными очками. При зажигании ручной газопламенной горелки (рабочий газ - пропан) следует приоткрывать вентиль на 1/4 - 1/2 оборота и после кратковременной продувки рукава зажечь горючую смесь, после чего можно регулировать пламя. Зажигание горелки производить спичкой или специальной зажигалкой, запрещается зажигать горелку от случайных горящих предметов. С зажженной горелкой не перемещаться за пределы рабочего места, не подниматься по трапам и лесам, не делать резких движений.

Тушение горелки производится перекрыванием вентиля подачи газа, а потом опусканием блокировочного рычага. При перерывах в работе пламя горелки должно быть потушено, а вентили на ней плотно закрыты. При перерывах в работе (обед и т. п.) должны быть закрыты вентили на газовых баллонах, редукторах. При перегреве горелки работа должна быть приостановлена, а горелка потушена, и охлаждена до температуры окружающего воздуха в емкости с чистой водой.

Указания по защите стальных конструкций от коррозии

1. Защита стальных конструкций от коррозии должна производиться в соответствии с указаниями СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии», ГОСТ 9.402-80.

2. Поверхности металлоконструкций, подлежащие подготовке перед окрашиванием, не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом не менее 0,3 мм), сварочных брызг, прожогов, остатков флюса.

3. Подготовка поверхности должна включать в себя очистку от окислов (прокатной окалины и ржавчины) и обезжиривание. Поверхности металлоконструкций должны иметь третью, а в особо оговорённых случаях - вторую степень чистки от окислов ГОСТ 9.402 - 80 и первую степень обезжиривания.

4. Антикоррозийную защиту всех элементов производить эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82.

Указания по огнезащите

Все открытые металлические конструкции оштукатурить по сетке цементно-песчаным раствором толщиной не менее 20 мм, песок для приготовления применять только природный (речной, горный), либо покрыть огнезащитным составом, вспучивающим огнезащитным покрытием ВПМ-2 ГОСТ 25131-82. Напыление производить в 3 слоя.

Покрытие ВПМ-2 применяется в комплексе - противокоррозионный слой - грунт ГФ-0163, вспучивающее огнезащитное покрытие ВПМ-2, влагозащитный слой – окраска пентафталевой эмалью ПФ-115 - 2 слоя.

Указания по производству работ в зимнее время

1. Земляные работы выполнять в соответствии со СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

2. Все строительные работы выполнять в соответствии с проектом производства работ, который разрабатывается строящей организацией.

3. Лица, ответственные за производство работ в зимних условиях, должны быть ознакомлены в обязательном порядке с соответствующими главами СНиП и настоящими указаниями. Все строительные, монтажные и прочие работы, осуществляемые в порядке подготовки к зиме, должны производиться по заранее разработанным мероприятиям.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДСиЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС (редакция 2023.10) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2023 года.

При составлении смет использованы:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01- 08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы (НДЦС 8.04-03-2022);
- Элементные сметные нормы на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022);
- Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2022);
- Элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022).

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере – 7,8%.

Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом «Проект организации Строительства». Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 3%.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2023 года, согласно НДЦС РК 8.04-07-2022.

Налог на добавленную стоимость на 2023 год - 12 %.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2023 года.

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2024 год выполнен с учетом: норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 29, с учетом заделов по годам строительства: МРП 2023 год – 3450 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Территориальный район 07.00 – Западно-Казахстанская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «ҚЫРАН ЭКСПЕРТ» в рабочий проект «Электроснабжения центрального коммутатора сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» расположенном по адресу: г.Уральск, пр.Абая, 90/2», внесены следующие изменения и дополнения:

Сметная документация:

- откорректирована согласно рабочего проекта.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, а также экспертным центром ТОО «ҚЫРАН ЭКСПЕРТ» был уточнен и установлен в соответствии с Приказом №517 от 20 декабря 2016 года, объект II (нормального) уровня ответственности, не относящихся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Основные технико-экономические показатели

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели заявленные до экспертизы	Показатели рекомендуемые к утверждению	Примечание (+увеличение, -уменьшение)
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023 г.,	млн. тенге	117,311	117,311	0

	в том числе:				
	СМР	млн. тенге	86,758	86,758	0
	оборудование	млн. тенге	13,698	13,698	0
	прочие затраты	млн. тенге	16,854	16,854	0
2	Площадь участка	га	0,4672	0,4672	
3	Категория электроснабжения		III	III	
4	Напряжение питающей сети	кВ	0,4	0,4	
5	Расчетная мощность	кВт	200	200	
6	Расчетная ток	А	330,7	330,7	
7	Общая протяженность 2КЛ-0,4кВ	м	436	436	
8	Продолжительность строительства	мес.	4,5	4,5	

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Электроснабжения центрального коммутатора сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» расположенном по адресу: г.Уральск, пр.Абая, 90/2» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2023 г. – 117,311 млн. тенге;
в том числе:
СМР – 86,758 млн. тенге;
оборудование – 13,698 млн. тенге;
прочие затраты – 16,854 млн. тенге;
продолжительность работ – 4,5 мес.

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована начальником «ТОО «Мобайл Телеком - Сервис».

8 ҚОРЫТЫНДЫЛАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Орал қаласы, Абай даңғылы, 90/2 мекенжайында орналасқан «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС ұялы байланыстың орталық коммутаторын электрмен жабдықтау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен мынадай негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

құрылыстың жалпы сметалық құны
ағымдағы бағамен 2023 ж. – 117,311 млн. теңге;
оның ішінде:

ҚМЖ – 86,758 млн. теңге;
жабдық – 13,698 млн. теңге;
басқа шығындар – 16,854 млн. теңге;
жұмыстың ұзақтығы – 4,5 ай.

2. Тапсырыс берушіге жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау-қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алу.

3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау кезінде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5-тармағын орындау үшін құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтары, материалдары мен конструкциялары барынша пайдаланылсын.

5. Осы сараптамалық қорытынды «Мобайл Телеком – Сервис» ЖШС бастығы дұрыстығына кепілдік берген бастапқы деректер мен Тапсырыс беруші бекіткен материалдарды ескере отырып орындалды.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата Дата выдачи	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Электроснабжение 0,4кВ	Рамазанов Асхат Оралович	Инженерные сети и система (по видам инженерных сетей и систем)	KZ01VJE00057312 от 11.09.2020 года	соответствует
2	Внутреннее силовое электрооборудование	Рамазанов Асхат Оралович	Инженерные сети и система (по видам инженерных сетей и систем)	KZ01VJE00057312 от 11.09.2020 года	соответствует
3	Сметная документация	Озгумбаева Юлия Игоревна	Сметная часть	KZ02VJE00056906 от 28.08.2020 года	соответствует

Озгумбаева Ю.И. (Директор)

Рамазанов А.О. (Эксперт)

Озгумбаева Ю.И. (Директор)