Согласно
приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 8 февраля 2021 №53

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 9 августа 2019 №632

Утвержден
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 №234

ҚАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
ОТЫРАР АУДАНЫ
ӘКІМДІГІНІҢ
"ОТЫРАР АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 100240007867
№ 325
«02» 08 2023ж.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» 07 2023года

Заказчик:**Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района в лице руководителя Жарасова Н.М., БИН 030440003975 Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, 23**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: «31» 07 2023г.**ТОО «Газовое хозяйство «Шымкентгаз» БИН000340005962 в лице директора Момбаева Ж.А., г.Шымкент, проезд Землячки д.5**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключенияокачествестроительно-монтажныхработ от«31» 07 2023г.
ТОО «Аксустроймаркет» в лице директора Мәулен С., Эксперт по техническому надзору Сатыбалды К.К. KZ03VJE00076288, KZ46VJE00076290, KZ73VJE00076289 от 14.09.2022г. БИН 170640020782

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «31» 07 2023г. **ТОО «НПТЦ САМИ» в лице директора Сирнебаев Т., Эксперт по авторскому надзору Джанаев А. KZ10VJE00072476 от 18/.02.2022г. БИН050440010961**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Произведя осмотр готовности предъявленного генеральным подрядчиком ТОО «Газовое хозяйство «Шымкентгаз» к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство систем газификации к населенному пункту Сарыкол сельского округа Талапты и населенному пункту Сырдария сельского округа Караконыр, Отырарского района, ЮКО»**

наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)уровеньответственности, техническая и технологическая сложность

по адресу: н.п. Сарыкол сельского округа_Караконыр

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации _____ 2022 года, дата ознакомления подтверждает,что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

акт на право постоянного землепользования №4 от 28.01.2016 года, выданный Акиматсельского округа Талапты

наименование органа вынесшего решение

Документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий.

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ №KZ11REA00228427 от 23.06.2021г. выданного ГУ "Управление государственного архитектурногоконтроля Туркестанской области

наименование органа, принявшего уведомление, дата № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «НПТЦ САМИ» №03-04-2017

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденного(й)филиалом по Южному региону РГП «Госэкспертиза» №19-0033/18от 02.02.2018г

дата и помер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: декабрь 2021г.;

месяц, год

окончание работ: июль 2023г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:4,6;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:4,6

фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сетей газоснабжения	Километр (тысяча метров)	21,823		22,423	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	По проекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее - м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Числоквартир	Площадьквартир, м2		Числоквартир	Площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Показатели	Ед.изм	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Газопровод высокого давления		**26**	**26**
Труба стальная д.273х8мм ГОСТ 10704-91	пм	6	6
Труба стальная д.108х5мм ГОСТ 10704-91	пм	10	10
Труба стальная д.57х4мм ГОСТ 10704-91	пм	10	10
ГРПШ-13-2ВУ1 с узлом учета	шт	1	2
Задвижка ст д.250мм	шт	1	1
Задвижка ст д.50мм	шт	2	2
Газопровод среднего давления	**пм**	**21797**	**22397**
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 110х10мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	15980	15980
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 90х8,2мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	50	50
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 63х5,8мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	5707	6307
Труба стальная д.108х4мм ГОСТ 10704-91	пм	60	60
ГРПШ-10	шт	56	61
ГРПШ-6	шт	25	34
Краны шаровые ПЭ д.110мм	шт	-	1
Краны шаровые ПЭ д.90мм	шт	1	1
Краны шаровые ПЭ д.63мм	шт	9	9
Задвижка ст. д.100 ГОСТ 9698-86	шт	1	1

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): Всего**225037,0**тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ**179321,0**тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8981,0** тысяч тенге, прочее **36735,0** тысячтенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию**189808,496**тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ**161388,588** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8083,314** тысяч тенге, прочее **20336,594**тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (ПСД №03-04-2017 от 2018 года проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:Строительство систем газификации к населенному пункту Сарыкол сельского округа Талапты и населенному пункту Сырдария сельского округа Караконыр, Отырарского района, ЮКО

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района»

Руководитель **Жарасов Н.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Аксустроймаркет»

Директор **Мәулен С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

1) Аттестованный эксперт:

ТОО «Аксустроймаркет» **Сатыбалды К.К.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта

аттестат KZ03VJE00076288, KZ46VJE00076290, KZ73VJE00076289 от 14.09.2022г.

(специализация аттестата, подпись, дата)

Авторский надзор:

ТОО «НПТЦ САМИ»

Директор **Сапрсбаев Т.**

1) разработчик проекта ТОО «НПТЦ САМИ»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись дата

Место печати (при наличии)

2) Аттестованный эксперт:

ТОО «НПТЦ САМИ» **Дканаев А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта

аттестат KZ10VJE00072476 от 18/.02.2022г.

(специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО«Газовое хозяйство «Шымкентгаз»

Директор **Момбаев Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии),подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15к акту приемки
объектав эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицыизмерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода высокого давления	м	26	
2	Протяженность трубопроводасреднего давления	м	22397	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	60	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	60	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	6	
	Протяженность подземной прокладки:	м	22337	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек ст. d =250мм	шт	1	
	ст. d =100мм		1	
	ст. d =50мм	шт	2	
	ПЭ d = 90мм	шт	1	
	ПЭ d = 63мм	шт	9	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		

11	Регуляторы давления			
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки	шт		
	(тип _____ , марка ____)	шт		

План обвязки ГРПШ-6

Масштаб _____

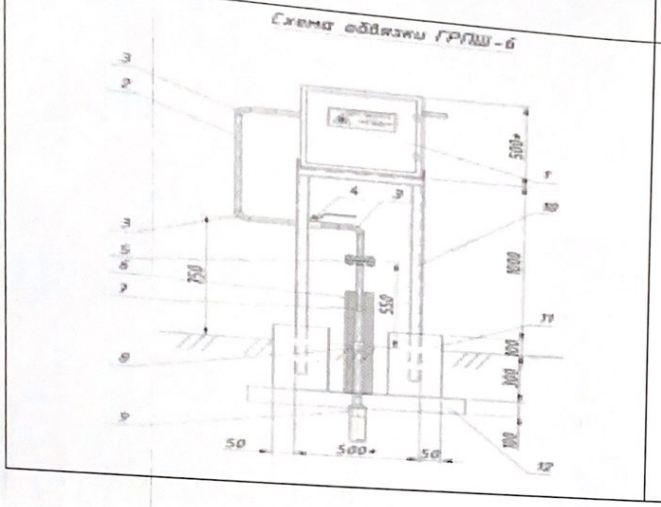

Схемаобвязки ГРПШ-10

Масштаб _____

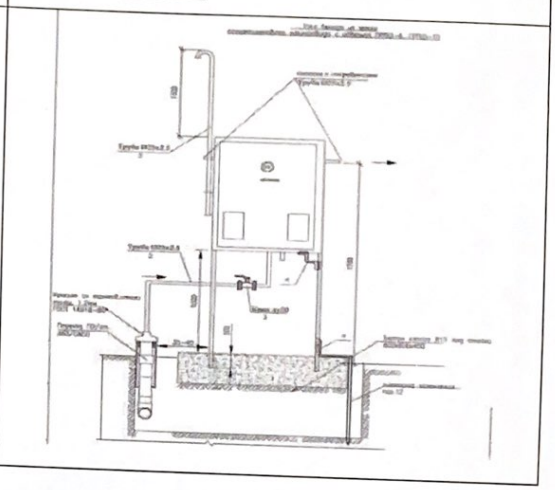

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметрм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	Ст20	стальная	273	6	
2	Труба	Ст20	стальная	108	10+60	
3	Труба	Ст20	стальная	57	10	
4	Труба	SDR11	ПЭ	110	15980	
5	Труба	SDR11	ПЭ	90	50	
6	Труба	SDR11	ПЭ	63	6307	
7	Задвижка	30с41нж	стальная	250	1	
8	Задвижка	30с41нж	стальная	100	1	
9	Задвижка	30с41нж	стальная	50	2	
10	Краны шаровые	SDR11	ПЭ	90	1	
11	Краны шаровые	SDR11	ПЭ	63	9	
12	Газорегуляторный пункт	ГРПШ-13-2ВУ1			2	
13	Газорегуляторный пункт	ГРПШ-10			61	
14	Газорегуляторный пункт	ГРПШ-6			34	

Схемасети газоснабжения

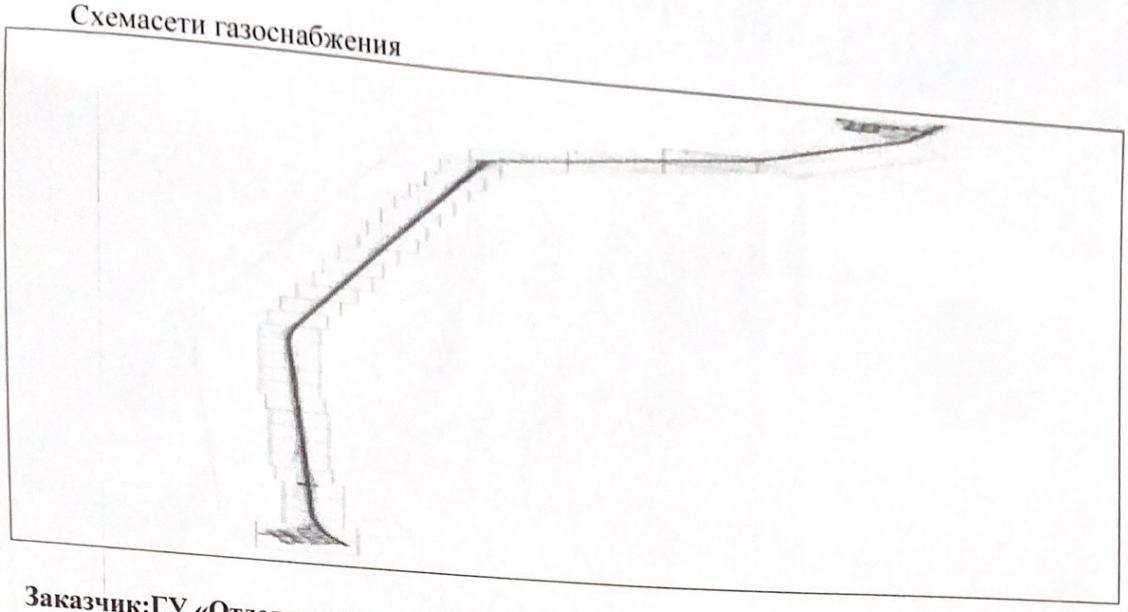

Заказчик:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог Отырарского района»

Руководитель _____ **Жарасов Н.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «НПТЦ САМИ»

Директор _____ **Сирибаев Т.**

1) разработчик проекта ТОО «НПТЦ САМИ» _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись дата

Место печати (при наличии)

2) Аттестованный эксперт:

ТОО «НПТЦ САМИ» _____ **Джанаев А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта

аттестат KZ10VJE00072476 от 18/.02.2022г.

(специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Аксустроймаркет»

Директор _____ **Мәулен С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

1) Аттестованный эксперт:

ТОО «Аксустроймаркет» _____ **Сатыбалды К.К.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта

аттестат KZ03VJE00076288, KZ46VJE00076290, KZ73VJE00076289 от 14.09.2022г.

Подрядчик:

ТОО«Газовое хозяйство «Шымкентгаз»

Директор _____ **Момбаев Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)