	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	951,29	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	951,29	
3	Смотровой колодец	шт	2	
4	Задвижка d- 800	шт		
	" d- 100мм	шт	8	
5	Вентили d-25	шт	5	
6	Кран d-	шт		
7	Гидрант	шт	2	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт	.	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	179,48	

	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из гофрированных труб Корсис	м	179,48	
3	Смотровой колодец	шт	10	
	Выпуск	шт	4	

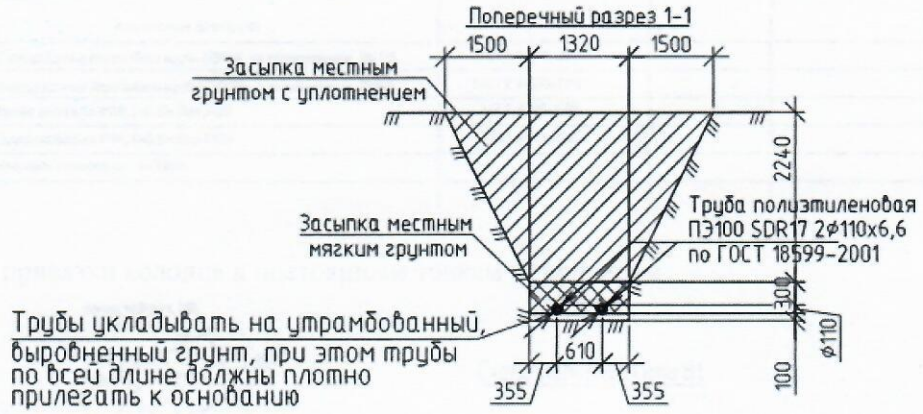

Спецификация

	Водоснабжение В1							
1	Задвижка универсальная с обрезиненным клином DN100 (F4) Ру=16 кгс/см2	BV-05-47			шт	6	21,0	
2	Задвижка универсальная с обрезиненным клином DN65 (F4) Ру=16 кгс/см2	BV-05-47			шт	1	12,5	
3	Задвижка универсальная с обрезиненным клином DN50 (F4) Ру=16 кгс/см2	BV-05-47			шт	1	10,0	
4	Вентиль запорный муфтовый Ру=10 кгс/см^2 Ø25	15ч8р2			шт	5	1,75	
5	Фланцы стальные с болтами и гайками ф100 Ру=10 кгс/см^2	ГОСТ 12820-80*			шт	12	6,25	
6	Фланцы стальные с болтами и гайками ф65 Ру=10 кгс/см^2	ГОСТ 12820-80*			шт	1	3,71	
7	Фланцы стальные с болтами и гайками ф50 Ру=10 кгс/см^2	ГОСТ 12820-80*			шт	3	3,43	
8	Втулка под фланец ф110	ТУ 6-19-213-83			шт	6	0,4	
9	Втулка под фланец ф75	ТУ 6-19-213-83			шт	1	0,1	
10	Втулка под фланец ф50	ТУ 6-19-213-83			шт	1	0,1	
11	Фланец под втулку с болтами и гайками ф128	ГОСТ 12820-80*			шт	6	4,0	
12	Фланец под втулку с болтами и гайками ф92	ГОСТ 12820-80*			шт	1	2,0	
13	Фланец под втулку с болтами и гайками ф62	ГОСТ 12820-80*			шт	1	0,6	
14	Муфта защитная ф140 (для трубы ф110,ф75,ф50) L=0.15м	ГОСТ 18599-2001			шт	7	0,6	
15	Тройник равнопроходный ф100х100	СК 2109-92-042			шт	3	4,5	
16	Тройник ППТФ 100х100	ГОСТ 5525-88			шт	2	46,0	
17	Заглушка стальная фланцевая с болтами и гайками ф100 Ру=10 кгс/см2	ГОСТ 12836-67			шт	1	2,97	
18	Переход ХРФ 100х65	ГОСТ 5525-88			шт	1/2	14,05	усиление и антикоррозионная изоляция на основе битумно-полимерной мастики
19	Пожарный гидрант Н=2000	ГОСТ17378-2001			шт	2	116,0	
20	Компрессионный седловой отвод ф75х25	ТУ BY 390353931.016-2013			шт	1	0,384	
21	Компрессионный седловой отвод ф50х25	ТУ BY 390353931.016-2013			шт	1	0,217	

22	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR 17-110х6,6	ГОСТ 18599-2001			м	1798,2	2,18	
23	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR 17-75х4,5	ГОСТ 18599-2001			м	12,2	1,02	
24	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR 17-50х3,0	ГОСТ 18599-2001			м	6,8	0,45	——//——
25	Трубы стальные электросварные ф325х6 (футляр)	ГОСТ 10704-91			м	20,0	31,52	
26	Бетонный упор под гидрант	В7,5			м3	0,02		
27	Бетонный упор в колодце	В7,5			м3	0,1		
28	Лак полимерно-песчаный- тип "Л"	ГОСТ 3634-99			шт	2	30,0	
29	Указатель пожарного гидранта флуоресцентный	ГОСТ 12.4.009-83			шт	2		
	Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ Колодец ф1000,ф1500мм							
	Кольцо опорное	КО-6			шт	2		
	Плита перекрытия	ЗПП-15-1			шт	2		
	Кольцо стеновое	КС-15.9			шт	6		
	Плита днища	ПН-15			шт	2		
	Отмостка бетоном	В 7,5			м3	0,8		
	Скобы ходовые	т.п.902-09-22.84			шт	18	1,36	
	Стремянка	С-7			шт	2	30,0	
	Кирпич				шт	18		
	Канализация бытовая К1							
1	Гофрированные двухслойные трубы КОРСИС из полипропилена DN 125	ГОСТ Р 54475-2011			м	13,1	0,95	
2	Гофрированные двухслойные трубы КОРСИС из полипропилена DN160	ГОСТ Р 54475-2011			м	165,4	1,7	
3	Муфта защитная ф140, L=0.15м (для ф125)	ГОСТ 18599-2001			шт	4	1,19	
4	Муфта защитная ф194, L=0.15м (для ф160)	ГОСТ 18599-2001			шт	15	1,0	
5	Утеплить керамзитом h=300мм				м	5,0		1,4 м3

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

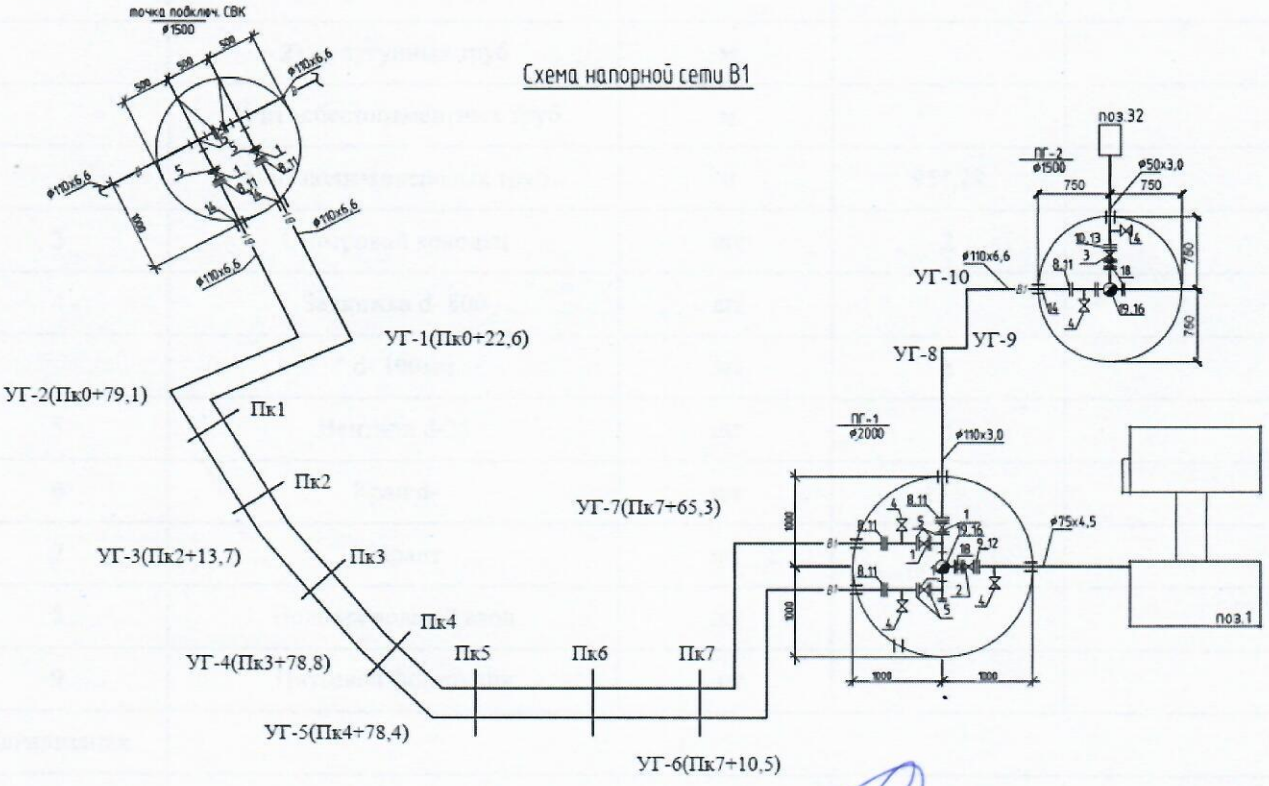

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Утенев З.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.