ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

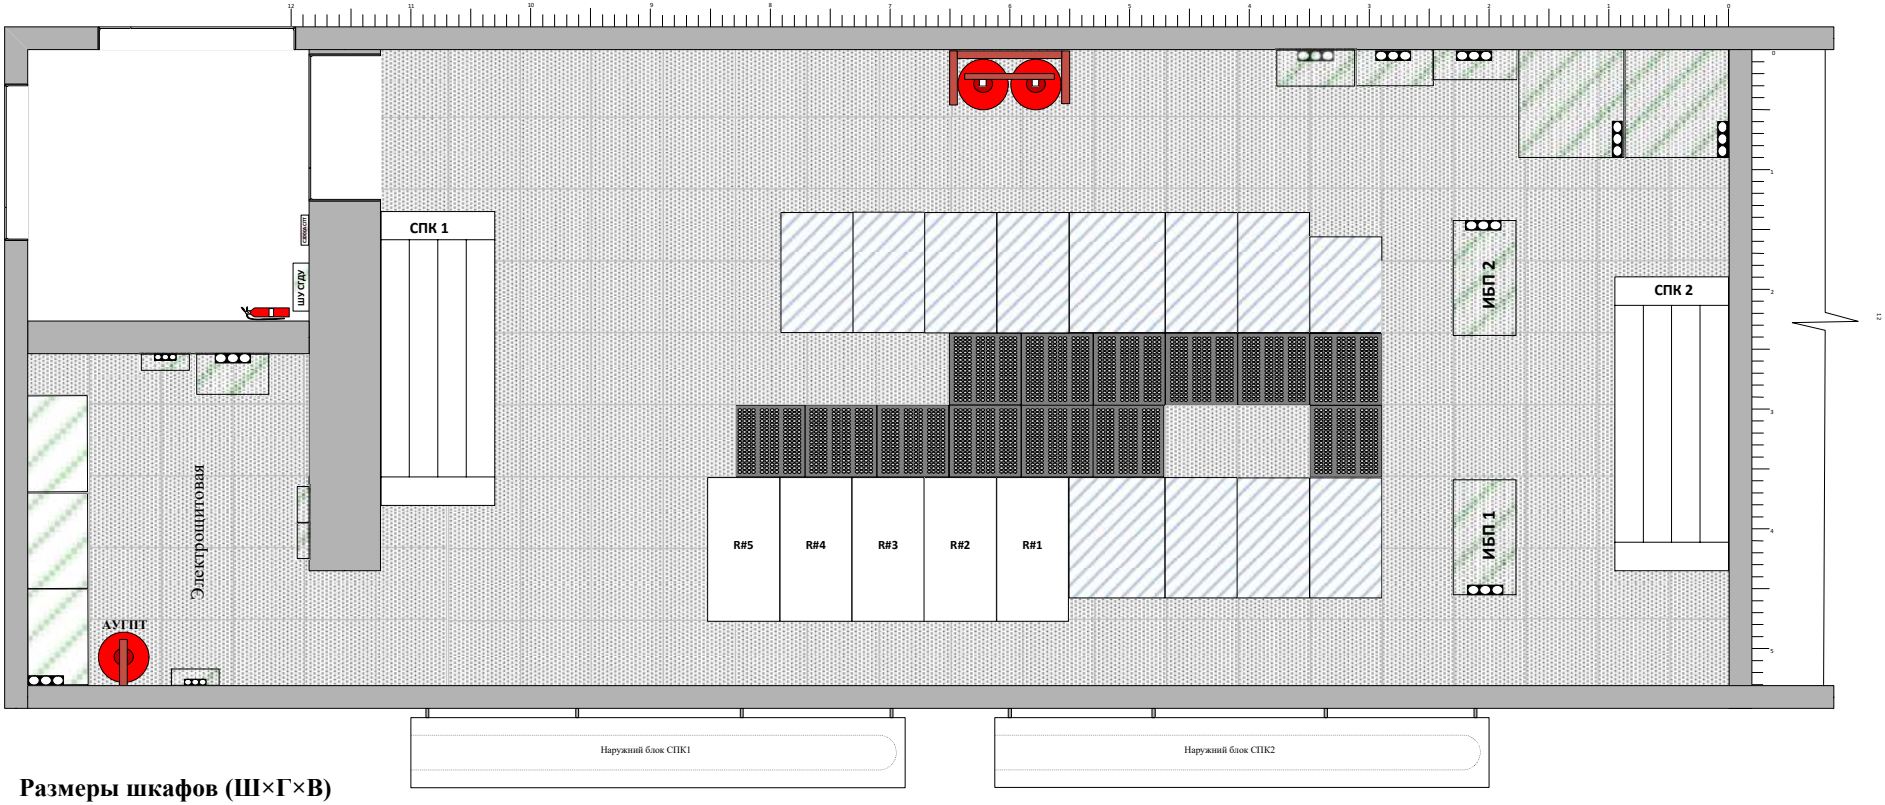

Размеры шкафов (Ш×Г×В)

Серверная стойка (R#1) - 60×120×197
Серверная стойка (R#2) - 60×120×197
Серверная стойка (R#3) - 60×120×197
Серверная стойка (R#4) - 60×120×197
Серверная стойка (R#5) - 60×120×197

Отчет за 1 квартал 2024 года к технической спецификации договора №18/08-001 от 19.02.2024
Услуга по аренде стойка-мест серверного оборудования (Colocation)

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Температурные показатели с 4х датчиков
   1.1) Датчик температуры 1
   1.2) Датчик температуры 2
   1.3) Датчик температуры 3
   1.4) Датчик температуры 4
2) Влажность помещения
3) Показатели точки росы
4) Входящие напряжение
5) Исходящее напряжение
6) Частота входящего напряжения
7) Частота исходящего напряжения
8) ДГУ
9) Видеонаблюдение
10) Автоматическое газовое пожаротушение
11) Система контроля доступа (СКУД)

Составил:
Главный инженер управления эксплуатации
Представительства АО «НИТ» по Карагандинской области _____ Маслак Н. В.

Утвердил:
Директор
Представительства АО «НИТ» по Карагандинской области _____ Кулбаев Т. А.

1) Температурные показатели с 4х датчиков

1.1) Датчик температуры 1

PAESSLER PRTG Network Monitor

Report for Температура: 1

Report Time Span:	01.01.2024 0:00:00 - 31.03.2024 23:59:00					
Sensor Type:	SNMP Library (60 s Interval)					
Probe, Group, Device:	Local probe > KRG-CodGroup > APC NetBotz - Караганда (172.21.10.2)					
Uptime Stats:	Up:	96,62 %	[87d21h57m47s]	Down:	3,38 %	[3d1h49m5s]
Request Stats:	Good:	99,998 %	[131027]	Failed:	0,002 %	[2]
Average (Температура 1):	17 °C					

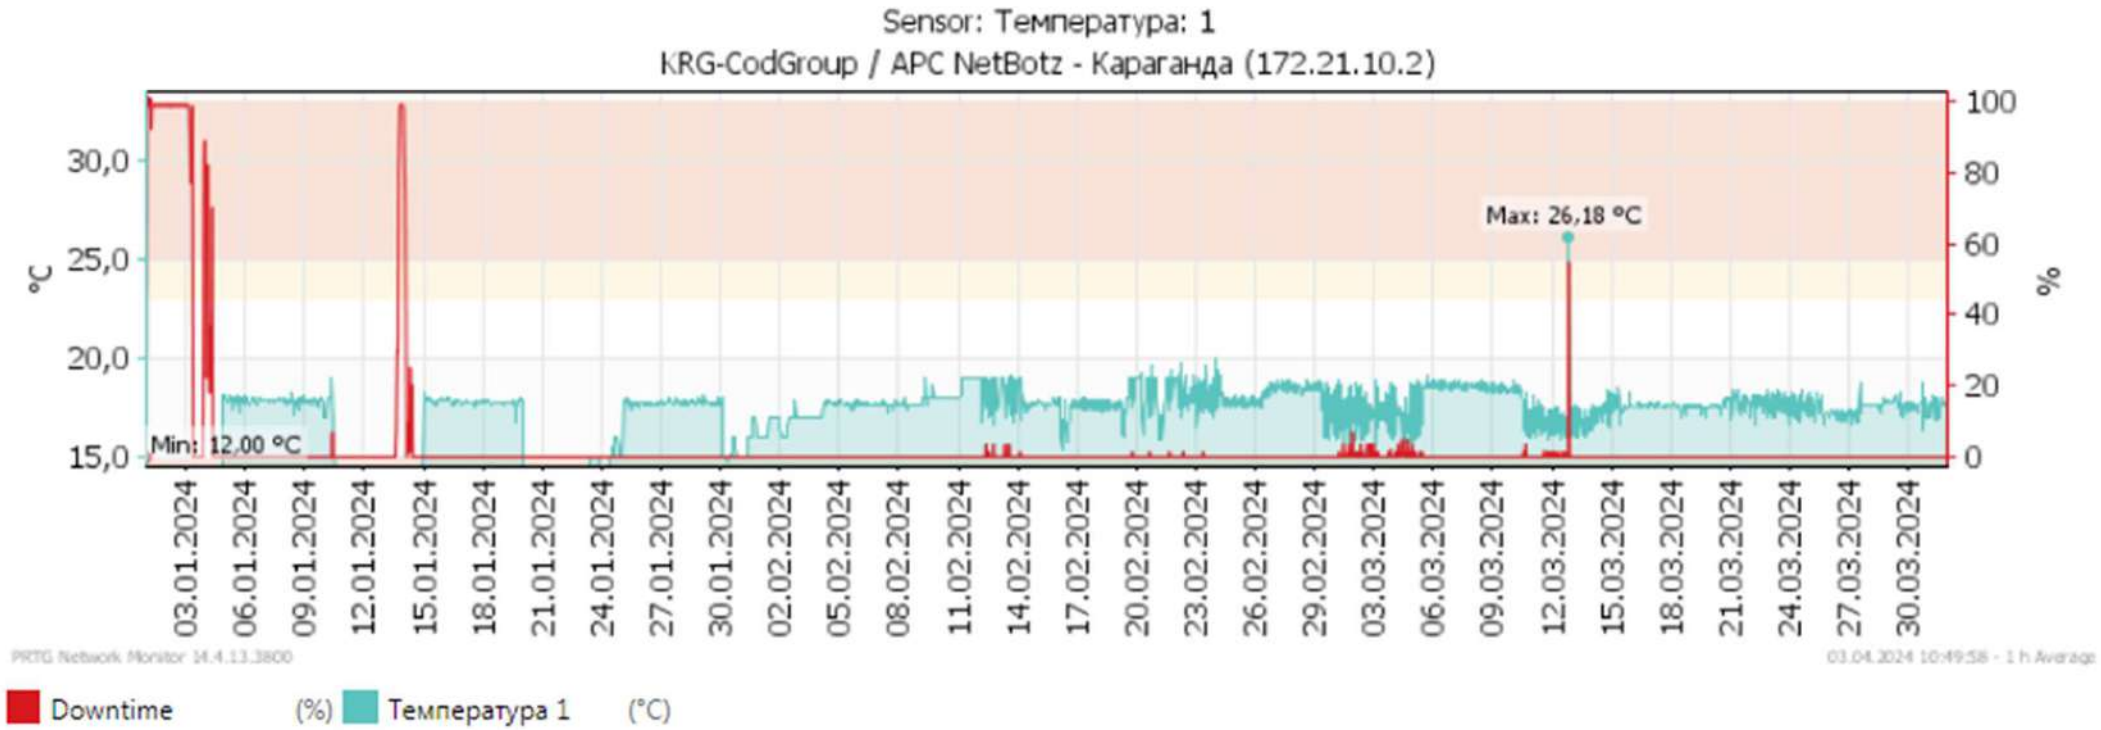

1.2) Датчик температуры 2

PAESSLER PRTG Network Monitor

Report for Температура: 2

Report Time Span:	01.01.2024 0:00:00 - 31.03.2024 23:59:00					
Sensor Type:	SNMP Library (60 s Interval)					
Probe, Group, Device:	Local probe > KRG-CodGroup > APC NetBotz - Караганда (172.21.10.2)					
Uptime Stats:	Up:	99,971 %	[90d23h8m56s]	Down:	0,029 %	[38m0s]
Request Stats:	Good:	99,998 %	[131027]	Failed:	0,002 %	[2]
Average (temp sensor value int):	17 °C					

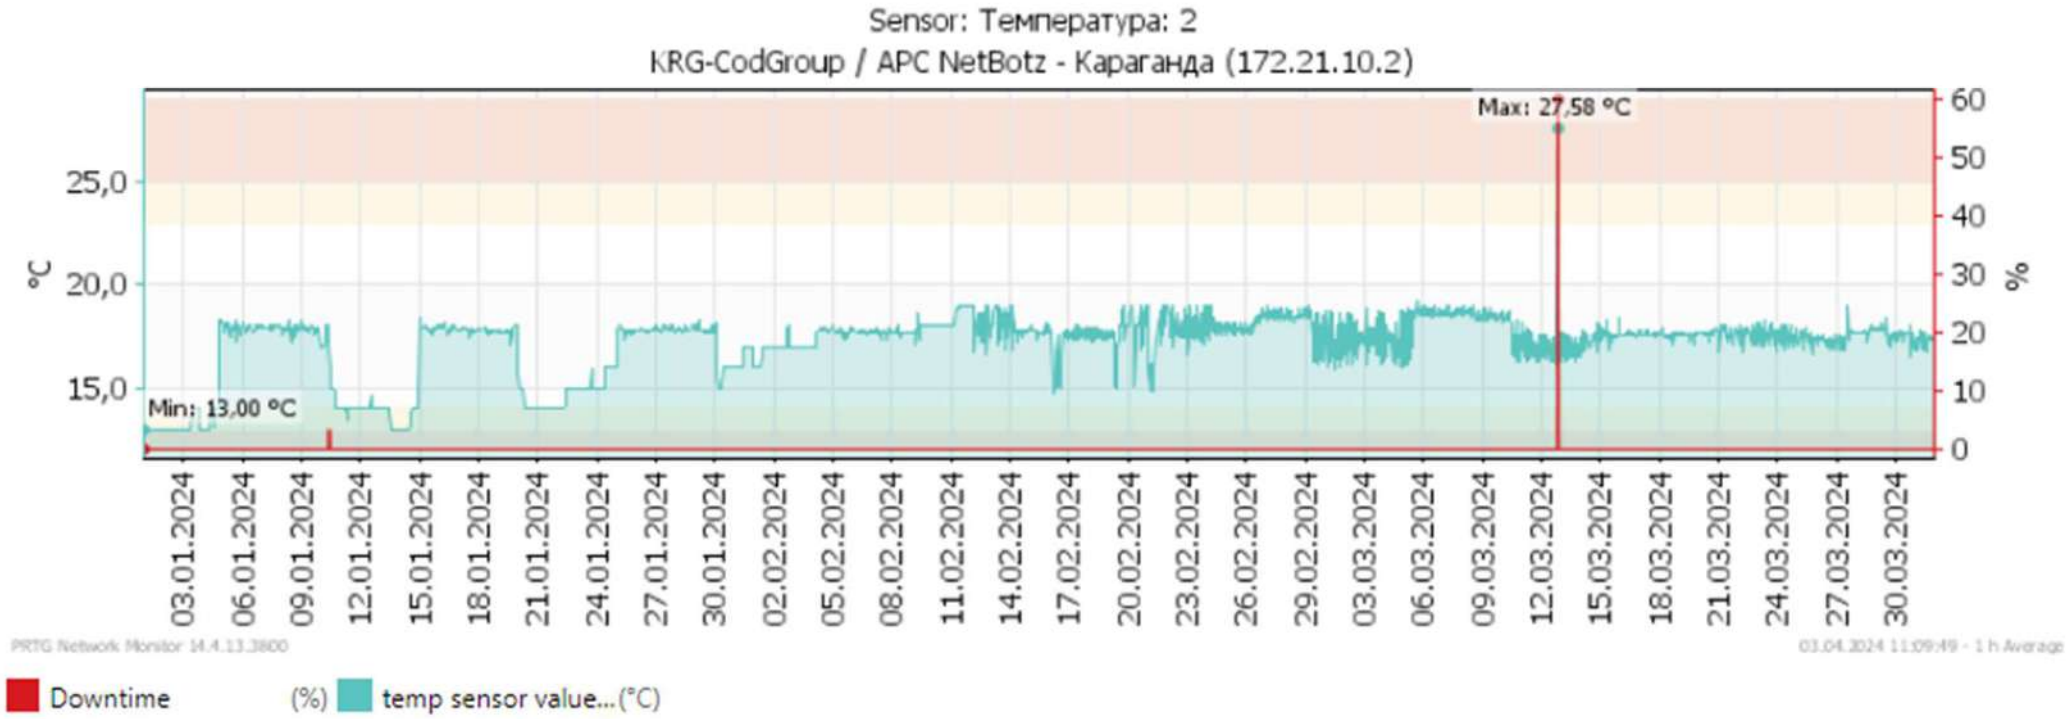

1.3) Датчик температуры 3

PAESSLER PRTG Network Monitor

Report for Температура: 3

Report Time Span:	01.01.2024 0:00:00 - 31.03.2024 23:59:00						
Sensor Type:	SNMP Library (60 s Interval)						
Probe, Group, Device:	Local probe > KRG-CodGroup > APC NetBotz - Караганда (172.21.10.2)						
Uptime Stats:	Up:	99,956 %	[90d22h50m0s]	Down:	0,044 %	[57m0s]	
Request Stats:	Good:	99,998 %	[131027]	Failed:	0,002 %	[2]	
Average (temp sensor value int):	21 °C						

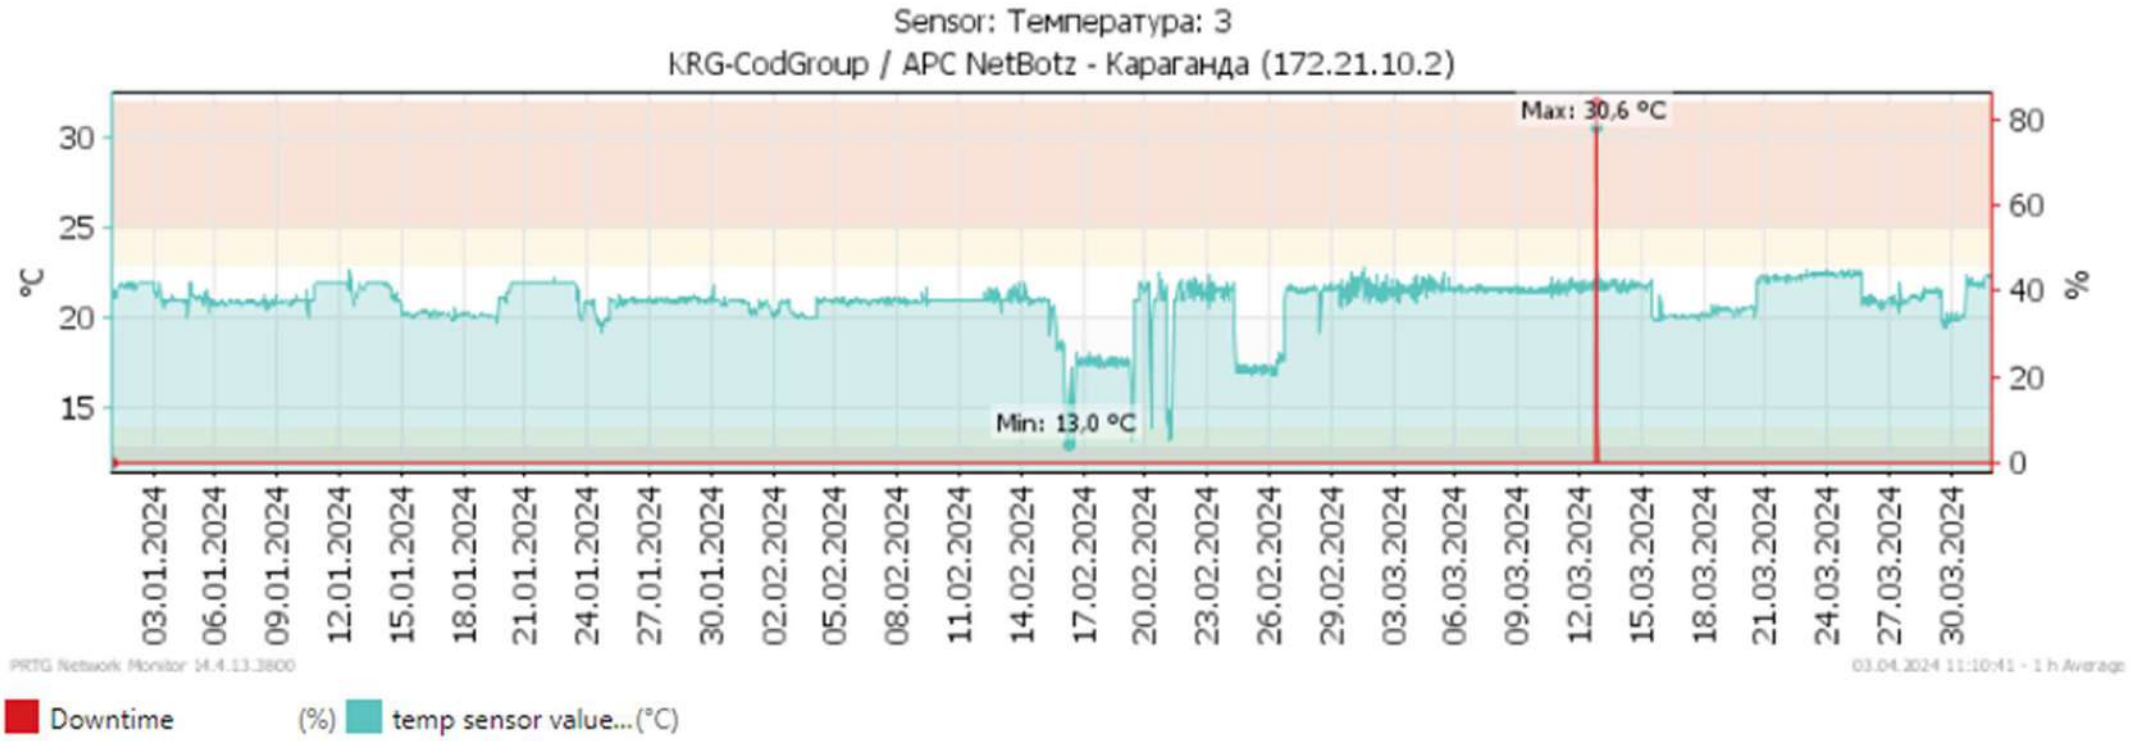

1.4) Датчик температуры 4

PAESSLER PRTG Network Monitor

Report for Температура: 4

Report Time Span:	01.01.2024 0:00:00 - 31.03.2024 23:59:00					
Sensor Type:	SNMP Library (60 s Interval)					
Probe, Group, Device:	Local probe > KRG-CodGroup > APC NetBotz - Караганда (172.21.10.2)					
Uptime Stats:	Up:	99,975 %	[90d23h11m57s]	Down:	0,025 %	[33m0s]
Request Stats:	Good:	99,998 %	[131027]	Failed:	0,002 %	[2]
Average (temp sensor value int):	18 °C					

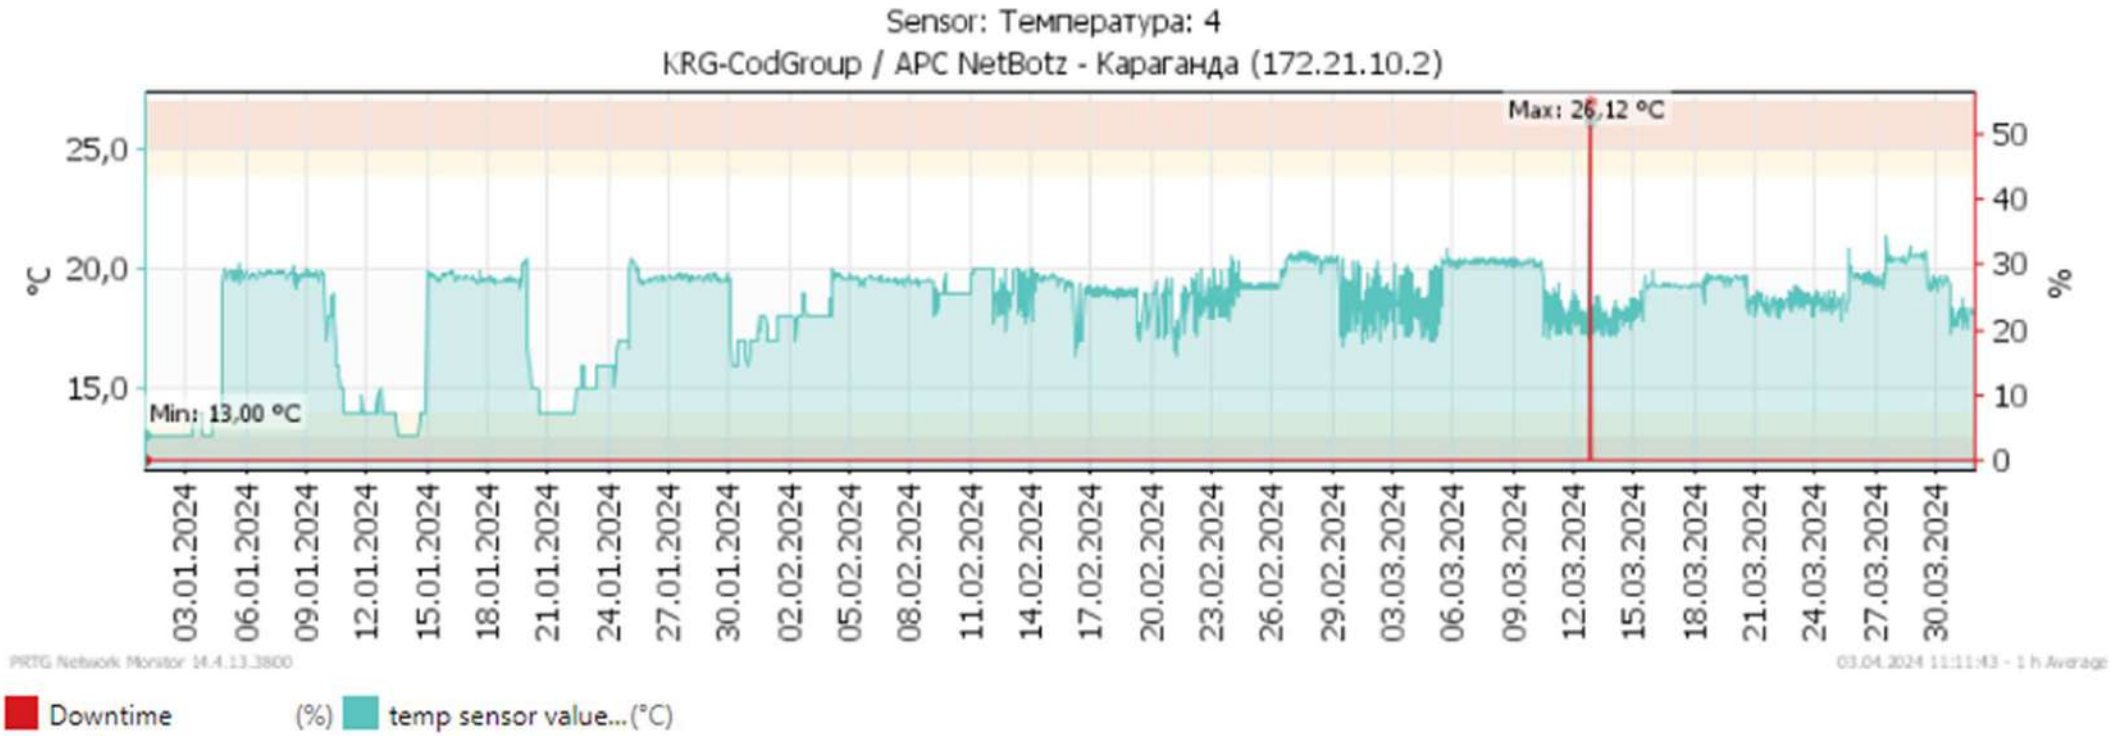

2) Влажность помещения

PAESSLER PRTG Network Monitor

Report for Влажность помещения: 1

Report Time Span:	01.01.2024 0:00:00 - 31.03.2024 23:59:00					
Sensor Type:	SNMP Library (60 s Interval)					
Probe, Group, Device:	Local probe > KRG-CodGroup > APC NetBotz - Караганда (172.21.10.2)					
Uptime Stats:	Up:	99,983 %	[90d23h22m52s]	Down:	0,017 %	[22m0s]
Request Stats:	Good:	99,998 %	[131027]	Failed:	0,002 %	[2]
Average (humi sensor value int):	40 %					

Sensor: Влажность помещения: 1
KRG-CodGroup / APC NetBotz - Караганда (172.21.10.2)

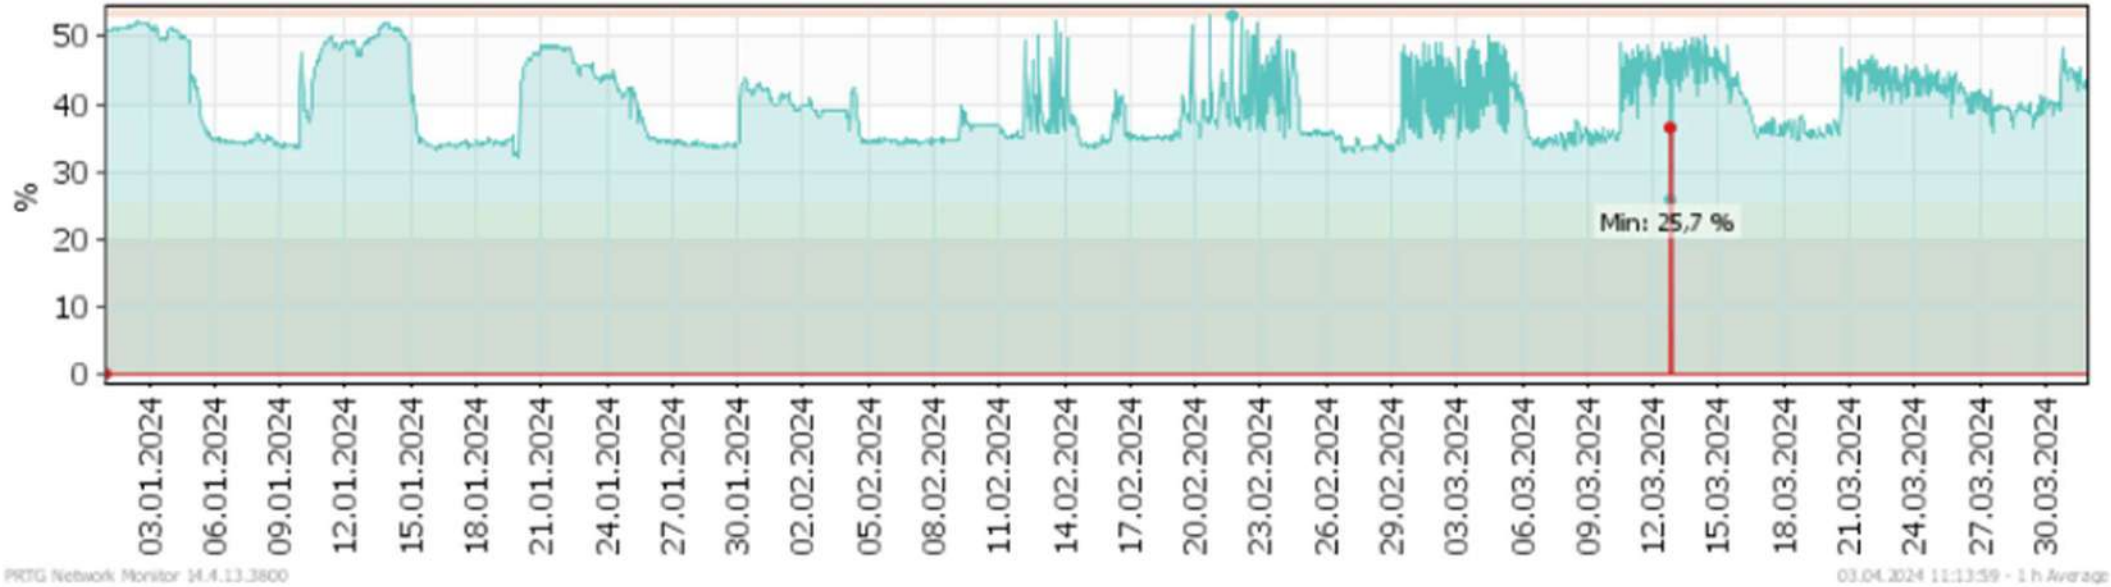

Downtime (%) humi sensor value ...(%)

3) Показатели точки росы

PAESSLER PRTG Network Monitor

Report for Точка росы: 1

Report Time Span:	01.01.2024 0:00:00 - 31.03.2024 23:59:00					
Sensor Type:	SNMP Library (60 s Interval)					
Probe, Group, Device:	Local probe > KRG-CodGroup > APC NetBotz - Караганда (172.21.10.2)					
Uptime Stats:	Up:	100 %	[90d23h47m17s]	Down:	0 %	[0s]
Request Stats:	Good:	99,998 %	[131027]	Failed:	0,002 %	[2]
Average (dew point sensor value int):	5 °C					

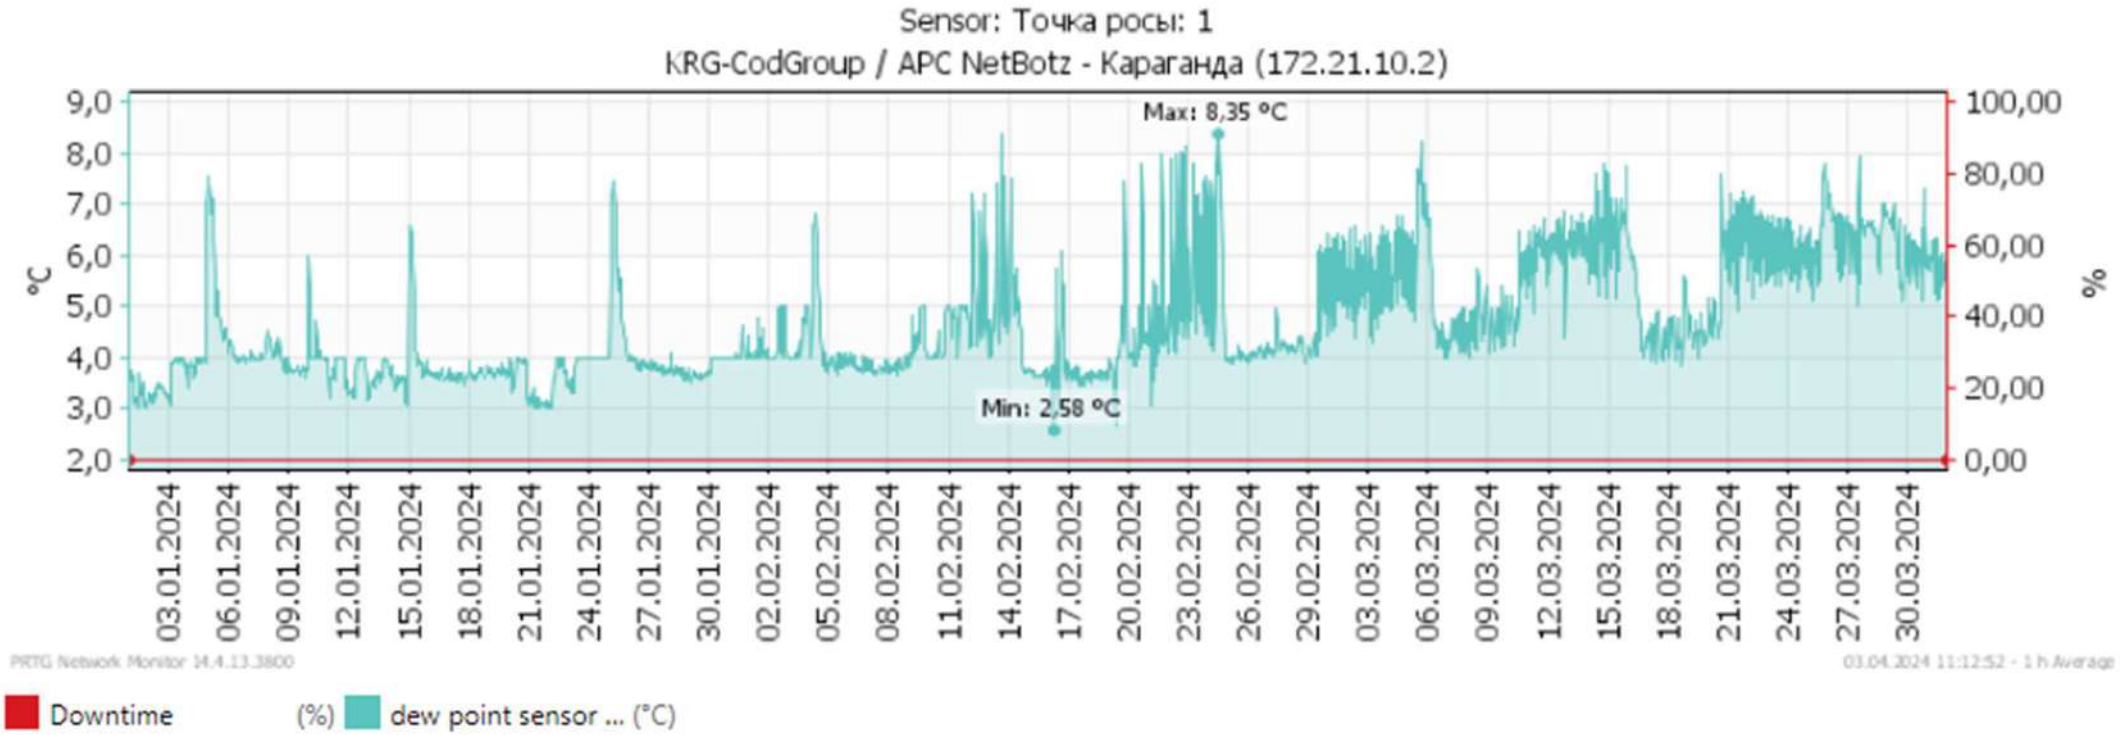

4) Входящие напряжение

PAESSLER PRTG Network Monitor

Report for Входящее напряжение

Report Time Span:	01.01.2024 0:00:00 - 31.03.2024 23:59:00					
Sensor Type:	SNMP Library (30 s Interval)					
Probe, Group, Device:	Local probe > KRG-CodGroup > UPS1 (172.21.10.13)					
Uptime Stats:	Up:	100 %	[90d23h51m11s]	Down:	0 %	[0s]
Request Stats:	Good:	100 %	[262064]	Failed:	0 %	[0]
Average (dups rating input voltage):	220 B					

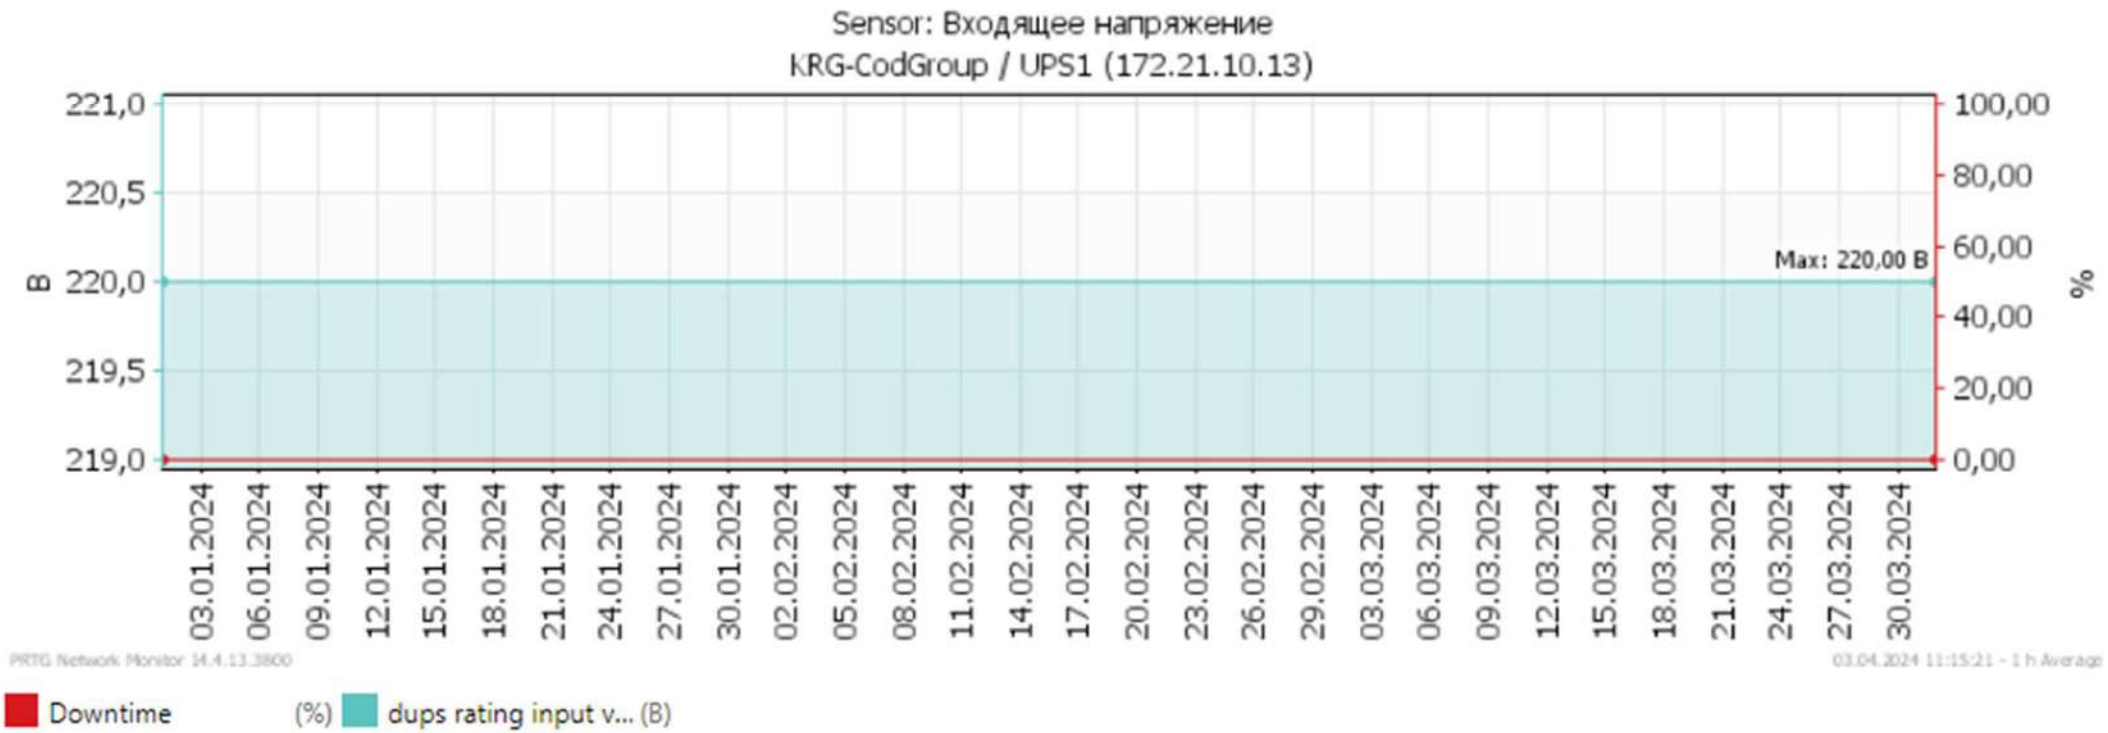

5) Исходящее напряжение

PAESSLER PRTG Network Monitor

Report for Исходящее напряжение

Report Time Span:	01.01.2024 0:00:00 - 31.03.2024 23:59:00					
Sensor Type:	SNMP Library (30 s Interval)					
Probe, Group, Device:	Local probe > KRG-CodGroup > UPS1 (172.21.10.13)					
Uptime Stats:	Up:	100 %	[90d23h50m5s]	Down:	0 %	[0s]
Request Stats:	Good:	100 %	[262064]	Failed:	0 %	[0]
Average (dups rating output voltage):	220 B					

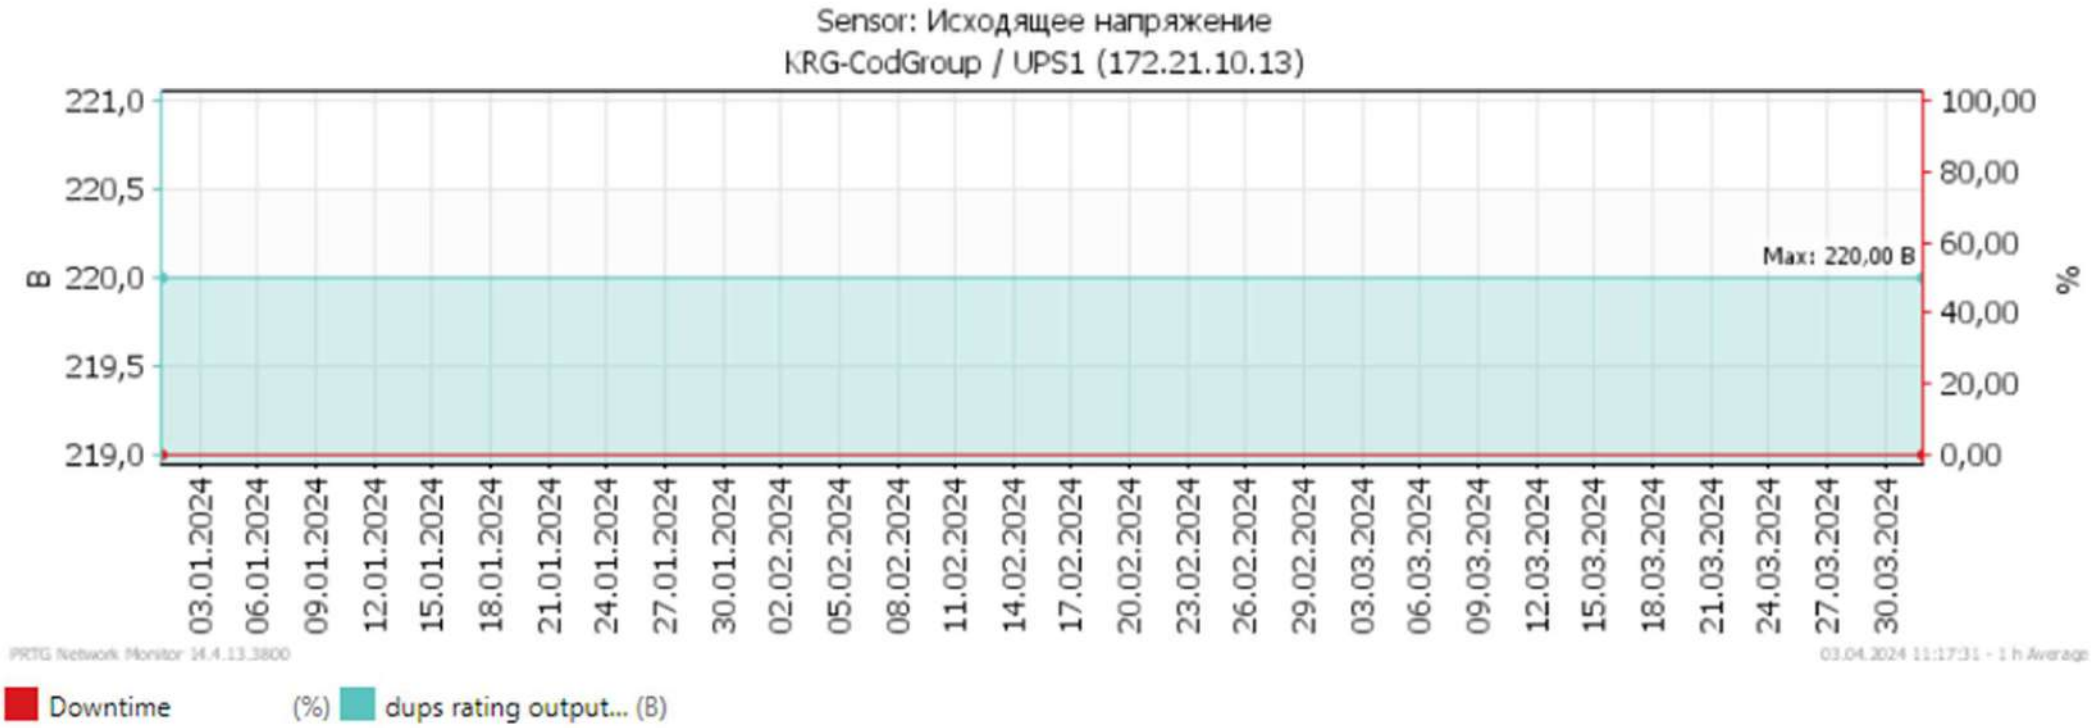

6) Частота входящего напряжения

PAESSLER PRTG Network Monitor

Report for Частота входящего напряжения

Report Time Span:	01.01.2024 0:00:00 - 31.03.2024 23:59:00					
Sensor Type:	SNMP Library (30 s Interval)					
Probe, Group, Device:	Local probe > KRG-CodGroup > UPS1 (172.21.10.13)					
Uptime Stats:	Up:	100 %	[90d23h50m5s]	Down:	0 %	[0s]
Request Stats:	Good:	>99,999 %	[262064]	Failed:	<0,001 %	[1]
Average (dups rating input frequency):	50 Гц					

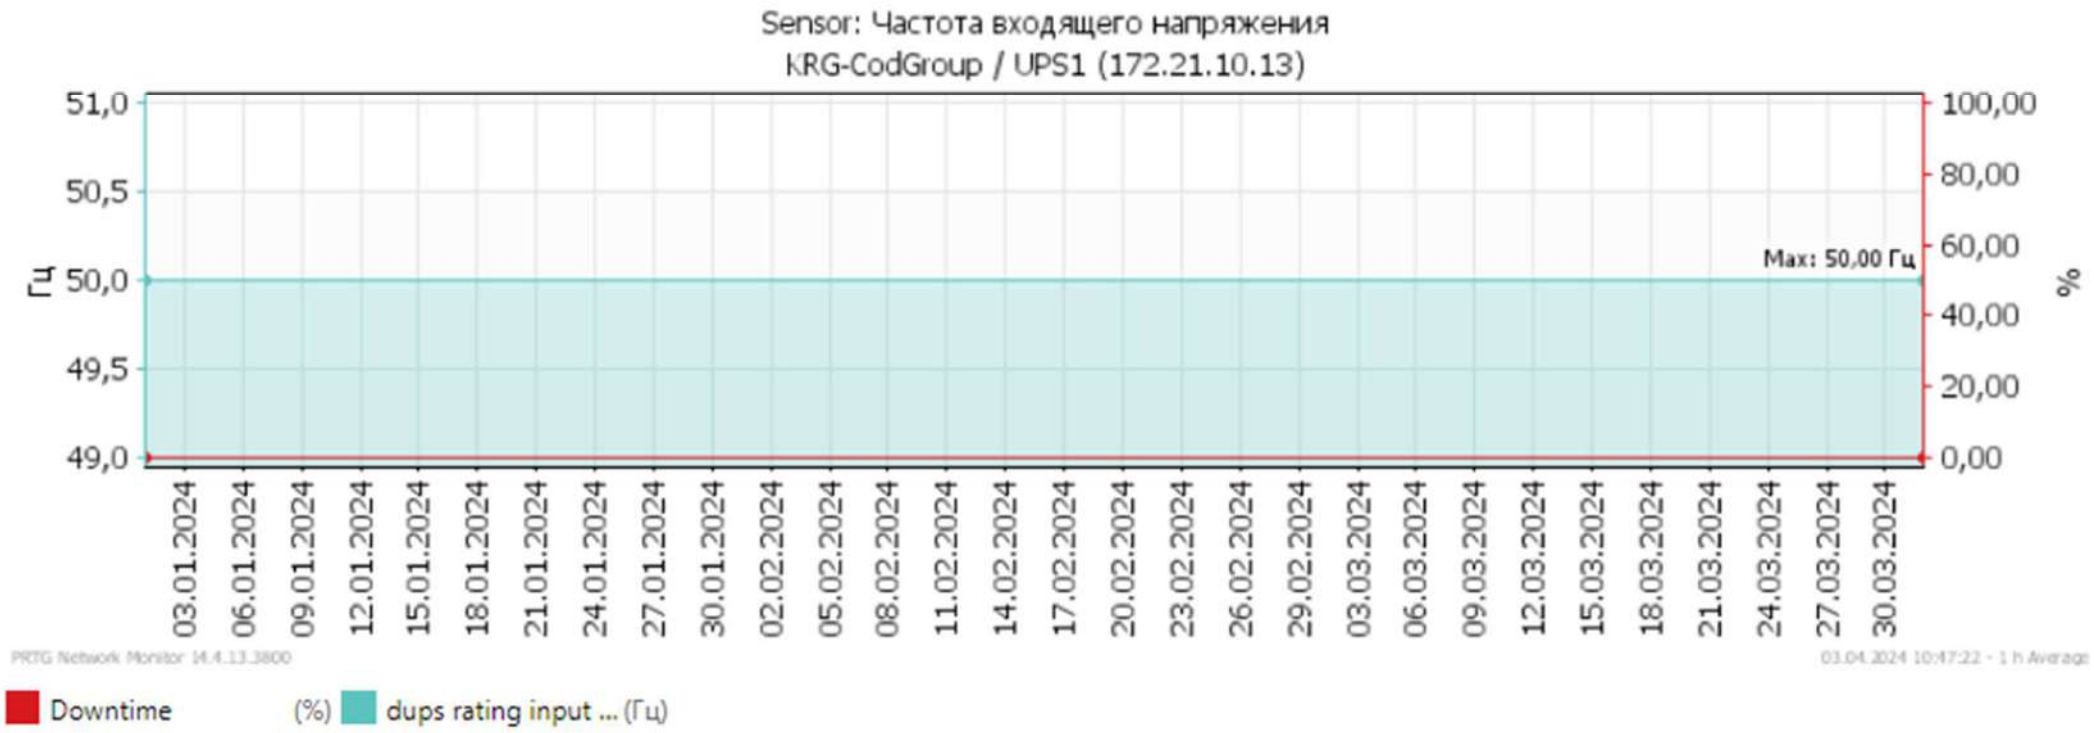

7) Частота исходящего напряжения

PAESSLER PRTG Network Monitor

Report for Частота исходящего напряжения

Report Time Span:	01.01.2024 0:00:00 - 31.03.2024 23:59:00					
Sensor Type:	SNMP Library (30 s Interval)					
Probe, Group, Device:	Local probe > KRG-CodGroup > UPS1 (172.21.10.13)					
Uptime Stats:	Up:	100 %	[90d23h50m5s]	Down:	0 %	[0s]
Request Stats:	Good:	100 %	[262064]	Failed:	0 %	[0]
Average (dups rating output frequency):	50 Гц					

8) ДГУ

PAESSLER PRTG Network Monitor

Report for Статус запуска ДГУ

Report Time Span:	01.01.2024 0:00:00 - 31.03.2024 23:59:00					
Sensor Type:	SNMP Library (60 s Interval)					
Probe, Group, Device:	Local probe > KRG-CodGroup > NetPing-ДГУ (172.21.10.18)					
Uptime Stats:	Up:	100 %	[90d23h50m16s]	Down:	0 %	[0s]
Request Stats:	Good:	100 %	[131031]	Failed:	0 %	[0]
Average (Статус запуска ДГУ):	100 %					

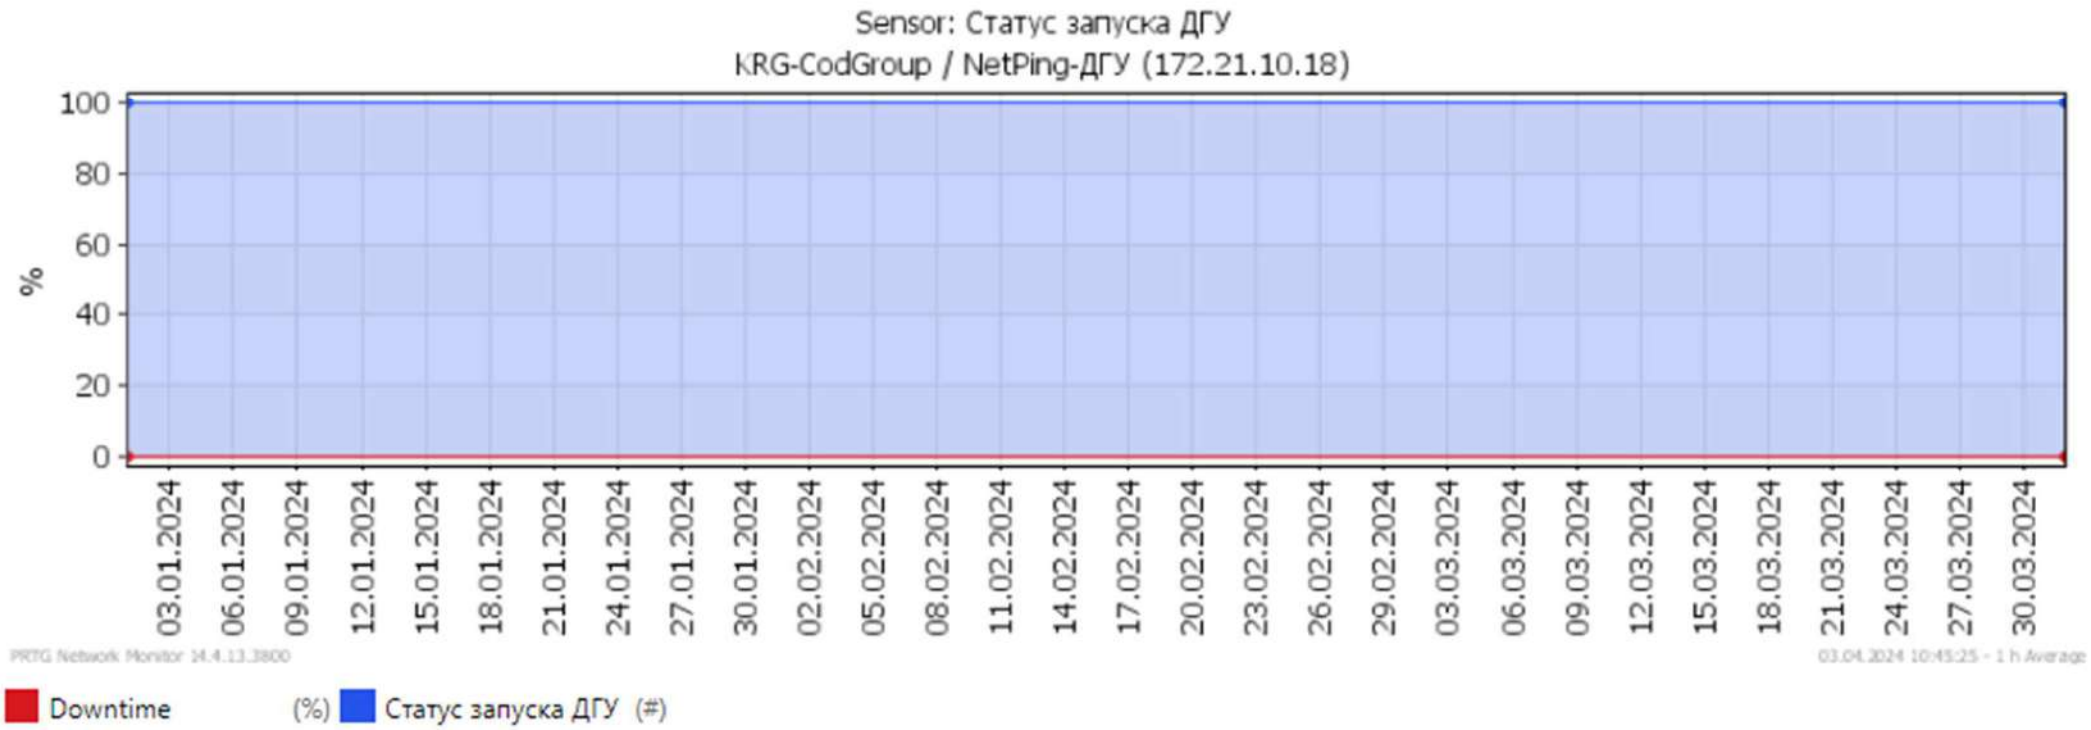

9) Видеонаблюдение

10) Автоматическое газовое пожаротушение

11) Система контроля доступа (СКУД)

Система "КОДОС" //сервер ИКБ// (вер. 1.19.5 7042) 11:59:27

События в системе | Планы | Пользователи | Охрана | Доступ | Управление

Архив событий

Стоп прокрутка

Номер	Время	Объект	Событие	С чем связано	Кем вызвано
481	03.04.2024 - 10:31	ЦОД г.Караганда	Дверь закрыта	Центральный вход	
482	03.04.2024 - 10:42	ЦОД г.Караганда	Дан доступ по кнопке ЗнВ	Центральный вход	
483	03.04.2024 - 10:42	ЦОД г.Караганда	Дверь открыта	Центральный вход	
484	03.04.2024 - 10:42	ЦОД г.Караганда	Дверь закрыта	Центральный вход	
485	03.04.2024 - 10:42	ЦОД г.Караганда	Дан доступ по кнопке ЗнВ	Центральный вход	
486	03.04.2024 - 10:42	ЦОД г.Караганда	Выход после открытия замка по кнопке	Центральный вход	
487	03.04.2024 - 10:42	ЦОД г.Караганда	Дверь закрыта	Центральный вход	
488	03.04.2024 - 11:16	ЦОД г.Караганда	Разрешен выход	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской о
489	03.04.2024 - 11:16	ЦОД г.Караганда	Выход с ключом	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской о
490	03.04.2024 - 11:16	ЦОД г.Караганда	Дверь закрыта	Центральный вход	
491	03.04.2024 - 11:21	ЦОД г.Караганда	Разрешен вход	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской с
492	03.04.2024 - 11:21	ЦОД г.Караганда	Вход с ключом	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской с
493	03.04.2024 - 11:21	ЦОД г.Караганда	Дверь закрыта	Центральный вход	
494	03.04.2024 - 11:24	ЦОД г.Караганда	Разрешен выход	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской
495	03.04.2024 - 11:24	ЦОД г.Караганда	Выход с ключом	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской
496	03.04.2024 - 11:24	ЦОД г.Караганда	Дверь закрыта	Центральный вход	
497	03.04.2024 - 11:28	ЦОД г.Караганда	Разрешен вход	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской
498	03.04.2024 - 11:28	ЦОД г.Караганда	Вход с ключом	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской
499	03.04.2024 - 11:28	ЦОД г.Караганда	Дверь закрыта	Центральный вход	
500	03.04.2024 - 11:32	ЦОД г.Караганда	Разрешен выход	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской с
501	03.04.2024 - 11:32	ЦОД г.Караганда	Выход с ключом	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской с
502	03.04.2024 - 11:32	ЦОД г.Караганда	Дверь закрыта	Центральный вход	
503	03.04.2024 - 11:34	ЦОД г.Караганда	Вход с ключом	Гермозона	/Представительство по Карагандинской об
504	03.04.2024 - 11:42	ЦОД г.Караганда	Выход с ключом	Гермозона	/Представительство по Карагандинской об
505	03.04.2024 - 11:45	ЦОД г.Караганда	Разрешен выход	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской
506	03.04.2024 - 11:45	ЦОД г.Караганда	Выход с ключом	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской
507	03.04.2024 - 11:45	ЦОД г.Караганда	Дверь закрыта	Центральный вход	
508	03.04.2024 - 11:45	ЦОД г.Караганда	Разрешен выход	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской об
509	03.04.2024 - 11:45	ЦОД г.Караганда	Выход с ключом	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской об
510	03.04.2024 - 11:45	ЦОД г.Караганда	Дверь закрыта	Центральный вход	
511	03.04.2024 - 11:47	ЦОД г.Караганда	Разрешен вход	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской
512	03.04.2024 - 11:47	ЦОД г.Караганда	Вход с ключом	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской
513	03.04.2024 - 11:47	ЦОД г.Караганда	Дверь закрыта	Центральный вход	
514	03.04.2024 - 11:50	ЦОД г.Караганда	Разрешен вход	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской об
515	03.04.2024 - 11:50	ЦОД г.Караганда	Вход с ключом	Центральный вход	/Представительство по Карагандинской об
516	03.04.2024 - 11:50	ЦОД г.Караганда	Дверь закрыта	Центральный вход	

ЦОД г.Караганда Дверь закрыта Центральный вход

Пользователей: 53

Система "КОДОС" //сервер ИКБ// (вер. 1.19.5 7042) 14:28:07

События в системе | Планы | Пользователи | Охрана | Доступ | Управление

Состояние	Описание двери
	Центральный вход
	Гермозона

Описание пульта A20
Пульт A20

Другие устройства
Кн-73-1 01/13 - Табл "Выход"
Кн-74-2 02/13 - сирена "Пожар"
Кн-75-3 01/14 - управл СКУД
Кн-76-4 02/14 - управл Кондиц
Кн-77-5 01/15 - управл ДГУ
Р-78-6 02/15 - резерв
Кн-79-7 01/16 - Пожар 1 этаж
Кн-80-8 02/16 - Пожар 2 этаж
Кн-81-9 01/17- Постанов/Снятие
Р-82-10 02/17-Резерв
Кн-83-11 01/18-Тревога 1этаж
Кн-84-12 02/18-Тревога 2этаж
Р-85-13 01/19- Резерв

Открыть все
Открыть
Закрыть
Настройки
Снять тревогу со всех
Снять тревогу
Постановка разделов
Настройка пультов
Управлять
Настройка устройства

Вход в систему
Имя
Пароль
Вход
Выход
Отключение

Управление конфигурацией
Временные зоны
Праздничные дни
Группы датчиков
Группы дверей
Настройка звуков
Правила
Задачи
Видеозапись
Контуры ЗПП
Видеоисточники
Конфигурация видео
АРМ
Операторы
Настройка системы
Настройка АРМ
Фильтр событий

Обход охранника

ЦОД г.Караганда Вход с ключом Центральный вход Ахметов А. А./Карагандинский ОЦИТ АО "НИТ"/Главный специалист | Пользователей: 47

Система "КОДОС" //сервер ИКБ// (вер. 1.19.5 7042) 14:26:50

События в системе | Планы | Пользователи | Охрана | Доступ | Управление

Снять с охраны | Взять под охрану | Снять тревогу | Показать на плане | Фильтр

Зона 3	Объект 2	Тип	Охрана	Исправность	Состояние 1
01 ПС- 1 этаж, коридор	ЦОД г.Караганда	Зона пожарной сигнализации	На охране	Норма	Норма
02 ПС-1 этаж, кабинеты	ЦОД г.Караганда	Зона пожарной сигнализации	На охране	Норма	Норма
03 ПС-2 этаж, кабинеты лев крыло	ЦОД г.Караганда	Зона пожарной сигнализации	На охране	Норма	Норма
04 ПС-2 этаж, правое крыло	ЦОД г.Караганда	Зона пожарной сигнализации	На охране	Норма	Норма
05 ПС-2 этаж, коридор	ЦОД г.Караганда	Зона пожарной сигнализации	На охране	Норма	Норма
06 ПС-1 этаж запотолочн коридор	ЦОД г.Караганда	Зона пожарной сигнализации	На охране	Норма	Норма
07 ПС-1 эт, запотолочн. кабинеты	ЦОД г.Караганда	Зона пожарной сигнализации	На охране	Норма	Норма
08 ПС-2 эт, запотол. левое крыло	ЦОД г.Караганда	Зона пожарной сигнализации	На охране	Норма	Норма
09 ПС-2 эт. запотол правое крыло	ЦОД г.Караганда	Зона пожарной сигнализации	На охране	Норма	Норма
10 ПС-2 эт. запотол коридор	ЦОД г.Караганда	Зона пожарной сигнализации	На охране	Норма	Норма
11 ПС-1 эт. АГПТ Гермозона	ЦОД г.Караганда	Зона пожарной сигнализации	На охране	Норма	Норма
12 ПС-1 этаж ИПР тамбур	ЦОД г.Караганда	Зона пожарной сигнализации	На охране	Норма	Норма
13 ПС-1 этаж ИПР коридор	ЦОД г.Караганда	Зона пожарной сигнализации	На охране	Норма	Норма
14 ПС- ДГУ	ЦОД г.Караганда	Зона пожарной сигнализации	На охране	Норма	Норма
15 ОС-1 эт. Тамбур	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
16 ОС-1 эт. Коридор	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
17 ОС-1 эт. Технолог. помещение	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
18 ОС-1 эт. комн. водит.	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
19 ОС-1 эт. Лаборатория	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
20 ОС-1 эт. Комната охраны	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
21 ОС-1 эт. Коридор	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
22 ОС-1 эт. Гермозона	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
23 ОС-2 эт. лестничн площадка	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
24 ОС-2 эт Диспетчерская	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
25 ОС-2 эт. Тех помещение	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
26 ОС-2 эт. Учебный класс	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
27 ОС-2 эт Каб. ЕСЕДО	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
28 ОС-2 эт. Приемная	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
29 ОС-2 эт. Каб. Директора	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
30 ОС-2 эт. Каб. РШЗП	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
31 ОС-2 эт. Коридор	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
32 ОС-2 эт. Каб. Начальников	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
33 ОС-1 эт. АГПТ Гермозоны	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
34 ОС- ДГУ	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
35 ОС- ДГУ АГПТ	ЦОД г.Караганда	Зона охранной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма
36 ПС-2 этаж ИПР коридор	ЦОД г.Караганда	Зона пожарной сигнализации	Не на охране	Норма	Норма

14

Датчики

ПС-01 Д 01/01 - 1эт. коридор
ПС-02 Д 02/01- 1эт. коридор

ЦОД г.Караганда Дверь закрыта Центральный вход

Пользователей: 47