POLIGRAM

Товарищество с ограниченной ответственностью
государственная лицензия I категории ГСЛ № 001105 от 31.08.2022г.

Рабочий проект

«Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов и микрорайонов, города Атырау»
(Дамбинский сельский округ)

Заказчик: *ГУ «Городской отдел строительства»*

Генпроектировщик: *ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ»*

ТОМ VI
Паспорт проекта
Р-26.01.2021-2-3-6-ПП

Генеральный директор
ТОО «Poligram»

Аубакирова А.Р.

г.Атырау-2023г.

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

«Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов и микрорайонов, города Атырау»

Форма Ф-2

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства г. Атырау" **Генпроектировщик** – ТОО"Павлодарэнергопроект" **Разработчик** – ТОО «Poligram» **Источник финансирования** – Бюджет **Место расположения** – Поселок Дамба, Атырауская обл.	**Наименование проекта (рабочего проекта)** «Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов и микрорайонов, города Атырау»	**Исходные данные, в том числе:** 1.Задание на проектирование 2.Тех.условия на подключение 3. Архитектурно-планировочное задание 4. Материалы изысканий, выполненных ТОО «Poligram» в 2021г.

Ситуационный план

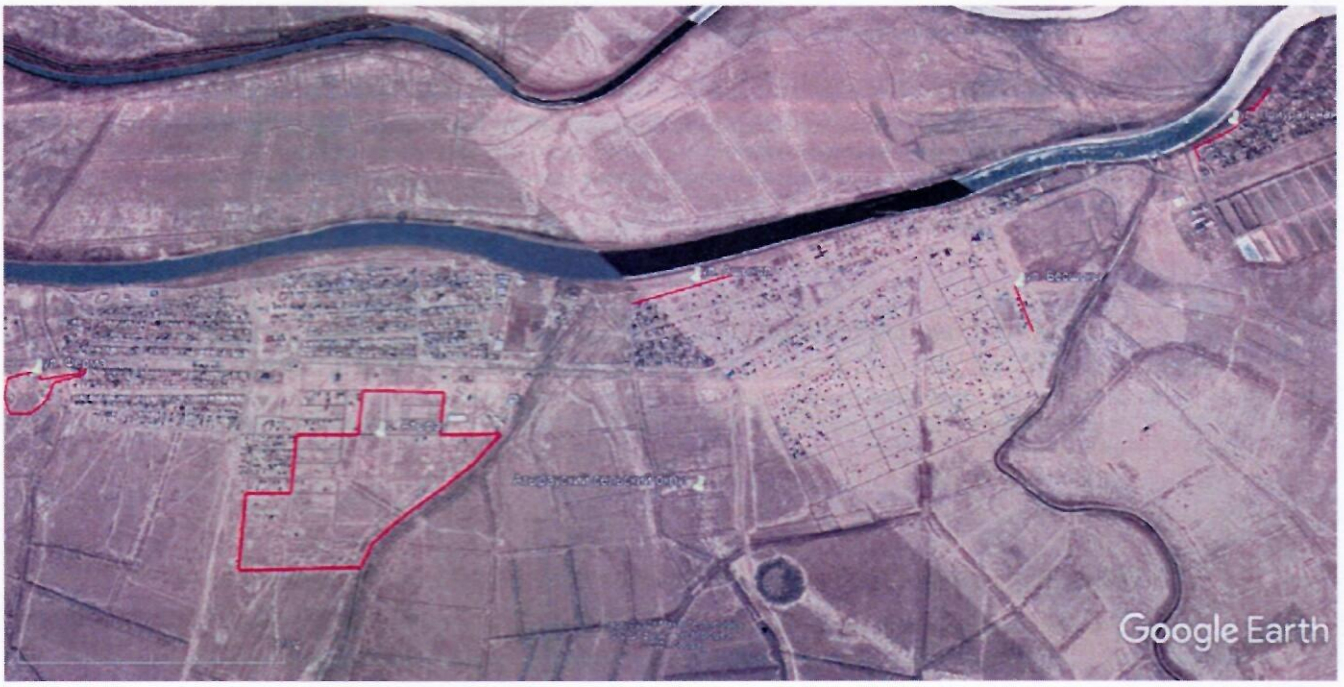

Эскизные графические материалы (генплан или схема)

Графические материалы основных чертежей: черт. ЭС

Ситуационная план (схемы трассы) – топографическая съемка масштабом 1:500.

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Задел по годам в - % 2024 год – 100 %; Общая численность работающих - 4	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024 года с НДС: **35 180,778** тысяч тенге в том числе СМР: По основным объектам -СМР **22 264,333** тысяч тенге

	-Оборудование **5 658,447** тысяч тенге -прочие **7 257,998** тысяч тенге. Продолжительность строительства- **1,5** месяцев из них **0,1** месяца подготовительный период

Дополнительные сведения, в том числе:

Назначении объекта – «Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов и микрорайонов, города Атырау» (Дамба поселок, Электрические сети)

Состав проекта (рабочего проекта) –

НОМЕР ТОМА	ОБОЗНАЧЕНИЕ Шифр/Номер/Том/Книга/Часть	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
ТОМ 1	Р-26.01.2021-2-3-1	Пояснительная записка	ПЗ
ТОМ 2	Р-26.01.2021-2-3-2	Внутриплощадочные электрические сети	ЭС
ТОМ 3 КНИГА 1	Р-26.01.2021-2-3-3-1	Инженерно-геодезический отчет	ИГИ
ТОМ 3 КНИГА 2	Р-26.01.2021-2-3-3-2	Инженерно-геологический отчет	ИТИ
ТОМ 4	Р-26.01.2021-2-3-4	Проект организации строительства	ПОС
ТОМ 5	Р-26.01.2021-2-3-5	Охрана окружающей среды	ООС
ТОМ 6	Р-26.01.2021-2-3-6	Паспорт проекта	ПП
ТОМ 7	Р-26.01.2021-2-3-7	Сметная документация	СД

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки:

Климат района отличается резкой континентальностью, аридностью, проявляющейся в больших годовых и суточных амплитудах температуры воздуха и в неустойчивости климатических показателей во времени (из года в год).

Абсолютный максимум температуры воздуха, С°	41,4
Абсолютный минимум температуры воздуха С°	-39,5
Средняя максимальная годовая температуры воздуха С°	23,5
Средняя годовая температуры воздуха наиболее холодной пятидневки , С°	-19,4
Средняя годовая температура воздуха наиболее холодных суток, С°	-29,6
Средняя годовая температура воздуха наиболее холодного периода С°	-1,5
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха <8 С°, в сутках	166
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха <0С°,	- 88

Перечень основных объектов, входящих в состав технологической системы, их основные характеристики:

- электрические сети

Должность и Ф.И.О. руководителя Генеральный директор Аубакирова А.Р. подпись

Должность и Ф.И.О. ответственного
за составление паспорта Главный инженер проекта Абилова Л. подпись

«____»_____2023г. дата составления.