Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«20» Декабрь 2022 года

Подрядчик(генеральный подрядчик)***ТОО«Adal Stroy Engineering»,ЗКО г.Уральск, ул.Кенесары, 28,***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***Директора Мусин Асылхан Асылбекович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту ***«Строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу г. Уральск ул. Ниеткалиева 1»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Мырзагалиев А., Мырзагалиева К.К.,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

1. 3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ОралПроектСервис» директор Бахирев А.А.***
наименование организации
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)
Мырзагалиев А.А., Мырзагалиев К.К. ***№ 1 от 20.07.2022г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2				
Общая площадь помещений	м2				
Общая площадь участка	м2				
Строительный обьем	м2				
Высота помещений	м				
Рабочая площадь	м2				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	1571,2	1571,2
Число этажей	этаж	3	3

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	7406,9	7406,9
В том числе надземная части В том числе подземной части	$м^3$ м3	6526,9 880	6526,9 880

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	3	1571,2	661,8	9	1571,2	661,8

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Фундаменты - сборные из фундаментных блоков ФБС-4.

Перегородки-кладка из силикатного обыкновенного кирпича М75 на растворе М50.

Перемычки-жлезобетонные, армированные, серийные.

Перекрытие запроектировано монолитное, армированное цельномонолитное с ригелями с консольным вылетами с трех сторон.

Крыша-двухскатная. Утепление керамзит, 1 слой техноэласт кровельный 2 слоя техноэласт подстиляющий.

Окны- металлопластиковые двухкамерный стеклопакет татпроф.

Двери –металлические утепленные.

Двери внутренние-деревянные из МДФ.

Полы – плитка керамогранит.

Окны – из профилей ПВХ.

Детский площадка иметься.

Благоустройство и Парковка иметься.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Июль 2022 ;**

месяц, год

окончание работ **Ноябрь 2022 ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **8**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____

фактически, месяц: **4**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Согласно эскизного проекта объект запланирован на уровне земли, при дальнейшем отыскании находится на уровне земли;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию *«Строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу г. Уральск ул. Питкалцева 1»*

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мусин Асылхан Асылбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, датаМесто печати (при наличии)

Орал қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі

Отдел архитектуры и градостроительства города Уральск

Нөмірі: KZ37VUA00660468

МЫРЗАГАЛИЕВ АБАЙ

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., МИКРОРАЙОН Азаулы, № 29 үй

ЭСКИЗДІ (ЭСКИЗДІК ЖОБАНЫ) КЕЛІСУ

Орал қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі, Сіздің 05.05.2022 KZ26SEP 00474242 Эскизді (эскиздік жобаны) келісу өтінішіңізді қарап Эскизді (эскиздік жобаны) келіседі.

Келісу күні: 13.05.2022

Руководитель отдела **Ботагөз Түстікбай**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете по порталу www.elicense.kz

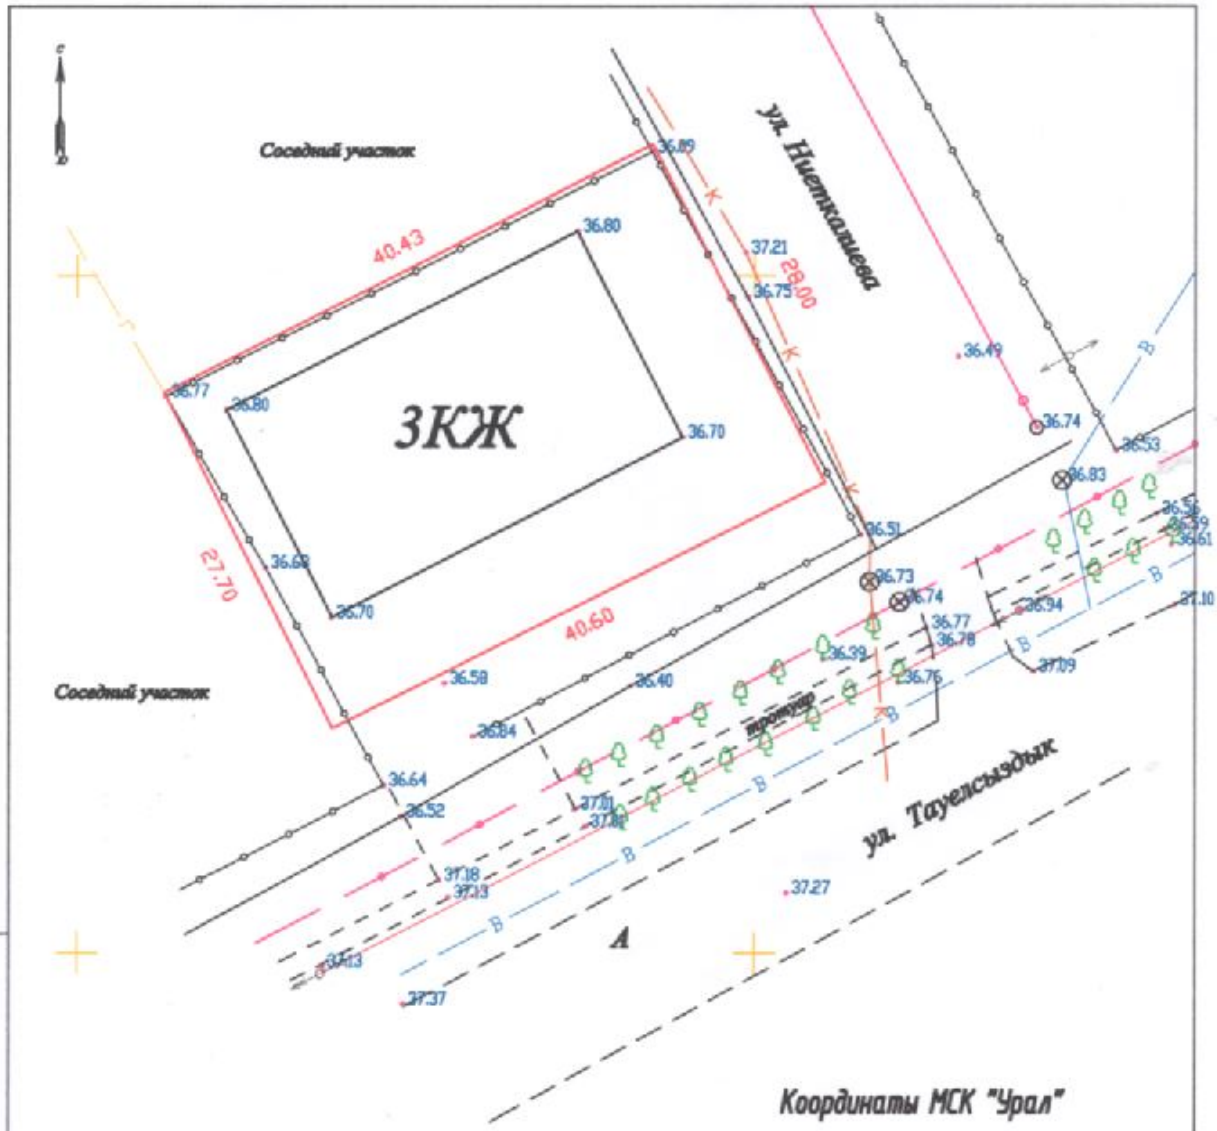

Координаты МСК "Урал"

Площадь 0,1128га

X=14705.1585	Y=15234.7154
X=14668.8396	Y=15216.5744
X=14656.4254	Y=15241.3397
X=14692.4637	Y=15259.6742

Здание ЗКЖ

X=14705.1585	Y=15234.7154
X=14668.8396	Y=15216.5744
X=14656.4254	Y=15241.3397
X=14692.4637	Y=15259.6742

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Опора 0.4 кВ
- Газопровод
- Ограждение
- Водопровод
- Колодец

Примечание: Граница участка указана собственником

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Выполнил		Кенжигалиев			

Топографическая съемка по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул. Героя Советского Союза Е. Ниеткалиева, 1

Стадия	Лист	Листов
ИЗ	1	1

Топографическая съемка
Масштаб 1 : 500

ИП "ЗапКазПроект"

Формат А4

KZ.T.09.0592 TESTING	Аккредиттеу аттестаты аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген № KZ.T.09.0592 2020 жылғы «18» наурыздан 2025 жылғы «18» наурызға дейін жарамды. Өзгертілді: «03» қыркүйек 2021жыл Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации № KZ.T.09.0592 от «18» марта 2020 года действителен до «18» марта 2025 года. Дата изменения «03» сентября 2021г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалы 090001, Орал қ., Д.Нұрпейісова көшесі, 19 Тел:8(7112)51-21-11, 50-48-75 email:zko_csee@mail.ru	Санитарлық-гигиеналық зертханасы, электромагниттік өріс және баска да физикалық факторлар бөлімшесі Санитарно-гигиеническая лаборатория,отделения электромагнитных полей и других физических факторов	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыз № 84 бұйрығымен бекітілген № 037/е нысанды медициналық құжаттама
Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Западно-Казахстанской области, 090001, г.Уральск,улица Д.Нурпеисовой, 19 Тел:8(7112)51-21-11,50-48-75 email:zko_csee@mail.ru		Медицинская документация Форма №037/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ «ҰЛТТЫҚ САРАПТАМА ОРТАЛЫҒЫ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
№ 7586
«21» 12 20 22 ж.
Орал қаласы

Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшауланuын өлшеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

измерения уровней шума, звукоизоляцией

№ РО– 22-01114/255 от «19» 12 2022ж. (г.)

1. Шаруашылық жүргізуі объектінің толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес)	Частное лицо Мырзагалиев А. 3-х этажный 2-х подъездный жилой дом по адресу: г. Уральск, ул. Ниеткалиева, 1 цех, участке (цех, участок)
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения)	СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий», по договору № 863 от 13.12.2022г.
3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта)	Мырзагалиевой К.
4.Өлшеу құралдары атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (Средства измерений, наименование, тип, инвентарный номер)	Шумомер – виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А заводской номер БА190755, всенаправленный источник звука OED – SP 360 заводской номер №190050, Усилитель – генератор

	OED – PA360 заводской номер № 200053, Калибратор акустический типа АК – 1000 заводской номер № 1103, Микрофонный предусилитель Р 200 заводской номер №196285, Метеометр МЭС – 200А заводской номер № 5221 Машина ударная стандартная УМ – 10 заводской номер 200040 атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)
5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке)	от 04.10.2022г, № RK-12-08-220056 от 03.06.2022г. № RK-10-05-220003
6. Жүргізілген өлшеулер мына нормативтік құжатка (НҚ) сай жүргізілді (нормативный документ (НД), в соответствии с которой проводились измерения)	ГОСТ 27296 – 2012 «Здания сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкции»
7. Негізгі шу көздері мен олар тудыратын шудың сипаты (Основные источники шума и характер создаваемого ими шума)	-
8. Жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)	-
9. Шу көзі және микрофондардың (датчиктер) орнатылған орындары мен олардың бағыты тілдермен көрсетілген үй-жайдың кескіні (аумақтың, жұмыс орнының, қол машинасының).Өлшеу нүктелерінің реттік нөмірлері. (Эскиз помещения (территории, рабочего места, ручной машины) с нанесением источника шума и указанием стрелками мест установки и ориентации микрофонов (датчиков). Порядковые номера точек замеров).	
10. Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді. (Исследование проводились на соответствие НД).	СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» ГОСТ 27296 – 2012 «Здания сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкции»

11. Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Кескіні бойынша нүкте нөмірі Номер точки по эскизу	Өлшеу орны (жабдықтың маркасы, түрі, құжат деректері көрсетілсін) Место замера (указать марку, тип, паспортные данные оборудования)	Қосымша мәліметтер (өлшеу шарттары, шудың жұмыс ауысша ішіндегі әсерінің ұзақтығы) Дополнительные сведения (условия замера, продолжительность воздействия шума в течение рабочей смены)	Шудың сипаты Характер шума					
				Спектр Бойынша По спектру		Уақыт сипаттамалары бойынша По временным характеристикам			
				Кеңкуысты Широкополостной	Тонды Тональный	Тұрақты Постоянный	Толкымалы Колеблющийся	Үзілмелі Прерывистый	Импульсті Импульсный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Воздушный шум 1–этаж							
1		Фон		+		+			
2		Реверберация сред. 1,2-положение		+		+			
3		1-этаж. Квартира №2 ПНУ							
		Сред. 1,2-положение		+		+			
4		1-этаж. Квартира №1 ПВУ							
		Сред. 1,2-положение		+		+			
5		**Ударный шум** 1, 2–этаж, квартира №2 и квартира №4							
		Сред. 1-положение		+		+			
		Сред. 2-положение		+		+			
		Сред. 3-положение		+		+			

Октавалық жолақта дБ-мен ортагеометриялық жиілігі Гц-дағы дыбыстық қысымның деңгейлері Уровни звукового давления в дБ октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц														LA дыбыс деңгейі (дыбыстың балама деңгеі)/ LA, дБА дыбыстың ең жоғарғы деңгейі Уровень звука LA (эквивалентный уровень звука) / Максимальный уровень звука LA, дБА	Норма бойынша LA дыбыстың рұқсат етілетін деңгейі / LA, дБА дыбысының ең жоғарғы рұқсат берілетін деңгейі Допустимый уровень звука LA по норме / Максимальный допустимый уровень звука LA, дБА
1	25	26	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (болған жағдайда), лауазымы (Ф.И.О., (при наличии) специалиста проводившего исследование)	Қолы, (Подпись)	Ажгалиева Кенжеганым Габдуловна
	Қолы, (Подпись)	Ахетова Лазат Жумабаевна
	Қолы, (Подпись)	Мухашалиева Гульжанат Куандыковна
Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы. (Ф.И.О.(при наличии), подпись заведующего лабораторией)	Қолы, (Подпись)	Ержанова Гульмира Касымовна

Мекеменің атауы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Батыс Қазақстан облысы бойынша филиал директоры

Директор Филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области

Нурманова Ж. А.

Мекеме басшысы (орынбасары) Т.А.Ә., (болған жағдайда), қолы. Руководитель организации (заместитель) (Ф.И.О.,(при наличии), подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық, физикалық және радиациялық фактордың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемых химических веществ, физических и радиационных факторов):_____

«Утверждаю»
директор ФРГП на ПХВ «НЦЭ»
КСЭКМЗ РК по ЗКО
_____ Ж.А.Нурманова

Экспертное заключение по измерению звукоизоляции №159
от 19 декабря 2022 года

1. Заявитель: Частное лицо Мырзагалиев А.;
2. Адрес: ЗКО, г. Уральск, мкр. Азаулы, 29;
3. Наименование объекта: ЗКО, г г. Уральск, ул. Ниеткалиева, 1;
4. Основание: Договор № 863 от 13.12.2022г.;
5. Цель измерений: определение звукоизоляции ограждающих конструкции;
6. Средства измерений:
- Шумомер – виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А, заводской номер БА190755, свидетельство о поверке RK-12-08-220056 от 04.10.2022г.;
- Всенаправленный источник звука OED – SP 360, заводской номер №190050;
- Усилитель – генератор OED – PA360, заводской номер №200053;
- Калибратор акустический типа АК – 1000, заводской номер №1103;
- Микрофонный предусилитель Р 200, заводской номер №196285;
- Метеометр МЭС – 200А заводской номер №5222, свидетельство о поверке №RK-10-05-220003 от 03.06.2022г.;
- Машина ударная стандартная УМ – 10, заводской номер 200040. Аттестат №А/42 от 11.02.2020г.;
7. Нормативно – техническая документация:
СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляций ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» ГОСТ 27296 – 2012 «Здания сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкции»;
8. Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации: №KZ.T.09.0592 от 18.03.2020 г. действителен до 18.03.2025 г.;
9. Протокол измерения звукоизоляции № РО– 22-01114/255 от 19.12.2022;
10. Дополнительные сведения: Во время измерений были сделаны замеры температуры воздуха 19^0 С, влажности 51%, скорости движения воздуха 0,1 м/с, атмосферного давления 755 мм.р.с.
Сведения о параметрах испытуемых помещений и конструкции:
Внутренние стены – из керамзитблока, штукатурка, шпаклевка.
Перекрытие – железобетонная плита, стяжка.
11. Документы, представленные на экспертизу: Архитектурный план.
12. Результаты экспертизы

Результаты экспертизы

Строительство 3-х этажного 2-х подъездного жилого дома по адресу: г. Уральск, ул. Ниеткалиева, 1

Индекс изоляции воздушного шума:

Требования СП РК 2.04.-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкции жилых и общественных зданий». Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума для жилых зданий категории В составляет **50 дБ.**

По результатам экспертизы индекс изоляции воздушного шума между смежными помещениями квартир №1 и квартиры №2, 1- этажа составил **54 дБ,** при норме **50дБ.**

Индекс приведенного ударного шума для плиты междуэтажного перекрытия:

Требования СП РК 2.04.-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкции жилых и общественных зданий». Нормативные значения индексов приведенного уровня ударного шума для жилых зданий категории В составляет **60 дБ.**

Индекс приведенного ударного шума для плиты междуэтажного перекрытия разделяющей квартиру №2 и № 4, этажа 1 - 2, составил **58 дБ,** при норме **60дБ.**

Исполнители:

1. Специалист	_____	**Ажгалиева К.Г.**
2. Специалист	_____	**Ахетова Л.Ж.**
3. Лаборант	_____	**Мухашалиева Г.К.**
Заведующий лабораторий	_____	**Ержанова Г.К.**
Заместитель директора	_____	**Тихонов А.А.**
Директор	_____	**Нурманова Ж.А.**

"Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Батыс Қазақстан облысының әкімдігі

Орал Қ.Ә., Орал қ.

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области"

Акимат Западно-Казахстанской области

Уральск Г.А., г.Уральск

Талон

о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Настоящим, МЫРЗАГАЛИЕВ АБАЙ , 680726301312

(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

уведомляет о:

начале осуществления определенного действия по **Уведомление о начале строительно-монтажных работ**, «Строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Уральск, Ниеткалиева 1», ,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г. Уральск,, , , ,

(указывается наименование деятельности или действия)

Наименование принимающей организации Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области"

Входящий регистрационный номер уведомления: KZ27REA00286727

Дата и время приема уведомления: 22.07.2022 16:47

(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба» туралы заңының 7 бабы, 1 тармағына сайкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном

ыс Қазақстан облысының
лекеттік сәулет-құрылыс бақылау
асқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение
"Управление государственного
архитектурно-строительного контроля
Западно-Казахстанской области"

Орал Қ.Ә., Орал қ.

Уральск Г.А., г.Уральск

Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ

KZ27REA00286727 22.07.2022

1. По строительству нового объекта: Главному государственному строительному инспектору Республики Казахстан (области, города республиканского значения, столицы)

Отарбаев М.Ж.

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

От заказчика (застройщика) Мырзагалиев А., 0, Уральск, уральск, МИКРОРАЙОН Азаулы, 29, +77027999111

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) и номер телефона)

Настоящим уведомляю о начале производства строительно-монтажных работ на объекте «Строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г.Уральск, Ниеткалиева 1»
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск

(наименование и месторасположение объекта)

Начало строительства 22.07.2022 года.
Срок ввода в эксплуатацию 22.03.2023 **года.**
Источник финансирования
При этом сообщаю:

1. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано
Акимат г.Уральска

(наименование местного исполнительного органа)

от 10.12.2021 **года №** 2968.

2. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство объекта разработана (наименование проектной организации, № лицензии, дата получения, стадийность проектирования)и утверждена ТОО " ОралПроектСервис", 15017430, 28.09.2015 г., Рабочий проект, Мырзагалиев А., № 1 от 20.07.2022 года

(наименование организации, № и дата приказа)

3. Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности проведения экспертизы) выдано от 20.07.2022, Частная, Жаксылыков Ж.., +77057667714, KZ47VJE00050567, , ТОО «ExpertiseCom»

(вид экспертизы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия), телефон и № аттестата эксперта и наименование, почтовый адрес и телефон организации, имеющей в своем составе аттестованного эксперта, выполнившего экспертизу)

4. Объект относится к третий – пониженный уровню ответственности.

(первый – повышенный, второй – нормальный или третий – пониженный)

5. Срок нормативной продолжительности строительства, утвержденной в составе проектной (проектно-сметной) документации 8 месяца (-св).

6. Работы будут производиться подрядным способом
ТОО«Adal Stroy Engineering» - Лицензия:21033260, 10.12.2021, , Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Кенесары, 28, +77769426200

(наименование организации, осуществляющей строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения)

на основании договора подряда от 22.07.2022 года № 11/22.

7. Решение на соответствующие этапы строительства в режиме экспертного сопровождения (в случае, если предусмотрено поэтапное строительство) выдано от года № .

8. Ответственным лицом от заказчика приказом № 11/22 от 22.07.2022 года назначен Мусин А.А., директор

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)

имеющий образование Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, , 2014, Бакалавр строительства

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

ветственным лицом по строительству от генерального подрядчика приказом № 11/22 от 22.07.2022 0:
0 года назначен Мусин А.А. , директор,

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность, наименование организации)

имеющий образование Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет,, 2014 г., Бакалавр строительства

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

и стаж работы в строительстве 5 **лет, прошедший обучение и имеющий действующее удостоверение по курсу «Сейсмостойкое строительство» (в случае строительства в сейсмических районах)**

(номер удостоверения, кем выдано или продлено)

10. Авторский надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):

1) разработчиком проекта ТОО"ОралПроектСервис", 15017430, 28.09.2015 0:00:00 , Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск , АбулхаирХана , 6/6 , 87774761333

(наименование организации, № лицензии, дата получения, адрес и телефон)

в лице Бахирев А.А. , директор

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)

в соответствии с приказом от 22.07.2022 0:00:00 года № 14;

2) организацией

(наименование организации, адрес и телефон)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

№ _____ от _____ г.

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата)

в соответствии с договором от _____ года № _____;

3) экспертом от

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата, адрес и телефон)

в соответствии с договором от _____ года № _____.

11. Технический надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):

1) заказчиком самостоятельно, имеющим в своем штате аттестованного (-ых) эксперта (-ов) Наурыз А.А. , KZ75VJE00072082 , 04.02.2022 , 04.02.2022

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата)

назначенного (-ых) приказом от 22.07.2022 0:00:00 года № 15/22,

2) организацией

(наименование организации, адрес и телефон)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

№_____ от _____

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата)

в соответствии с договором от № ,

3) экспертом №_____ от _____

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата получения аттестата, адрес и телефон)

в соответствии с договором от _____ года № _____

12. Обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, обязуюсь своевременно сообщать в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

13. Подавая данное уведомление, подтверждаю:

1) все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или отдельных действий;

2) прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;

3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для исполнения до начала осуществления строительно-монтажных работ.

14. Осведомлены, что за нарушение строительных норм и требований законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства и утвержденного проекта при осуществлении строительно-монтажных работ будем нести ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен мәнісі бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на