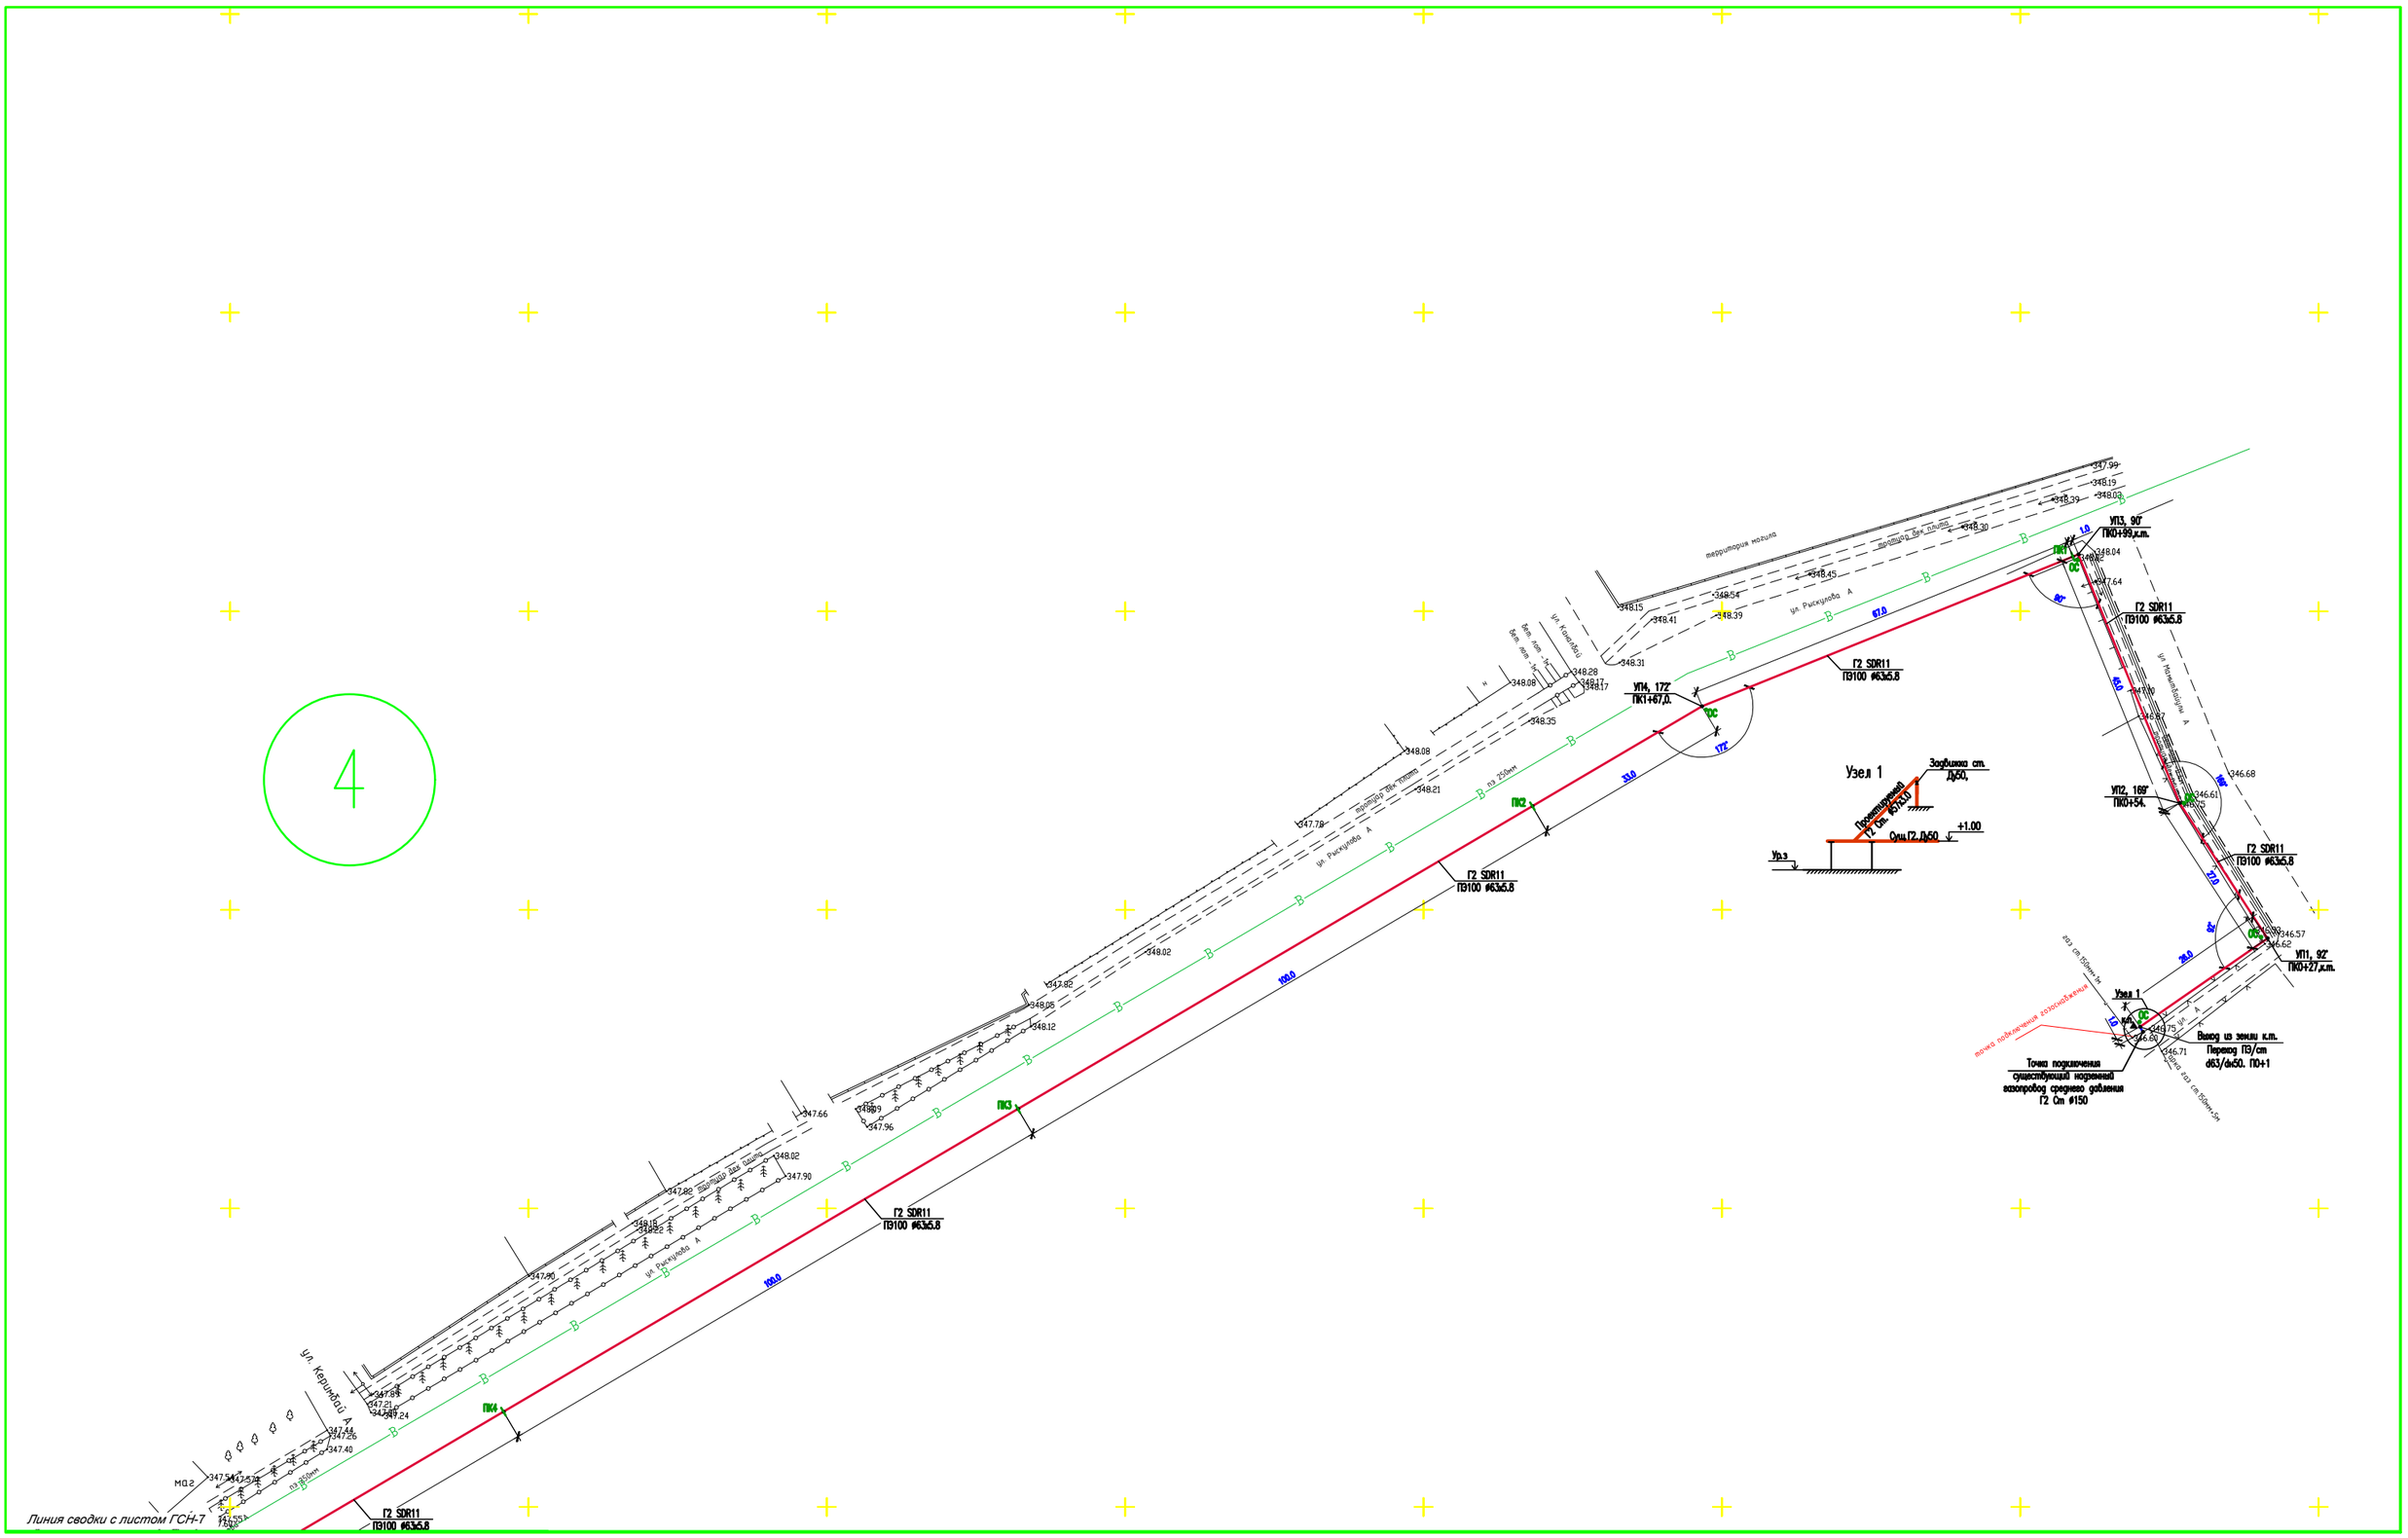

Примечание

1. Подземный газопровод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.
2. При переходе газопровода через улицы газопровод предусмотрен подземным из ПЭ труб в полиэтиленовом футляре.
3. При пересечении подземных газопроводов с подземными инженерными коммуникациями разработку грунта производить вручную по 2 метра в каждую сторону от этих коммуникаций.
4. При пересечении подземных газопроводов с водопроводом и канализацией газопровод заключить в ПЭ футляр длиной по 2 метра в каждую сторону от места пересечения с этими коммуникациями. Глубину залегания пересекаемых коммуникаций уточнить по месту.
5. Глубина заложения газопровода принята 1,2 - 1,4 метр до верха трубы.
6. Спецификацию смотри приложение листа ГСН.С.
7. Проект выполнен с учетом перспективного строительства автомобильных дорог и проездов.

Условные обозначения:

- Г1 — Проектируемый подземный газопровод низкого давления Р< 0,3 МПа
- Г2 — Проектируемый газ-д среднего давления Р=0.005-0.3МПа
- Г1 — Проектируемый надземный газопровод низкого давления Р=0.005МПа
- Футляр на газопроводе
- Контрольная трубка на горизонтальном футляре
- О.С. — Оконечивающий отсебок
- Контрольный пункт для катодного провода

							05-2023-ГСН
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата	«Строительство газопроводов среднего давления (ПНГ) и полиэтиленовых газопроводов в общем назначении "Внутрипоселковые сети" на 200 участников жилого дома Дай, Ыскакова ребина, Торгашинский объединения (электроснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение, связь, ливневая канализация)»		
Проверил		Обжиев Е.				Наружные сети газоснабжения. Газопровод среднего давления.	Стадия: РП; Лист: 4; Листов:
Разработал		Ибраева З.				Схема газопровода среднего давления. М1:500.	ТОО «СЭПроектмаш» г.Шымкент 2023
Н.контроль		Обжиев Е.					

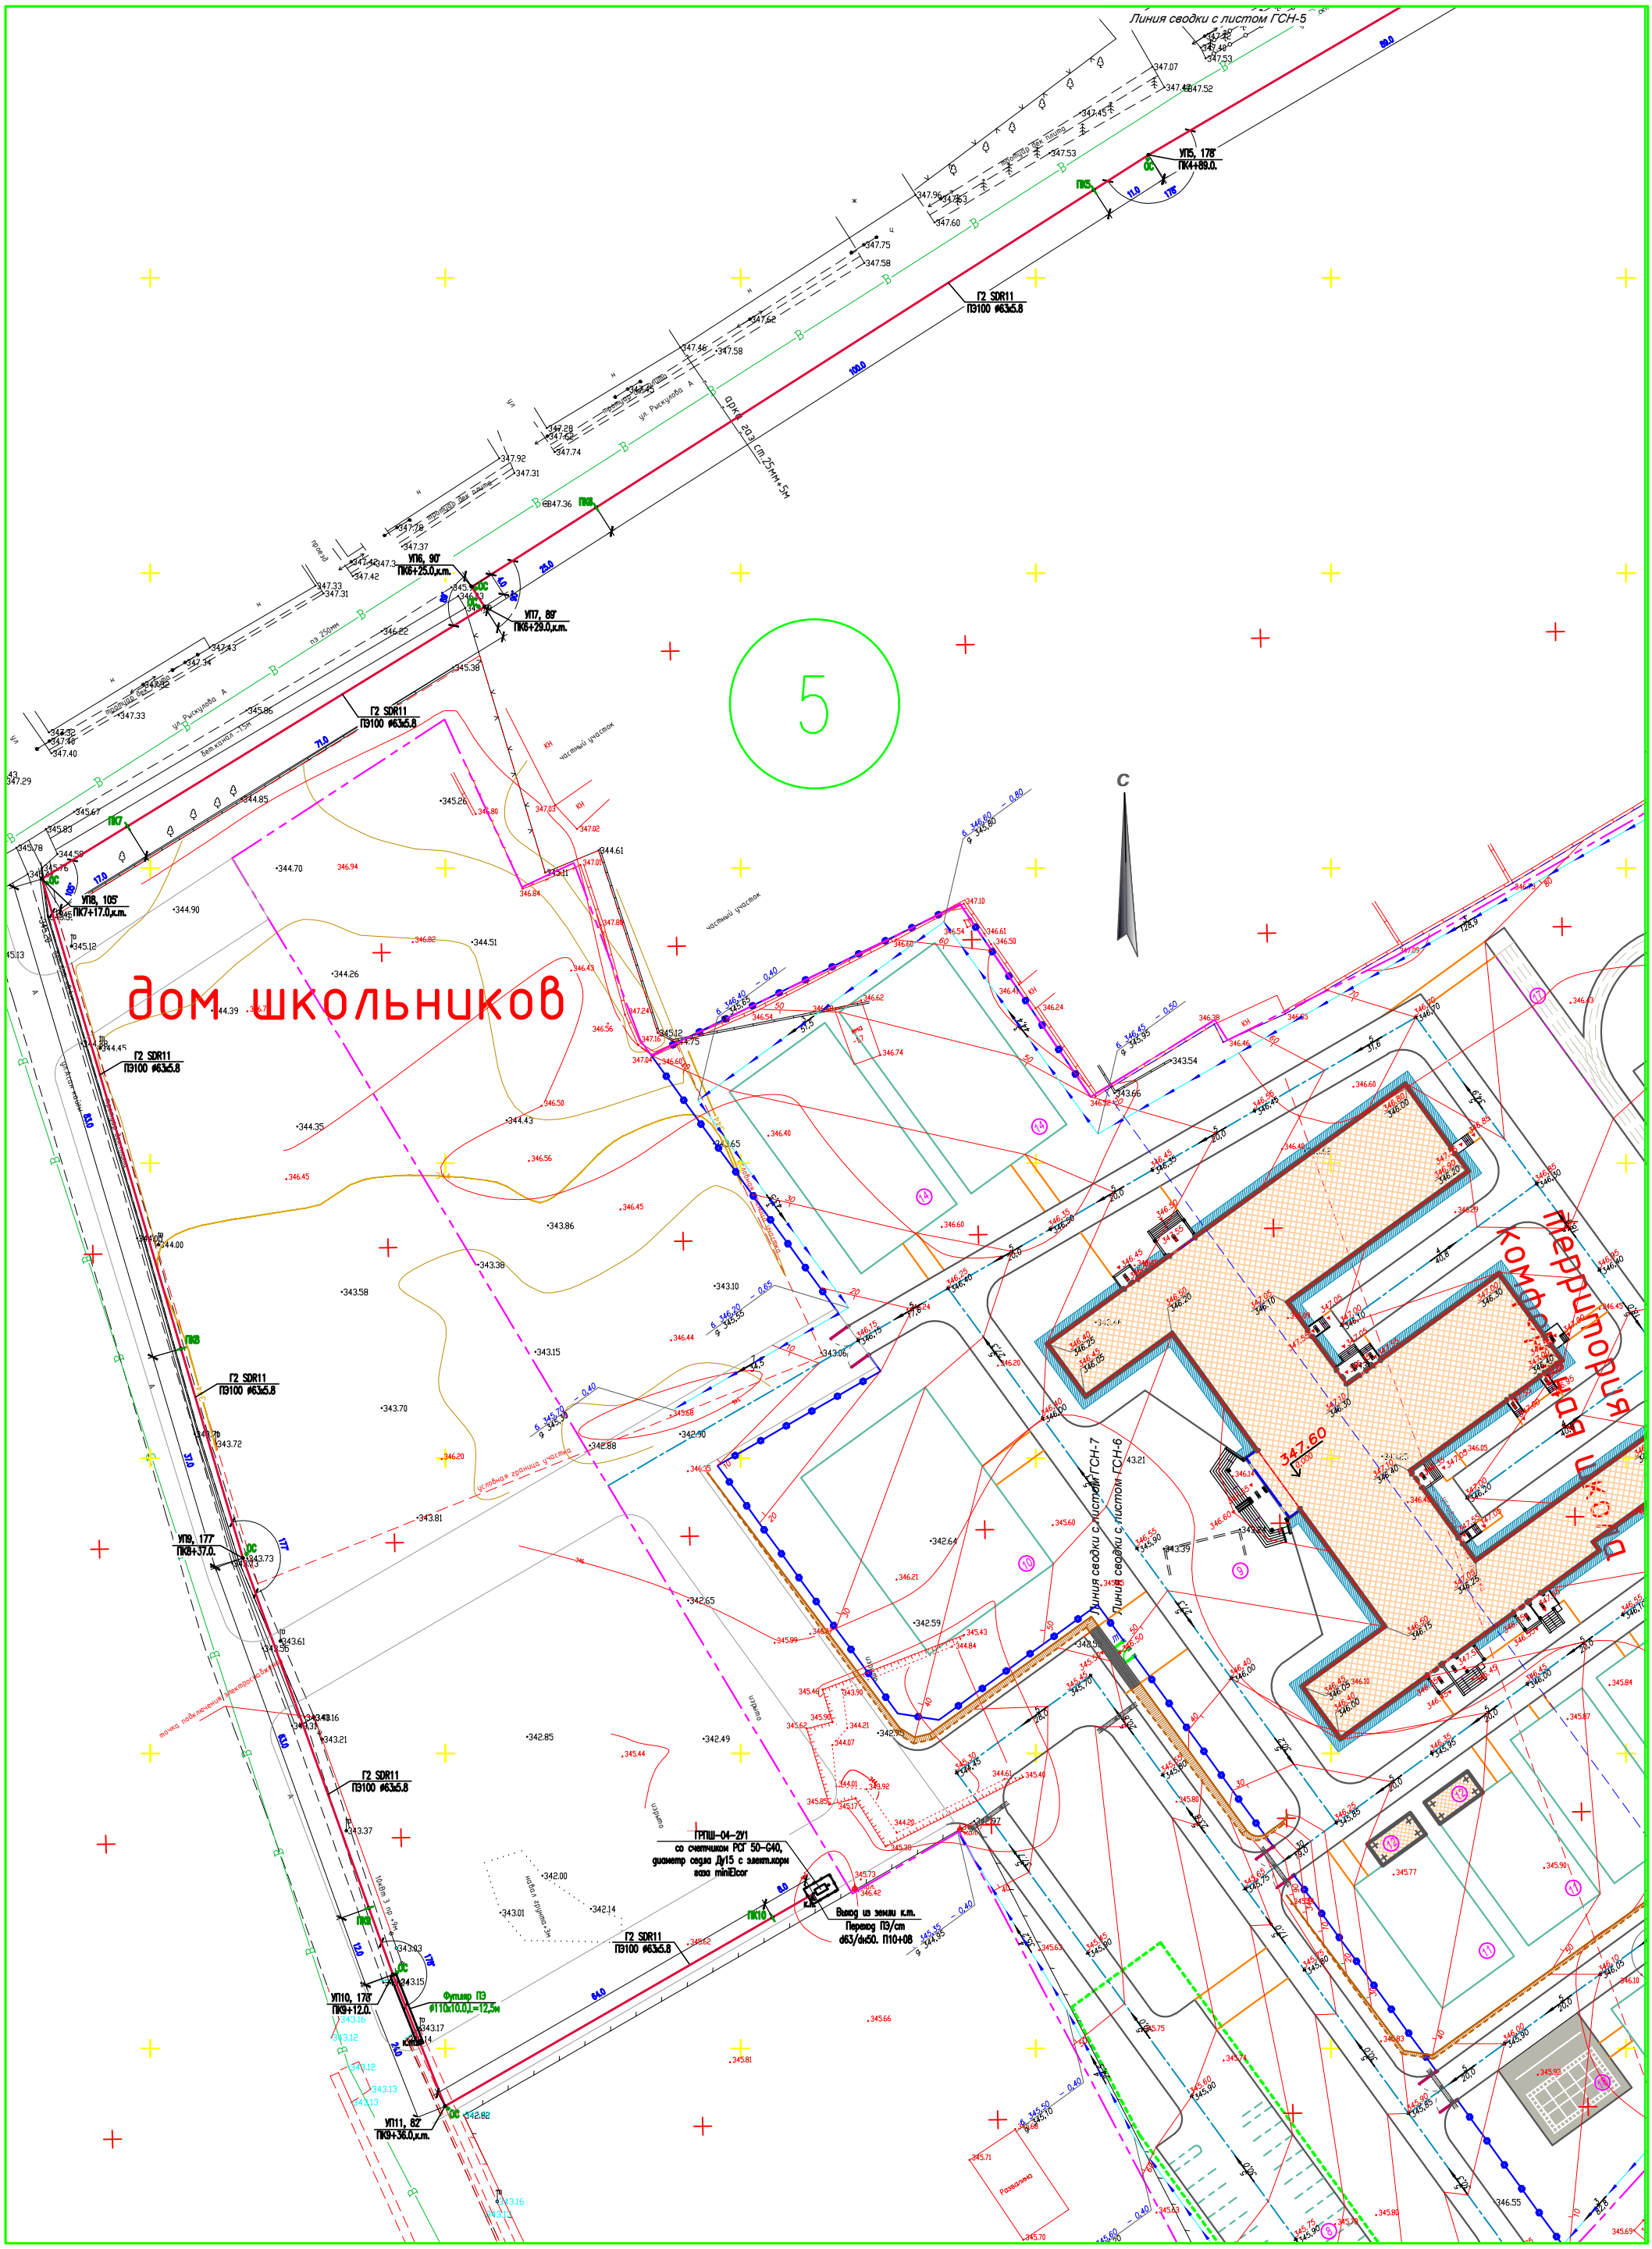

Примечание

1. Подземный газопровод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.
2. При переходе газопровода через улицы газопровод предусмотрен подземным из ПЭ труб в полиэтиленовом футляре.
3. При пересечении подземных газопроводов с подземными инженерными коммуникациями разработку грунта производить вручную по 2 метра в каждую сторону от этих коммуникаций.
4. При пересечении подземных газопроводов с водопроводом и канализацией газопровод заключить в ПЭ футляр длиной по 2 метра в каждую сторону от места пересечения с этими коммуникациями. Глубину заложения подземных коммуникаций уточнить по месту.
5. Глубина заложения газопровода принята 1,2 - 1,4 метр до верха трубы.
6. Спецификацию смотри прилагаемые листы ГСН.С.
7. Проект выполнен с учетом перспективного строительства автомобильных дорог и проездов.

Условные обозначения

- Г1 — Проектируемый подземный газопровод среднего давления P<0.3 МПа
- Г2 — Проектируемый газ-д среднего давления P=0.005-0.3МПа
- Г1 — Проектируемый подземный газопровод среднего давления P=0.003МПа
- Футляр на газопроводе
- Контрольная трубка на горизонтальном футляре
- О.С. — Оставляемый столбик
- Контрольный пункт для внешнего провода

						05-2023-ГСН			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док.	Подпись	Дата	«Строительство газопроводов-распределительной инфраструктуры (ГРИ) и газификация индивидуального жилого дома в сёлах Ак-Ой, Кызылкия, Кадамжайский район, Ферганской области (газопроводы, газовые колодцы, газовые сети, сейсмобетонные, газовые, телефонные, телефонные, канализация, водопроводы)»			
Проверил		Сейдиев Е.				Нарружные сети газоснабжения. Газопровод среднего давления.	Стадия	Лист	Листов
							РП	5	
Разработал		Кулиева Э.				Схема газопровода среднего давления. М1:500.	ТОО «СЭПроектмаг» г.Шымкент 2023		
Контрол.		Сейдиев Е.							