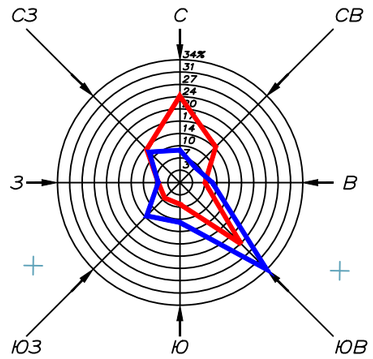


ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| | Наименование | этажность (в том числе мансард.) | Количество | | | площадь | | | | строительный объем здания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | здан. | квартир | | застройки | | общая нормируемая | | | |
| | | | | здания | всего | здания | всего | здания | всего | здания | всего |
| 1-7 | Жилой дом | 5 | 7 | 40 | – | – | – | – | – | | – |
| 8 | Жилой дом с коммерцией | 5 | 1 | – | | | | | | | |
| 9-14 | Жилой дом | 5 | 6 | 40 | | | | | | | |
| 15 | Жилой дом с коммерцией | 5 | 1 | | | | | | | | |
| 16-23 | Жилой дом | 5 | 6 | 40 | | | | | | | |
| 24 | Жилой дом с коммерцией | 5 | 1 | | | | | | | | |
| 25 | Детская площадка | | | | | | | | | | |
| 26 | Для отдыха взрослых | | | | | | | | | | |
| 27 | Спортивный площадка | | | | | | | | | | |
| 28 | Автопарковка Площадка | 887м/м | | | | | | | | | |
| 29 | для контейнеров ТБО | | | | | | | | | | |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница участка
- условная граница участка
- Проектируемый здание 5-ти этажных жилых домов
- Проектируемый здание 5-ти этажных жилых домов с коммерческим этажом

Линия сводки с листом ГСН-4

Линия сводки с листом ГСН-6

Линия сводки с листом ГСН-7

Проектируемая 2КТПГ №8

W10

Примечание

1. Подземный газопровод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ 50538-2001.
2. При переходе газопровода через улицы газопровод предусмотрен подземным из ПЭ труб в полиэтиленовом футляре.
3. При пересечении подземных газопроводов с подземными инженерными коммуникациями разработку грунта производить вручную по 2 метра в каждую сторону от этих коммуникаций.
4. При пересечении подземных газопроводов с водопроводом и канализацией газопровод заключить в ПЭ футляр длиной по 2 метра в каждую сторону от места пересечения с этими коммуникациями. Глубину заложения пересекаемых коммуникаций уточнить по месту.
5. Глубина заложения газопровода принята 1,1 метр до вверха трубы.
6. Спецификацию смотри прилагаемые листы ГСН.СО.
7. Проект выполнен с учетом перспективного строительства автомобильных дорог и проездов.

Условные обозначения

- Г1 — Проектируемый подземный газопровод низкого давления после ГРПШ Р< 0.005МПа
- Г2 — Проектируемый надземный газопровод среднего давления до ГРПШ Р=0.005-0.03МПа
- Г1 — Проектируемый надземный газопровод низкого давления после ГРПШ Р< 0.005МПа
- Футляр на газопроводе
- Контрольная трубка на горизонтальном футляре
- О.С. — Опознавательный столбик
- Контрольный пункт для сигнального провода

Ситуационная схема листов

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 3 | |
| 5 | 6 | 7 |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Проверил | | Утелбаев Е. | | | |
| Разработал | | Абдаким Е. | | | |
| Н.контроль | | Колдасов Б. | | | |

17–2023– ГСН

"Строительство 30 многоквартирных жилых домов в жилом массиве в конце улицы Аскарова, Жамбылская область, г.Тараз.Жилой дом №17 (с наружными сетями (электроснабжения, водоснабжение и канализация, газоснабжение) и благоустройством территорий"

| Наружные сети газоснабжения. Газопровод низкого давления. | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|
| | РП | 3 | |
| План газопровода низкого давления М 1:500 | ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ» г.Шымкент 2023г. | | |