С-1-1

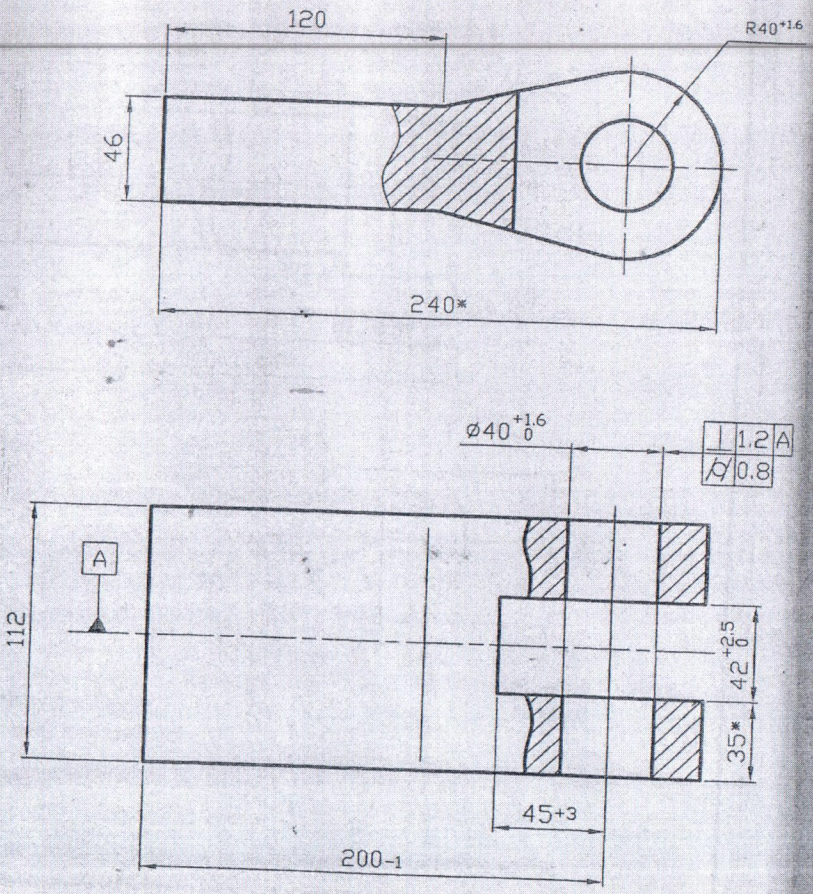

Согласовано

(V)

1. 190...230 НВ.
2. Точность отливки 10-6-11-6 См 1 ГОСТ26645-85.
3. Литейные уклоны до 2°.
4. На поверхн. R40 раковины не допускаются. На остальных поверхностях допускаются небольшие раковины глубиной не более 0.5 мм.
5. Литейные радиусы 3 мм.

Су ысытушы қазан диірменіне (к мельнице водогрейного котла)

Өзг	Парақ	Докум №	Қол	Айкүн	С-1-1			
Істеген		Кожахметов		2.08	Тоқпақ Било	Белгі	Салмақ	Шақтасым
Тексерген							8.2	1:2
Келіскен		Алимов		02.08		–парақ	Парақ саны	1
ЖБ басты.		Гармонщиков			Сталь 110Г13Л	"Астана-Энергия" АҚ ЖБ, 2012жыл		
Бекіткен		Гольцварт						