"ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ТАЛДЫҚОРҒАНЖЫЛУСЕРВИС" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

040000, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Желтоқсан көшесі, 275, тел.: 8 (7282) 25-42-89
факс: 25-52-26, БСН 000740002407,
e-mail: tkt_service@mail.ru

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТАЛДЫКОРГАНТЕПЛОСЕРВИС" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН"

040000, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Желтоксан, 275, тел.: 8 (7282) 25-42-89
факс: 25-52-26, БИН 000740002407,
e-mail: tkt_service@mail.ru

_____ № _____

ЖЫЛУ ТОРАПТАРЫНА ҚОСЫЛУҒА РҰҚСАТ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАР
РАЗРЕШЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

№ 0315 **20** 19 **ж.** 23 мая **г.**

Жарамды 1 год жылдың 2020 айына дейін мая
Действительно года месяц

Жылу тораптары "Талдықорғанжылусервис" КМК
Теплосеть КГП "Талдыкоргантеплосервис"

Тұтынушы Детская музыкальная школа им. Н. Тлендиева
Потребитель (атауы, мекенжайы) (название и адрес)

ул. Абая № 264

1. Қосылу мүмкіндігі қазандықтың қолданыстағы (жобадағы) жылу құбырларына беріледі
Присоединение возможно от существующего (проектируемого) теплопровода от котельной

кв. котельная № 2 № М-4 басты желі
магистрали

2. Қосылу нүктесі Обозначено на схеме
Точка присоединения

сущ. теплосеть 2Ø150
(көше, өтпе, камера нөмірі, жылжымайтын тіректің және т.б.)
(улица, проезд, номер камеры, неподвижной опоры и т.п.)

3. Қосылу нүктесіндегі қолданыстағы тегеурін (бу құбырындағы қысым)
Располагаемый напор (давление в паропроводе) в точке присоединения

1,0 м. (бу үшін _____ ат).
м. (для пара ат).

4. Шығыс су құбырындағы тегеурін белгісі $P_{обр}$=5,0 кг/см² м.
Отметка напора в обратном трубопроводе м.

5. Орнықты тегеуріннің сызығының белгісі 634 м.
Отметка линии статического напора м.

6. Жоба үшін сыртқы ауаның есептік температурасы:
Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования:

а) жылыту tж -25,3 С
отопления tнр.о

б) желдету tнр.в -16,0 С
вентиляции tнр.в

7. Тораптың температуралық есептеу кестесі:
Расчетный температурный график сети:

а) жылытуға 95/70 С
на отопление

б) желдетуге 95/70 С
на вентиляцию

в) ыстық сумен қамтамасыз етуге _____ С
на горячее водоснабжение

8. Жылу тұтынудың рұқсат етілген ең көп мөлшері 920 Гкал/с (бу үшін _____ т/с)
Разрешенный максимум теплопотребления Гкал/ч (для пара т/ч)

9. Тік құбырлар мен жылу тұтынатын құралдар тиектеуші-реттеуіш шегендермен жабдықтандырылған болуы тиіс.
Стояки и теплопотребляющие приборы должны быть оборудованы запорно-регулировочной арматурой.

10. Жылу тұтынушы жүйенің қосылуының сұлбасын таңдау және олардың гидравликалық кедергісі тораптағы берілген орнықты және динамикалық тегеурінмен үйлесуге тиіс (3-5 т.)
Выбор схемы присоединения систем теплопотребления и их гидравлическое сопротивление должны быть увязаны с заданными статическим и динамическим напорами в сети (п. 3-5)

11. Ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесі жылу тораптарына открытой сұлба бойынша қосылуы тиіс.
Система горячего водоснабжения должна быть присоединена к тепловой сети по схеме.

12. Жылу тораптары және ыстық сумен қамтамасыз ету жүйенің қосылу тораптары автореттегіштермен жабдықтандырылған болуы тиіс, есептеу және бақылау құралдарымен келесі көлемде
Отопительные узлы и узлы присоединения систем горячего водоснабжения должны быть оборудованы авторегуляторами, приборами учета и контроля в следующем объеме.

Прибор учета тепловой энергии с моделью на границе балансового раздела

13. Қосылу жобасы қолданыстағы Құрылыс нормалары және ережелеріне (ҚНжЕ) сәйкес әзірленуге және "Талдықорғанжылусервис" КМК-мен келісілген болуға тиісті.
Проект присоединения должен быть разработан в соответствии с действующими Строительными нормами и правилами (СНиП) и согласован с предприятием КГП "Талдыкоргантеплосервис".

14. Құрылыс және монтаждау жұмыстары "Талдықорғанжылусервис" КМК-ның ЖТА пайдалану бөлімшесінің техникалық қадағалауымен жүргізілуге тиісті.
Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором эксплуатационного участка РТС КГП "Талдыкоргантеплосервис".

15. Қосылудың басқа шарттары 1). От ТК-75 (ТК-15-87) до теплового узла нужен произвести капитальный ремонт существующей тепловой сети.
Прочие условия присоединения
2) В здании произвести капитальный ремонт теплового узла.

Начальник КГП
«Талдыкоргантеплосервис» Акылбеков М.Т.

СҰЛБА
СХЕМА

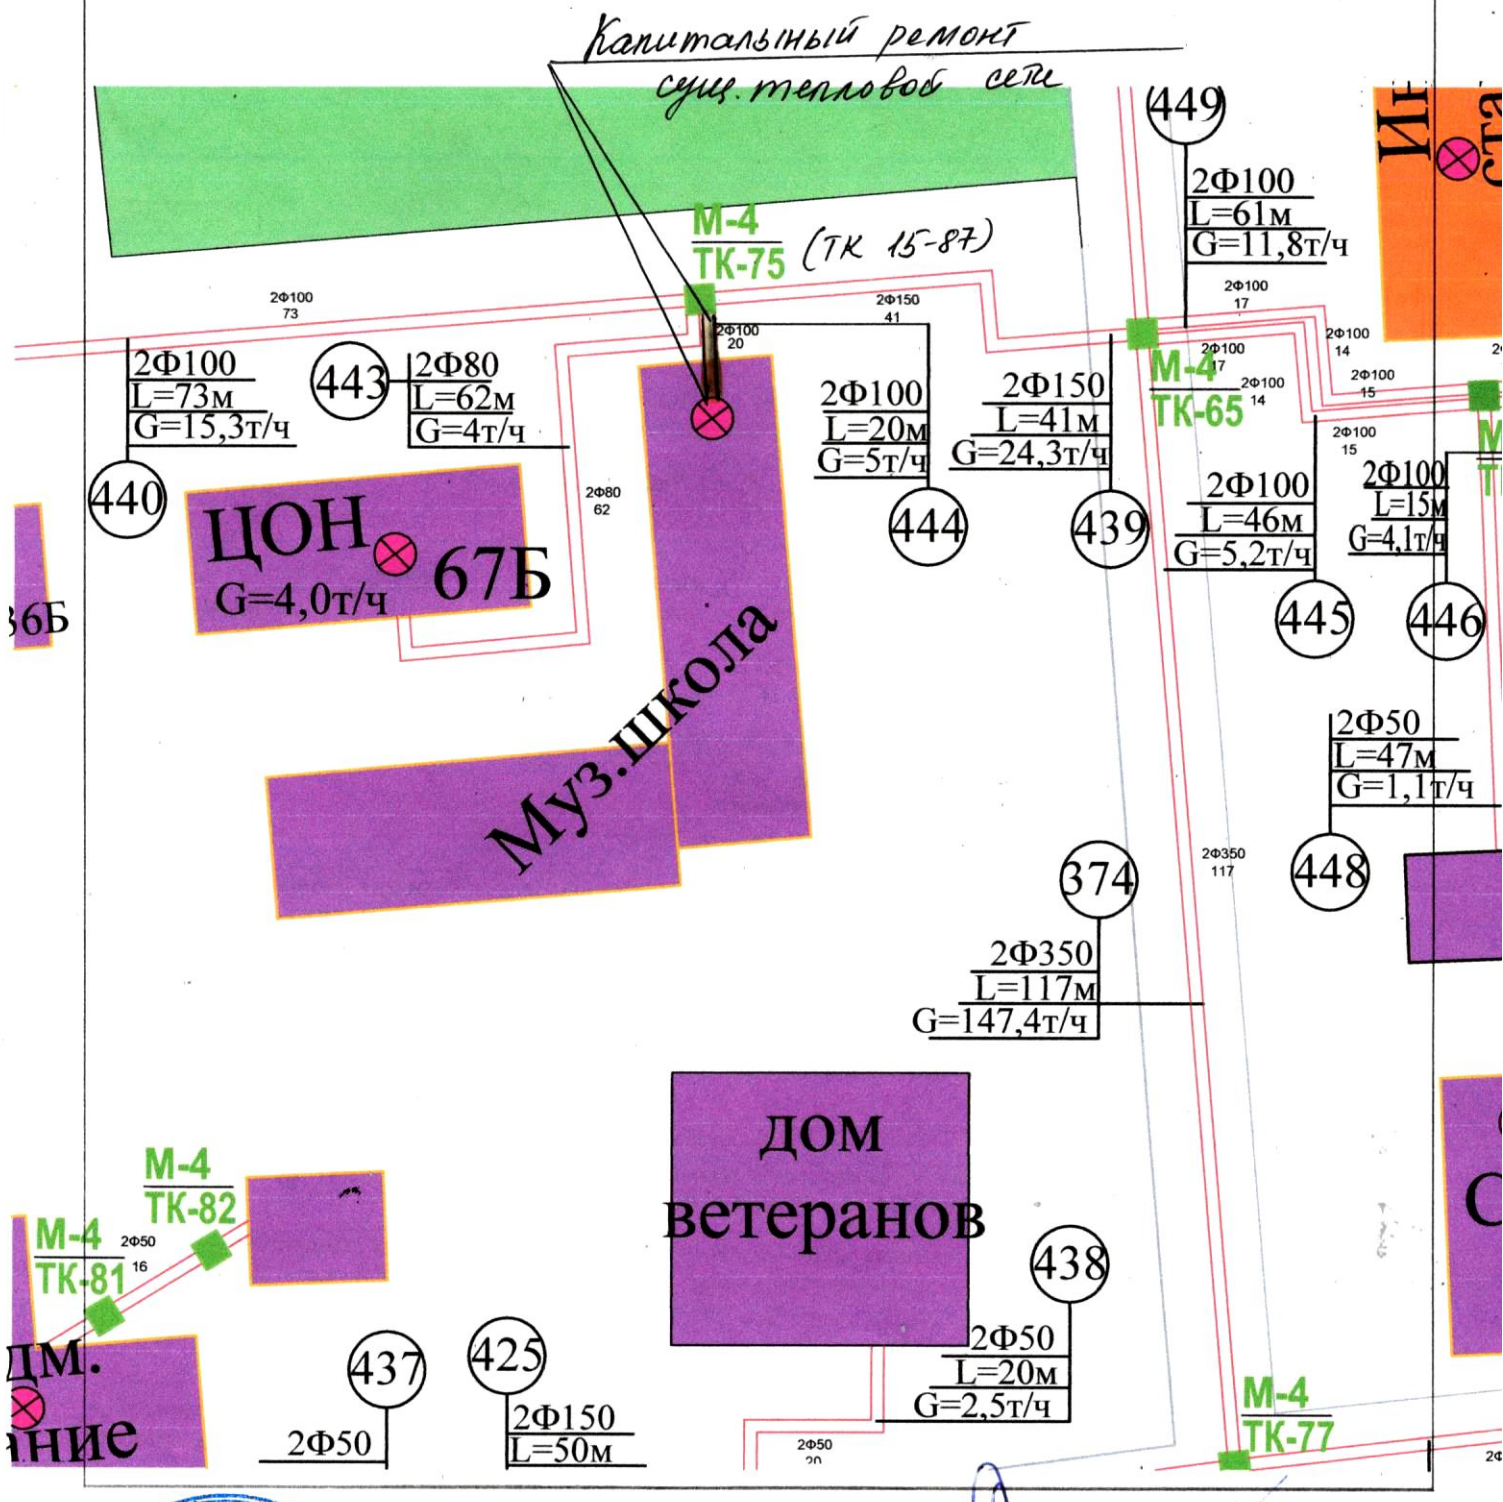

"Талдықорғанжылусервис" КМК-ның бастығы _____
Начальник КГП "Талдыкоргантеплосервис"

"Талдықорғанжылусервис" КМК-ның бас инженері _____
Гл. инженер КГП "Талдыкоргантеплосервис"

Жылу тораптарын пайдалану бөлімінің бастығы _____
Начальник отдела эксплуатации тепловых сетей