АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
БІРЖАН САЛ АУДАНЫ
«СТЕПНЯК ҚАЛАСЫ
ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«АППАРАТ АКИМА
ГОРОДА СТЕПНЯКА»
РАЙОНА БИРЖАН САЛ
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

020700, Степняк қаласы, Қасым Антаев көшесі, 22/1
тел.: 8 (71639) 2-16-90
e-mail: birzhansal_stepnyak@aqmola.gov.kz

020700, город Степняк, улица Касыма Антаева, 22/1
тел.: 8 (71639) 2-16-90
e-mail: birzhansal_stepnyak@aqmola.gov.kz

08.01.2026г. № 10

Справка – обоснование

В соответствии с подпунктом 1 пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстана «О государственных закупках» № 106-VIII ЗРК от 01.07.2024 года.

Провести государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора с ТОО «Кокшетау Энерго» за проведение оплаты по потреблению электроэнергии здания акимата.

С. Бермагамбетов

Приложение №2
к Договору
электроснабжения для
юридических лиц,
финансируемых из
государственного бюджета
№_____ от «____»_____ 20___г.

Форма

Кому ТОО «Кокшетау Энерго»
(энергоснабжающая организация)

от кого ГУ "Аппарат акима города Степняка" района Биржан сал
(наименование организации)

Предварительная заявка о поставке электрической энергии

Я, Бермагамбетов С.К., прошу Вас предварительно поставить электрическую энергию с 01.01.2026г по 31.12.2026г. в следующем количестве.

№п/п	Месяцы	кВт.час	
		Цифрами	Прописью
1	Январь	304	Триста четыре
2	Февраль	304	Триста четыре
3	Март	304	Триста четыре
4	Апрель	304	Триста четыре
5	Май	304	Триста четыре
6	Июнь	304	Триста четыре
7	Июль	304	Триста четыре
8	Август	304	Триста четыре
9	Сентябрь	304	Триста четыре
10	Октябрь	304	Триста четыре
11	Ноябрь	304	Триста четыре
12	Декабрь	305	Триста пять
	Итого	3 649	Три тысячи шестьсот сорок девять

Потребитель

Приложение №1
к Договору
электроснабжения для
юридических лиц,
финансируемых из
государственного бюджета
№_____ от «____»_____ 20___г.

Перечень приборов коммерческого учета

№ п/п	Наименование	Тип счетчика	Заводской номер	Трансформаторы тока	Расчет коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	Административное здание	Орман СО-Э711ТХ	CV815839	-	-

Энергопередающая (энергопроизводящая)
Организация

Потребитель:

Приложение №3
к Договору
электроснабжения для
юридических лиц,
финансируемых из
государственного бюджета
№_____ от «____»_____ 20___г.

Акт
по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Энергопередающей организацией (далее ЭПО) и Потребителем от «____»_____20___ года.

Подразделение ТОО «Кокшетау Энерго» Енбекшильдерских электрических сетей
(наименование подразделения ЭПО)

ГУ "Аппарат акима города Степняка" района Биржан сал.Административное здание, г.Степняк, ул.Антаева 21/1
(наименование «Потребителя»)

_____
(наименование «Субпотребителя»)

1. Электроснабжение Потребителя производится _____
   1) от ПС 110/35/10кВ «Степняк»
   2) от ЛЭП ВЛ-10кВ «Город-2»
   3) от РП/ТП КТПН-10/0,4кВ №14-3 «Спорткомплекс»
2. Электроснабжение Субпотребителя производится _____
   1) от ЛЭП _____
   2) от РП/ТП _____

(смотри однолинейную схему на обороте)

3. Граница балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановок между ЭПО и Потребителем устанавливается:
На плашечных зажимах ВЛ-0,4кВ и вводного кабеля на опоре №11
(смотри пограничные красные линии на однолинейной схеме)
   1) На соединителе проходного изолятора воздушной линии с наружной стороной в ЗРУ
   2) На натяжном зажиме портальной оттяжной гирлянды изоляторов ОРУ
   3) На наконечниках кабельных или воздушных вводов питающей или отходящей линии.
   4) На опоре основной линии, где произведена отпайка.
   5) При воздушном ответвлении на первых изоляторах, установленных на здании или трубостойке.
   6) При кабельном вводе – на наконечниках питающего кабеля на вводе в здание.

(нужное подчеркнуть)

4. Место фактической установки прибора коммерческого учета (потребителя, субпотребителя):
На фасаде здания

5. На балансе Потребителя находятся следующие электроустановки:
   а) воздушные линии (марка/сечение, протяженность) _____
   б) кабельные линии (марка/сечение, протяженность) КЛ-0,4кВ, АВВГ 4х25, 40м
   в) подстанции (мощность, кВА) _____

6. Категория электроснабжения III - категория

7.Разрешенная максимальная мощность согласно технических условий, кВт – 10кВт

Подписи представителей:

1. Потребитель _____ Шоллартов О.Ж.
М.П. (должность, фамилия, подпись)

2.Субпотребитель _____
М.П. (должность, фамилия, подпись)

3. Энергопередающая организация Гл. инженер Енб ЭС Ерденов Б.Э.
М.П. (должность, фамилия, подпись)

Приложение №4
к Договору
электроснабжения для
юридических лиц,
финансируемых из
государственного бюджета
№_____ от «____»_____ 20___г.

Схема подключения потребителя к электрическим сетям.
Административное здание, г.Степняк, ул.Антаева 21/1

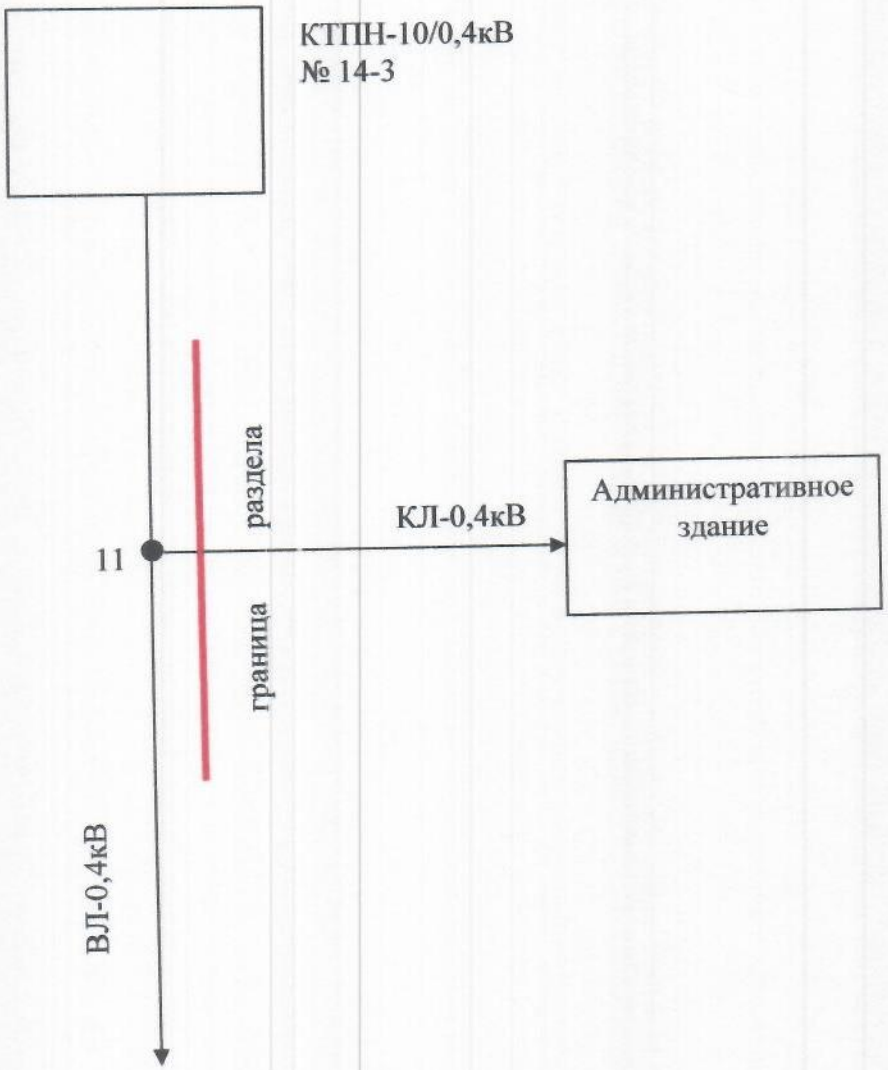

Энергопередающая организация:

_____

Потребитель:

_____