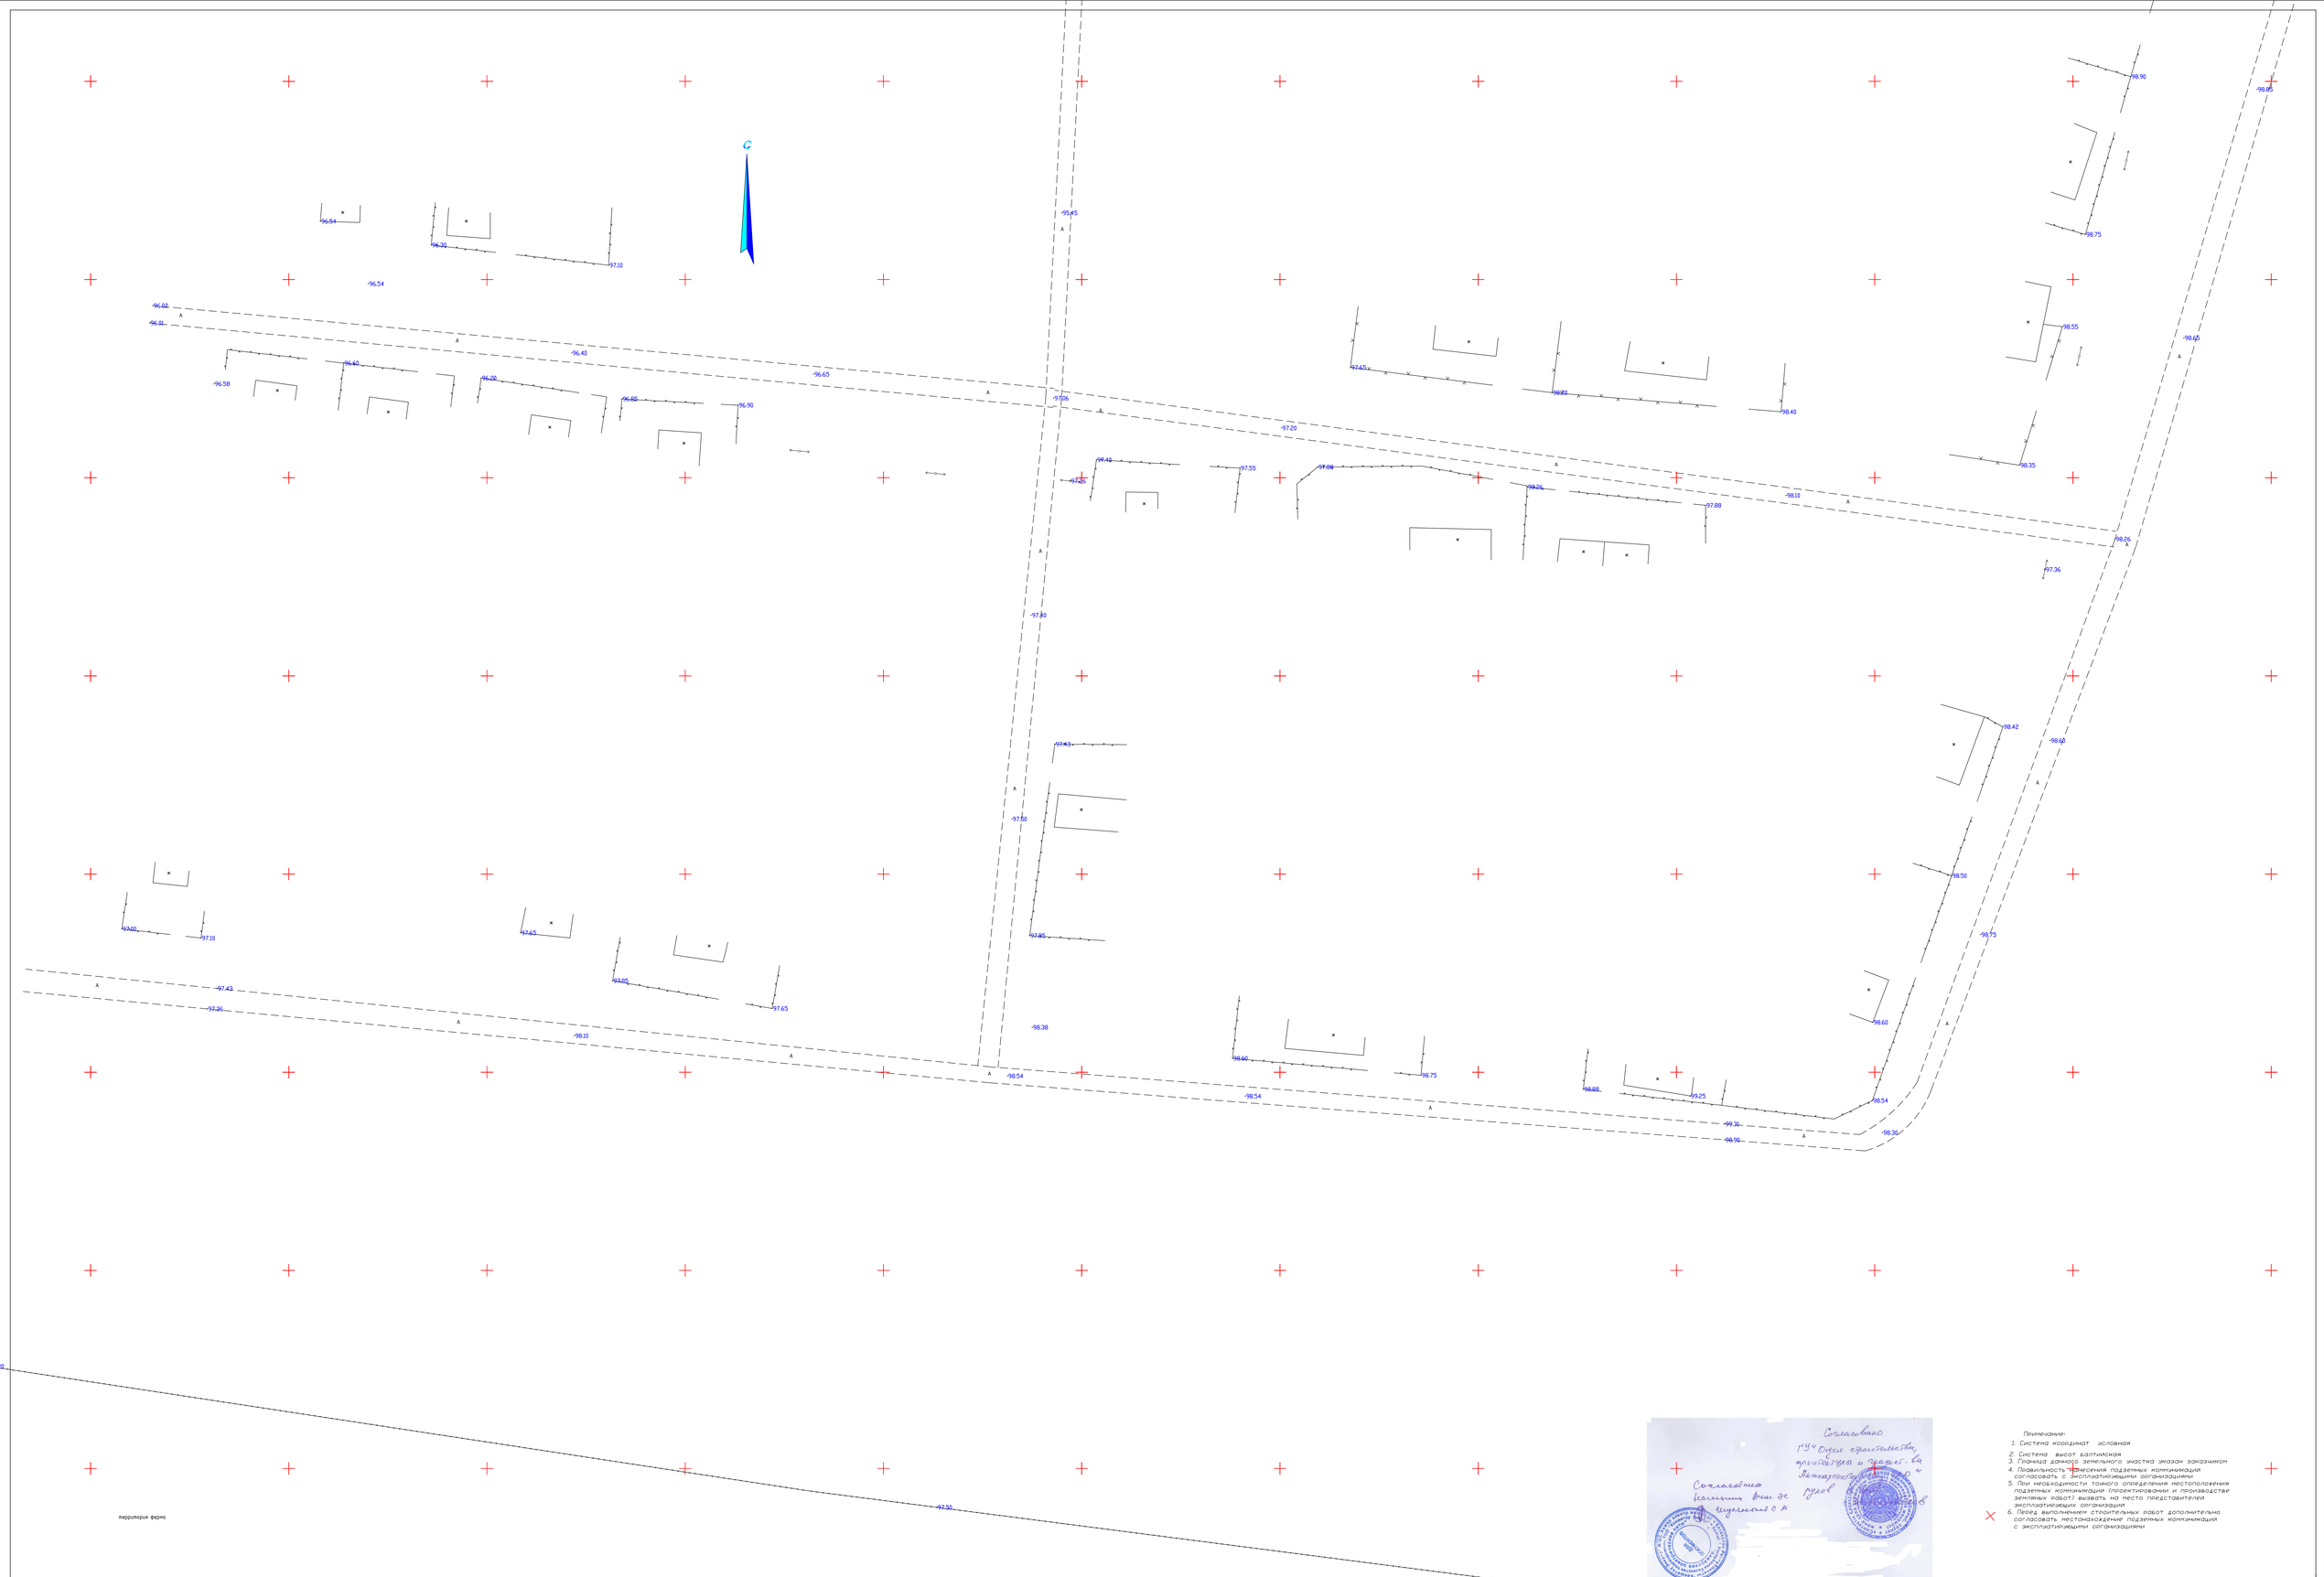

Согласовано
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостр. контроля Жамбылского района"
руководитель отдела
Мусаев

Согласовано
Начальник Аким. Ж
Мендекенов О.А

Примечание:

1. Система координат условная
2. Система высот балтийская
3. Граница данного земельного участка указан заказчиком
4. Правильность нанесения подземных коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями
5. При необходимости точного определения местоположения подземных коммуникаций (проектирование и производстве земляных работ) вызвать на место представителей эксплуатирующих организаций
6. Перед выполнением строительных работ дополнительно согласовать местонахождение подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями

ТОО "Сатпромтех"		Топографическая съемка «Строительство электрических сетей 0,4-10кВ, 0,4-0,4кВ с КТПН в с.Жаркое, Аксайского района ЗКО»	
Директор		Мыктаев Д.	
Исполнитель		Кадыкилов А.	Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксайского района ЗКО"
Выполнен: 2025 г.		Масштаб 1:500	Заказ: К-во л-в: 10 Лист 1

Формат А0

Примечание:

1. *Система координат условная*
2. *Система высот балтийская*
3. *Граница данного земельного участка указан заказчиком*
4. *Правильность нанесения подземных коммуникация согласовать с эксплуатирующими организациями*
5. *При необходимости точного определения местоположения подземных коммуникация (проектировании и производстве земляных работ) вызвать на место представителя эксплуатирующих организация*
6. *Перед выполнением строительных работ дополнительно согласовать местонахождение подземных коммуникация с эксплуатирующими организациями*

ТОО "СЭТпромтех"		Топографическая съемка «Строительство электрических сетей 0,4-13кВ, 0,4-0,4кВ с КТПН в с.Казахское, Акжарского района СКО»	
ГСЛ- 20000828			
Директор	Мынбаев Д.		
Исполнитель	Кадыкалов А.	Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района СКО"	
Шымкент. 2025 г.	Масштаб 1:500	Заказ:	К-во л-в: 10 Лист 2

Формат А0

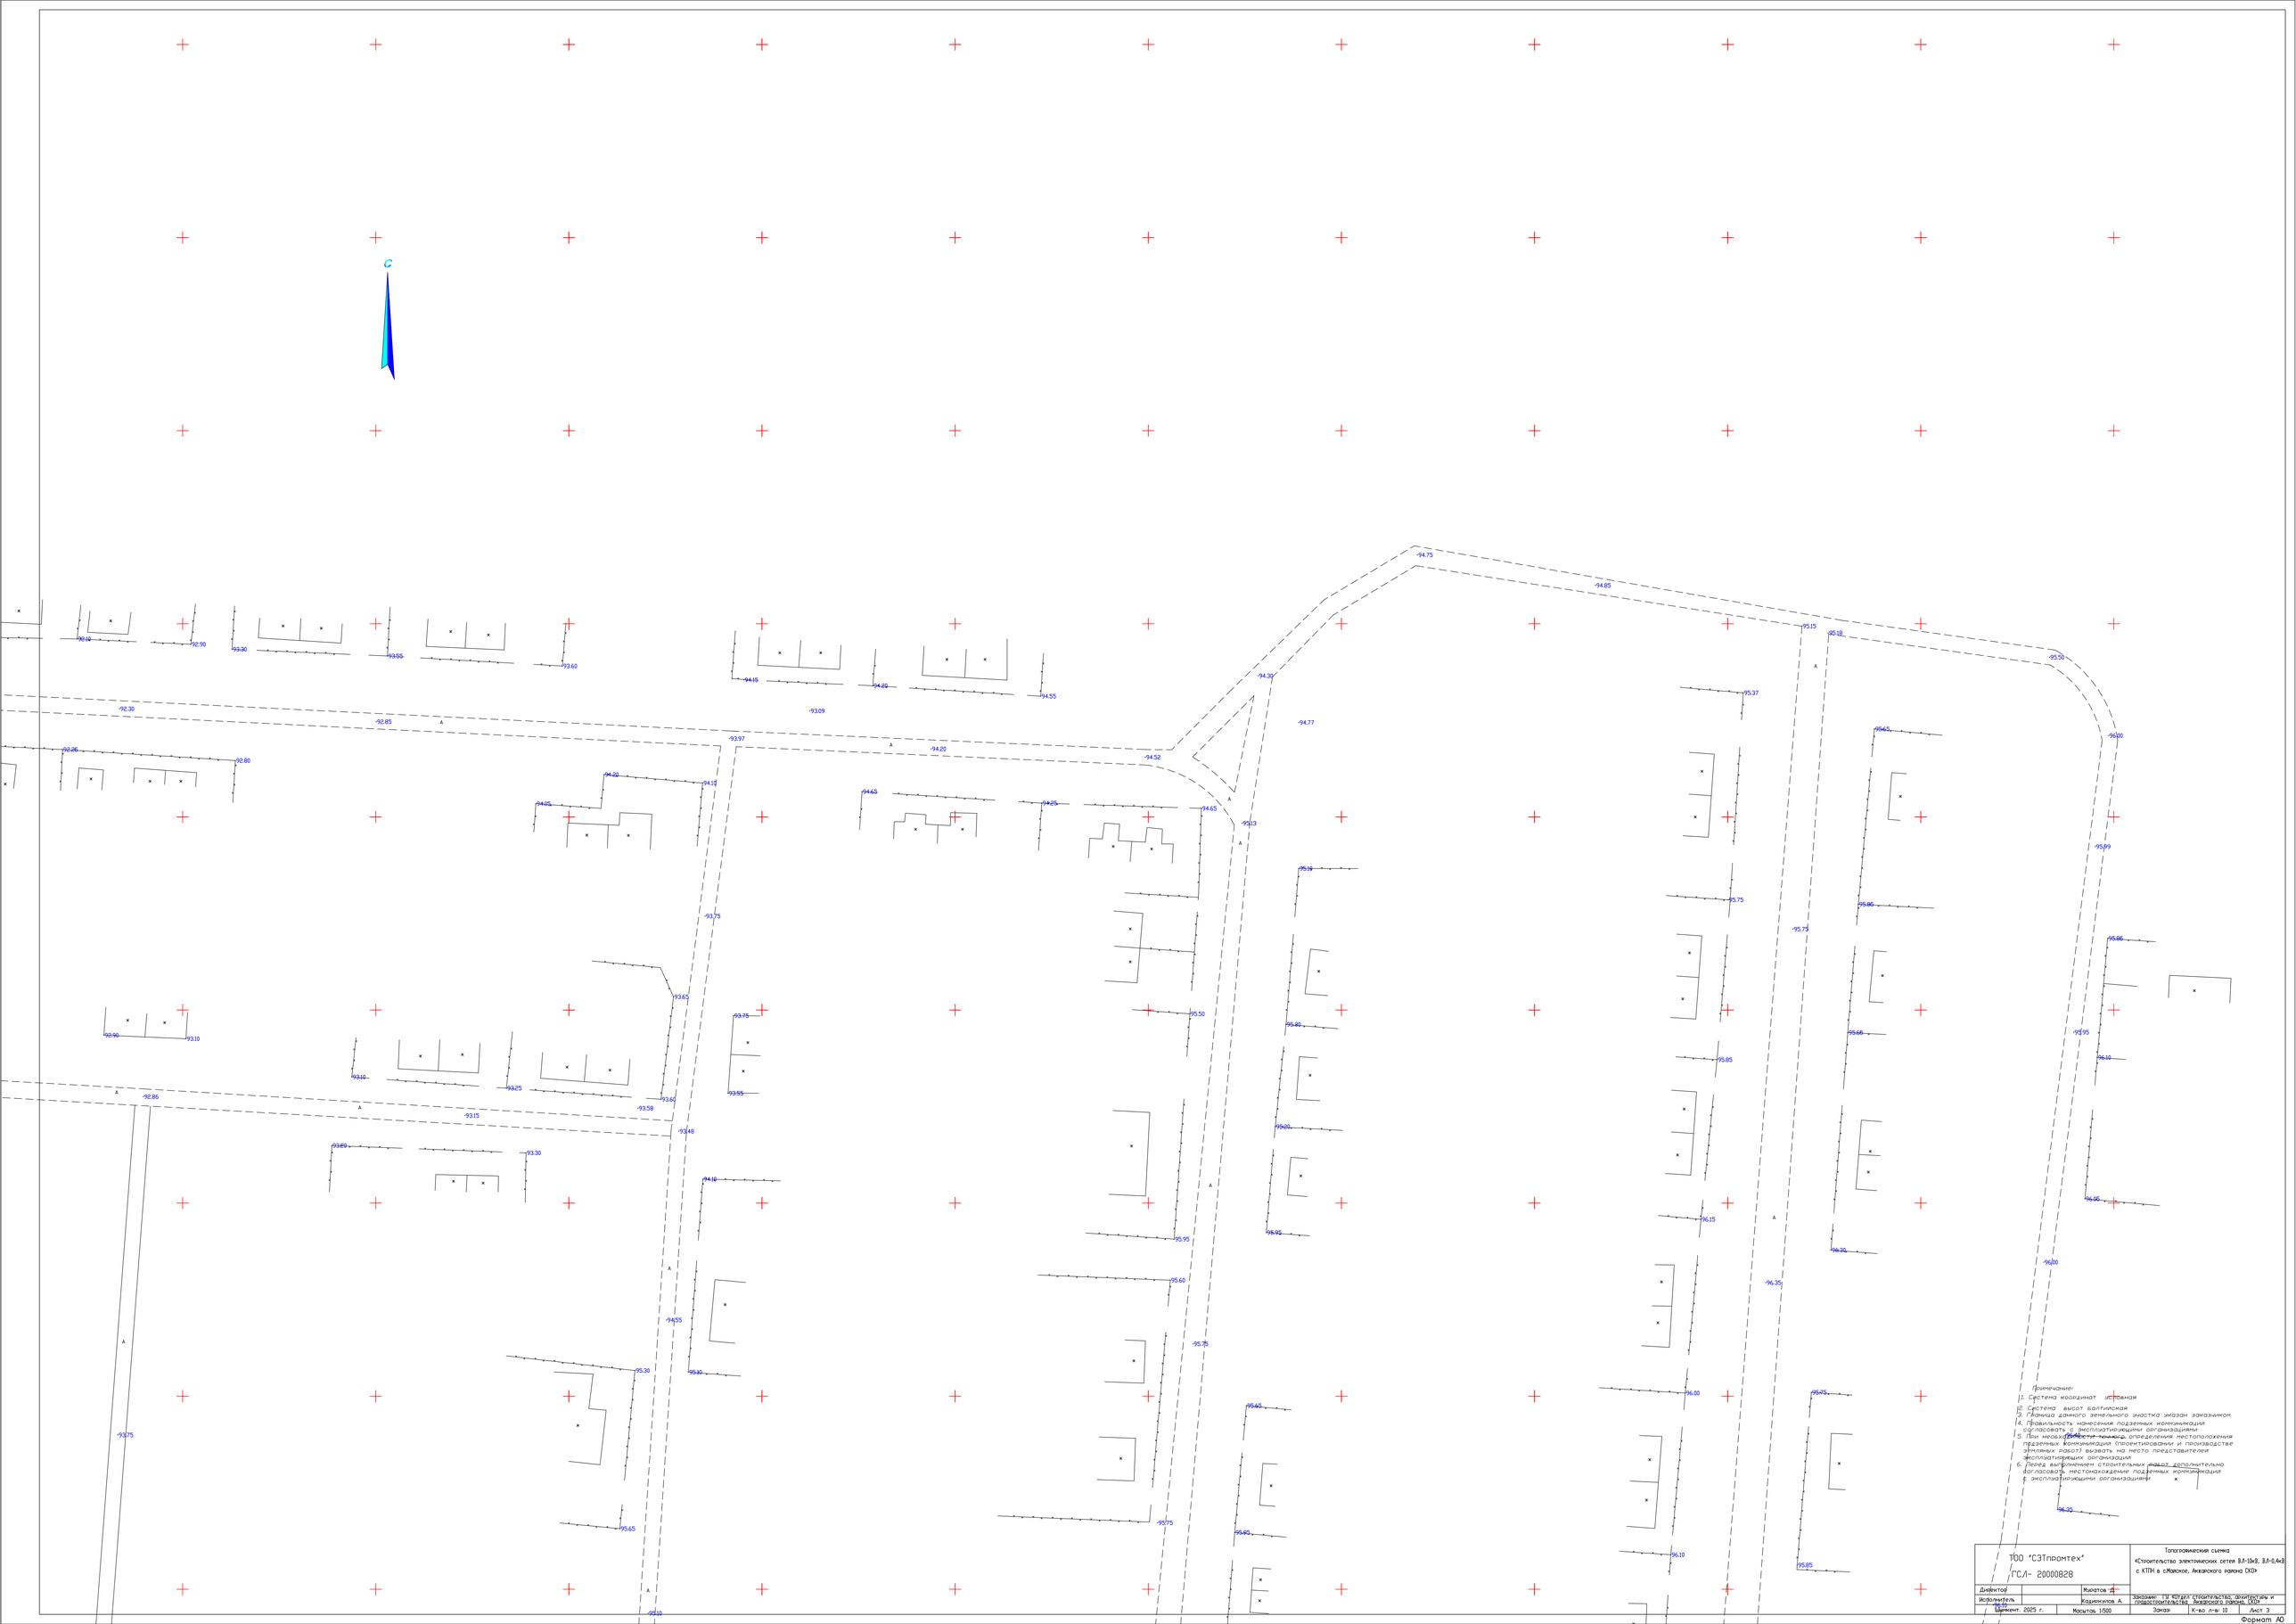

Примечание:

1. Система координат условная
2. Система высот балтийская
3. Граница данного земельного участка указан заказчиком
4. Правильность нанесения подземных коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями
5. При необходимости помощи определения местоположения подземных коммуникаций (проектировании и производстве земляных работ) вызвать на место представителя эксплуатирующих организаций
6. Перед выполнением строительных работ дополнительно согласовать местонахождение подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями

ТОО "СЭТпромтех" ГСЛ- 20000828		Топографическая съемка «Строительство электрических сетей 8Л-1кВ, 8Л-0,4кВ с КТПН в с.Раужол, Аксайского района ЗКО»	
Директор	Мынатов		
Исполнитель	Кадыркулов А.	Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксайского района ЗКО"	
Шымент. 2025 г.	Масштаб 1:500	Заказ:	К-во л-в: 10 Лист 3

Формат А0

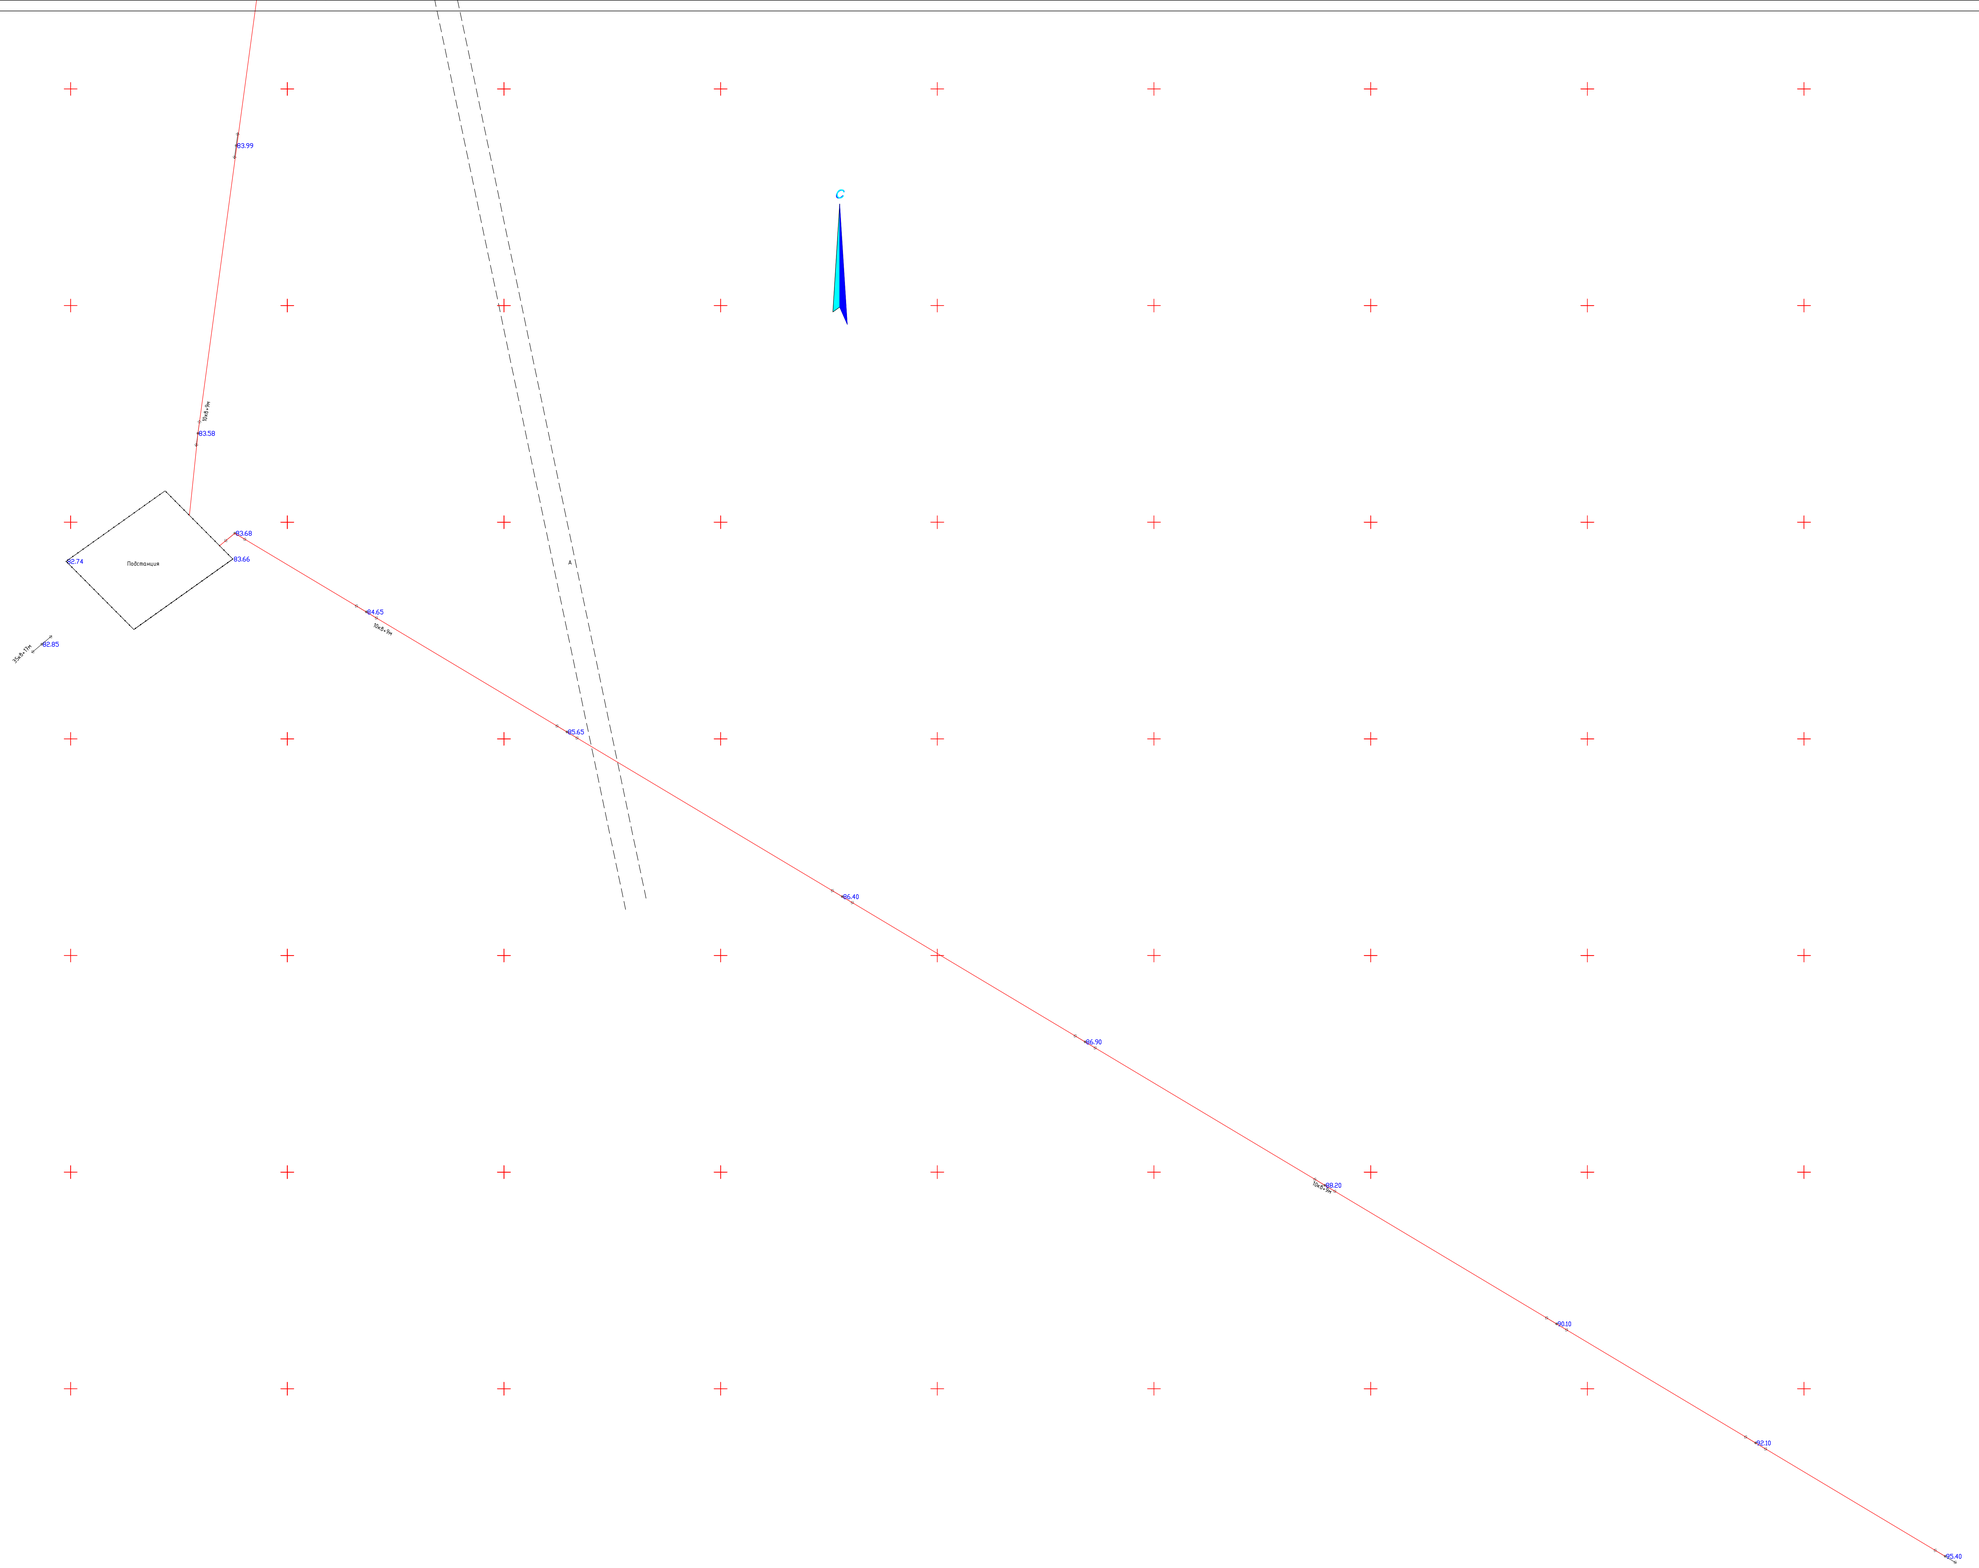

Примечание:

1. Система координат условная
2. Система высот балтийская
3. Граница данного земельного участка указан заказчиком
4. Правильность нанесения подземных коммуникация согласовать с эксплуатирующими организациями
5. При необходимости точного определения местоположения подземных коммуникация геодезистическая и производстве земляных работ вызвать на место представителей эксплуатирующих организация
6. Перед выполнением строительных работ дополнительно согласовать местонахождение подземных коммуникация с эксплуатирующими организациями

ТОО "СЭТпромтех" ГСЛ- 20000828			Топографическая съемка «Строительство электрических сетей 0,4-10кВ, 0,4-0,4кВ с КТПН в с.Маяское, Аксайского района ЗКО»
Директор		Мыктов Д.	
Исполнитель		Кадыкилов А.	Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжаикского района ЗКО"
Шымкент. 2025 г.	Масштаб 1:500		Заказ: К-во л-в: 10 Лист 4

Формат А0

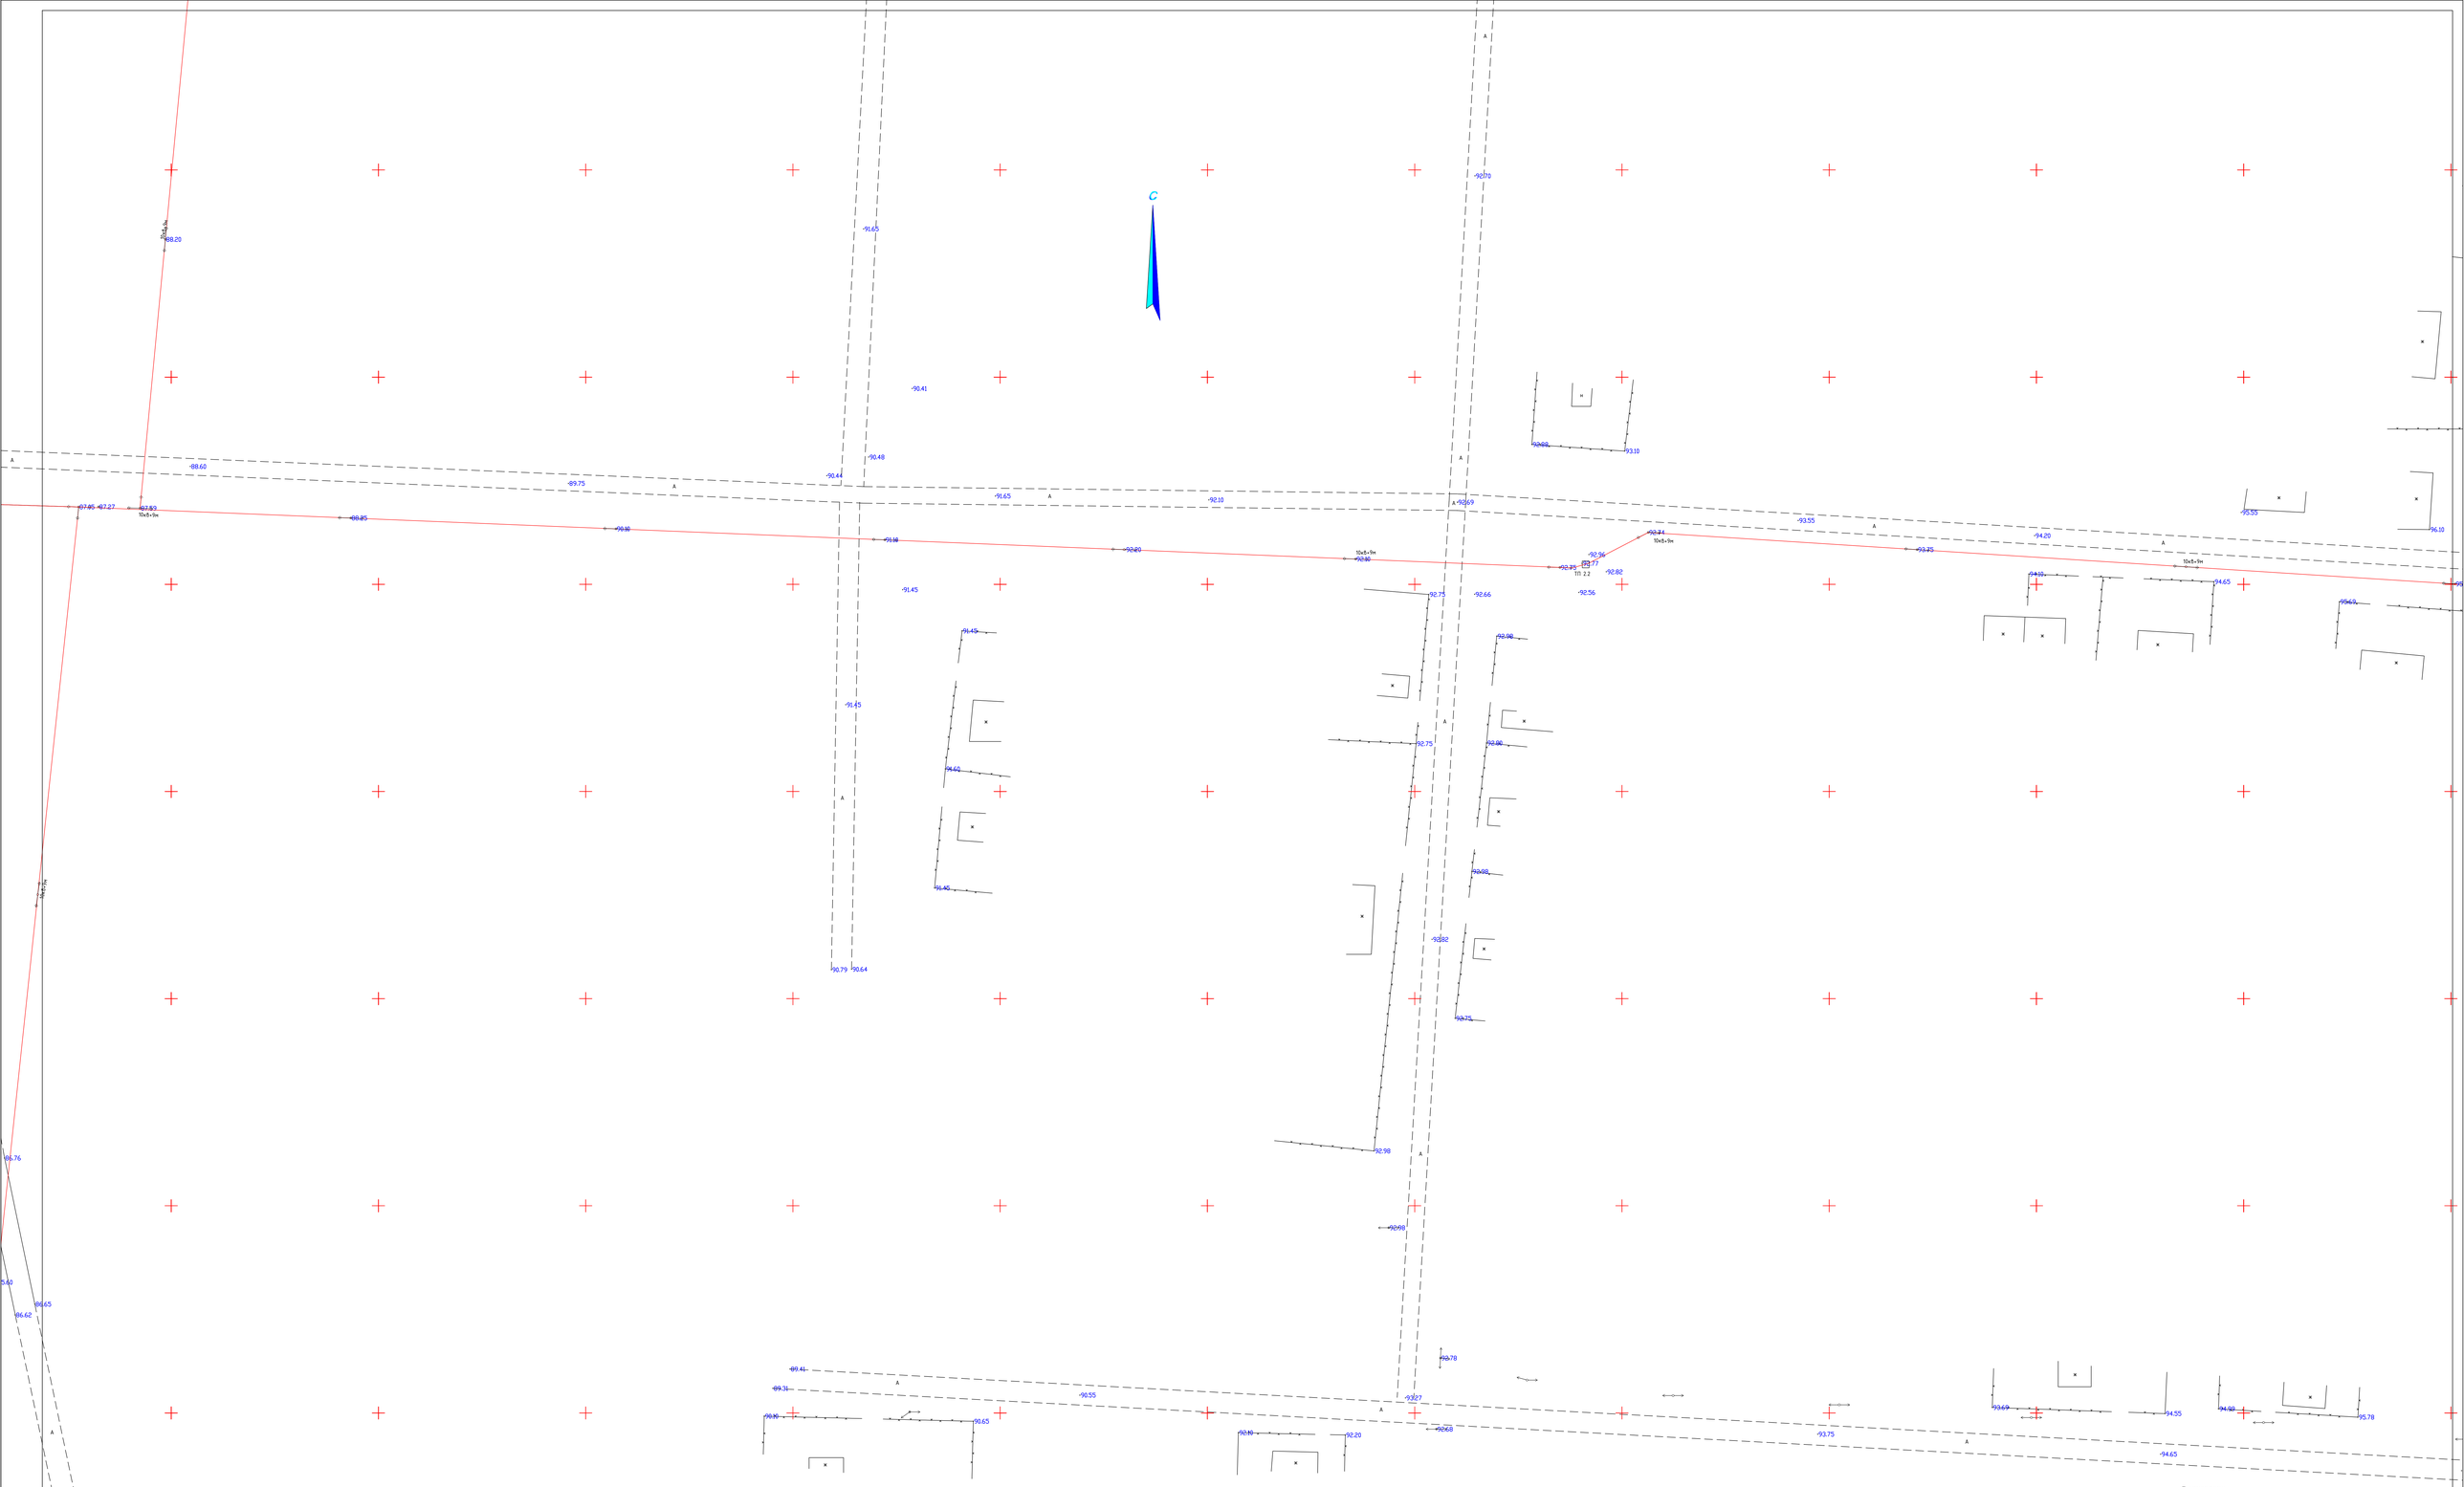

Примечание:

1. Система координат условная
2. Система высот балтийская
3. Граница данного земельного участка указан заказчиком
4. Правильность нанесения подземных коммуникация согласовать с эксплуатирующими организациями
5. При необходимости точного определения местоположения подземных коммуникация (проектирования и производстве земляных работ) вызвать на место представителя эксплуатирующих организация
6. Перед выполнением строительных работ дополнительно согласовать местонахождение подземных коммуникация с эксплуатирующими организациями

ТОО "СЭТпромтех" ГСЛ- 20000828			Топографическая съемка «Строительство электрических сетей 0,4-10кВ, 0,4-0,4кВ с КТПН в с.Арвское, Аксайского района ЗКО»
Директор		Жиматов Д.	
Исполнитель		Кадыкилов А.	Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксайского района ЗКО"
Шымкент. 2025 г.	Масштаб 1:500		Заказ: К-во л-в: 10 Лист 5

Формат А0

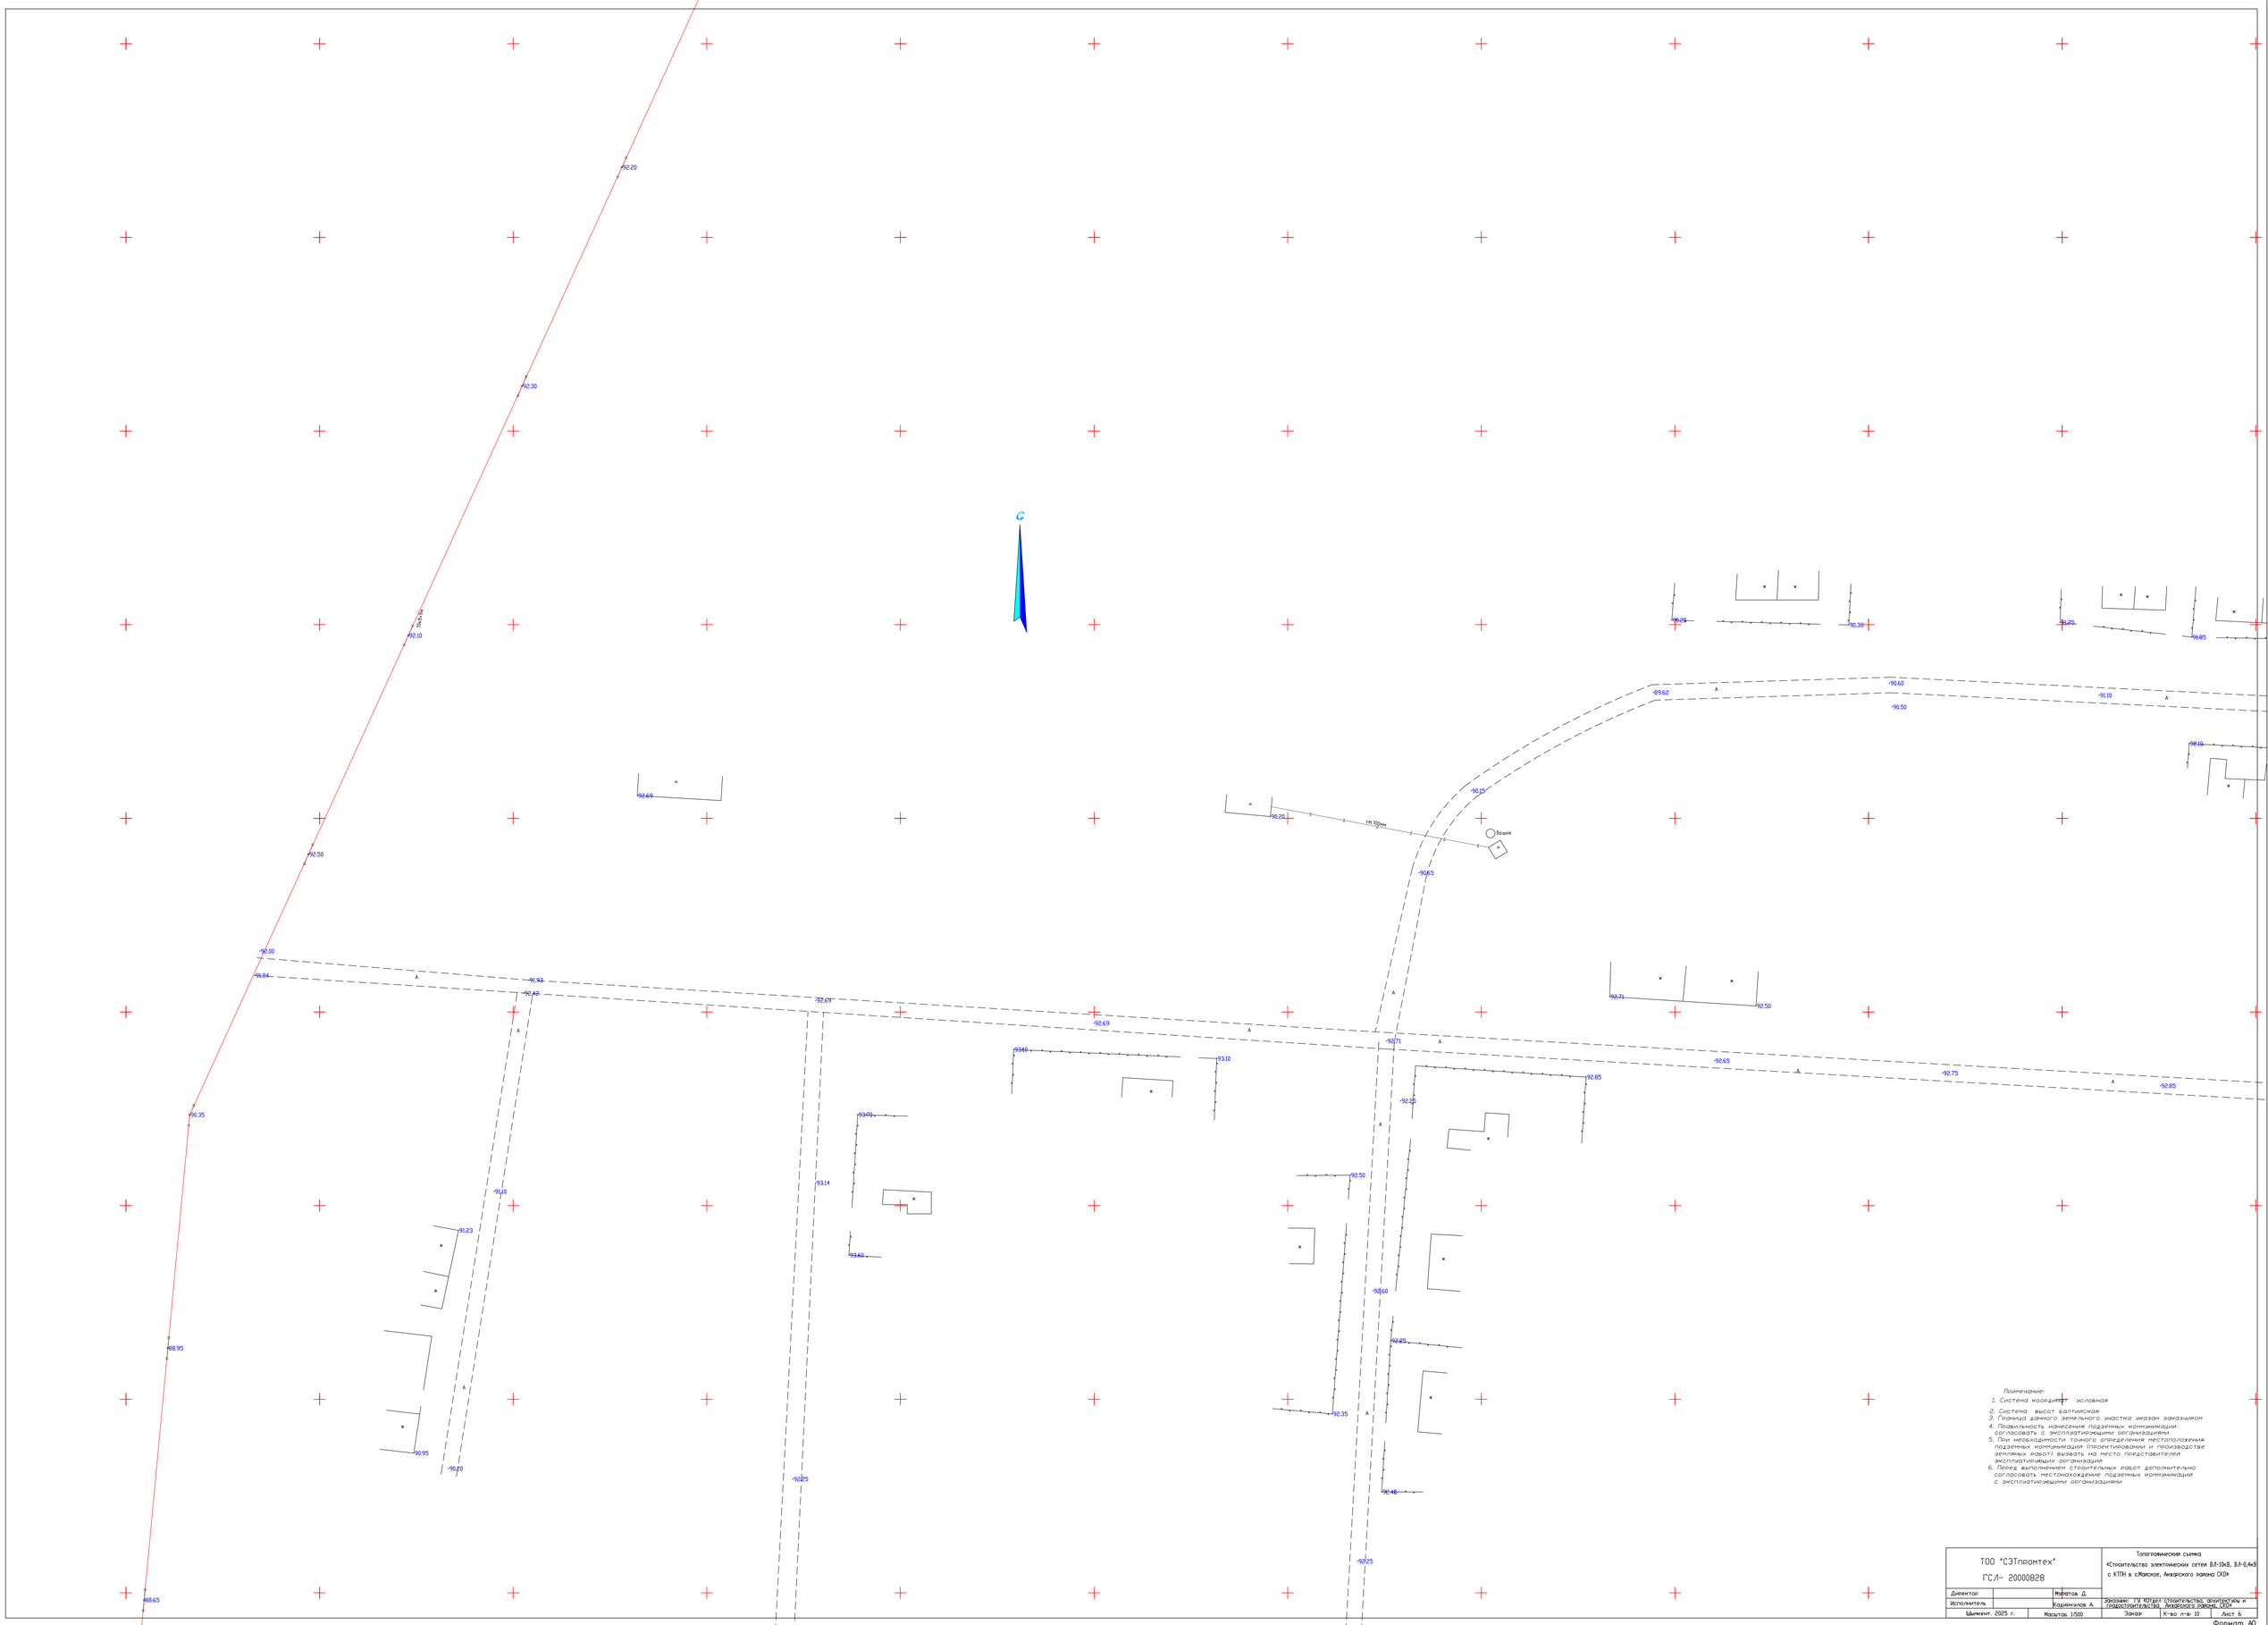

Примечание:
1. Система координат условная
2. Система высот Балтийская
3. Граница данного земельного участка указан заказчиком
4. Правильность нанесения подземных коммуникация согласовать с эксплуатирующими организациями
5. При необходимости точного определения местоположения подземных коммуникаций (проектировании и производстве земляных работ) вызвать на место представителей эксплуатирующих организация
6. Перед выполнением строительных работ дополнительно согласовать местонахождение подземных коммуникация с эксплуатирующими организациями

ТОО "СЭТпромтех" ГСЛ- 20000828			Топографическая съемка «Строительство электрических сетей 0,4-10кВ, 0,4-6кВ с КТПН в с.Маяское, Аксарского района ОКО»
Директор		Мурзатов Д.	
Исполнитель		Кошенкулов А.	Заказчик: ГУ КГКП «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксарского района, ОКО»
Шифрмент. 2025 г.	Масштаб 1:500	Заказ	Кол-во л-в 10 / Лист 6

Формат А0

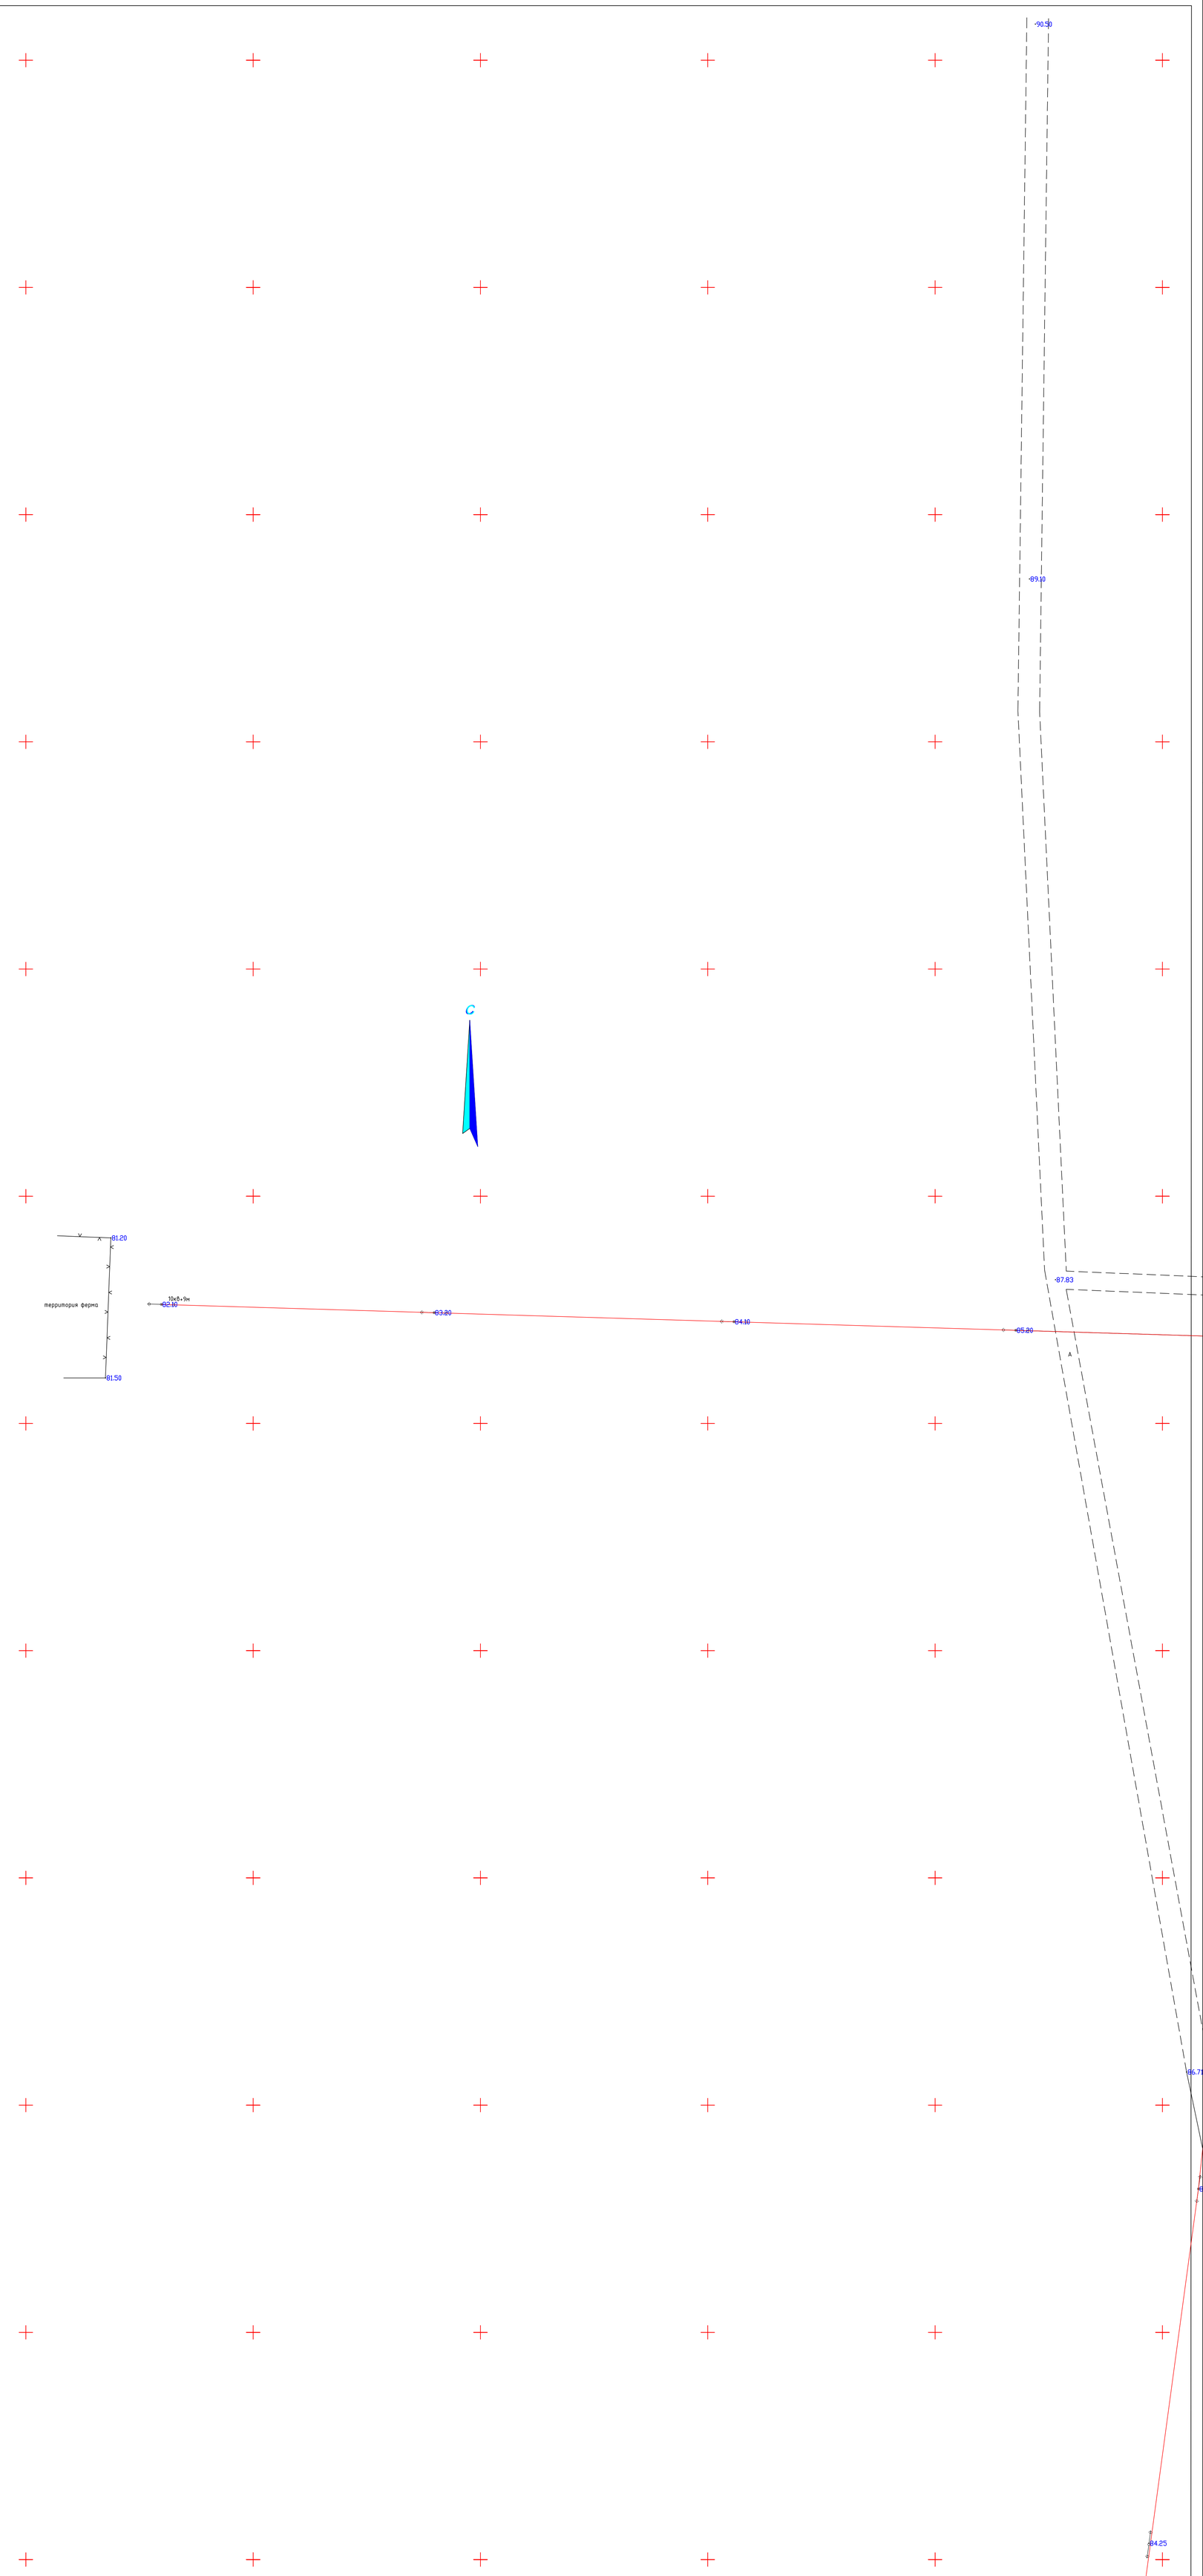

ТОО "СЭТпромтех" ГСЛ- 20000828			Топографическая съемка «Строительство электрических сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ с КТПН в с.Маяское, Аккаярского района СКО»
Директор		Муратов Д.	
Исполнитель		Кадиркулов А.	Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аккаярского района, СКО»
Шымкент. 2025 г.	Масштаб 1:500		Заказ: К-во л-в: 10 Лист 7

Формат А0

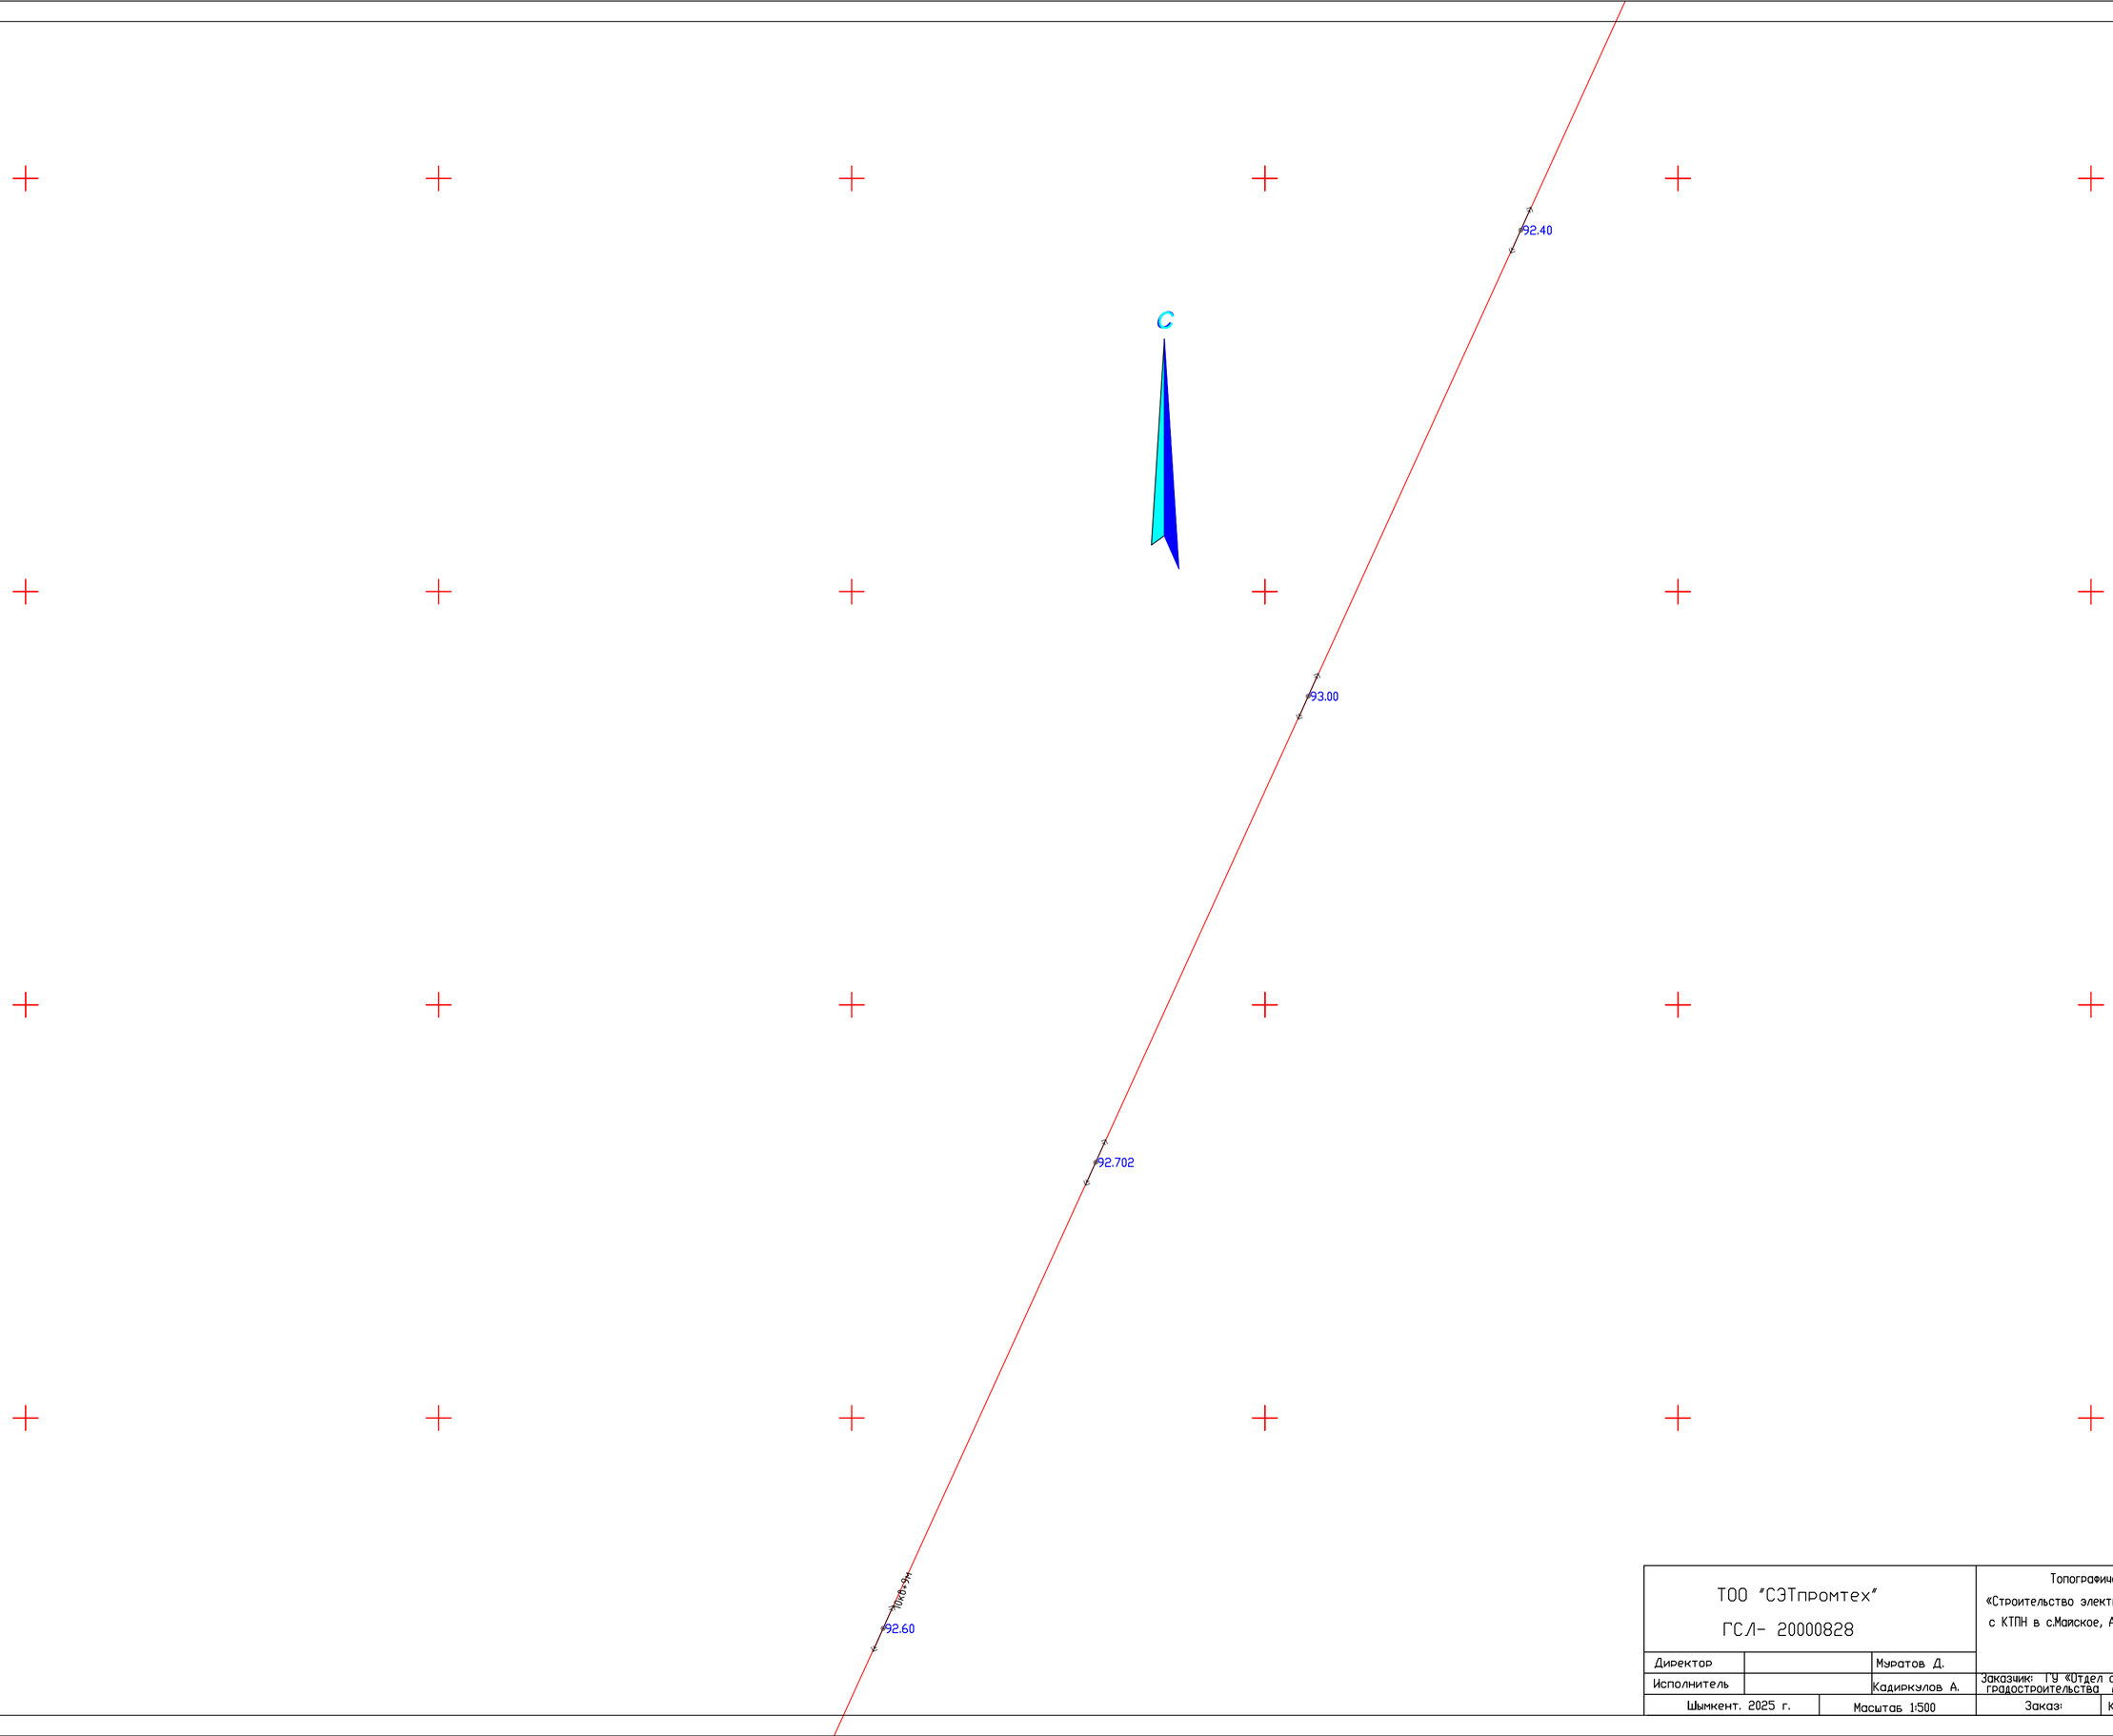

ТОО "СЭТпромтех" ГСЛ- 20000828			Топографическая съемка «Строительство электрических сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ с КТПН в с.Маяское, Аккарского района СКО»
Директор		Муратов Д.	
Исполнитель		Кадиркулов А.	Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аккарского района, СКО»
Шымкент. 2025 г.	Масштаб 1:500		Заказ: К-во л-в: 10 Лист 8

Формат А2

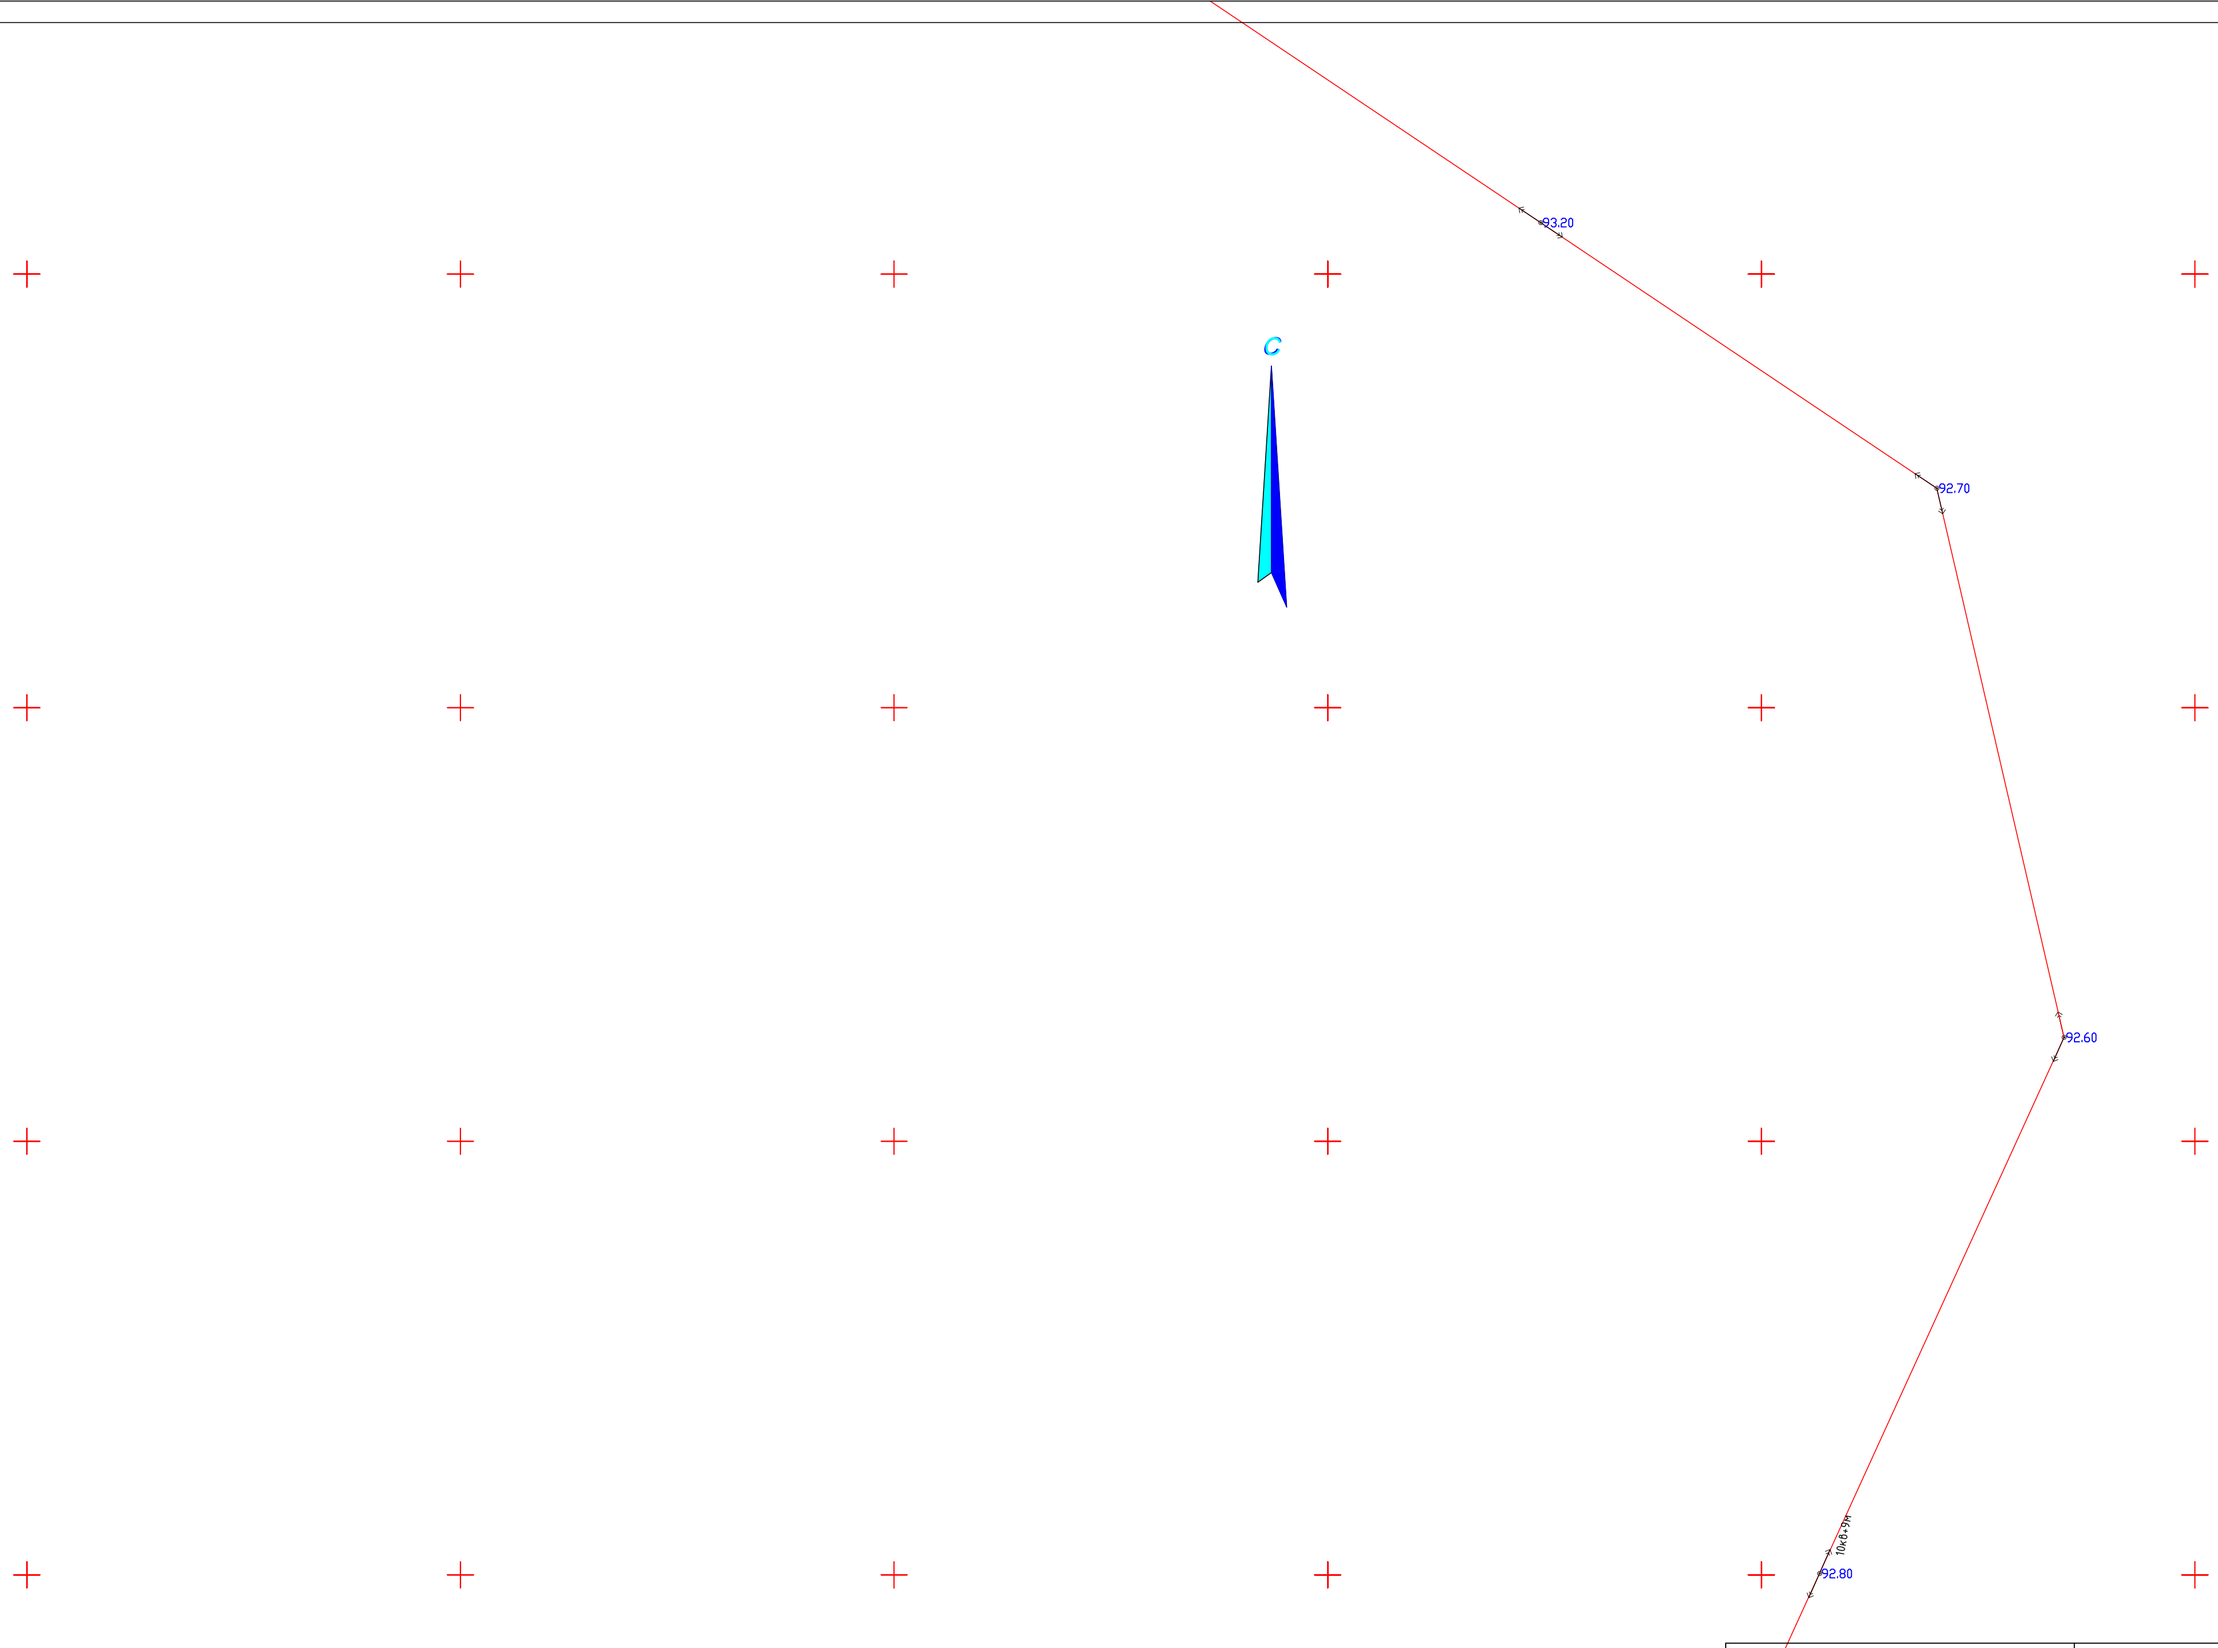

ТОО "СЭТпромтех" ГСЛ- 20000828			Топографическая съемка «Строительство электрических сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ с КТПН в с.Маяское, Аккарского района СКО»
Директор		Муратов Д.	
Исполнитель		Кадиркулов А.	Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аккарского района, СКО»
Шымкент. 2025 г.	Масштаб 1:500		Заказ: К-во л-в: 10 Лист 9

Формат А2

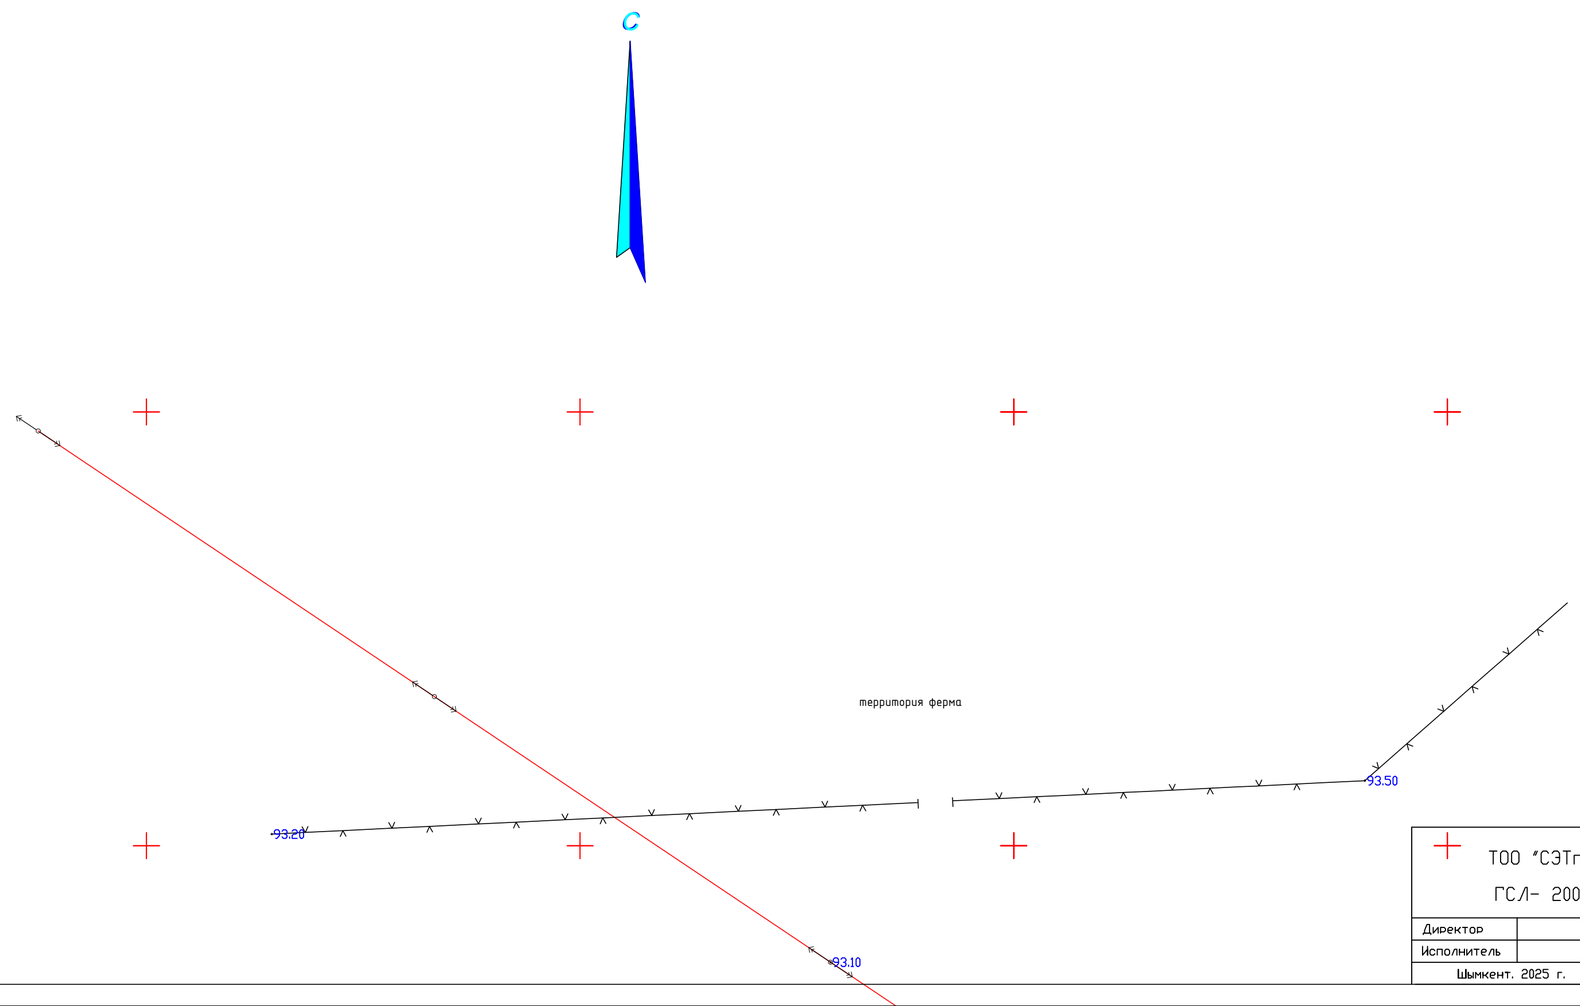

ТОО "СЭТпромтех" ГСЛ- 20000828			Топографическая съемка «Строительство электрических сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ с КТПН в с.Маяское, Акжарского района СКО»
Директор		Муратов Д.	
Исполнитель		Кадиркулов А.	Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района, СКО»
Шымкент. 2025 г.	Масштаб 1:500		Заказ: К-во л-в: 10 Лист 10

Формат А2