NDPP
+7 7262 9000 58
office@ndpp.kz
ndpp.kz

Исх.№ 31.13-105 Д
от «31» 12 2024 г

Руководителю КГУ
«Отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области
Алтаеву Г.С.

Технические условия

на пересечение реконструируемой объездной дороги от канала Аса-Талас до старого поста Айша биби с магистральным ж/б трубопроводом водовода Ду=1200 мм

ЖФ ТОО «НДФЗ» «Фосфорный завод»

На Ваше письмо исх. № 2541 от 23.12.2024 г. сообщаем, что руководство завода не имеет возражений против предлагаемого Вами строительства по реконструкции объездной дороги и пересечения с инженерными коммуникациями попадающие в зону строительства и сообщает:

Наименование проектируемого объекта**: «Реконструкция объездной дороги (от канала Аса-Талас до старого поста Айша биби) в г. Тараз».**

Вид строительства: Новое строительство, расширение дорожного полотна.

Согласно предварительным договоренностям двух сторон Вам предлагается:

I. Пересечение реконструируемой объездной дороги с двумя водоводами поверхностной воды Ø 1200 мм и толщиной 11 мм в районе дачного массива «Победа».

1. В местах пересечения объездной дороги над ж/б трубопроводом промышленного водовода, прокладку осуществить в защитном стальном футляре, концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемого трубопровода промышленного водовода. Концы футляра должны быть заделаны гидроизоляционным материалом, диаметр футляра должен быть больше размера трубы не менее 200 мм.
2. Согласно рабочему чертежу рабочего проекта 09-2024-АД пересечение с ж/б трубопроводами Ду=1200 мм из двух магистральных линии будет осуществляться в двух местах: а) перекресток ПК0+40, б) прямая дорога ПК13+40;
3. Пересечение осуществляется под углом 90 градусов, защитный футляр укладывается перпендикулярно полотну дороги.

II. Пересечение реконструируемой объездной дороги с двумя водоводами поверхностной воды Ø 1200 мм и толщиной 11 мм вдоль трассы в местах примыкания со второстепенными дорогами.

1. В местах примыкания объездной дороги над ж/б трубопроводом промышленного водовода со второстепенными дорогами, прокладку осуществить в защитном стальном футляре, концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемого трубопровода промышленного водовода. Концы футляра должны быть заделаны гидроизоляционным материалом.

2. Согласно рабочему чертежу рабочего проекта 09-2024-АД пересечение с ж/б трубопроводами Ду=1200 мм из двух магистральных линии будет осуществляться в местах примыкание со второстепенными дорогами в защитном футляре:
а) ПК16+20; б) ПК32+00; в) ПК42+20; г) ПК54+80: д) ПК56+40; е) ПК57+00; ж) ПК60+20; з) ПК64+20; и) ПК64+80; к) ПК65+80; л) ПК67+00; м) ПК67+80; н) ПК69+80;

III. Пересечение проезжей части и автобусных остановок реконструируемой объездной дороги с двумя водоводами Ø 1200 мм и толщиной 11 мм вдоль трассы.

1. В местах пересечения проезжей частью объездной дороги и автобусных остановок, над ж/б трубопроводом промышленного водовода, защиту водовода осуществить в защитном стальном кожухе с антикоррозионной обработкой в усиленной оболочке по всей длине водовода.
2. Произвести уплотнение грунта толщиной не менее 30 см послойно трамбовкой полотна дороги;

***Дополнительные* условия:**

1. До начала земляных работ о начале работ и уточнения методов вскрытия на местах пересечения действующих подземных коммуникации немедленно поставить в известность представителей отдела главного энергетика ТОО «НДФЗ». В процессе установки защитных футляров в местах пересечения с магистральными водоводами обязательно присутствие представителя отдела главного энергетика или цеха №19 «Водоснабжения и канализации» с оформлением наряда-допуска.
2. Схема пересечения с инженерными коммуникациями прилагается.

Директор по производству

ЖФ ТОО «НДФЗ» «Фосфорный завод» Ерошенко С.В.

Исп. Главный энергетик
Арынов А.А. (подпись)
Тел: 8 701 364 25 82
E-mail: arynov.a@ndpp.kz

«НДФЗ» ЖШС
Абай даңғылы 126, Тараз қаласы, 080012, Қазақстан Республикасы

«NDPP» LLP
126 Abay Avenue, Taraz city, 080012, Republic of Kazakhstan

«НДФЗ» ТОО
Проспект Абая 126, город Тараз, 080012, Республика Казахстан

Схема пересечения
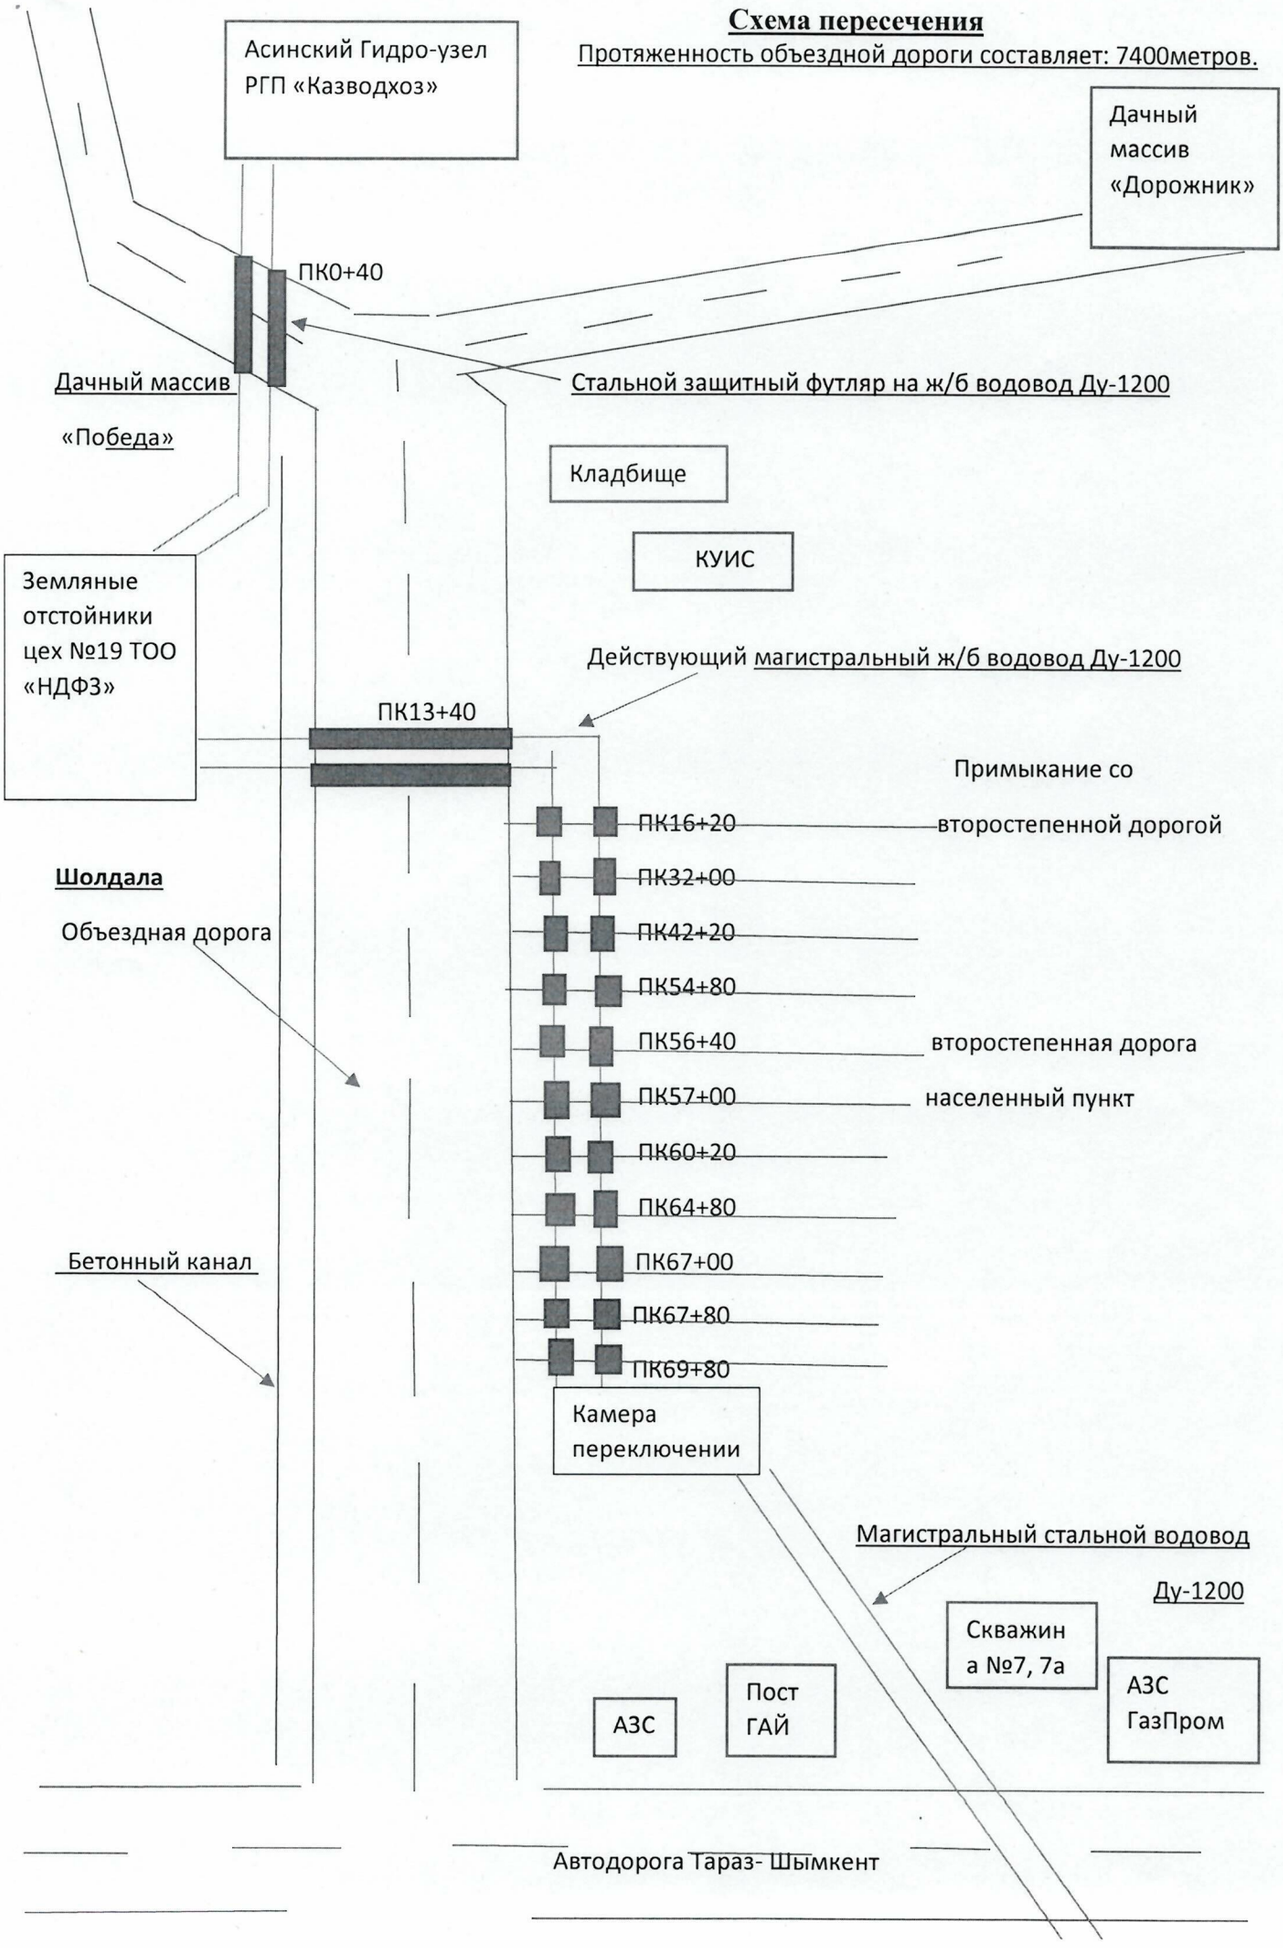
Протяженность объездной дороги составляет: 7400метров.