Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
Надземная водопроводная сеть				
11			На момент обследования на эксплуатируемых участках водопровода обнаружены дефекты и повреждения следующего характера: Коррозионные повреждения: на всей протяженности трубопровода, включая запорную арматуру (задвижки), наблюдается значительная коррозия внешней поверхности. Особенно выражена ржавчина в местах соединений и креплений, что может свидетельствовать о длительном воздействии атмосферных осадков и отсутствии защитного антикоррозийного покрытия. Также обнаружены участки труб с явными деформациями и разрывом металла.	Техническое состояние стальных водопроводных труб оценивается по **категории 3 (аварийное состояние конструкции).**
12				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
Надземная водопроводная сеть				
13			На момент обследования на эксплуатируемых участках водопровода обнаружены дефекты и повреждения следующего характера: Коррозионные повреждения: на всей протяженности трубопровода, включая запорную арматуру (задвижки), наблюдается значительная коррозия внешней поверхности. Особенно выражена ржавчина в местах соединений и креплений, что может свидетельствовать о длительном воздействии атмосферных осадков и отсутствии защитного антикоррозийного покрытия. Также обнаружены участки труб с явными деформациями и разрывом металла.	Техническое состояние стальных водопроводных труб оценивается по **категории 3 (аварийное состояние конструкции).**
14				

ПРИЛОЖЕНИЕ Б:

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ, АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТОВ, СЕРТИФИКАТЫ О ПОВЕРКЕ И КАЛИБРОВКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

АККРЕДИТАЦИЯ ТУРАЛЫ КУӘЛІК

№ KZ52VWC00239540

Аккредитация туралы осы куәлік
"GlobalTech Engineering" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі берілді,
(заңды тұлғаның атауы)
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ, АҚТӨБЕ Қ.Ә., АҚТӨБЕ Қ., АСТАНА АУДАНЫ Бөкенбай Батыр көшесі 129Е 169
(заңды мекенжай)

техникалық және технологиялық күрделі объектілерді техникалық қадағалау жөніндегі инжинирингтік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру құқығына

АККРЕДИТТЕЛДІ

және уәкілетті органның тізіліміне
енгізілді

Куәлікті қолдану мерзімі **03.08.2025 года**

Уәкілетті орган

АСТАНА ҚАЛАСЫ

"Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті" Республикалық мемлекеттік мекемесі

31.12.2024

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

№ KZ52VWC00239540

Настоящее свидетельство об аккредитации выдано

Товарищество с ограниченной ответственностью "GlobalTech Engineering"

(наименование юридического лица)

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА улица Бокенбай Батыра 129Е 169

(юридический адрес)

на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности

АККРЕДИТОВАНО

и внесен в реестр уполномоченного органа

Срок действия свидетельства до **03.08.2025 года**

Наименование услугодателя

Г.АСТАНА

Республиканское государственное учреждение "Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан"

31.12.2024 год

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою туралы» заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Республиканское государственное учреждение "Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Нұр-Сұлтан қ., көшесі Адольф Янушкевич, № 2 үй

г.Нур-Султан, улица Адольфа Янушкевича, дом № 2

Номер: KZ40VEK00012525

Входящий номер: KZ62RDT00015335

АТТЕСТАТ

на право проведения работ в области промышленной безопасности

Выдан: Товарищество с ограниченной ответственностью "Satapshy KZ"

(наименование организации)

В соответствии со статьей №72 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" и Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" и экспертного заключения ТОО «Ари-Дар» от 27 июня 2021 года № АД-01/21 предоставлено право проведения работ в области обеспечения промышленной безопасности

-

(указывается отрасль промышленности)

- Проведение технического обслуживания газопотребляющих систем
- Подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности

-Проведение экспертизы промышленной безопасности (технологии, технические устройства, материалы, применяемые на опасных производственных объектах, за исключением строительных материалов, применяемых на опасных производственных объектах; проектные документы, подлежащие экспертизе в области промышленной безопасности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»; опасные технические устройства;)

(указывается подвид (ы) деятельности)

Особые условия действия аттестата:
Срок действия аттестата составляет пять лет.
Орган, выдавший аттестат:
Республиканское государственное учреждение "Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан".

Руководитель (уполномоченное лицо):

Заместитель председателя Танабаев Муса Турманович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Дата выдачи: 23.09.2021

Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат тұпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Нұр-Сұлтан қ., көшесі Адольф Янушкевич, № 2 үй

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Республиканское государственное учреждение "Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

г.Нур-Султан, улица Адольфа Янушкевича, дом № 2

Нөмірі: KZ40VEK00012525

Кіріс нөмірі: KZ62RDT00015335

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына
АТТЕСТАТ

Берілді: "Sarapshy KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

"Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 72-бабына және «Ари-Дар» ЖШС-і 2021 жылғы 27 маусымдағы № АД(-01/21 сарапшылық тұжырымға сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында жұмыстар жүргізу құқығы берілді.

-

(өнеркәсіптің саласы көрсетіледі)

- Газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізу
- Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау

-Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу (қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын құрылыс материалдарын қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологиялар, техникалық құрылғылар, материалдар; «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы сараптамаға жататын жобалау құжаттары; қауіпті техникалық құрылғылар;)

(қызметтің түрін көрсету)

Аттестатты қолданудың ерекше шарттары:
Аттестаттың қолданылу мерзімі бес жылды құрайды.
Аттестат берген орган:
"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің
Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Басшы (уәкілетті тұлға) :

Заместитель председателя Танабаев Муса Турманович

(басшының тегі, аты, жесінің аты (болған жағдайда))

Берілген күні: 23.09.2021

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статья 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz

"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті" □ □ еспубликалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение "Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Астана қ., Адольф Янушкевич көшесі, № 2 үй

г.Астана, улица Адольфа Янушкевича, дом № 2

Номер: KZ58VEK00015111

Номер заявления: KZ11RDT00022946

Дата выдачи: 23.08.2023

Товарищество с ограниченной ответственностью "Sarapshy KZ"

030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, дом № 129Е, Нежилое помещение 169,200140000598

АТТЕСТАТ
на право проведения работ в области промышленной безопасности

Республиканское государственное учреждение "Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", в соответствии со статьей 72 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» и Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», учитывая положительное экспертное заключение от 26.07.2023 года № 309/23 ТОО «NA CO.», предоставлено право проведения работ в области промышленной безопасности:

Проведения монтажа, технического обслуживания, технического диагностирования, технического освидетельствования и ремонта лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для инвалидов
- техническое освидетельствование эскалаторов
- техническое освидетельствование траволаторов
- техническое освидетельствование подъемников для инвалидов
- техническое освидетельствование лифтов
- техническое обслуживание эскалаторов
- техническое обслуживание траволаторов
- техническое обслуживание подъемников для инвалидов
- техническое обслуживание лифтов
- техническое диагностирование эскалаторов
- техническое диагностирование траволаторов
- техническое диагностирование подъемников для инвалидов
- техническое диагностирование лифтов
- ремонт эскалаторов
- ремонт траволаторов
- ремонт подъемников для инвалидов
- ремонт лифтов
- монтаж лифтов
- монтаж эскалаторов
- монтаж траволаторов
- монтаж подъемников для инвалидов

(указывается вид (ы) работ)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі құжатпен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статья 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz

Особые условия действия аттестата: Срок действия аттестата составляет пять лет.

Заместитель председателя Казакбаев Самат Косаевич

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

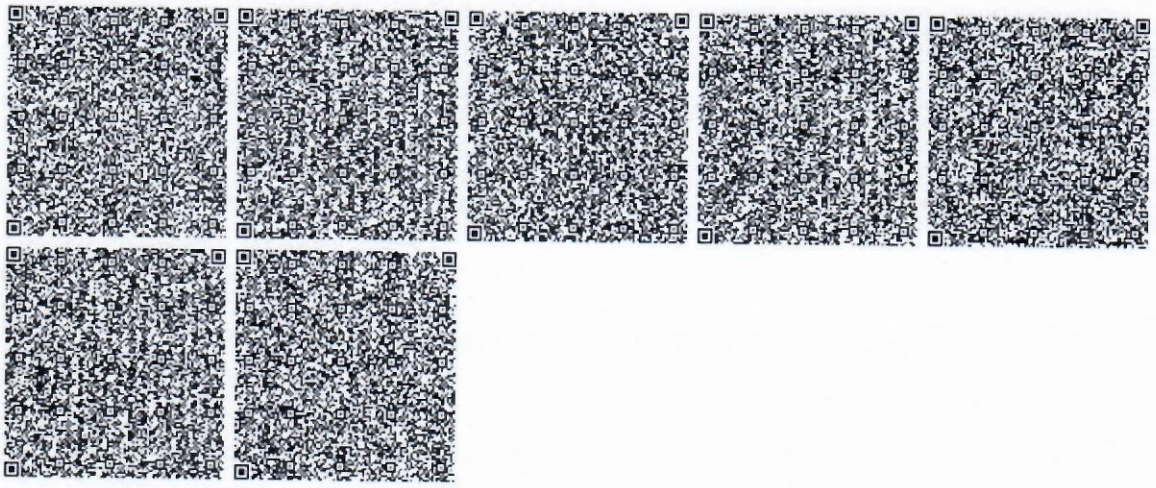

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті" □ □ еспубликалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение "Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Астана қ., Адольф Янушкевич көшесі, № 2 үй

г.Астана, улица Адольфа Янушкевича, дом № 2

Нөмірі: KZ58VEK00015111

Өтініш нөмірі: KZ11RDT00022946

Берілген күні: 23.08.2023

"Sarapshy KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Астана ауданы, Бөкенбай Батыр көшесі, № 129Е үй, 169 Тұрғын емес бөлме,200140000598

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына
АТТЕСТАТ

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі, «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 72-бабына және «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және 26.07.2023 жылғы № 309/23 «NA CO.» ЖШС ой сараптамалық қорытындысын ескеріп, өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында жұмыстар жүргізу құқығы берілді:

Лифтілерді, эскалаторларды, траволаторларды, сондай-ақ мүгедектерге арналған көтергіштерді монтаждауды, оларға техникалық қызмет көрсетуді, оларды техникалық диагностикалауды, техникалық күәландыруды және жөндеуді жүргізу құқығына аттестатталуға жатады
- техникалық күәландыру эскалаторлар (-ға) (-ды)
- техникалық күәландыру траволаторлар (-ға) (-ды)
- техникалық күәландыру мүгедектерге арналған көтергіштер (-ге) (-ді)
- техникалық күәландыру лифтілер (-ге) (-ді)
- техникалық қызмет көрсету эскалаторлар (-ға) (-ды)
- техникалық қызмет көрсету траволаторлар (-ға) (-ды)
- техникалық қызмет көрсету мүгедектерге арналған көтергіштер (-ге) (-ді)
- техникалық қызмет көрсету лифтілер (-ге) (-ді)
- техникалық диагностикалау эскалаторлар (-ға) (-ды)
- техникалық диагностикалау траволаторлар (-ға) (-ды)
- техникалық диагностикалау мүгедектерге арналған көтергіштер (-ге) (-ді)
- техникалық диагностикалау лифтілер (-ге) (-ді)
- жөндеу эскалаторлар (-ға) (-ды)
- жөндеу траволаторлар (-ға) (-ды)
- жөндеу мүгедектерге арналған көтергіштер (-ге) (-ді)
- жөндеу лифтілер (-ге) (-ді)
- монтаждау лифтілер (-ге) (-ді)
- монтаждау эскалаторлар (-ға) (-ды)
- монтаждау траволаторлар (-ға) (-ды)
- монтаждау мүгедектерге арналған көтергіштер (-ге) (-ді)

(жұмыстардың түрі (лері) көрсетіледі)

Аттестатты қолданудың ерекше шарттары: Аттестаттың қолданылу мерзімі бес жылды құрайды.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі құжатпен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz

Заместитель председателя Казакбаев Самат Косаевич

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

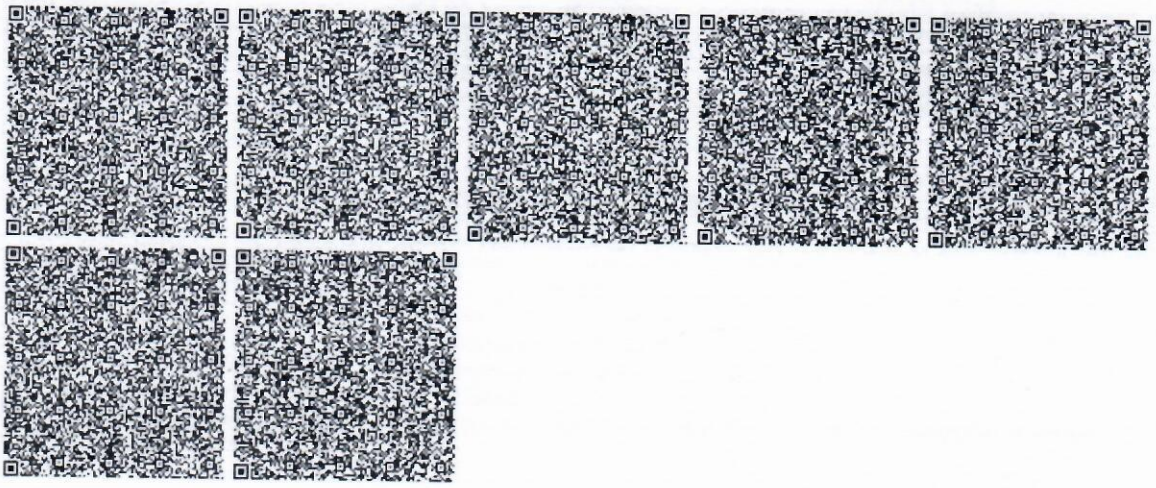

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статья 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 22.01.2025
№ KZ.7100720.07.03.01154
Действителен до 12.04.2027
Дата первичной сертификации: 16.04.2021

ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

БИН 170640029429, ТОО «Capital tanagment», Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Абая, дом 18, офис 305

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

БИН 200140000598, ТОО «GlobalTech Engineering», Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, дом 129Е, корпус 1, н.п. 169

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К

(область сертификации согласно Приложению)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СТ РК ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018) «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию»

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо	Жандильденова Рабила Зкриевна
Эксперт-аудитор	Бейсова Пакизат

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Приложение к сертификату соответствия

от 22.01.2025

№ KZ.7100720.07.03.01154

Действителен до 12.04.2027

Область сертификации, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ОКЭД	Область сертификации системы менеджмента
1	42.11.2,71.12.7,43.29.8	Экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах по объектам первого уровня ответственности (соответствующий уровень ответственности)
2	71.12.2,71.12.3	Изыскательская деятельность
3	71.11.2,41.10.0,71.12.1	Проектная деятельность, управление проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства
4	43.21.9;43.22.0;43.99.9;42.21.2;43.11.0;43.29.1;42.99.0;42.22.0;43.39.0;42.21.9;43.34.0;41.20.4;43.29.9;43.33.0;43.91.0;43.32.0;43.12.3;42.21.1;42.91.0;43.12.1;43.21.1;43.29.8;43.31.0	Строительно-монтажные работы
5	85.59.9;74.90.9;33.12.5;71.12.7	Проведение работ в области промышленной безопасности, энергетическая экспертиза
6	71.20.9	Обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества, обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 22.01.2025
№ KZ.7100720.07.03.01152
Действителен до 12.04.2027
Дата первичной сертификации: 16.04.2021

ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

БИН 170640029429, ТОО «Capital managment», Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Абая, дом 18, офис 305

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

БИН 200140000598, ТОО «GlobalTech Engineering», Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, дом 129Е, корпус 1, н.п. 169

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Система менеджмента качества

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К

(область сертификации согласно Приложению)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования»

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо	Жандильденова Рабила Зкриевна
Эксперт-аудитор	Бейсова Пакизат

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Приложение к сертификату соответствия

от 22.01.2025

№ KZ.7100720.07.03.01152

Действителен до 12.04.2027

Область сертификации, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ОКЭД	Область сертификации системы менеджмента
1	42.11.2,71.12.7,43.29.8	Экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах по объектам первого уровня ответственности (соответствующий уровень ответственности)
2	71.12.2,71.12.3	Изыскательская деятельность
3	71.11.2,41.10.0,71.12.1	Проектная деятельность, управление проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства
4	43.21.9;43.22.0;43.99.9;42.21.2; 43.11.0;43.29.1;42.99.0;42.22.0; 43.39.0;42.21.9;43.34.0;41.20.4; 43.29.9;43.33.0;43.91.0;43.32.0; 43.12.3;42.21.1;42.91.0;43.12.1; 43.21.1;43.29.8;43.31.0	Строительно-монтажные работы
5	85.59.9;74.90.9;33.12.5,71.12.7	Проведение работ в области промышленной безопасности; энергетическая экспертиза
6	71.20.9	Обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества; обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 22.01.2025
№ KZ.7100720.07.03.01153
Действителен до 12.04.2027
Дата первичной сертификации: 16.04.2021

ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

БИН 170640029429, ТОО «Capital managment», Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Абая, дом 18, офис 305

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

БИН 200140000598, ТОО «GlobalTech Engineering», Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, дом 129Е, корпус 1, п.п. 169

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Система экологического менеджмента

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К

(область сертификации согласно Приложению)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015) «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо	Жандильденова Рабила Зкриевна
Эксперт-аудитор	Бейсова Пакизат

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Приложение к сертификату соответствия

от 22.01.2025

№ KZ.7100720.07.03.01153

Действителен до 12.04.2027

Область сертификации, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ОКЭД	Область сертификации системы менеджмента
1	42.11.2,71.12.7,43.29.8	Экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности; инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах по объектам первого уровня ответственности (соответствующий уровень ответственности)
2	71.12.2,71.12.3	Изыскательская деятельность
3	71.11.2,41.10.0,71.12.1	Проектная деятельность, управление проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства
4	43.21.9;43.22.0;43.99.9;42.21.2; 43.11.0;43.29.1;42.99.0;42.22.0; 43.39.0;42.21.9;43.34.0;41.20.4; 43.29.9;43.33.0;43.91.0;43.32.0; 43.12.3;42.21.1;42.91.0;43.12.1; 43.21.1;43.29.8;43.31.0	Строительно-монтажные работы
5	85.59.9;74.90.9;33.12.5;71.12.7	Проведение работ в области промышленной безопасности; энергетическая экспертиза
6	71.20.9	Обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества; обращение с приборами и установками, генерирующими понизирующее излучение

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Батыс Қазақстан облысының әкімдігі

"Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Акимат Западно-Казахстанской области

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области"

АТТЕСТАТ

эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
№ KZ86VJE00075667

Настоящим удостоверяется что:

АЛГАЖАНОВ ДАНАБЕК РУСЛАНОВИЧ, 970604350209

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:
по виду: **Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений**
по специализации:

Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 01.08.2022 г. № 127-нк

Дата выдачи: 01.08.2022 г.

Руководитель управления **Отарбаев Мади Жангельдиевич**

Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы» 7 қаңтар 2003 жылғы ҚР Заңының 7 бабы 1 тармағына сәйкес қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Шығыс Қазақстан облысының әкімшілігі

"Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Акимат Восточно-Казахстанской области

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области"

АТТЕСТАТ

эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
№ KZ16VJE00066548

Настоящим удостоверяется что:

РАЙСОВ АНУАР КАТЕРБАЕВИЧ, 890217300797

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:
по виду: **Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений**
по специализации:

Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 13.05.2016 г. № 45-НҚ

Дата выдачи: 22.06.2021 г.

Руководитель управления **Валл Инна Валерьевна**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Шығыс Қазақстан облысының әкімшілігі

"Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Акимат Восточно-Казахстанской области

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области"

АТТЕСТАТ

эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
№ KZ90VJE00075886

Настоящим удостоверяется что:

ГАЗИЗОВА ВЕНЕРА УЗАКБАЕВНА, 751118401123

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:
по виду: **Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений**
по специализации:

Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 13.05.2016 г. № 45-НК

Дата выдачи: 18.08.2022 г.

Руководитель управления **Валл Инна Валерьевна**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz

1 - 1

Актобе облысының әкімдігі

"Ақтөбе облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Акимат Актюбинской области

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области"

АТТЕСТАТ

эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
№ KZ63VJE00082192

Настоящим удостоверяется что:

ШАМШАДИНОВ АЙДОС БЕРІКҰЛЫ, 011021550345

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:
по виду: **Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений**
по специализации:

Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 02.08.2023 г. № 48

Дата выдачи: 02.08.2023 г.

Заместитель руководителя управления **Байдаулетов Аслан Валерикұлы**

Бұл құжат ҚР 2003 жылғы 7 қаңтардағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы» заңының 7 бабы 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі құжатқа тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Алматы облысының әкімшілігі

"Алматы облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Акимат Алматинской области

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области"

АТТЕСТАТ

эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

№ KZ46VJE00071052

Настоящим удостоверяется что:

КӨБЕНТАЕВ ЕРНАР МУХАМБЕТҚАЛИҰЛЫ, 840114302358

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:

по виду: **Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации**

по специализации: **Конструктивная часть**

Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 03.12.2021 г. № 235-Ө

Дата выдачи: 03.12.2021 г.

Руководитель управления **Абдыбеков Данияр Темирбекович**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz

KZ.P.02.0687
VERIFICATION
LABORATORY

(ПЛ) ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АЛМАТИНСКОГО ФИЛИАЛА АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.02.0687

(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ о поверке № BA-01-25-2003634

Лазерные дальномеры

(наименование средства измерений)

Тип Leica DISTO X3-1

заводской номер 1683210897

от 0,05 до 150 м

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель «LeicaGeosystemsAG» , Венгрия Дата изготовления 2018 г.

Пользователь Товарищество с ограниченной ответственностью "GlobalTech Engineering" Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, 129Е

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
МП KZ.04.02.07758-2013, Лазерные дальномеры DISTO (D210, X310, D510), производства фирмы Flextronics International Kft., Венгрия для фирмы Leica Geosystems AG, Швейцария. Методика поверки.

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Базис эталонный, -, зав. №ЛБ-1, в диапазоне (0-104) м, класс точн.: -, раз.: 2, погрещ.: Δ = ± 0,5 мм, рас. неопр.: Up = ± 0,29 мм

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности
-
в качестве рабочего СИ

Динамический код прослеживаемости (ДКП): 056.ТЛ.ВА

Дата поверки: 09.01.2025 Действителен до: 09.01.2026

Руководитель отдела (лаборатории) Сарсенбин Г. А.

Поверитель Какимова Э.К.

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 0922564

KZ.P.05.0733
VERIFICATION
LABORATORY

Актюбинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»

(наименование поверочной лаборатории)

KZ.P.05.0733

(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ о поверке № ВВ-01-25-2063050

Рулетка измерительная металлическая

(наименование средства измерений)

Тип: Р5УЗК

заводской номер: б/н

от 0 до 5 000 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: КОПИ Контакт, г. Киев, Украина Дата изготовления: 2009

Пользователь: Товарищество с ограниченной ответственностью "GlobalTech Engineering"Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, 129Е

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
МИ 1780-87, Методические указания. ГСИ. Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверки

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Лента эталонная, -, зав. №7934, в диапазоне от 0 до 20000 мм, класс точн.: не предусмотрено, раз.: 3 , погреш.: Δ = ± 0,15 мкм, рас. неопр.: U = ± 0,58 мкм K=2, P=0,95.
Штангенрейсмас, ШР, зав. №85663, в диапазоне От 40 до 400 мм, класс точн.: 2, раз.: , погреш.: Δ = ± 0,03 мкм, рас. неопр.: U = ± 0,01 мкм K=2, P=0,95

Барометр-анероид, БАММ-1, зав. №608, в диапазоне от 80 кПа до 106 кПа, класс точн. 0,2, раз. не предусмотрено, погреш. не предусмотрено, рас. неопр. U = ± 0,062 кПа, k=2, P=95%

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности
3 в качестве рабочего СИ

Динамический код прослеживаемости (ДКП): ВА, ВВ

Дата поверки: 16.01.2025 Действителен до: 16.01.2026

Руководитель отдела (лаборатории): Алданғар Ш.А.

Поверитель: Алданғар Ш.А.

Информация о поверительном клейме:
СП - 2346757

KZ.K.05.E1388
CALIBRATION

АО «НаЦЭкС»

Калибровочная лаборатория Актюбинского филиала
АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»
(наименование аккредитованной калибровочной лаборатории, аббревиатура (при наличии))
030007, г. Актобе, район Астана, ул. С. Нурмагамбетова, 16, тел.: +7 (7132) 94-16-20, aktobe@naceks.kz
(адрес лаборатории, телефон, факс, эл.почта)

Сертификат калибровки

KZ.01-24-19785
Номер сертификата
27.12.2024 г.
Дата калибровки

Объект калибровки	Рулетка измерительная металлическая
Диапазон измерения	От 0 до 5000 мм
Производитель, страна	STANLEY
Тип	-
Серийный (заводской) номер	б/н
Заказчик, адрес	ТОО "GlobalTech Engineering"
Наименование метода / идентификация	МК-ОМ-01-19 Рулетки измерительные металлические,неметаллические. Методика калибровки.
Место проведения калибровки	Актюбинский филиал АО "НаЦЭкС" Отдел метрологии, г.Актобе, район Астана, ул.С.Нурмагамбетова 1"Б"
Калибровочный знак	
Дополнительные сведения	

Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения лаборатории, выдавшей сертификат.

Руководитель калибровочной лабораторией — Печать — Подпись — М. Салихов (Ф.И.О.)

Ответственное лицо, выполнившее калибровку — Подпись — Ш. Алдангар (Ф.И.О.)

Сертификат калибровки

KZ.01-24-19785
Номер сертификата
27.12.2024 г.
Дата калибровки

Калибровка выполнена с помощью

Лента эталонная /Зав№ 7934/Сертификат калибровки BA-01-02-20755 до 14.08.2025 года./
Штангенрейсмас/ ШР/Зав№ 85663/ Сертификат калибровки KZ.01-24-25218 до 20.11.2025.
Барометр-анероид- БАММ-1/Зав№ 393/ Сертификат калибровки KZ.04-24-0979 до 23.07.2025.
Гигрометр психрометрический ВИТ-2/ Зав№ У3781/ Сертификат калибровки KZ.10-24-0970 до 28.06.2025

Наименование эталонов единиц величин и их статус / идентификация / доказательство метрологической прослеживаемости / заявление о соответствии определенным метрологическим характеристикам

Условия калибровки

- температура окружающего воздуха	20°C
- относительная влажность воздуха	57%
- атмосферное давление	102.7 кПА

Условия окружающей среды и другие влияющие факторы

Результаты калибровки, включая неопределенность

Калибруемые интервалы,м	Действительное значение, мм
0-1	999,96
0-2	1999,96
0-3	2999,92
0-4	3999,91
0-5	4999,91

Неопределенность результата калибровки: Up= ± 0,4 мм, при (k=2; P=95%)

Расширенная неопределенность получена путем умножения стандартной неопределенности на коэффициент охвата k = 2, соответствующего уровню доверия приблизительно равному 95 % при допущении нормального распределения. Оценивание неопределенности проведено в соответствии с ISO/IEC Guide 98-3:2008 «Неопределенность измерения – Часть 3: Руководство по выражению неопределенности измерений (GUM:1995)».

Дополнительная информация

Рекомендуемый межкалибровочный интервал 12 месяцев

состояние объекта калибровки / регулировка и/или ремонт объекта калибровки до его калибровки/ рекомендуемый межкалибровочный интервал по требованию заказчика

Ответственное лицо, выполнившее калибровку

Подпись

Ш. Алдангар
Ф.И.О

27.12.2024 г.
Дата калибровки

Актюбинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»

(наименование аккредитованной поверочной лаборатории)

KZ.P.05.0733

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.05.0733
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке № ВВ-01-25-2047738

Рулетка измерительная металлическая

(наименование средства измерений)

Тип: Р10УЗК

заводской номер: б/н

от 0 до 10 000 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: КОПП Контакт УТОГ, г. Киев, Украина, г. Киев, Украина

Дата изготовления: 2017 г.

Пользователь: Товарищество с ограниченной ответственностью "GlobalTech Engineering"Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, 129Е

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
МИ 1780-87, Методические указания. ГСИ. Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверки

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Лента эталонная, -, зав. №7934, в диапазоне от 0 до 20000 мм, класс точн.: не предусмотрено, раз.: 3 , погреш.: Δ = ± 0,15 мкм, рас. неопр.: U = ± 0,58 мкм K=2, P=0,95.
Штангенрейсмас, ШР, зав. №85663, в диапазоне От 40 до 400 мм, класс точн.: 2, раз.: , погреш.: Δ = ± 0,03 мкм, рас. неопр.: U = ± 0,01 мкм K=2, P=0,95

Барометр-анероид, БАММ-1, зав. №608, в диапазоне от 80 кПа до 106 кПа, класс точн. 0,2, раз. не предусмотрено, погреш. не предусмотрено, рас. неопр. U = ± 0,062 кПа, k=2, P=95%

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности
3 в качестве рабочего СИ

Динамический код прослеживаемости (ДКП): ВА.ВВ

Дата поверки: 10.01.2025 Действителен до: 10.01.2026

Руководитель отдела (лаборатории): Алдангар Ш.А.

Поверитель: Алдангар Ш.А.

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2346747

Актюбинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»

(наименование юридического поверочной лаборатории)

KZ.P.05.0733

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.05.0733
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке № ВВ-01-25-2063097

Рулетка измерительная металлическая

(наименование средства измерений)

Тип: Р20У3К

Заводской номер: 10/2

от 0 до 20 000 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: КОПП Контакт, г. Киев, Украина Дата изготовления: 2009

Пользователь: Товарищество с ограниченной ответственностью "GlobalTech Engineering"Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, 129Е

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
МИ 1780-87, Методические указания. ГСИ. Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверки

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин

Лента эталонная, -, зав. №79,34, в диапазоне от 0 до 20000 мм, класс точн.: не предусмотрено, раз.: 3 , погреш.: Δ = ± 0,15 мкм, рас. неопр.: U = ± 0,58 мкм K=2, P=0,95.
Штангенрейсмас, ШР, зав. №85663, в диапазоне От 40 до 400 мм, класс точн.: 2, раз.: , погреш.: Δ = ± 0,03 мкм, рас. неопр.: U = ± 0,01 мкм K=2, P=0,95

Барометр-анероид, БАММ-1, зав. №608, в диапазоне от 80 кПа до 106 кПа, класс точн. 0,2, раз. не предусмотрено, погреш. не предусмотрено, рас. неопр. U = ± 0,062 кПа, k=2, P=95%

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

3 в качестве: рабочего СИ

Динамический код прослеживаемости (ДКП): ВА, ВВ

Дата поверки: 16.01.2025 Действителен до: 16.01.2026

Руководитель отдела (лаборатории): Алдангар Ш.А.

Поверитель: Алдангар Ш.А.

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2346758

Актюбинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»

(наименование поверочной лаборатории)

KZ.P.05.0733

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.05.0733
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке № ВВ-01-25-2063786

Штангенциркуль

(наименование средства измерений)

Тип ШЦ-I-250-0,05

заводской номер 2024017402

от 0 до 250 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Челябинский инструментальный завод (ООО НПП ЧИЗ), Российская Федерация

Дата изготовления 2022

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "GlobalTech Engineering" Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, 129Е

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
ГОСТ 8.113-85, Государственная система обеспечения единства измерений. Штангенциркули. Методика поверки

(документы с указанием пунктов)

С использованием эталонов единиц величин
Набор плоскопараллельные концевых мер длины, МКП, зав. №10111, в диапазоне (50-500) мм, класс точн.: 1, раз.: 3 разряд, погреш.: Δ = ± (0,2-2,0) мкм, рас. неопр.: U = ± 0,05 мкм K=2, P=0,95.
Линейка поверочная лекальная, ЛД, зав. №10, в диапазоне 1-200 мм, класс точн.: 1, раз.: не предусмотрено, погреш.: Δ = ± (1-11) мкм, рас. неопр.: U = ± 0,35 мкм K=2, P=0,95.
Микрометр, МК, зав. №320, в диапазоне от 0 до 25 мм, класс точн.: 2, раз.: не предусмотрено, погреш.: Δ = ± 0,03 мкм, рас. неопр.: U = ± 0,02 мм K=2, P=0,95.
Пластины плоская стеклянная, ПИ, зав. №3315, в диапазоне d-60 мм, класс точн.: 1, раз.: , погреш.: Δ = ± 0,03 мкм, рас. неопр.: U = ± 0,2354 мм при K=2, P=0,95

(обозначение эталона с указанием заводского номера, разряда (класса точности) средства измерений)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

0,05 в качестве рабочего СИ

Технические регламенты/области СИКП: ВА, ВВ

Дата поверки 16.01.2025 Действителен до: 16.01.2026

Руководитель лаборатории Алданияр Ш.А.

Поверитель Алданияр Ш.А.

Информация о поверительном клейме:
СП - 2346761

(ПЛ) ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АЛМАТИНСКОГО ФИЛИАЛА АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.02.0687

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.02.0687
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке № BA-03-25-2026521

Измеритель прочности бетона электронный

(наименование средства измерений)

Тип ИПС-МГ4.03

заводской номер 9096

от 3 до 100 МПа

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель ООО СКБ Стройприбор, , г. Челябинск, Россия Дата изготовления 2013 г

Пользователь Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр АзияЭксперт" Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, 129Е

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.01398-2005, Раздел 7 Методика поверки руководства по эксплуатации Э8.108.005 РЭ Измеритель прочности бетона электронный ИПС-МГ4.03

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Меры эквивалентные прочности бетона, МЭПБ-МГ4, 58, МЭПБ-П 4±2 МПа, МЭПБ-О 30±5 МПа, МЭПБ-А 80±15 МПа

undefined58

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве рабочего СИ

Динамический код прослеживаемости (ДКП): ФБУ Челябинский ЦСМ.ВА.ВА

Дата поверки: 27.01.2025 Действителен до: 27.01.2026

Руководитель отдела (лаборатории) Сарсенбин Г. А.

Поверитель Дюсембаев А.Б.

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2594288

(ПЛ) ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АЛМАТИНСКОГО ФИЛИАЛА АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.02.0687

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.02.0687
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке № BA-01-25-2095272

Прибор ультразвуковой

(наименование средства измерений)

Тип УКС-МГ4

заводской номер 1142

от 70 до 1200 мм, T=(15,0-100) мкс;V=(1000-9999) м/с

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Специальное конструкторское бюро "Стройприбор" , Россия

Дата изготовления 2018 г

Пользователь Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр АзияЭксперт" Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, 129Е

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.03949-2009 до 2023 г, МП 4276-160-2008 "Прибор ультразвуковой УКС-МГ4".Методика поверки.

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Генератор импульсов, Г5-60, зав. №41326, в диапазоне от 0,1 мкс до 10 с, класс точн.: -, раз.: -, погреш.: Δ = ± 10-6 x T мкс, рас. неопр.: Up = ±0,006мкс.
Осциллограф, С1-65А, зав. №А0326985, в диапазоне от 0 до 50 МГц, класс точн.: -, раз.: -, погреш.: δ = ± 5 %, рас. неопр.: Up = ± 2,89%

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности
-

в качестве рабочего СИ

Динамический код прослеживаемости (ДКП): 037.НМ.ВА

Дата поверки: 27.01.2025 Действителен до: 27.01.2026

Руководитель отдела (лаборатории) Сарсенбин Г. А.

Поверитель Черных Т.

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2594405

Актюбинский филиал Ао "НаЦЭкС"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.05.0733

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.05.0733
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ № BB-01-24-106760 о поверке

Приборы ультразвуковые

(наименование средства измерений)

Тип УКС-МГ4

заводской номер 1142

от 70 до 1200 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель ООО "СКБ Стройприбор", г. Челябинск, Россия Дата изготовления 2018

Пользователь Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр АзияЭксперт" Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, 129Е

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии

KZ.04.02.03949-2009, Приборы ультразвуковые УКС-МГ4. Методика поверки МП 4276-160-2008

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин:

Барометр-анероид метеорологический , БАММ-1, 608, в диапазоне от 80 до 106 кПа .

Психрометр аспирационный, М-34, 1308, в диапазоне от 10% до 95% относительной влажности .

Штангенциркуль, ШЦЦ-1, 14063244, в диапазоне от 0 до 150 мм класс точн.: класс точности 2 раз.: не предусмотрено погреш.: Δ = ± 0,03 мкм рас. неопр.: U = ± 0,01 мкм K=2, P=0,95.

Комплект ультразвуковых стандартных образцов толщины, КУСОТ-180, 51 , в диапазоне от 0,2 до 300,0 мм класс точн.: не предусмотрено раз.: не предусмотрено погреш.: +/- 0,0062 рас. неопр.: U = +/- 0,04 %.

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению в качестве рабочего СИ по классу -

Динамический код прослеживаемости (ДКП): BB

Дата поверки: 06.03.2024 Действителен до: 06.03.2025

4328828
BB 24

Руководитель отдела (лаборатории): БУКУЕВ А.

Поверитель: БУКУЕВ А.

(ПЛ) ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АЛМАТИНСКОГО ФИЛИАЛА АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.02.0687

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.02.0687
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке № BA-01-25-2077503

Измерители защитного слоя бетона

(наименование средства измерений)

Тип Поиск-2.5

заводской номер 765

d= (8-10) мм; h= (5-40) мм; d= (13-32) мм; h= (5-70) мм.

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель ООО НПП «Интерприбор», Россия Дата изготовления 2012 г.

Пользователь Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр АзияЭксперт" Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, 129Е

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.09921-2015, Измеритель защитного слоя бетона ПОИСК Модификация ПОИСК-2.5. Раздел 6 РЭ
Методика поверки Руководства по эксплуатации НКИП 408311.100 РЭ.

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин

Органическое стекло, -, зав. №1-9, в диапазоне (5 - 100) мм, класс точн.: -, раз.: -, погреш.: Δ = ± 0,50 мм, рас. неопр.: U = ± 0,06 мм.
Арматурные стержни, -, зав. №1 (23 шт.), в диапазоне (5 - 32) мм, класс точн.: -, раз.: -, погреш.: Δ = ± 0,50 мм, рас. неопр.: Up = ± 0,7 мм.
Микрометр, МК 25, зав. №8689, в диапазоне (0 -25) мм, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: Δ = ± 2 мкм , рас. неопр.: U = ± 0,03 мм

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве рабочего СИ

Динамический код прослеживаемости (ДКП): ДКП; 001.НМ.ВА.

Дата поверки: 27.01.2025 Действителен до: 27.01.2026

Руководитель отдела (лаборатории) Сарсенбин Г. А.

Поверитель Какимова Э.К.

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2594208

(П.Л) ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АЛМАТИНСКОГО ФИЛИАЛА АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.02.0687

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.02.0687
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке № BA-10-25-2004299

Пирометр

(наименование средства измерений)

Тип UT302C+

заводской номер 232549642

от минус 32 °С до 1100 °С

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель компания «UNI-TREND GROUP LIMITED», Китай Дата изготовления 2023 г.

Пользователь Товарищество с ограниченной ответственностью "GlobalTech Engineering" Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Бокенбай Батыра, 129Е

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии

МП KZ.04.02.04196-2009, Пирометры UNI-T 30-йсерии, UT301A,B,C, UT302A,B,C, UT303A,B,C, UT305A,B,C, производства компании UNI-TREND GROUP LIMITED, Китай. Методика поверки

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин

Излучатель эталонный в виде модели абсолютно черного тела, ОИ АЧТ «Электра+», зав. №1401, В диапазоне от 300 °С до 1250 °С, погреш.: δлов = 0,19 °С , рас. неопр.: 0,11 °С.
Калибратор температуры, VENUS 2140, зав. №29837/1, в диапазоне от минус 40 °С до 140 °С, погреш.: Относительная погрешность ± 0,3 °С; Относительная погрешность АЧТ ± 0,3 °С, рас. неопр.: Up=0,17 °С.
Прецизионный инфракрасный калибратор температуры, Fluke 4181, зав. №B21702, в диапазоне от 35 °С до 500 °С, погреш.: Абсолютная погрешность 0,35 °С, рас. неопр.: 0,2°С

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

+/- 1,8 °С; +/-1,8% в качестве рабочего СИ

Динамический код прослеживаемости (ДКП): НМ.ВА.

Дата поверки: 09.01.2025 Действителен до: 09.01.2026

Руководитель отдела (лаборатории) Карахожаев Ж.

Поверитель Кутыбаева К.Ж.

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 0905542

0905542
BA 25

0905542
BA 25

Актюбинский филиал АО "НаЦЭкС"

030007, г.Актобе, район Астана, ул.С.Нурмагамбетова, 1 б, тел.:+7(7132)941620

(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

СЕРТИФИКАТ
об аттестации испытательного

оборудования № ВВ.08-89661
Плотномер-влагомер "Ковалева ПВК-Ф"

заводской №: 1919, изготовленное ООО "Футурум", г.С.-Петербург, Россия

(наименование предприятия изготовителя)

принадлежащее ТОО "GlobalTech Engineering" г.Актобе, р-н Астана, ул.Бокенбай Батыра, д.129е.

(наименование предприятия)

На основании результатов первичной (периодической, внеочередной) аттестации, проведенной Актюбинский филиал АО "НаЦЭкС"

(наименование юридического лица, проводившего аттестацию)

"10" Января 2025 г., установлено, что испытательное оборудование соответствует требованиям нормативных документов Согласно программе аттестации

(наименование нормативных документов)

и допускается к применению.

Срок действия аттестата "10" Января 2026 г.

Салихов М.А.

(Ф.И.О., должность руководителя организации, проводившей аттестацию)

Печать

Столбов Г.И.

(Ф.И.О., должность руководителя организации, проводившей аттестацию)

003920

Данное экспертное заключение является интеллектуальной собственностью ТОО " GlobalTech Engineering ". В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан тиражирование настоящего заключения и практическое применение без письменного разрешения фирмы ТОО " GlobalTech Engineering " запрещено.