СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КІРІС № 719/1 «23» 02 2026ж.

Жұмыс үшін

Басшы Г.Қ.Дауытбаева

«23» 02 2026ж.

Руководителю
КГУ «Отдел образованиея Есильского района» КГУ «Управления образования акимата Северо-Казахстанской области»
Дауытбаевой Г.К.
От директора КГУ «Караагашская основная школа» КГУ «Отдел образованиея Есильского района» КГУ «Управления образования акимата Северо-Казахстанской области»
Темирхановой М.Б.

Заявка

Прошу Вас оказать содействие в приобретени нового отопительного котла, так как отопительный котел пришел в негодность.

№	Наименование	Количество
1	Отопительный котел	1

Директор школы Темирханова М.Б.

"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс № 719/1
23 02 2026ж.

№ 11
26 23 02

Руководителю
КГУ «Отдел образованиея Есильского района» КГУ «Управления образования акимата Северо-Казахстанской области»
Дауытбаевой Г.К.
От директора КГУ «Караагашская основная школа» КГУ «Отдел образованиея Есильского района»
КГУ «Управления образования акимата Северо-Казахстанской области»
Темирхановой М.Б.

Заявка

Прошу Вас оказать содействие в приобретени нового отопительного котла, так как отопительный котел пришел в негодность.

№	Наименование	Количество
1	Отопительный котел	1

Директор школы Темирханова М.Б.

"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс № 719/1
23 02 2026

Руководителю
КГУ «Отдел образованиея Есильского района» КГУ «Управления образования акимата Северо-Казахстанской области»
Дауытбаевой Г.К.
От директора КГУ «Караагашская основная школа» КГУ «Отдел образованиея Есильского района» КГУ «Управления образования акимата Северо-Казахстанской области»
Темирхановой М.Б.

Ходатайство

Просим Вас оказать содействие по замене котла в котельной, так как отопительный котел пришел в негодность, прогнили трубы внутри котла.

Прилагается:
1.Акт о состоянии котла
2.Заявка на котел.
3.Фото мест повреждения котла.

Директор школы Темирханова М.Б.

"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ "ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс № 7191
"23" 02 2026 ж.

Акт
о состоянии отопительного котла в котельной
КГУ «Караагашская основная школа»

Мы нижеподписавшиеся:
Председатель комиссии: Темирханова М.Б. - директор школы
Члены комиссии: Акбаев Ж.Т.-и.о.завхоза
Альжанов К.М. - электрик
Сагай Н. - и.о.заместителя директора по воспит. работе
Сердалина Т.Е. делопроизводитель

Составили настоящий акт о том, что котел в котельной пришел в непригное состояние и требует срочной замены. Так как дно котла прогнило, вода начала протекать наружу.

Заключение комиссии:
Ходатайствовать перед КГУ «Отдел образованиея Есильского района» КГУ «Управления образования акимата Северо-Казахстанской области» о замене котла.

Председатель комиссии Темирханова М.Б. - директор школы
Члены комиссии Акбаев Ж.Т.-и.о.завхоза
Альжанов К.М. - электрик
Сагай Н. - и.о.заместителя директора по ВР
Сердалина Т.Е. делопроизводитель

Фото мест повреждения отопительного котла в котельной
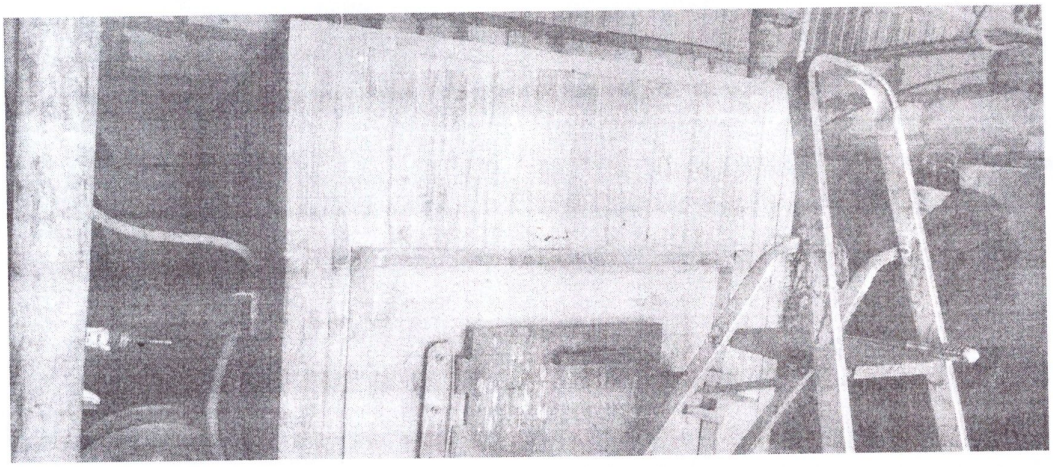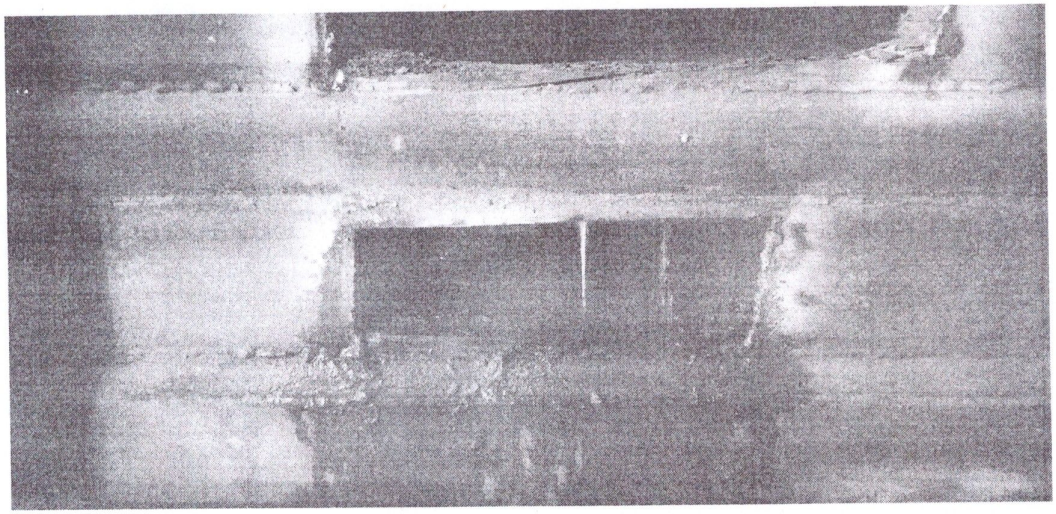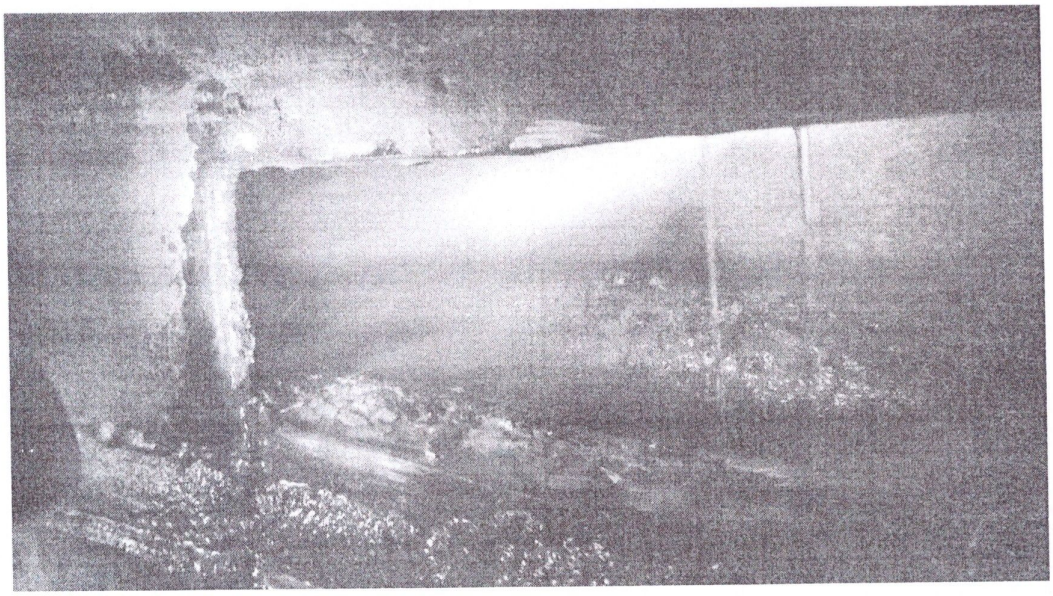
КГУ «Караагашская основная школа»