ТОО «On Bot Service Kazakhstan» Республика
Казахстан, г. Алматы
Ул. Толе би 302 офис 305м
БИН:150340026330
KZ048560000007300238
БИК: KCJBKZKX
в АО «Банк ЦентрКредит»

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Национальный научный центр
фтизиопульмонологии Республики Казахстан" Министерства
здравоохранения Республики Казахстан.

Обжалование протокола итогов!

Исх. № 1/5 от 01.05.2026 года.

ТОО «On Bot Service Kazakhstan» принимали участие в открытом конкурсе 16711298-3 «Услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции». Лот № 84115159-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования. Заказчиком/организатором которого является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Организатором был опубликован Протокол об итогах государственных закупок способом конкурса № 16711298-ОК3. Наша компания не согласна с данным протоколом итогом а именно:

1. В соответствии с требованием пункта 5 (гигрометры для контроля влажности воздуха – 1 шт. с подтверждением сертификата о прохождении поверки.) отсутствует подтверждение сертификата поверки прибора. Утверждённый Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 934 «Правила проведения поверке средств измерений, установления периодичности поверки средств и формы сертификата о поверке средств измерений. Наша компания приложила в составе заявки сертификат о поверке № GA-09-26-6150625 от 24.04.2026 года и сертификат о поверке № GA-10-26-6151151 от 24.04.2026 года оборудование UT333S.
2. В соответствии с требованием пункта 12 (анемометры (крыльчатые и/или термоанемометры) для измерения скорости и расхода воздуха – 1 шт. с подтверждением сертификата о прохождении поверки) отсутствует подтверждение сертификата поверки прибора. Утверждённый Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 934 «Правила проведения поверке средств измерений, установления периодичности поверки средств и формы сертификата о поверке средств измерений. Наша компания приложила в составе заявки сертификат о поверке BA-10-26-6151174 от 24.04.2026 года выданный поверочная лаборатория Алматинского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». Оборудование марки Testo 405i.
3. В соответствии с требованием пункта 13 (токовые клещи и мультиметры промышленного класса – 1 шт.) отсутствует подтверждение сертификата поверки прибора. Утверждённый Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 934 «Правила проведения поверке средств измерений, установления периодичности поверки средств и формы сертификата о поверке средств измерений. Требований в п. 13 сведений о квалификации потенциального поставщика о наличии сертификата поверки прибора для токовых клещей и мультиметры промышленного класса отсутствует. Скрин прилагаем в рис.1.
4. В соответствии с требованием пункта 8 (контактные и инфракрасные термометры – 1 шт.) отсутствует подтверждение сертификата поверки прибора. Утверждённый Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 934 «Правила проведения поверке средств измерений, установления периодичности поверки средств и формы сертификата о поверке средств измерений. Требований в п. 8 сведений о квалификации

ТОО «On Bot Service Kazakhstan» Республика Казахстан, г. Алматы
Ул. Толе би 302 офис 305м
БИН:150340026330
KZ048560000007300238
БИК: KCJBKZKX
в АО «Банк ЦентрКредит»

потенциального поставщика контактные и инфракрасные термометры – 1 шт. отсутствует требования о наличии сертификата поверки прибора. Скрин прилагаем в рис.2.

5. В соответствии с требованием пункта 14 (дифференциальные манометры для измерения перепадов давления – 1 шт.) отсутствует подтверждение сертификата поверки прибора. Утверждённый Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 934 «Правила проведения поверке средств измерений, установления периодичности поверки средств и формы сертификата о поверке средств измерений. Требований в п. 14 сведений о квалификации потенциального поставщика дифференциальные манометры для измерения перепадов давления – 1 шт. отсутствует требования о наличии сертификата поверки прибора. Скрин прилагаем в рис.3

Рис. 1

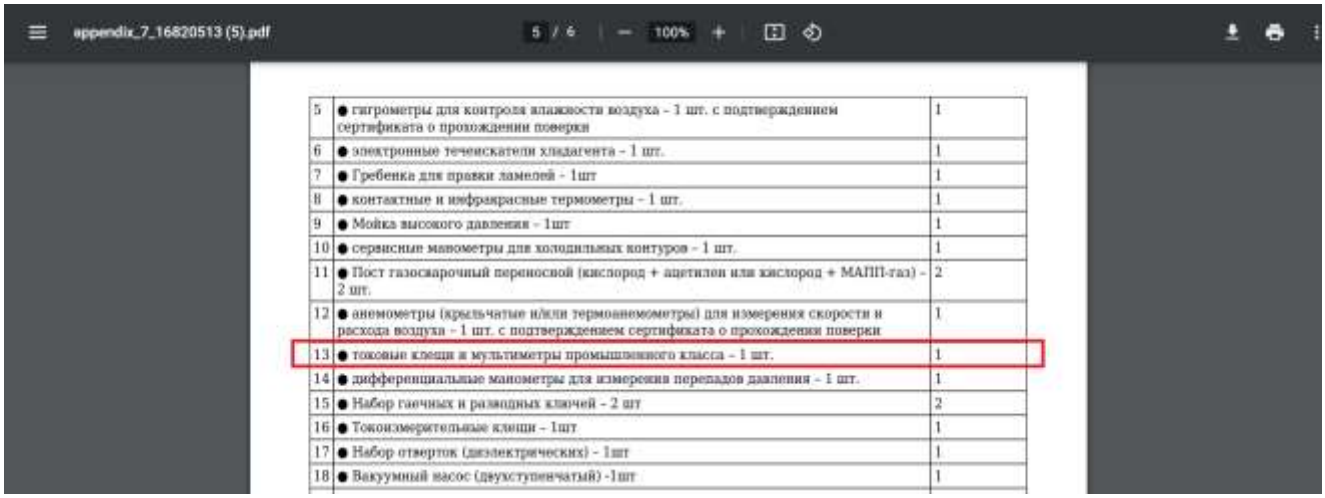

appendix_7_16820513 (5).pdf 5 / 6 100%

5	● гигрометры для контроля влажности воздуха - 1 шт. с подтверждением сертификата о прохождении поверки	1
6	● электронные течеискатели хладагента - 1 шт.	1
7	● Гребенка для правки ламелей - 1шт	1
8	● контактные и инфракрасные термометры - 1 шт.	1
9	● Мойка высокого давления - 1шт	1
10	● сервисные манометры для холодильных контуров - 1 шт.	1
11	● Пост газосварочный переносной (кислород + ацетилен или кислород + МАПП-газ) - 2 шт.	2
12	● анемометры (крыльчатые и/или термоанемометры) для измерения скорости и расхода воздуха - 1 шт. с подтверждением сертификата о прохождении поверки	1
13	● токовые клещи и мультиметры промышленного класса - 1 шт.	1
14	● дифференциальные манометры для измерения перепадов давления - 1 шт.	1
15	● Набор гаечных и разводных ключей - 2 шт	2
16	● Токоизмерительные клещи - 1шт	1
17	● Набор отверток (диэлектрических) - 1шт	1
18	● Вакуумный насос (двухступенчатый) -1шт	1

Рис.2

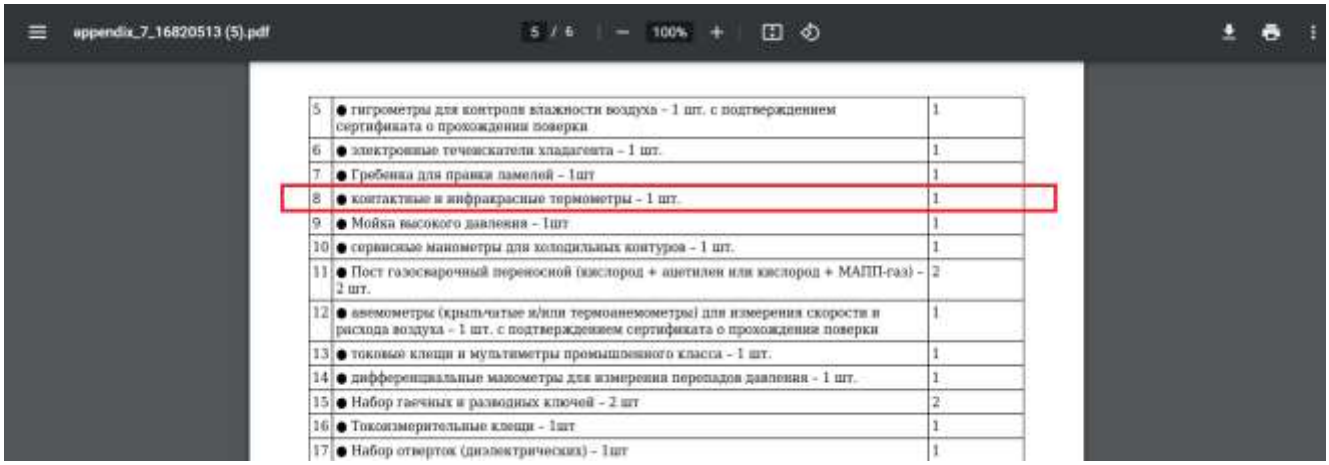

appendix_7_16820513 (5).pdf 5 / 6 100%

5	● гигрометры для контроля влажности воздуха - 1 шт. с подтверждением сертификата о прохождении поверки	1
6	● электронные течеискатели хладагента - 1 шт.	1
7	● Гребенка для правки ламелей - 1шт	1
8	● контактные и инфракрасные термометры - 1 шт.	1
9	● Мойка высокого давления - 1шт	1
10	● сервисные манометры для холодильных контуров - 1 шт.	1
11	● Пост газосварочный переносной (кислород + ацетилен или кислород + МАПП-газ) - 2 шт.	2
12	● анемометры (крыльчатые и/или термоанемометры) для измерения скорости и расхода воздуха - 1 шт. с подтверждением сертификата о прохождении поверки	1
13	● токовые клещи и мультиметры промышленного класса - 1 шт.	1
14	● дифференциальные манометры для измерения перепадов давления - 1 шт.	1
15	● Набор гаечных и разводных ключей - 2 шт	2
16	● Токоизмерительные клещи - 1шт	1
17	● Набор отверток (диэлектрических) - 1шт	1

ТОО «On Bot Service Kazakhstan» Республика Казахстан, г. Алматы
Ул. Толе би 302 офис 305м
БИН:150340026330
KZ048560000007300238
БИК: KCJBKZKX
в АО «Банк ЦентрКредит»

Рис. 3

appendix_7_16820513 (5).pdf 5 / 6 100%

5	● гигрометры для контроля влажности воздуха – 1 шт. с подтверждением сертификата о прохождении поверки	1
6	● электронные течеискатели хладагента – 1 шт.	1
7	● Гребенка для правки ламелей - 1шт	1
8	● контактные и инфракрасные термометры – 1 шт.	1
9	● Мойка высокого давления – 1шт	1
10	● сервисные манометры для холодильных контуров – 1 шт.	1
11	● Пост газосварочный переносной (кислород + ацетилен или кислород + МАПП-газ) – 2 шт.	2
12	● анемометры (крыльчатые и/или термоанемометры) для измерения скорости и расхода воздуха – 1 шт. с подтверждением сертификата о прохождении поверки	1
13	● токовые клещи и мультиметры промышленного класса – 1 шт.	1
14	● дифференциальные манометры для измерения перепадов давления – 1 шт.	1
15	● Набор гаечных и разводных ключей – 2 шт	2
16	● Токоизмерительные клещи – 1шт	1
17	● Набор отверток (диэлектрических) – 1шт	1
18	● Вакуумный насос (двухступенчатый) -1шт	1

ТОО «On Bot Service Kazakhstan» категорически не согласна с решением тендерной комиссии и протоколом итогов № 16711298-ОК3. Так как наша компания приложила сертификаты поверки установленного образца в тех пунктах в которых требовались данные документы файлы Поверка 1 и Поверка 2. Из вышеизложенного наша компания просит Вас произвести пересмотр протокола итогов № 16711298-ОК3 и предоставить допуск нашей компании.

С уважением,
Директор
ТОО «On Bot Service Kazakhstan»
Мухамеджанова Рустем Санатович