В Комитет внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан

От Потенциального поставщика:
ТОО «КарМунайКомпани»
БИН: 171040033282

На решения конкурсной комиссии Заказчика:
АО «Астана-Энергия»
БИН: 041140002811

По объявлению №: 16925927-1
Номер лота: 81137788-ОК1
Наименование лота: Подогреватель низкого давления ПН-130-16-10-II

ЖАЛОБА

на неправомерный допуск участников и признание победителя

Конкурсная комиссия Заказчика в лице АО «Астана-Энергия» по итогам проведения закупок признала победителя и допустила к торгам ряд участников, занявших более высокие места по итогам аукциона перед нашей компанией. Данные решения являются незаконными, грубо нарушают требования Закона РК «О государственных закупках» и подлежат полной отмене.

В составе конкурсной документации Заказчиком размещен официальный конструкторский чертеж № СТ-25629Ф-СБ, который является главным техническим эталоном закупки. Все нижеперечисленные вышестоящие участники в своих утвержденных текстовых технических спецификациях зафиксировали характеристики, которые прямо противоречат данному чертежу и делают исполнение договора технически и технологически невозможным:

1. **ТОО «Kaz Supply Region»** (БИН 200240033292)
2. **ТОО «ЛМЗ ТехноСталь»** (БИН 130440013011)
3. **ТОО «ВостокСинтес»** (БИН 050240013067)
4. **ИП «ГЛАЗКО»** (БИН 940426351353)
5. **ТОО «ТехКомплект-Т»** (БИН 211140005892)
6. **ТОО «Префектура»** (БИН 141040012033)
7. **ТОО «Orange-beach»** (БИН 150840021487)
8. **ИП «Жапенова А.Т.»** (БИН 890107450662)

9. **ИП «Джанадилова Л.Ж.»** (БИН 700701402159)

Указанными участниками допущены следующие критические нарушения:

1. По тепловой мощности:
Вышестоящие участники зафиксировали параметр тепловой нагрузки «7,33*106 Вт», что математически означает простое умножение и равняется 776,98 Вт.
Для сравнения: 776 Ватт — это мощность обычного бытового кухонного чайника.
Вышестоящие участники гарантировали поставку промышленного четырехтонного подогревателя для ТЭЦ/ГРЭС с мощностью домашнего электроприбора, что занижает проектные требования чертежа ровно в 10 000 раз. Наша компания ТОО «КарМунайКомпани» указала верный и соответствующий чертежу параметр — 7,33*10^6 Вт (7 330 000 Вт).

2. По площади поверхности нагрева:
Вышестоящие участники зафиксировали точный параметр поверхности нагрева «130 см²».
Для сравнения: 130 см² — это площадь половины стандартного школьного тетрадного листа.
Участники обязуются поставить огромный промышленный теплообменник с площадью теплообмена размером с ладонь. При этом на чертеже Заказчика № СТ-25629Ф-СБ и в заводской маркировке аппарата ПН-130 четко указана проектная площадь 130 м² (квадратных метров). Наша компания указала верное значение в соответствии с чертежом.

Наличие в составах заявок вышестоящих участников двух взаимоисключающих параметров (в их тексте — мощность кухонного чайника и площадь тетрадного листа, а на приложенном ими же чертеже — мегаватты и квадратные метры) является предоставлением противоречивых, некорректных и недостоверных сведений. Из их заявок невозможно определить, какой именно товар будет поставлен.

Согласно положениям Закона РК «О государственных закупках», конкурсная комиссия обязана отклонять заявки, не соответствующие технической спецификации и проектной документации закупки. Допуск участников с технически абсурдными параметрами свидетельствует о формальном рассмотрении документов комиссией. ТОО «КарМунайКомпани» предоставило полностью верные, выполнимые и соответствующие чертежу данные.

Согласно ст. 11 Закона РК «О государственных закупках», потенциальный поставщик несет ответственность за достоверность сведений, а предоставление противоречащих друг другу параметров не позволяет признать заявки соответствующими требованиям.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом РК «О государственных закупках»,

ПРОШУ:

1. **Приостановить** процедуру заключения договора по данному конкурсу (объявление № 16925927-1, лот № 81137788-ОК1).
2. **Признать решения** конкурсной комиссии АО «Астана-Энергия» в части допуска всех участников (ТОО «Kaz Supply Region», ТОО «ЛМЗ ТехноСталь», ТОО «ВостокСинтес», ИП «ГЛАЗКО», ТОО «ТехКомплект-Т», ТОО «Префектура», ТОО «Orange-beach», ИП «Жапенова А.Т.» и ИП «Джанадилова Л.Ж.»), зафиксировавших ошибочные параметры мощности (776,98 Вт) и площади (130 см²), **незаконными**.
3. **Выдать Заказчику** обязательное для исполнения предписание об отмене протокола итогов и полном пересмотре заявок ВСЕХ участников с целью отклонения лиц, предоставивших некорректные и противоречащие конструкторскому чертежу сведения.

Приложения:

1. Копия технической спецификации и конструкторского чертежа № СТ-25629Ф-СБ Заказчика.
2. Сравнительный технический расчет несоответствий.

Потенциальный поставщик:
Директор ТОО «КарМунайКомпани»
_____ [Подпись / ЭЦП] Загайнова С. А.
«22» мая 2026 года

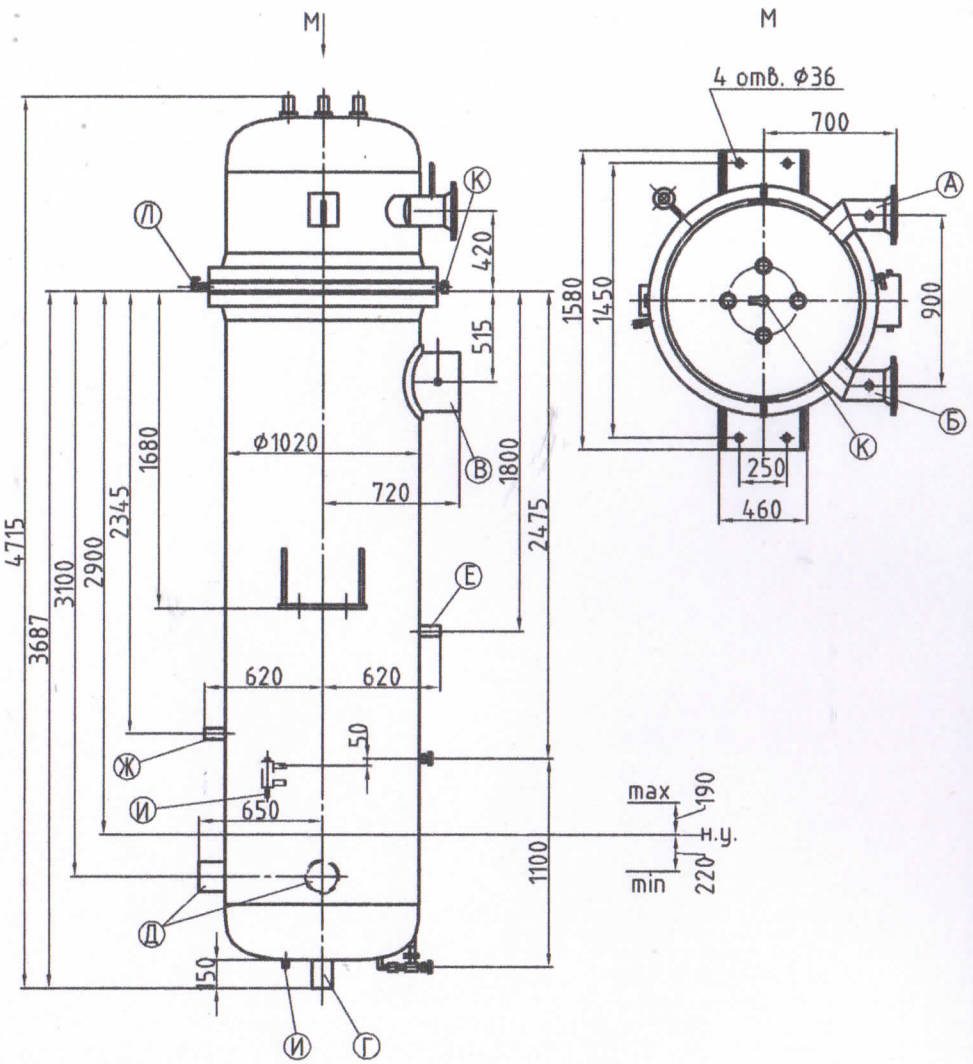

Примечания:

1. № чертежа подогревателя – СТ-25629ФСБ;
2. Привязка патрубка В, Г, Д, Е, Ж, дана по линии реза;
3. Возможно изготовление подогревателя с исключением анкерных связей;
4. Допустим разворот водяных камер по отношению к корпусу на 180°;
5. Трубная система – U-образная труба ф16х1, Л68/12Х18Н10Т/МНЖ5, 534шт.

Наименование параметров	Обоз.	Величина
Поверхность нагрева, м^2	F	130
Максимальное избыточное рабочее давление в трубной системе, кгс/см^2	P_p	16
Максимальное избыточное рабочее давление в корпусе, кгс/см^2	P_p	10
Max. температура воды, °С	t_1	179
Max. температура пара, °С	t_2	420
Пробное изб. гидравлическое давление, кгс/см^2		
в трубной системе	$P_{пр.}$	21,5
в корпусе	$P_{пр.}$	20
Номинальный расход воды, т/ч	W	230(275)
Тепловая нагрузка подогревателя, Вт	Q	$7{,}33*10^6$
Гидравлическое сопр. трубной системы при номинальном расходе воды, м. вод. ст.	H	3,7
Высота выемной части, мм	h	2574
Вместимость водяного пространства, л	V	1041
Вместимость выемной части, л	V	413
Вместимость парового пространства, л	V	2189
Масса (сухая) выемной части, кг	M	1560
Масса (сухая) подогревателя, кг.	M	3767
Масса подогрев. полностью заполненного водой, кг.	M	6997

ТАБЛИЦА ПРИСОЕДИНЕНИЙ

Обозначение	Наименование	Кол.	Условные		Присоединитель. размеры, мм			
			Dy,мм	Ру, кгс/см^2	фнар	фокр отв.	фотв	кол. отв.
А	Подвод основ. конденсата	1	200	25	360	310	26	12
Б	Отвод основ. конденсата	1	200	25	360	310	26	12
В	Подвод греющего пара	1	300	10	Труба 325х10			
Г	Слив конденсата пара	1	100	–	Труба 108х8			
Д	Подвод конденсата	2	150	–	Труба 159х10			
Е	Подвод воздуха	1	50	–	Труба 57х6			
Ж	Отвод воздуха	1	50	–	Труба 57х6			
И	К дифманометру	2	20	–	Труба 22х2			
К	Отвод воздуха	2	6	–	М20х1,5			
Л	Слив воды	1	15	160	М33х1,5			

Подогреватель низкого давления – **ПН-130-16-10-II**