ДОГОВОР АРЕНДЫ № 005

г. Караганда "29" января 2018 года

ТОО «Карэлектроспецстрой», в лице директора Тубабергенова Б.Е., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и ТОО "NewRekStar", именуемое в дальнейшем "Арендатор" в лице директора Бикметова В.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование следующее:
- Урал43206-1151-41/Ural 43206-1151-41, 2010 г.в., госномер M174DA, двигатель №A0380140, шасси №432060A1358056;
- Агрегат сварочный АДД-4004 МВП (Д-242), 2005г.в.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.

2.1. Ежемесячная арендная плата составляет 100 000-00 (Сто тысяч) тенге на основании Акта выполненных работ и счет-фактуре.

2.2. Оплата по настоящему договору производится до 10 числа текущего месяца любым способом, не противоречащим законодательству Республики Казахстан.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендодатель обязан:
- Предоставить Арендатору оборудования по настоящему договору в соответствии с условиями договора аренды и своему назначению:
- одновременно с передачей передать Арендатору все необходимые документы.

3.2 Арендодатель вправе:
- требовать возврат арендованного оборудования, в случае нарушения Арендатором условий настоящего договора;
- требовать от Арендатора своевременную оплату арендной платы.

3.3 Арендатор обязан:
- в течении всего срока действия договора, поддерживать надлежащее состояние арендованного оборудования;
- при прекращении договора аренды, возвратить арендованное оборудование по акту приема-передачи в том состоянии, в котором он его получил;

3.4. Арендатор не вправе:
- сдавать арендованное автотранспортные средство в субаренду;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. При неисполнении пунктов 2.1, Арендатор платит пеню в размере 0,01% от арендной суммы в месяц за каждый день просрочки платежа, включая день оплаты.
Уплата пени не освобождает Арендатора от внесения арендной платы установленной данным договором.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1 Срок действия договора устанавливается с момента подписания Договора и до 31.12.2018 г.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

"Арендатор"

ТОО «NewRekStar»
г.Караганда, ул.Пассажирская, 15а
БИН 051140007913
ИИК KZ20914052203KZ00142
В ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор Бикметов В.Х.

"Арендодатель"

ТОО «Карэлектроспецстрой»
г.Караганда, ул.Гапеева, 8/3
БИН 04120005750
ИИК KZ396010194000208664
в КФ АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Директор Тубабергенов Б.Е.

КӨЛІК ҚҰРАЛЫНЫҢ ТІРКЕЛУ КУӘЛІГІ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Иесі/Владелец **ТОО КАРЭЛЕКТРОСПЕЦСТРОЙ** C

Тіркеу №/Регистрационный № **M174DA** A

Маркасы, үлгісі/Марка,модель **Урал 43206-1151-41/Ural 43206-1151-41** D

Шығарылған жылы/Год выпуска ТС **2010** B

Көлік санаты/Категория ТС(A,B,C,D,E) **C**

Двигатель № **A0380140** Шасси № **432060A1358056**

Шанак №/Кузов № **КАБ 432000A0000443** E

Түсі/Цвет **Голубой**

Двигатель көлемі/Объем двигателя, см.куб. **11150**

Рұқсатты ең ауыр салмағы/Разрешенная max масса,kg **11000** F

Рұқсыз салмағы/Масса без нагрузки,kg **11000** G

МА № 70045059

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ (KZ) **РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН**

Иесі/Владелец **ТОО КАРЭЛЕКТРОСПЕЦСТРОЙ** C

Облыс/Область **Карагандинская Область**

Аудан/Район **Караганда Г.А.**

Елді мекен/Нас. пункт **Район Им.Казыбек Би/Raion Im.Kazybek Bi**

Көше/Улица **Защитная**

Үй/Дом **108** Пәтер/Кв

Айырықша белгілер/Особые отметки **БУРИЛЬНО-КРАН БКМ-515 ДУБЛИКАТ Т/П МА70044623 26 10 2010**

ЖП мекемесі/Выдано ДП

(қолы/подпись)

М.О./М.П. **" 14 " Декабря 2010 ж/г**

МА № 70045059

ЗАО «Уралтермосвар»

ОКП 34 4183
ОКПО 16516326

ME55

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ
АДД- 4004МВУ1
АДД-4004МУ1

ПАСПОРТ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2005 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Агрегат сварочный АДД-4004МВУ1 (АДД-4004МУ1) предназначен для использования в качестве автономного источника питания одного поста при ручной дуговой сварке, резке и наплавке металла постоянным током. В своем составе агрегат АДД-4004МВУ1 имеет вспомогательный генератор переменного тока напряжением 230В, частотой 50 Гц для питания электроинструмента, освещения и других потребителей. Агрегат АДД-4004МУ1 в своем составе дополнительного генератора не имеет.

По заказу потребителя агрегаты комплектуются одноосным прицепом-шасси и термопеналом для сушки электродов.

Агрегат предназначен для работы на открытом воздухе в полевых условиях. Агрегат не предназначен для эксплуатации в закрытых невентилируемых помещениях.

Номинальные параметры агрегата относятся к его работе на высоте не более 1000 м над уровнем моря при температуре окружающего воздуха от 40°С до минус 45°С и относительной влажности воздуха не более 75% при 15°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Сварочный генератор

2.1.1 Тип ……ГД-4006У2
2.1.2. Номинальный сварочный ток, А ……400
2.1.3 Пределы регулирования сварочного тока, А……60 – 400
2.1.4 Напряжение холостого хода, В ……80 – 90
2.1.5 Продолжительность нагрузки (ПН)
при номинальном сварочном токе, % ……60

2.2 Приводной двигатель

2.2.1 Тип дизеля ……Д-242
2.2.2 Мощность, кВт (л.с.) ……45,6(62)
2.2.3 Число цилиндров ……4
2.2.4 Частота вращения, об/мин. ……1800
2.2.5 Система охлаждения – закрытого типа с принудительной
циркуляцией охлаждающей жидкости.

2.3 Термопенал для сушки электродов

2.3.1 Напряжение питания, В ……36-60
2.3.2 Потребляемая мощность, кВт, не более ……0,2
2.3.3 Масса загружаемых электродов ……до 8 кг
2.3.4 Номинальная температура в рабочей
камере термопенала, С° ……130

2.4 Вспомогательный генератор электропитания

2.4.1 Тип вспомогательного генератора .....БВЕИ 525754.013
2.4.1 Номинальная мощность, кВА 4
2.4.2 Частота, Гц 50
2.4.3 Номинальное напряжение, В 230
2.4.4 Частота вращения, об/мин.....3000

2.5 Данные агрегата без шасси:

2.5.1 Степень защиты IP22
2.5.2 Габариты, мм, не более.....2150 x 1000 x 1580
2.5.3 Масса, кг, не более:
АДД-4004МУ1 1120
АДД-4004МВУ1 1200

Расшифровка символов таблички номинальных данных

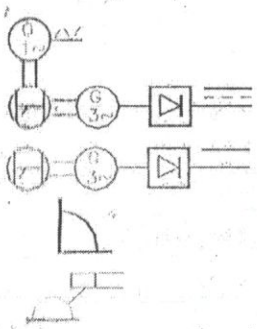

Трёхфазный генератор с выпрямительным блоком и однофазный генератор переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания.

Трёхфазный генератор с выпрямительным блоком с приводом от двигателя внутреннего сгорания.

Внешняя характеристика трёхфазного генератора крутопадающая.

Ручная дуговая сварка покрытыми электродами

Уровни звука и эквивалентные уровни звука при работе агрегата в номинальном режиме не более 80 дБА.

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе на рабочем месте у агрегата сварочного соответствует ГН 2.2.5.686 – 98.

Агрегаты сварочные СЕРТИФИЦИРОВАНЫ на соответствие требованиям БЕЗОПАСНОСТИ и ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ: ГОСТ21671 и Нормы 8 – 95. Сертификат №РОСС. RU.0001.11ME55.B01057 со сроком действия по 28 ноября 2006 года, выданный Органом по сертификации промышленной продукции НП «Южно – Уральское техническое общество», находящееся по адресу: 456318, г. Миасс Челябинской области, пр. Октября, 66.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Агрегат сварочный АДД - 4004МВУ1 (АДД - 4004МУ1) в сборе, шт..... 1
2. Комплект ЗИП сварочного генератора ГД-4006У2, шт..... 1
3. Комплект ЗИП двигателя, шт..... 1
4. Паспорт агрегата сварочного, экз..... 1
5. Паспорт генератора сварочного ГД-4006У2, экз..... 1
6. Паспорт двигателя, экз..... 1
7. Техническое описание и инструкция по эксплуатации двигателя, экз..... 1
8. Провод для аккумулятора "+", шт..... 1
9. Провод для аккумулятора "–", шт..... 1
10. Лампа А12-21-3 ГОСТ 20231.1, шт..... 1
11. Светильник ПЛ-64В 2-4м ТУ 16 635.331..... 1
12. Шасси одноосное (по заказу), шт..... 1

Дополнительно для агрегата АДД-4004МВУ1:

13. Паспорт вспомогательного генератора, экз..... 1
14. Паспорт устройства защитного отключения, экз..... 1

4. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

Организация рабочих мест и проведение сварочных работ должны соответствовать «Санитарным правилам при сварке, наплавке и резке металлов» СП № 1009-73, ГОСТ 12.3.003 - 86 «ССБТ Работы электросварочные. Требования безопасности».

1.Уровни напряженности электрического поля частотой 50 Гц и периодического магнитного поля на рабочем месте у агрегата сварочного соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».

2. Корректированный уровень общей вибрации соответствует требованиям санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»

3. Уровень ультрафиолетового излучения (диапазон УФ-В + УФ-С) соответствует санитарным нормам № 4557-88 «Ультрафиолетовое излучение в производственных условиях»

4. Уровень шумовых характеристик агрегата сварочного соответствует требованиям санитарных норм № 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

В эксплуатационной документации должны быть приведены указания об организации рабочих мест и проведении сварочных работ в соответствии с СП при сварке, наплавке и резке металлов № 1009-73, ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ Работы электросварочные Требования безопасности»

ное положение (рис. 4.) и удерживать его в этом положении до полной остановки двигателя, после чего необходимо вернуть рычаг в исходное положение.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЗАО «Уралтермосвар», как предприятие-изготовитель агрегатов сварочных АДД-4004МВУ1 (АДД-4004МУ1) гарантирует его соответствие требованиям технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Гарантия предполагает бесплатный ремонт в течение гарантийного срока или замену агрегата на новый в случае невозможности ремонта.

Гарантийное обслуживание осуществляется только после заключения специалиста ЗАО «Уралтермосвар» о наличии неисправности по вине предприятия-изготовителя. В случае неисправности, произошедшей по вине покупателя ремонт осуществляется за его счет.

Гарантия прекращается при наличии механических повреждений, вызванных неосторожным обращением с агрегатом, самостоятельного изменения электрической схемы и внутренних коммуникаций, неисправности, возникшей из-за нарушений правил эксплуатации агрегата и попадания внутрь посторонних предметов.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Агрегат АДД-4004М_У1, исполнение 3, заводской № —

№ двигателя 260902

№ генератора ГД–4006 б/н

№ вспомогательного генератора —

соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата приемо-сдаточных испытаний 20.06.07

Ответственный за приемку

АДРЕСА

Офис :
620017, г. Екатеринбург, ул. Московская, 49 – 67,
тел. / факс (343)212 – 64 –58 ,376-46-80, 212-64-59
E – mail: info@uraltermosvar. ru; www.uraltermosvar. ru

Производственный участок :
623101, г. Первоуральск, ул. Емлина, 1а.
тел./факс (34392) 2 – 50 – 64; E – mail: uts@pervouralsk.ru

01.08.2007

Караганды к. Филиалы "КЕЙСИ ТРЕЙД" Филиал в г. Караганде

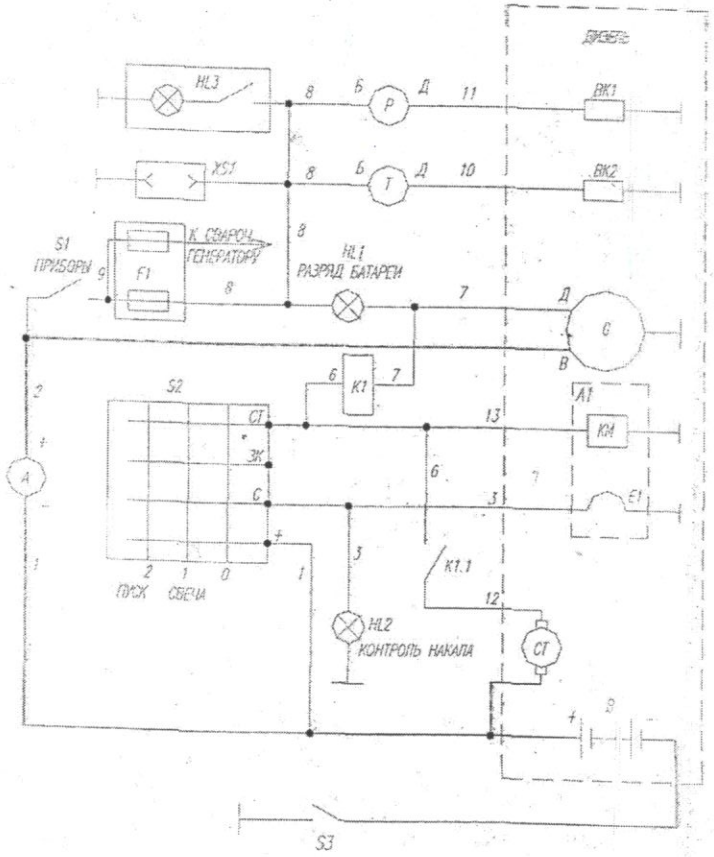

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
A	Указатель тока АП-110 ОСТ 37.003.069-85	1	
B	Батарея аккумуляторная 6СТ-190 ТУ16-529.951-78	1	
F1	Блок предохранителей ПР-11М ТУ37.003.265-82	1	
HL1, HL2	Фонарь ФШМ-2	2	
HL3	Лампа подкапотная ПД-308А ТУ37.003.187-80	1	
K1	Реле стартера 73.3747, 12В ТУ37.003.1417-93	1	
T	Приемник указателя температуры УК-133АВ ТУ37.003.459-80	1	
P	Приемник указателя давления УК-130А ТУ37.003.387-78	1	
S1	Тумблер ТВ1-4 УС0.360.049 ТУ	1	
S2	Выключатель ВК-316Б ТУ37.003.384-73	1	
S3	Выключатель "массы" ВК-318Б ГОСТ 3940-84	1	
XS1	Розетка ПС 400 ЦСНК 434531001 ТУ	1	
A1	Электрофакельный подогреватель	1	на двигателе
KM	Электромагнитный клапан	1	на двигателе
BK1	Датчик указателя давления ММ-358 ТУ37.003.387-78	1	
BK2	Датчик температуры ТМ-100В	1	на двигателе
E1	Свеча накаливания	1	на двигателе
CT	Стартер	1	на двигателе
G	Генератор	1	на двигателе

Рис.1 Схема электрическая принципиальная управления двигателем

Филиал ТОО "Кейси-Трейд"

г.Караганда, ул.Ермекова, 59, тел/факс 43-21-81, 91-28-10, 91-28-11

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 421

Модель АДД -4004 МВП (Д-242)
Заводской номер
Дата продажи 01.08.2007

1. ТОО "Кейси-Трейд" гарантирует качественную работу узлов и механизмов аппарата в течение 12 месяцев со дня продажи аппарата.
2. Необходимыми условиями для обеспечения данной гарантии являются:
- правильное подключение аппарата согласно руководства по эксплуатации
- напряжение питания аппарата не должно превышать номинала, указанного заводом-изготовителем
- ремонт и обслуживание аппарата производится специалистами ТОО "Кейси-Трейд".

3. Гарантия предполагает бесплатный ремонт в течение гарантийного срока или замену аппарата на новый в случае невозможности ремонта.

4. Гарантийное обслуживание осуществляется только после заключения специалиста ТОО "Кейси-Трейд" о наличии неисправности по вине предприятия-изготовителя. В случае неисправности, произошедшей по вине покупателя, ремонт осуществляется за его счет.

5. Гарантия прекращается при наличии механических повреждений, вызванных неосторожным обращением с аппаратом; самостоятельного изменения электрической схемы и внутренних коммуникаций; неисправности, возникшей из-за нарушений правил эксплуатации аппарата и попадания внутрь посторонних предметов.

Наименование организации ТОО Карэлектроремстрой
Подпись покупателя
Подпись продавца

Караганды к. Филиалы "КЕЙСИ ТРЕЙД"

Караганды к. Филиал г. Караганда "КЕЙСИ ТРЕЙД"

ВНИМАНИЕ!!!
По истечении этого срока товар принимается только на гарантийное обслуживание.

	ТАЛОН №1	ТАЛОН №2	ТАЛОН №3
Дата		Дата	Дата
подпись		подпись	подпись